

Heitveepumpla
Ø550/400

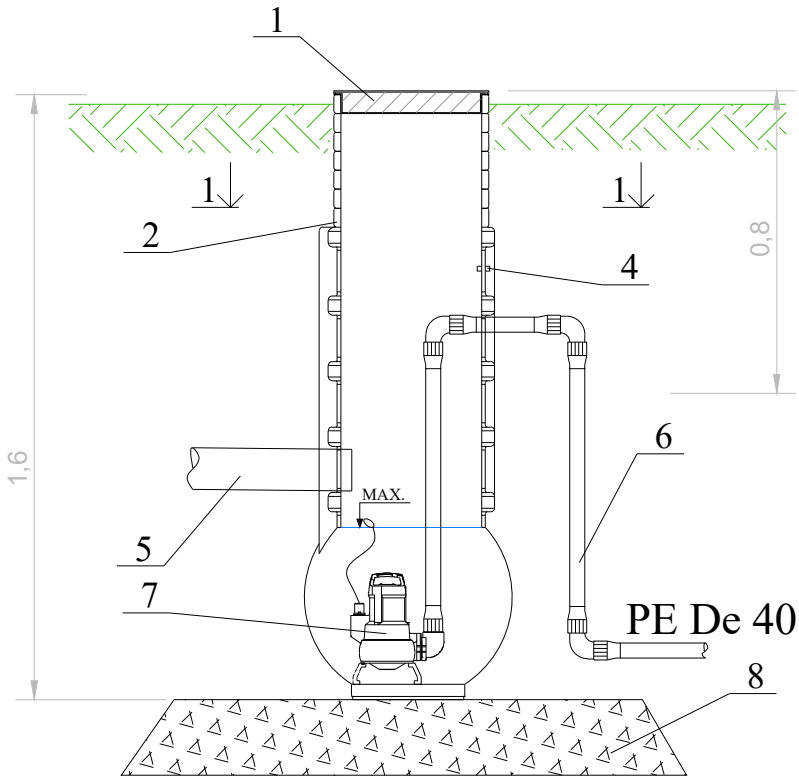

PUMPLA EKSPLIKATSIOON

1. Plastluuk
2. Kaevu plastkorpus Ø400
3. Tõsteavad
4. Kaabli sisseviik
5. Sissevoolutoru PVC De110
6. Väjavoolutoru PE De40
7. Pump; Q=266 l/min; H=7 m
8. Killustik 200mm

Lõige 1-1

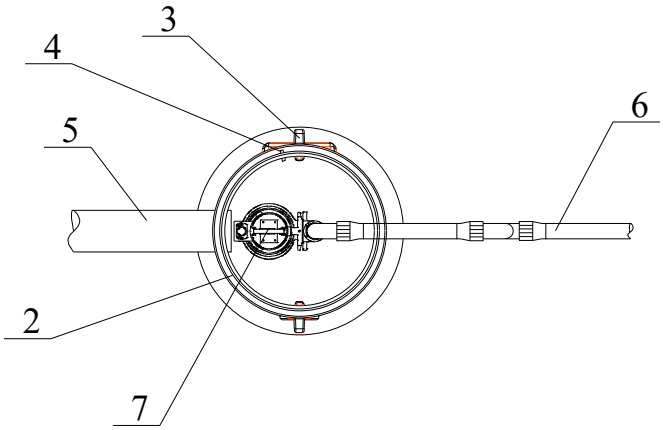

Septicum SEPTICUM OÜ Reg. nr. 14226044 Vanakooli tee 25, Pikknurme küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa 49009 Tel. +372 5595 7767	Projekt Pumpla				
Vastutav spetsialist Rivo Nõmmistu	Joonis Reoveepumpla Ø550/400				Staadium Tootejoonis
Projekteerija Rivo Nõmmistu	Töö nr. 02.2025	Fail Pumplad	Kuupäev 07.02.2025	Mõõt 1:40	Joonis VK-2