





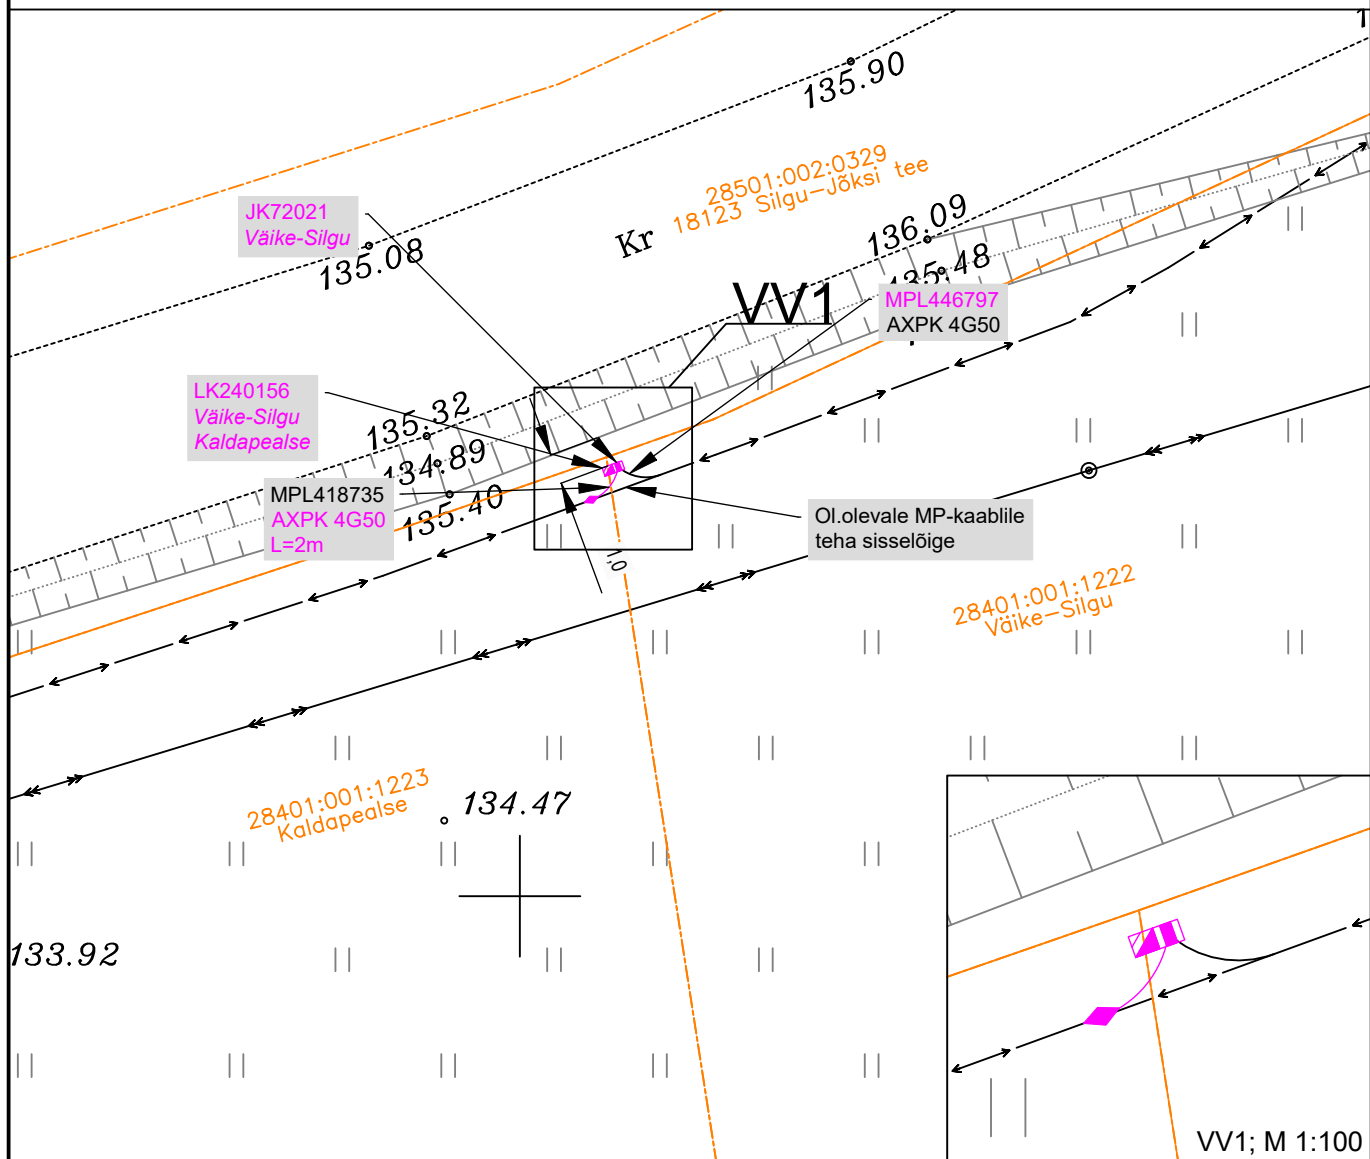



TINGMÄRGID

	Proj. MP kaabel		Ol.olev MP kaabel
	Proj. liitumiskilp		Ol.olev KP õhuliin
	Proj. jaotuskilp		
	Katastriüksuse piir		



Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 509719
2. Rajada 0,4 kV kaabelliin, liitumis- ja jaotuskilp vastavalt joonistele LC4868-1 ja LC4868-2.
3. Maakaabel paigaldada pinnases min 0,7 m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:			Väike-Silgu kinnistu liitumine madalpingel, Jõksi küla, Kanepi vald, Põlva maakond			Tellija:			Elektrilevi OÜ				
Joonis:			0,4 kV elektrivõrgu plaan			Joonise nr:			LC4868-1				
<div> CONNECTO</div> <div>AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div>			Projekteeris	Egert Siigur		06.02.2026		Möötkava			1:250	Leht	Lehti
			Kontrollis	Egert Siigur									
									Staadium		TP	1	1