Ol. olev õhuliin AS-35
M46H30-M46H31
L=73m
Masti M46H31 maapinna kõrgus 67.6

M46H30 asendada:
11m, klass 4, KREO + 4x tõmmits. Paigaldada riiglid.
Paigaldada sädevahemikud

Asendada olemasolev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega mastidel
M46H10-M46H30
L =1431 m

Kotka
89901:001:0657

M46H30

M46H29

66.32

73.39
73.44
72.86
74.91
72.13
71.80
70.32
68.75

orient
D

STROMTEC OÜ NR 25-94 TINGMÄRGID

1W2 1W2	Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
1W1 1W1	Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
	Proj 20 kV õhuliin
	Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
	Proj. keskpinge mast
	Proj. keskpinge mastitugi
	Proj. tõmmits
50	Proj. mastalajaam
	Proj. maandus
X X	Demonteeritav võrk
	Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
	Liinikoridoride puhastus
	Ol. olev 0.4 kV õhuliin
	Ol. olev 0.4 kV kaabel
	Ol. olev keskpinge-õhuliin
	Ol. olev keskpingekaabel
S	Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
	Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
V	Ol. olev veetrass
K	Ol. olev kanalisatsioonitrass
D	Ol. olev drenaaž
G	Ol. olev gaasitrass
T	Ol. olev soojatrass
	Katastriüksuse piir

Õhuliini rippe joonis 6

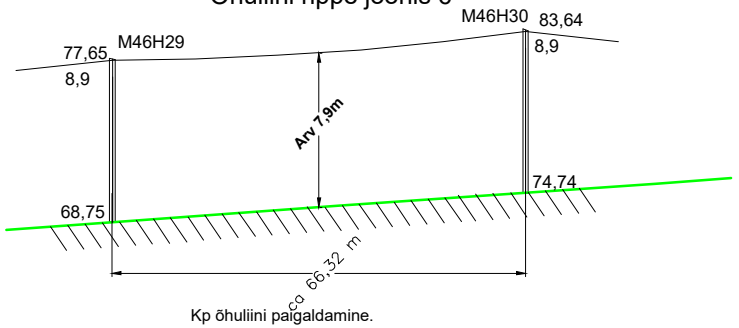

Kp õhuliini paigaldamine.

Tellija: Elektrilevi OÜ		Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 07.01.2026
		MTR: TEL002388	Töö nr: 25-94
		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 006
Töö nimetus:	Viljandi-Pirmastu. IP8399. Tööprojekt.	Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A4
		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 006	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	