Maasika
57001:001:0162

°63.12

°65.37

93.38

°67.33

°68.75

põld

°70.46

Mastil M89H23
kontrollida maandustakistuse
väärtust. Nõutav
maandustakistus ≤ 16 Ω.
Ületamise korral rajada uus
maandus.

M89H24 72.11

°72.75

Lillemäe
57001:001:0260

põld

75.35

°73.38

Asendada olemasolev KP paljasjuhe
BLL-99 kaetud juhtmega mastidel
M89H17-M89H33
L = 1416m

Mast M89H25 asendada
KREO 11m, klass 3;
Paigaldada sädevahemikud

M89H25 73.99

põld

°74.07

°74.22

120.81

°74.68

Metsaääre
57001:001:0062

°75.22

Mast M89H26 asendada
KREO 11m, klass 3

M89H26 75.40

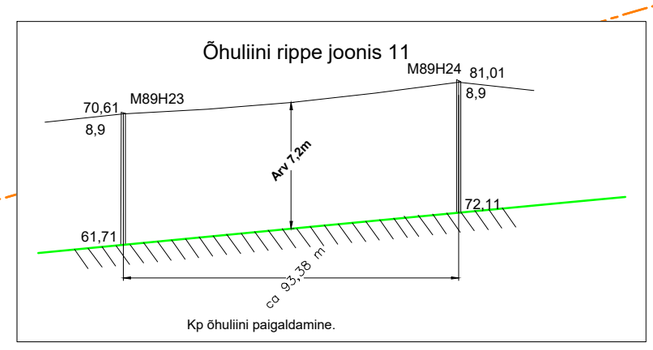

Kp õhuliini paigaldamine.

STROMTEC OÜ NR 25-94 TINGMÄRGID

- 1W2 — 1W2 — Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- 1W1 — 1W1 — Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. keskpinge mast
- Proj. keskpinge mastitugi
- Proj. tõmmits
- 50 — Proj. mastalajaam
- Proj. maandus
- X — X — Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Liinikoridoride puhastus
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- S — Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- V — Ol. olev veetrass
- K — Ol. olev kanalisatsioonitrass
- D — Ol. olev drenaaž
- G — Ol. olev gaasitrass
- T — Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714 MTR: TEL002388 Reg. nr: 12688881 Telefon: +372 553 4119 E-mail: jaanus@stromtec.ee	Kuupäev: 07.01.2026 Töö nr: 25-94 Joonise nr: 025 Mõõtkava: M1:500 A2
Töö nimetus:	Viljandi-Pirmastu. IP8399. Tööprojekt.	Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 025	Kontrollis: Jaanus Kaldoja	