STROMTEC OÜ NR 25-94 TINGMÄRGID

- 1W2 — 1W2 — Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- 1W1 — 1W1 — Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. keskpinge mast
- Proj. keskpinge mastitugi
- Proj. tõmmits
- 50 — Proj. mastalajaam
- Proj. maandus
- X — X — Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Liinikoridoride puhastus
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- S — S — Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- V — V — Ol. olev veetrass
- K — K — Ol. olev kanalisatsioonitrass
- D — D — Ol. olev drenaaž
- G — G — Ol. olev gaasitrass
- T — T — Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

+75.51
+75.40
+75.56
+75.26
100.74
+74.42
+73.85
M89H27
+72.69
+72.08
68.24
Asendada olemasolev KP paljasjuhe BLL-99 kaetud juhtmega mastidel M89H17-M89H33 L = 1416m
Mast M89H27 asendada KREO 11m, klass 4 + tugi 12m klass 4. Paigaldada riiglid.
Tõllamäe 57001:001:1700
+70.64
+70.32
+69.58
Mastil M89H28 kontrollida maandustakistuse väärtust. Nõutav maandustakistus ≤ 16 Ω. Ületamise korral rajada uus maandus. Paigaldada sädevahemikud
+67.86
M89H28
+66.61
+65.41
+63.35
71.32
+64.11
Mast M89H29 asendada KREO 13m, klass 4. Üaigaldada sädevahemikud.
65.79
M89H29
+64.85
+64.33
+64.86
+65.08
+65.25
+64.73
+64.38

Õhuliini rippe joonis 12

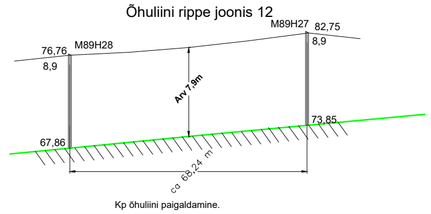

Kp õhuliini paigaldamine.

Õhuliini rippe joonis

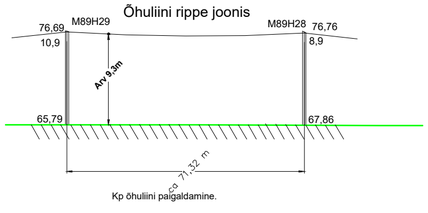

Kp õhuliini paigaldamine.

Tellija: Elektrilevi OÜ		Aadress:	Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 07.01.2026
		MTR:	TEL002388	Töö nr: 25-94
Töö nimetus:	Viljandi-Pirmastu. IP8399. Tööprojekt.	Reg. nr:	12688881	Joonise nr: 026
		Telefon:	+372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A2
		E-mail:	jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija:	Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus:	Asendiplaani vaade 026	Kontrollis:	Jaanus Kaldoja	