


Märkused:

- Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid rajatiste vahetus läheduses töötamisel. Olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht ja kõrgus ei ole teada (joonisel on orienteeruvad asukohad ja kõrgused). Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga.
- Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (1250N) plast või terastoru.
- Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
- Tööde teostaja on kohustatud taastama ol. olukorra (sh kraavi ja muud rajatised) ja teostama teostatud tööde kohta teostusjoonised paberandjal ja elektrooniliselt kuu aja jooksul peale tööde teostamist.

Tellijä:	Elektrivi OÜ		Address: Päevalille 2-2, Ulenuurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 20.04.2024
Töö nimetus:	Meremõisa 10KV fiidri rekonstrueerimise II etapp, Lõhusalu küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond		MTR: TEL002388	Töö nr: 21-90
Joonise nimetus:	Ristmäväl	Reg nr: 12688881	Joon nr: EL-04	Mõõtkava: M 1:500/A2
		E-post: jaanus@stromtec.ee	Projektis: T. Liiber (56855114)	Lehekülj: 3/4
		Kontrollis: J. Kaldoja		

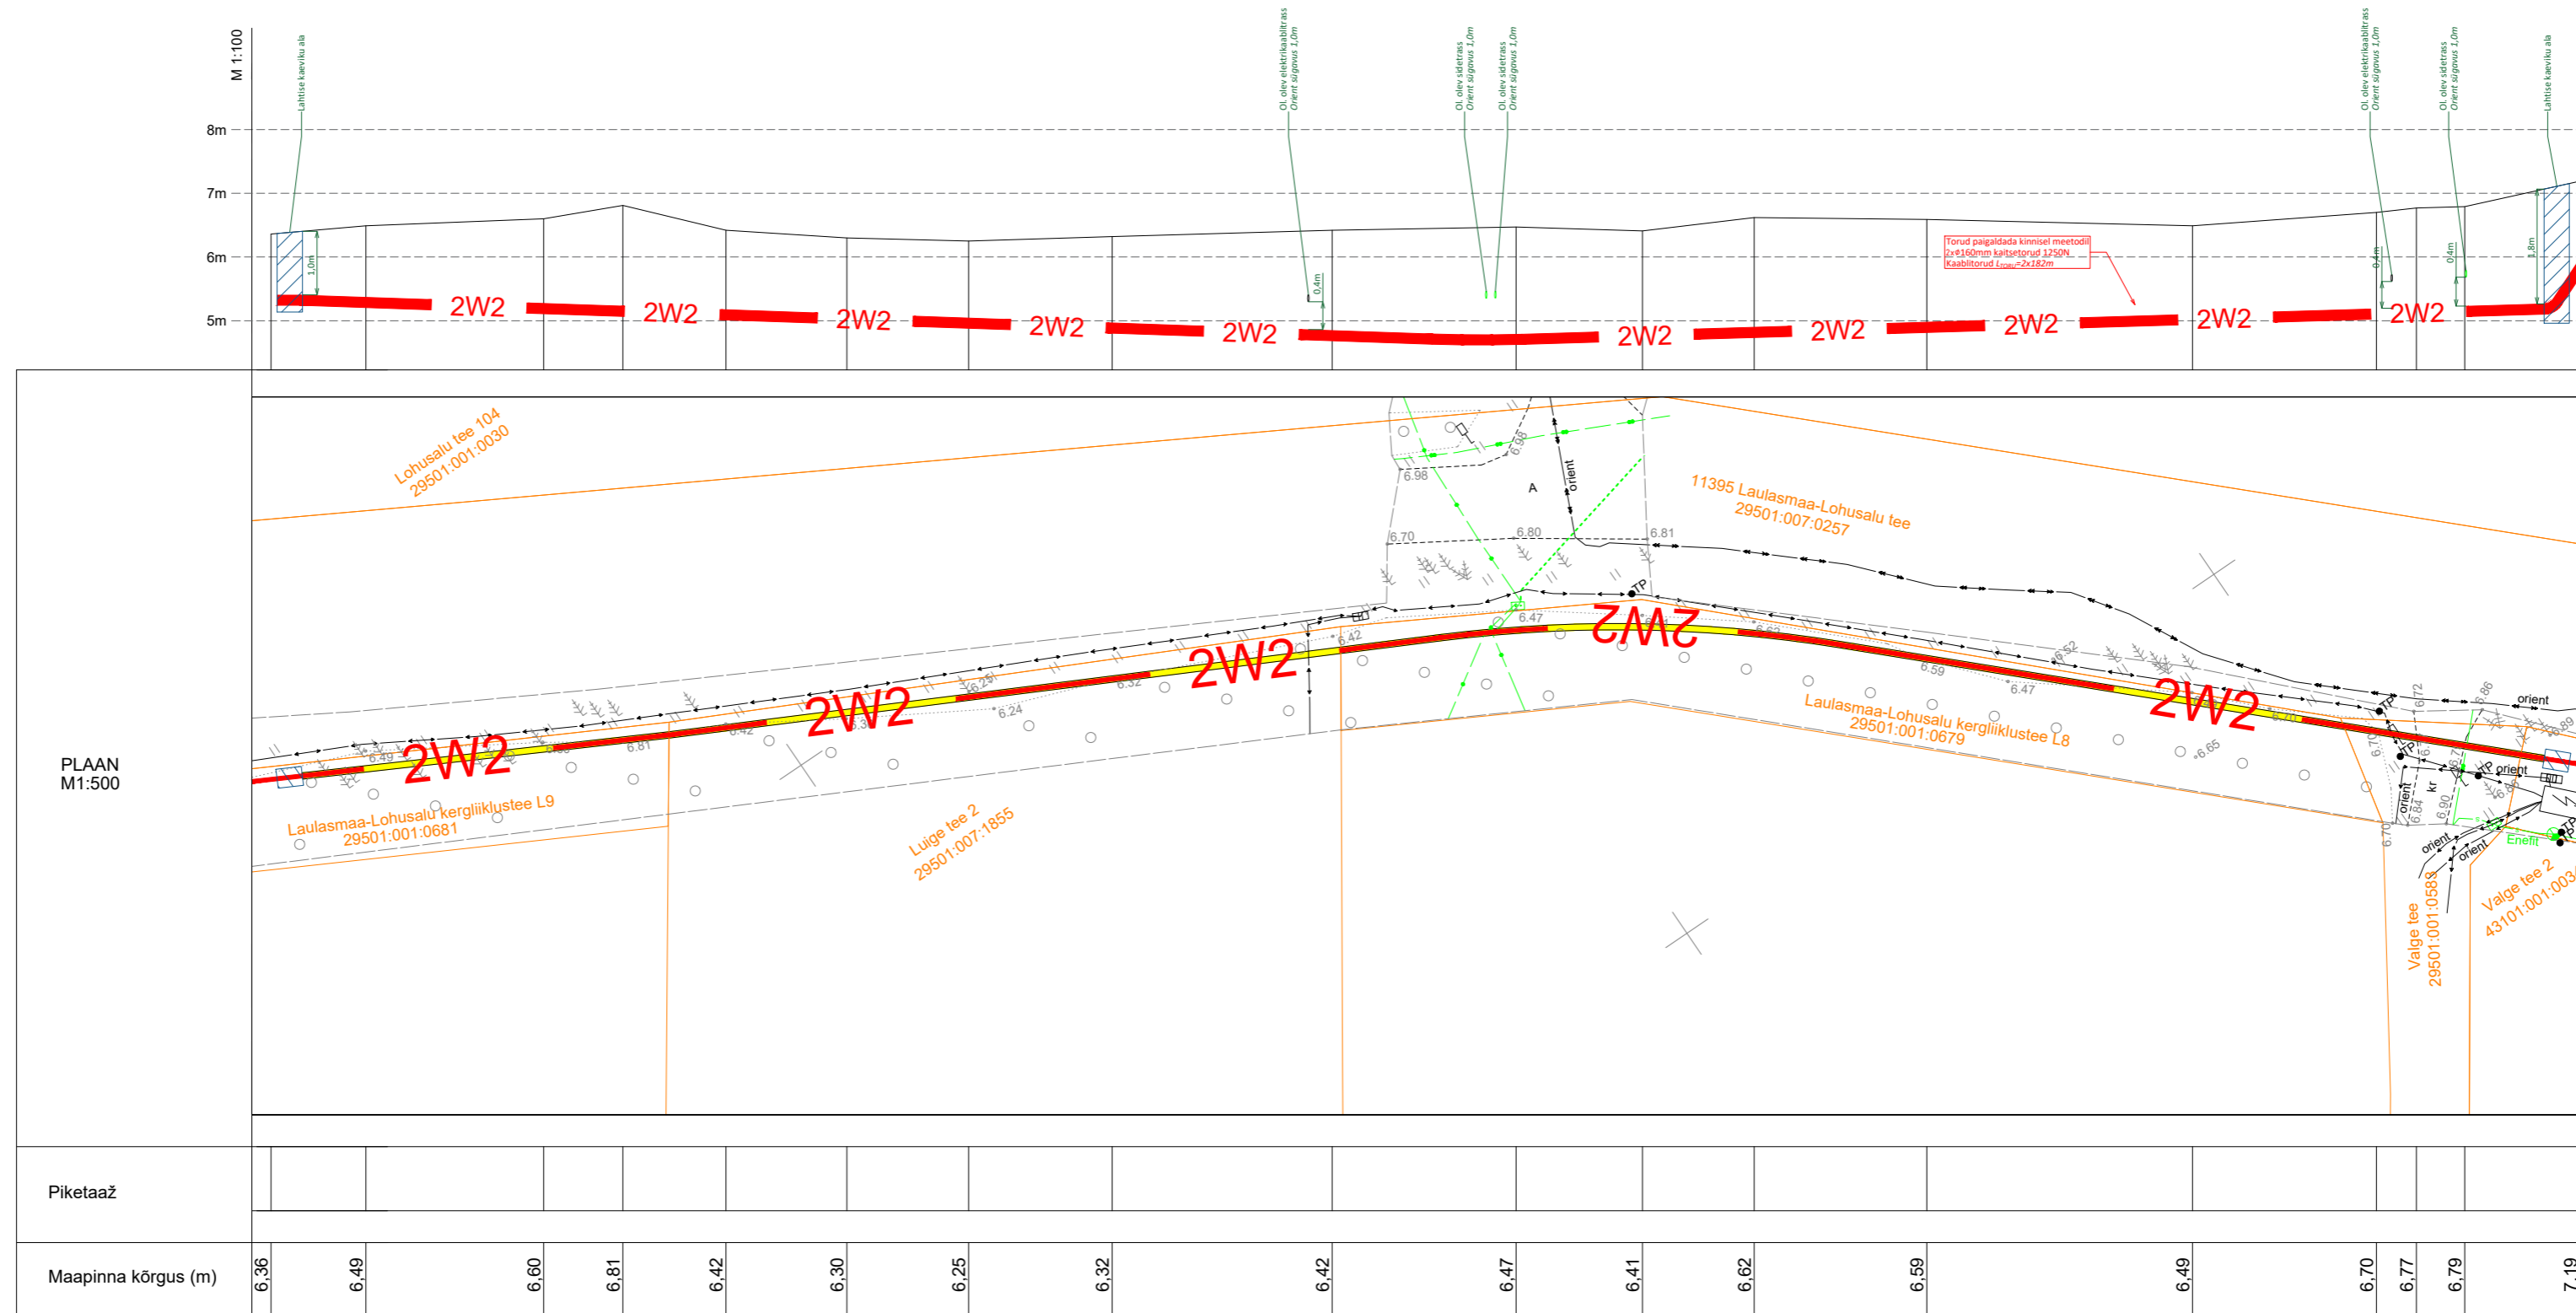

Märkused:

- Enne ehitustööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid nõudeid rajatiste vahetus läheduses töötamisel. Olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne asukoht ja kõrgus ei ole teada (joonisel on orienteeruvad asukohad ja kõrgused). Tööde teostajal tuleb arvestada olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga.
- Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (1250N) plast või terastoru.
- Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
- Tööde teostaja on kohustatud taastama ol. olukorra (sh kraavi ja muud rajatised) ja teostama teostatud tööde kohta teostusjoonised paberikandjal ja elektrooniliselt kuu aja jooksul peale tööde teostamist.

Tellijä:	Elektrilevi OÜ		Address: Päevalille 2-2, Ulenurme Tartumaa, 61714 TEL002388	Kuupäev: 20.04.2024
Töö nimetus:	Meremõisa 10KV fiidri rekonstrueerimise II etapp, Lohusalu küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond Tööprojekt IK4383		Reg nr: 12688881	Telefon: +372 55 341 19
Joonise nimetus:	Ristmeväli	E-post: jaanus@stromtec.ee	Projekteeris: T. Liiber (56855114)	Joon nr: EL-04
		Kontrollis: J. Kaldoja		Mõõtkava: M 1:500/A2
				Lehekülj: 4/4