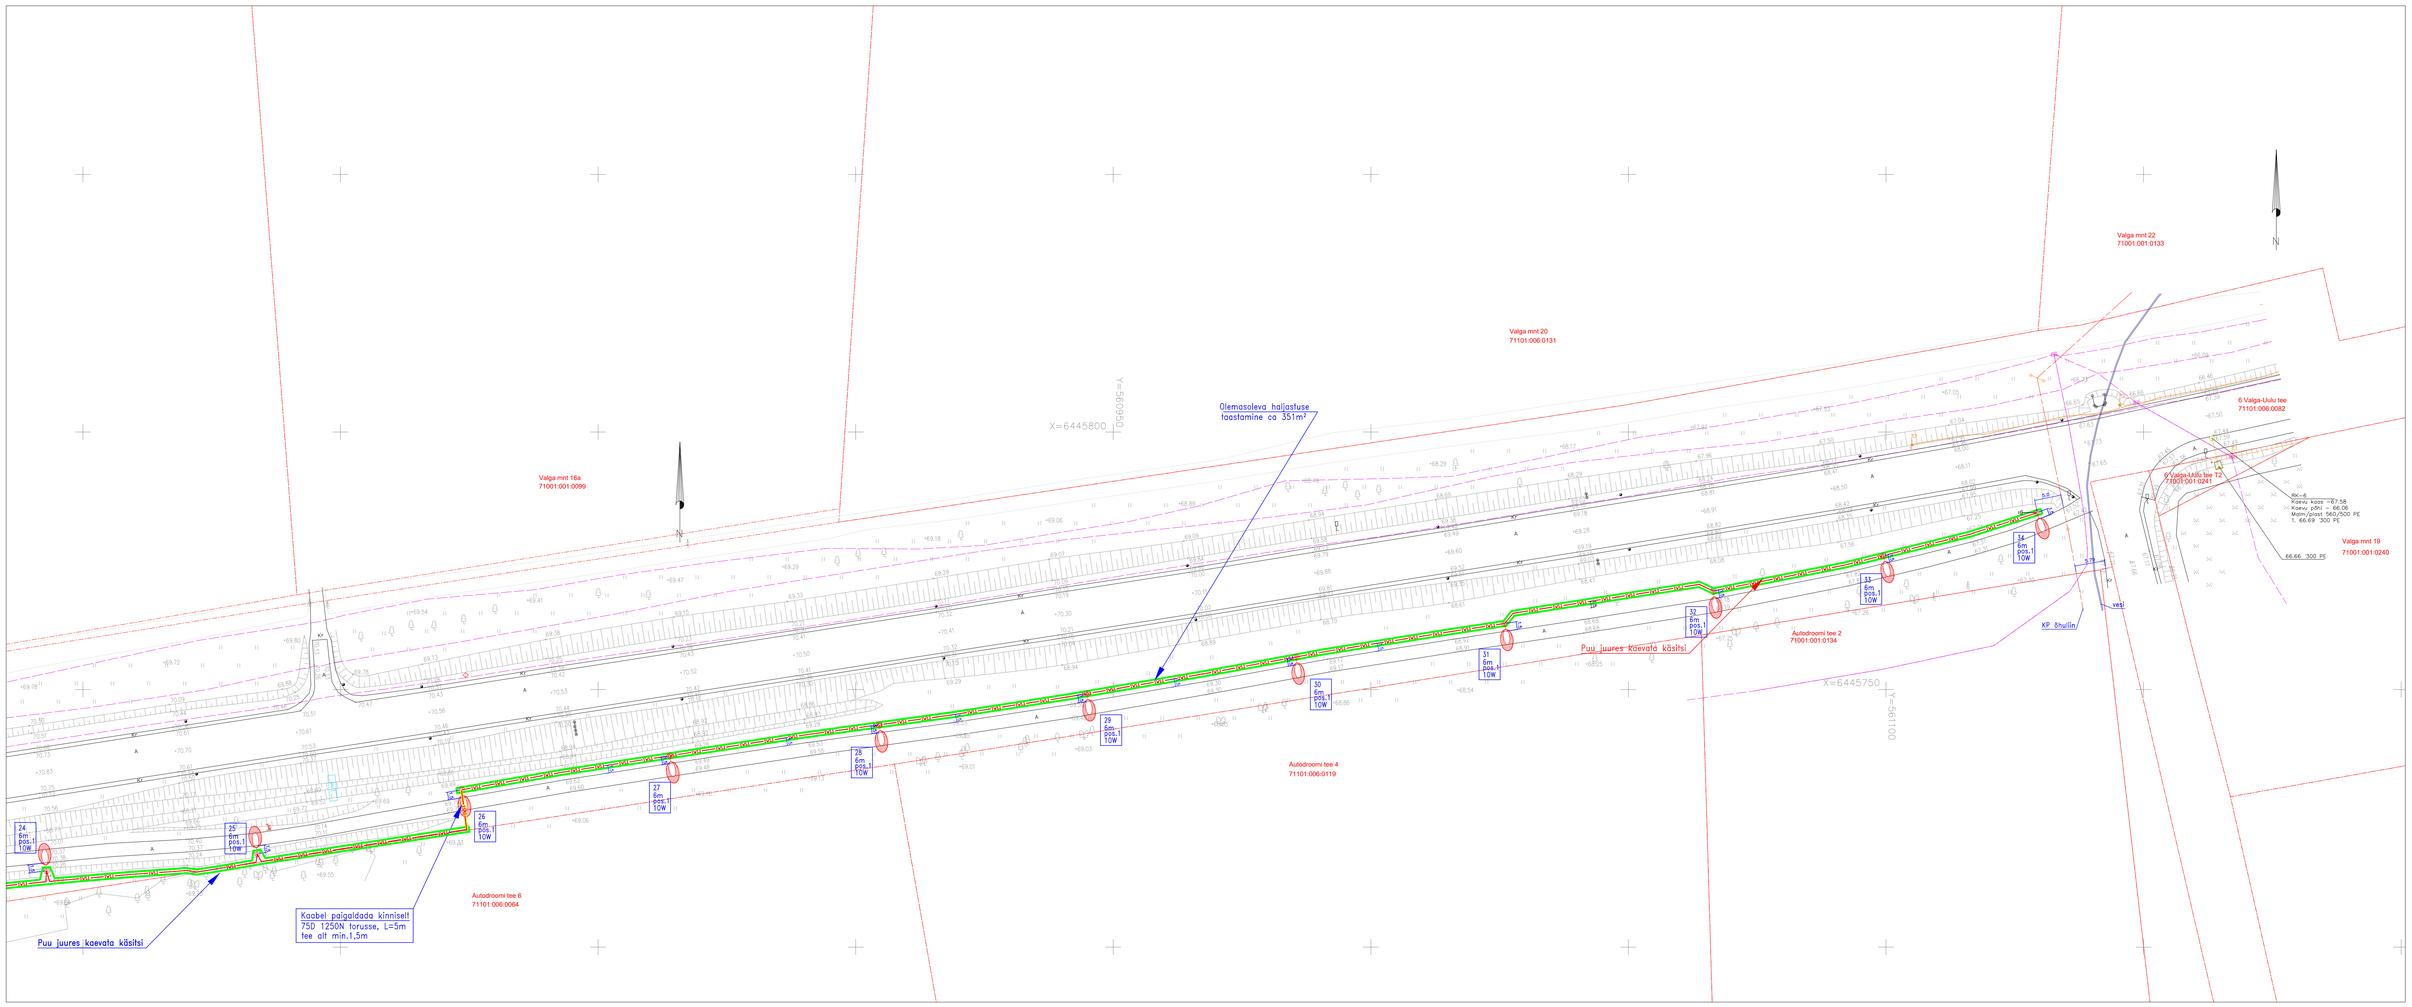

VÄLISVALGUSTUSE SKEEM

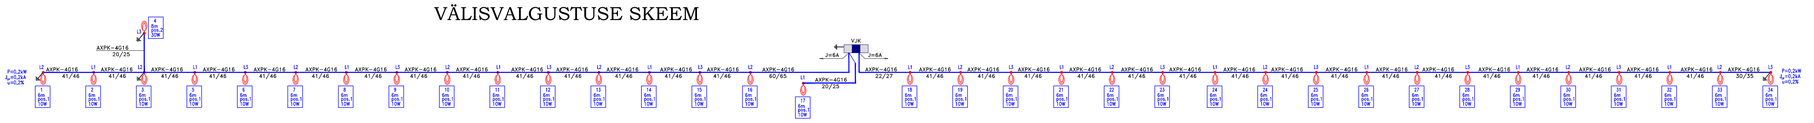

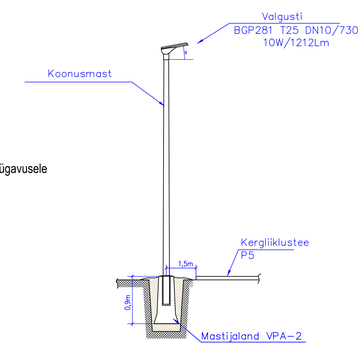

MÄRKUSED:

1. Avatud kaeviku vähim kaugus truubi otsast on min. 2m
2. Kraavi põhjast kaabel paigaldada min. 1,0m sügavusele
3. Tee alt kinnise läbindamisel kaabel paigaldada min. 1,5m sügavusele
4. Tee alt läbi minemisel kaitsetoru peab olema 1250N
5. Truubi alt kaabel paigaldada min.1,0m sügavusele

Kaevise tagasitäide haljasalal



Mastijalandi tüüpristlõige



TINGMÄRGID

- VJK — Proj. välisvalgustuse jaotuskilp (asukoht täpsustada ehituskäigus)
- W1.1 — Proj. välisvavalgustuse maakaabel AXPK 4G16 PVC75-450N torus
- Proj. välisvavalgustuse maakaabel AXPK 4G16 PVC75-750N torus kinniselt
- W1.1 — Proj. välisvalgustuse maakaabli kaeviku tagasitäide haljasalal
- Proj. maandus
- Proj. välisvalgusti
- 11 / 6m / pos.1 / 10W — Valgusti/masti nr; Valgusti paigalduskõrgus; Valgusti positsiooni nr.; Valgusti võimsus
- pos.1 — Proj. välisvalgusti BGP281 T25 DN10/730, 10W/1212Lm
- pos.2 — Proj. välisvalgusti BGP282 T25 DM12/730, 30W/3200Lm

Tellija:	Saarde Vallavalitsus	Joonise nr.	EL-1
Projekt:	Riigitee nr.6 Valga-Uulu, km 91,42-92,73, Tihemetsa alevik, Saarde vald, Pärnu mk.	Töö nr.	02/25-V04
Joonis:	Kergliiklustee asendiplaan tehnovõrkudega. Välisvalgustus	Staadium:	PP
		Leht:	3
		Lehti:	3
E	Tel. 44 75 670 Tel. 44 52 950 Reg.nr.EL10052851-0003	Koostas:	M.Borissova
		Joonestas:	
		Kontrollis:	
		Mast:	1:500
		Kuup:	17.03.2025