TÜÜPKORRUSE PLAAN (1:100)

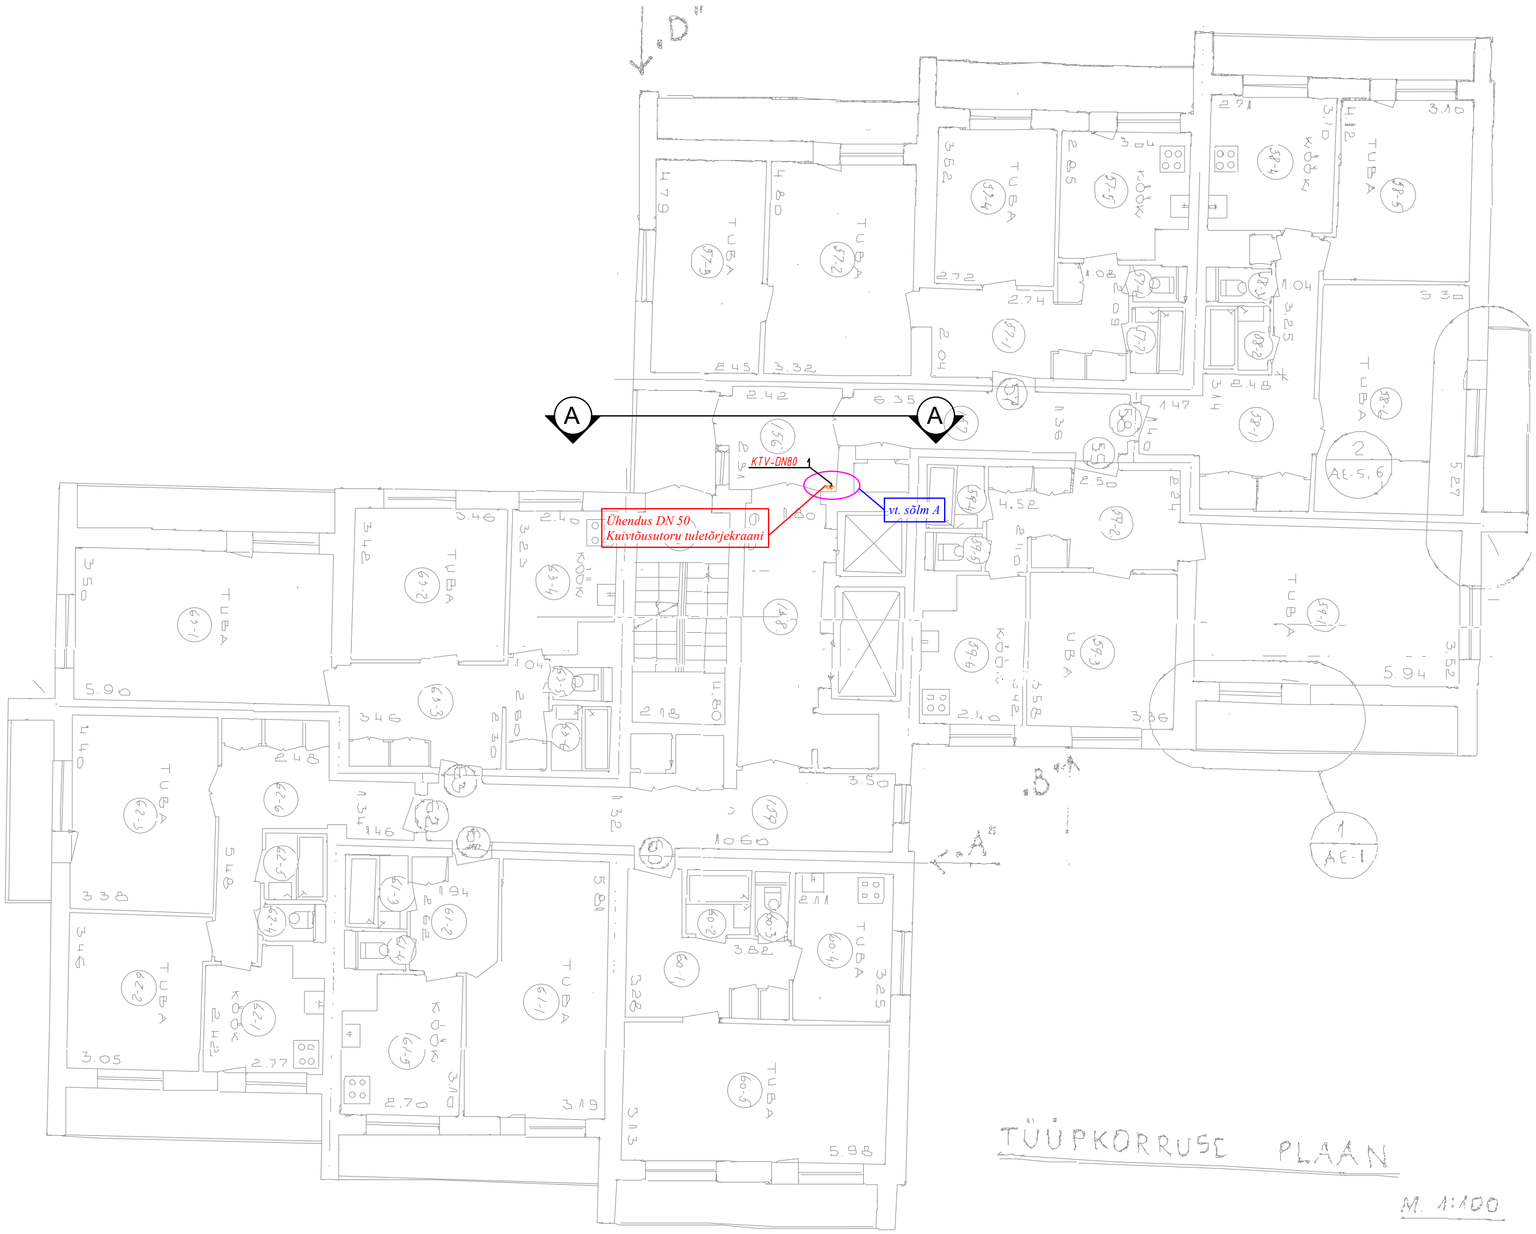

A-A (1:200)

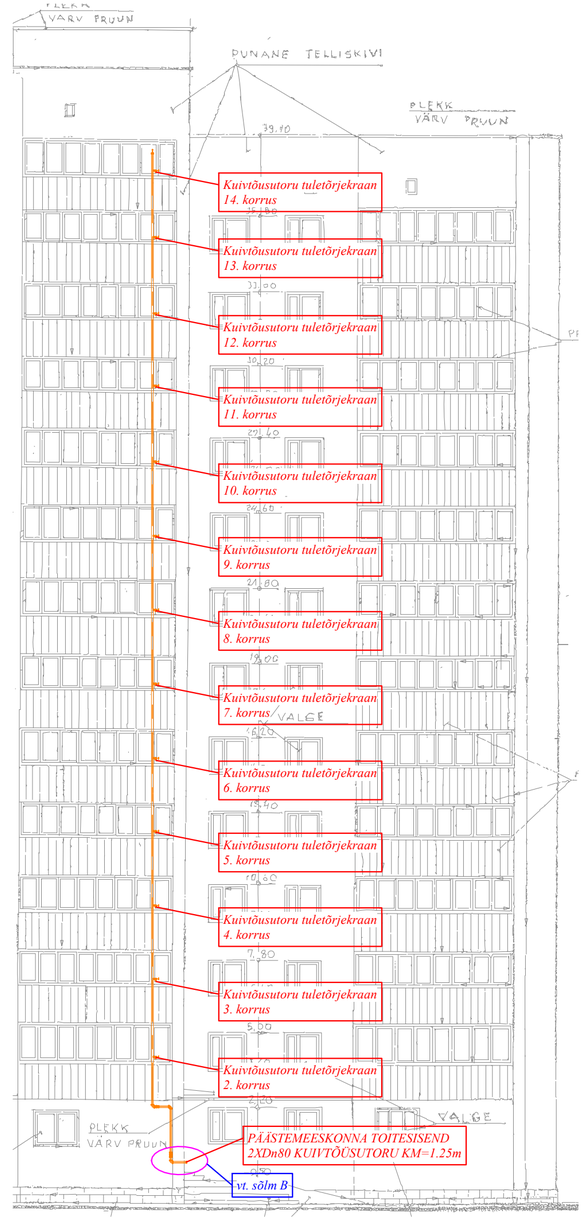

Sõlm A

Sõlm B



MÄRKUSED ja SELGITUSED:

1. *Uute tuletõrjetorustike materjalina kasutatada tsingitud terast, väiksem seinapaksus peab vastama ISO 4200 klass D nõuetele.Torustike ühendused teostada keermestatud liitega (DN<65) või muhvidega (DN>=65).*
2. *Metalltorustike läbiviigid tuletõkke tarinditest täita Päästeameti poolt sertifitseeritud ainetega.*
3. *Läbiviigud tuletõkkeseintest, sektsioonidest, tuletõkketarinditest tihendada tulekindla normidele vastava ning sertifitseeritud tihendusseguga.*
4. *Kuivtõusutoru püstiku täpne asukoht täpsustatakse kohapeal sõltuvalt hoone kontruktiivsetest omadustest ja teiste kommunikatsioonide ja tehnovõrkude paiknemiskohtadest.*

Nr	Muudatus	Muutja	Kuupäev

FIRETEK OÜ Pae 21, 11415 Tallinn tel. 6024550, 555 35000 www.firetek.ee, firetek@firetek.ee	Objekt: ELAMUHOONE OLEMASOLEVA VEETULEKUSTUTUSSÜSSTEEMI REKONSTRUEERIMINE Pelguranna tn 59, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn		Töö nr: FRT 669
Projekti osa: VKT	Joonise nimetus: Kuivtõusutoru Tüüpkorruse plaan		Mõõtkava: As indicated
Vastutav spetsialist: Georg Kangur			Formaat: A2
Projekteerija: Vitalii Povietkin			Versioon: v01
Projekteerija:	Staadium: TJ	Kuupäev: 10.07.2023	Joonise nr: VKT-5-02