

Lahtisel meetodil - D110mm, 750N;
Kinnisel meetodil - D110mm, 1250N.

haljasalal min 0,7m;
Riigiteel - vt ristmevälajoonis 003.


Ettevaatust!
Ristumine 0,4kV
kaabliga.

Mastalajaam Nunu (Risti):
Paigaldada uus fiidrilüliti F3. F3'st paigaldada
maakaabel AXPK 4G120 (MPL445676)
 $L_{trass}/L_{varu}=77/90m$.
Trass lahtisel meetodil:44m
Trass kinnisel meetodil:33m.

68001:001:0117
Lihula mnt 15

68001:001:0123
Lihula mnt 13a

68001:001:0119
Rosna

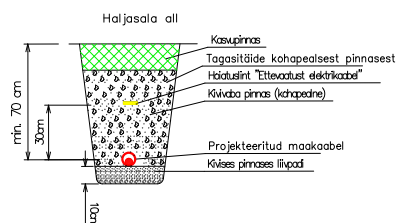

Ettevaatust!
Paralleelkulgemine 0,4kV
kaabliga.
Võimalusel paigaldada
ühisesse kaevikusse.

Enne puurimistööde alustamist fikseerida truubi asukoht.


Puurimislõik A-B:
Ristumine riigiteega 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla
tee km 40.117.
Paigaldada maakaabel kinnisel meetodil $L_{trass}=33m$.
Ristumine Telia sidetrassidega, tänavavalgustuse
kaabliga.
Vt ristmeväljajoonis 003.

68001:001:0120
9. Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee L4

68001:002:0670
de-Haapsalu-Rohuküla tee

Paigaldada 1-kohaline liitumiskilp LK239606.
Peakaitse 3xC16, arvesti P2P.
Paigaldada reservkaablikaitsekõõri tarbija kaablile,
D50mm, 450N L=2m. Toru otsad isoleerida ning
tuua maapinnale. **Kilbile paigaldada märketulp.**

Projekteeritud liitumiskilp maanduskontuuriga



Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
Projekteeritud tarbija kaablikaitsetoru D50mm, 450N
Kinnistu piir
Olemasolev MP maakaabel
Olemasolev MP õhuliin
Olemasolev MP õhuliini post (r/b)
Olemasolev sidekaabel (Telia)
Projekteeritud puurimiskaevik

Märkus:

- Geolusena kasutatud Enersense AS tööd nr. ENS-25-175.
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, taasisaldetav pinnas tihendada.

Tellija: 	Töövõtja: 	Address: Möigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 14.09.2026 Töö nr: ENS-25-175
		E-mail: sander.kotter@enersense.com Tel nr: +372 5547 836	Joon nr: 001 Versioon: v02
Töö nimetus: Meema kinnistu liitumine madalpingel, Rõuma küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa JT3260		Projekteeris: Sander Kotter Kontrollis: Veiko Natus	Mõõtkava: 1:400
Joonise nimetus: Asendiplaan			