
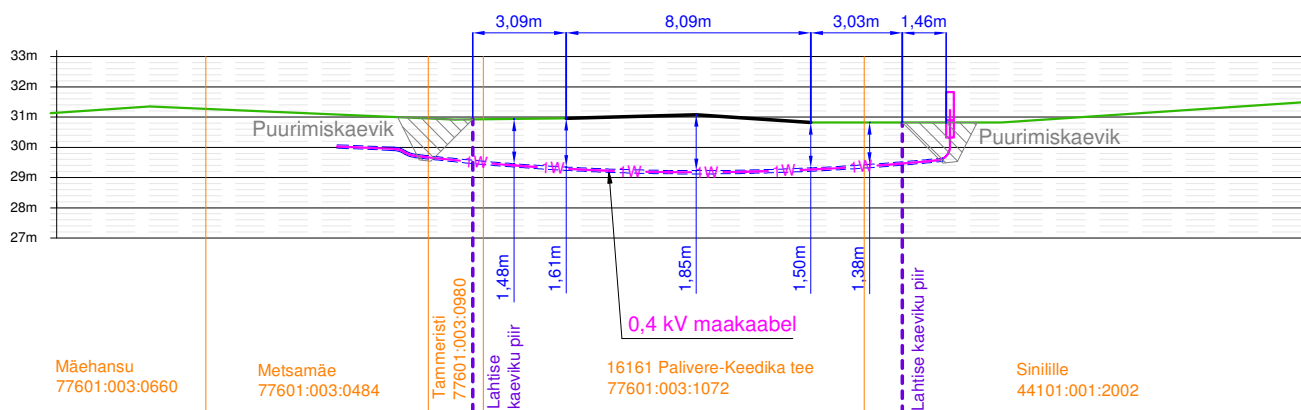


0,4 kV kaabli ristumine kõrvalmaanteega nr 16161 (Palivere-Keedika tee, km 5,76)

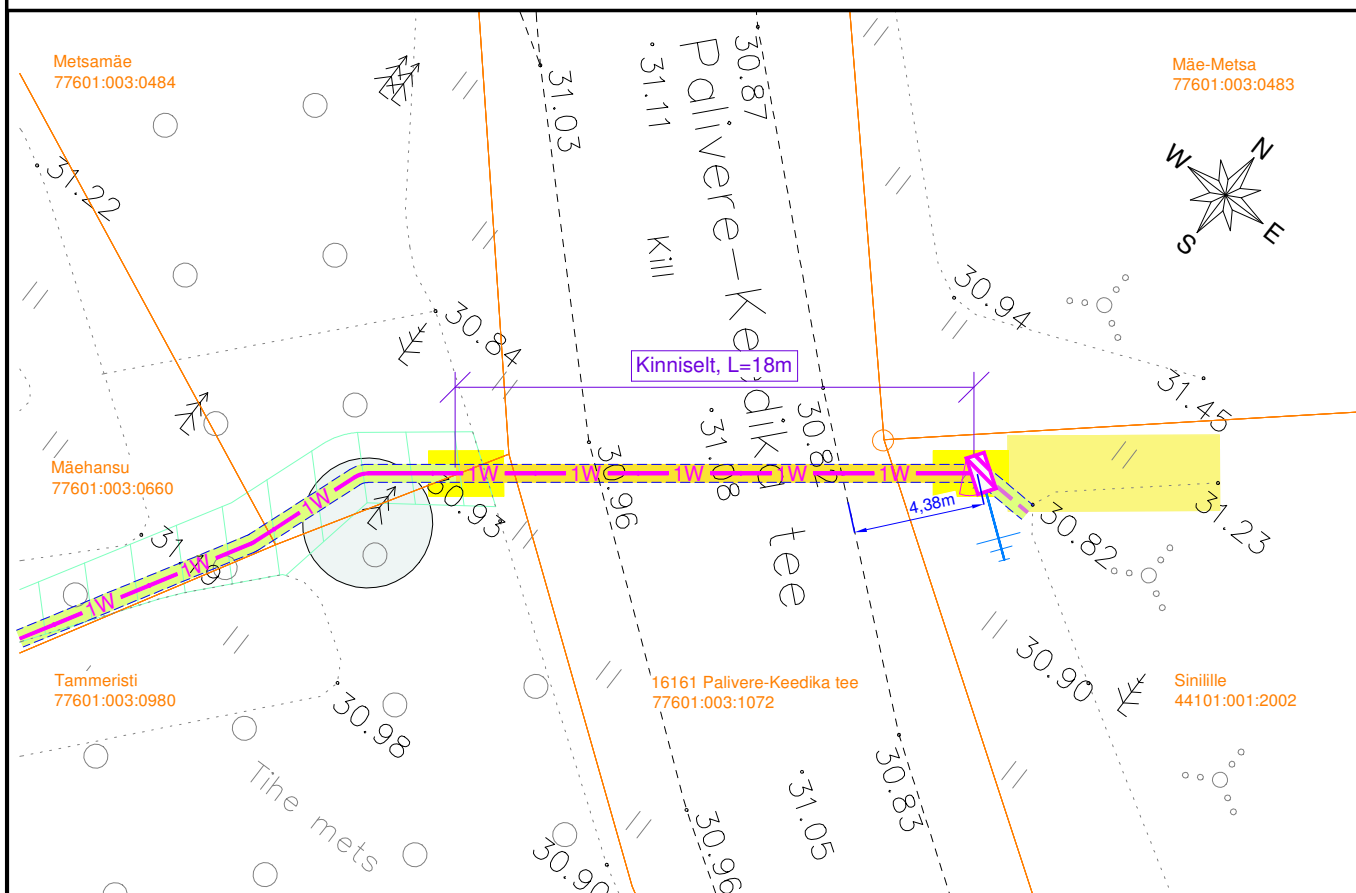

Märkused:

- Tee ristumine teostada kinnisel meetodil (L=18 m)
- Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (A-kaitseklassi) plast- või terastoru.
- Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
- Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullet.
- Enne kaevetööde algust taotleda Transpordiametilt tööde luba.

Projekt:				Sinilille kinnistu liitumine elektrivõrguga Vidruka küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa				Tellija:				Elektrilevi OÜ							
Joonis:				Kaabli ristumine Palivere-Keedika kõrvalmaanteega				Joonise nr:				JT2999-3							
<div><div>DRAFTIT</div><div><div>DRAFTIT OÜ</div><div>Reg. kood: 14231335</div><div>Ilmatsalu 3, 50412 Tartu</div><div>info@draftit.ee</div></div></div>				Projekteeris		Aro Kivisild		20.11.2024		Möötkava				1:250		Leht		Lehti	
				Kontrollis		Aro Kivisild		20.11.2024											
												Staadium		Tööprojekt		1		1	