Paavli
39201:001:1100

Üleniidi
39201:001:1280

39201:001:2871

ELA012

LK229617
Tarbijakaabli jaoks reservtoru
PVC50 450N L=2 / 4 m
Uks maantee poole.

km 2,29

12160 Suureranna tee

Kinnine läbindamine L = 36 m (trass)
PVC110 1250N
Kruusatee all min 1,5 m sügavusel

km 2,26

Mihklisoo
39201:001:0463

Mihkliliini
39201:001:0468

Mihklirannatee 39201:001:0467

Kinnine läbindamine
L = 93 m (trass)
PVC110 1250N
ca 1 m sügavusel

Välja
39201:001:1501

Kaitsetorud PVC110 450N L= 5 + 5 m
ca 0,7 m sügavusel

Kohapeal tokk,
toki juures jätta kaablile varuring L=3m
ca 0,3 m sügavusele

Kinnine läbindamine
L = 37 m (trass)
PVC110 1250N
ca 1 m sügavusel

Mihkliniidu
39201:001:0464

Lahtise kaeviku korral
kaitsetorudes PVC110 450N
ja ca 0,7 m sügavusel

Välja-Kopli
39201:001:0318

MPL428061 AXPK 4G120 L= 262 / 278 m

Saagida võsa ja koristada 0,0034 ha

38714JK

ol.ol AJ Jõe F3 M3A

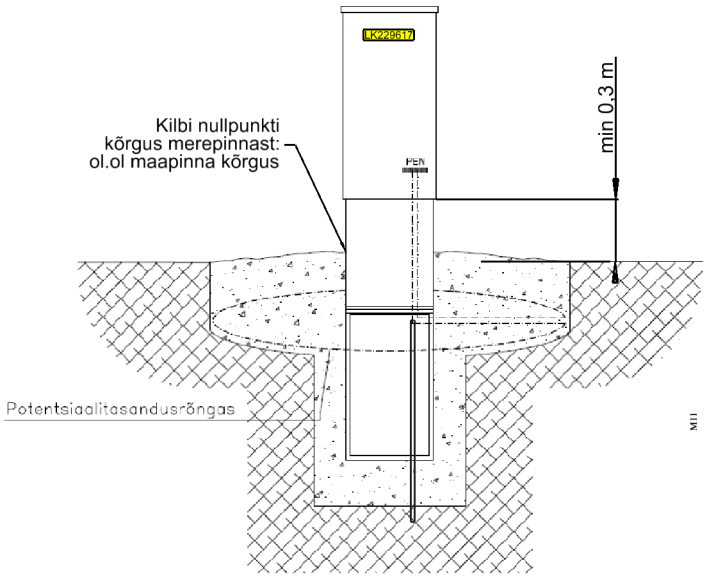

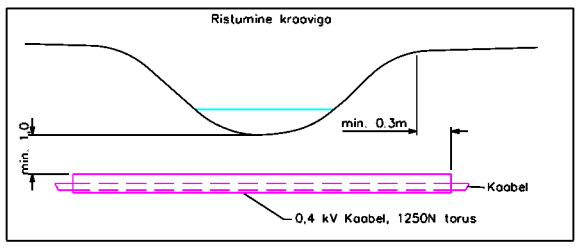

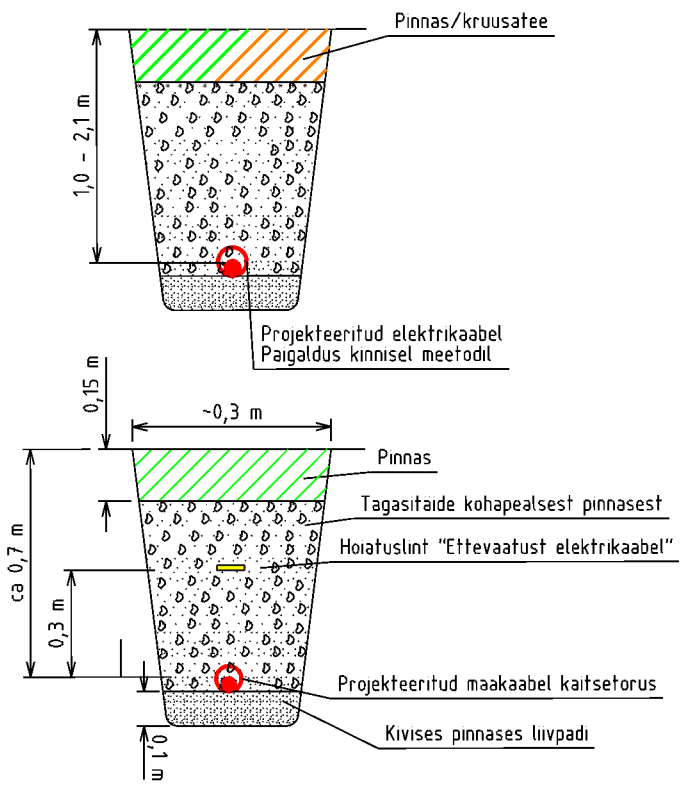

Tabel 2. *Madalpingekaabli ja tehnorajatiste vahelised väikseimad kujad [m]*

Tehnorajatise nimetus	Rõhtvahekaugus rööpkulgemisel	Püstvahekaugus ristumisel
Vee- ja kanalisatsioonitoru, drenaaz	*1*	0,3/0,2 [2]
Gaasitoru kuni 16 bar	*1*	0,3
Kaugküttetorustiku kanali või torukatte välispind	*2/0,5* [1]	*0,2*
Elektrikaabel kuni 35 kV võrgus [5]	*0,2 - 0,5* [3]	0,2/0 [4]
Elektrikaabel 110 kV	*1/0,5* [6]	*0,3/0,1* [4]
Sidekaabel või -kanalisatsioon	*0,5/0,25* [4] [7]	0,2[3]/0 [4]
Kraav	-	0,5 (kaabel torus)

[1] Väikseim vahekaugus kitsastes tingimustes.
[2] Kaabel torus. Kaablit kaitsev toru peab ulatuma ristuvast rajatisest min ±2 m kummalegi poole.
[3] Sidekaabel mehhaaniliselt kaitstud ristumiskohast 0,3 m mõlemile poole.
[4] Mõlemad kaablid kaitstud torus (ristumistel min 2 m kummalegi poole).
[5] Kui teise kaabli valdaja ei ole Elektrilevi. Kui mõlemi kaabli valdaja on Elektrilevi *või Eesti Energia tütarettevõtted*, lähtuda käesoleva standardi joonisest EE6.4-05.
[6] Kuja võib vähendada 0,5 meetrini kokkuleppel 110 kV kaabelliinini valdajaga, kui kaabli läbilaskevõime kontrollarvutused seda võimaldavad.
[7] *Kui nii side- kui ka elektrikaablid kuuluvad Eesti Energiale või tema tütarettevõtetele, võib kaugusi vähendada lähtudes sidekaablitele esitatud nõuetest (vaata näidist joonisel EE6.4-03).*

Eriti kitsastes kohtades võib kooskõlastatult rajatise valdajaga projekteerida tooduist erinevaid (vähendatud) kaugusi tingimusel, et need võimaldavad täita ehituse, remondi ja hooldamise ohutusnõudeid.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Olemasolev 0,4 kV jaotuskilp
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev ElaSa mikrotorustik
- Projekteeritud maakaabel kaitsetorus PVC D110 1250N
- Projekteeritud maakaabel kaitsetorus PVC D110 450N
- Projekteeritud tarbijakaabli reservtoru PVC D50 450N
- Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp
- Puurimiskaevik
- Kinnistu piir

Märkused:
-) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 12137G.
-) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
-) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed.
-) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.
-) Kui kaablitrass väljaspool riigimaantee maad tuleb rajada paesesse pinnasesse, siis süvendada kaabel 0,1m pae sisse min 0,5m maapinna kõrgusest.

Tellija: elektrilevi	Toovõtja: enersense	Aadress:	Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupäev:	august 2024
		Reg nr:	11445550	Too nr:	LC1530
		Telefon:	5642985	Joon nr:	001
Too nimetus:	Paavli mü liitumise tööprojekt. Suureranna küla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond.	e-mail:	ain.talts@enersense.com	Mõõtkava:	1:700 (A3)
Joonise nimetus:	Asendiplaan	Projekteerija:	Ain Talts		