kanal_1

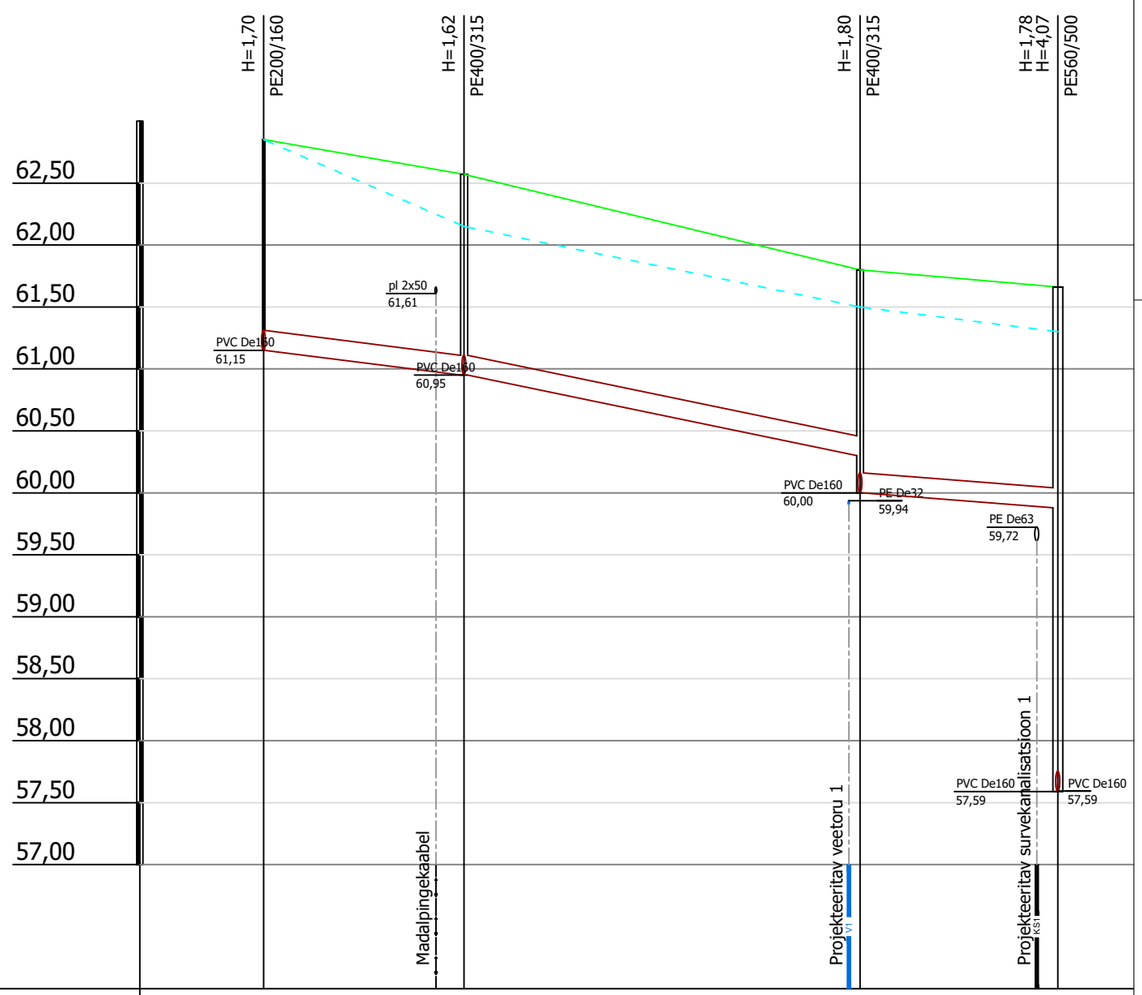

Mhor: 1:500
Mver: 1:50

KAEVU / SÕLME NR	KKK-5	KVK-7	KVK-6	KVK-5
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62,85	62,57	61,80	61,66
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	62,85	62,57	61,80	61,66
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	61,15	60,95	60,30 / 60,00	59,88
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1,70	1,62	1,50 / 1,80	1,78
LANG / PIKKUS (m)	16,2m, 0,012	32,0m, 0,020	16,0m, 0,008	
TORU LÄBIMÕÕT (mm) JA MATERJAL	PVC De160 De160 - 64,1m			
VAHEKAUGUSED (m)	16,2	32,0	16,0	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	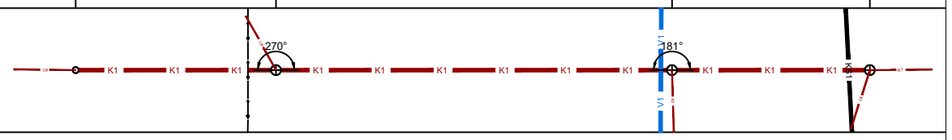			

MÄRKUSED:
1. Veetorustiku sügavus maapinnast on vähemalt 1.8m toru peale.
2. Veetoru lõikumisel isevoolse kanalisatsiooniga, tuua veetoru reeglina kanalisatsiooni toru alt. Ristumise asukohas tagada torude vahekaugus vähemalt 10cm.
3. Ristuvate kommunikatsioonide sügavused ei ole täpselt teada ja enne tööde alustamist tuleb ristuvate kommunikatsioonide sügavused täpsustada

olemasoleva maapinna kõrgus
projekteeritud maapinna kõrgus

KLM Projekt OÜ
Sepise tn 1, Tallinn, Harju maakond
tel. 514 4725
info@klmprojekt.ee
reg. kood: 11074214
MTR nr: EPP003312

	Nimi	Allkiri	Kuupäev
Kinnitas:	K. Laurits		30.01.2024
Kontrollis:	A. Justus		30.01.2024
Koostas:	A. Justus		30.01.2024

Tellija: Vladimir Visnjakov

Projekti nimetus: Pauliku rigntee T1 ühisveevärgi ja kanalisatsiooni projekt, Pauliku küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond

Objekt: Pauliku ringtee T1, Pauliku küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond

Joonis: KANALISATSIOONITORUSTIKU PIKIPROFIIL K-1

Projekt nr.: 2323-1

Joonise nr.:	Mõõtkava:	Leht:	Paber:	Staadium:
VK-2-3	-		A3	PP