N
W E
S

28201:001:0321
järve tee

28301:001:0973
Pikksaare

28301:001:1324
46 Tatra-Otepää-Sangaste tee
1W1

28301:001:1338
Lättemäe

28301:001:1339
46 Tatra-Otepää-Sangaste tee

28201:008:0024
46 Tatra-Otepää-Sangaste tee

H

postkast

M2

A

Kr

110.31 110.38 110.35 110.41 111.08 111.01 110.90 110.65 110.98 111.22 110.65 109.76 108.40 108.65 108.31 110.23 110.33 110.27 110.96 110.98 111.01 109.17 109.17 111.12 111.15 111.20 111.57 111.54 111.55 111.32 111.20 110.36 110.84 110.98 110.14 110.65 110.77 109.54

TINGMÄRGID

- 1W1 — Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin
- Projekteeritud kaitsetoru 750N
- Projekteeritud tarbija reservtoru 450N
- Projekteeritud 0,4 kV liitumiskilp
- Olemasolev side õhuliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- S — Olemasolev sidetrass
- SK — Olemasolev sadevee kanalisatsioonitrass
- Olemasolev kinnistupiir

TINGMÄRGID tööd nr 687-26-1

- W1.1 — Proj. TV MP kaabel
- Proj. lülitusjaotusseade
- Proj. TV valgusti koos masti ja jalandiga
- Proj. kaitsetoru

Taastatav ala
S = 14 m²

MURU TAASTAMINE
M 1:50

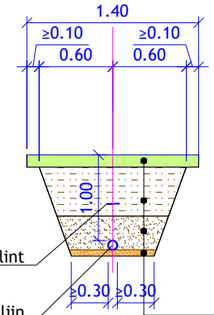

Kasvupinnas ja muru külv	h= 10 cm
Kaeviku tagasitäide välja kaevatud materjaliga, kt=0,92	h= 71 cm
Esmane tagasitäide keskteraline liiv/looduslik kruus või olemasolevpinnas, millest eemaldatud mitte sobiv materjal fr. 0.063…63, E≥60 MPa	h= 20 cm
Kaitsetoru sängituskiht keskteraline liiv/looduslik kruus fr. 0.063…63, E≥60 MPa	h= 5 cm
Tihendatud kaeviku küna põhi E≥60 MPa (tihendamise mitte saavutamisel kiiluda paekillustikuga 4/16, mis asendab kaitsetoru sängituskihti)	

MÄRKUSED:
1) Projekt on koostatud lähtuvalt Elektrilevi OÜ lähteülesandest nr: 511965.
2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
- Connecto Infra AS poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 10435G ; kuup.: 03.2026
- Connecto Eesti AS poolt koostatud Välisvalgustuse põhiprojekti asendiplaani nr: 687-26-1; kuup.: 05.2026
(koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis)
3) Kaabli paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsevööndis lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast tagades nõutavad kujad.

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Katete taastamise asendiplaan	Joonise nr: EL-4-02	Mõõtkava: 1:250 / A3	Leht: 1/1
Staadium:	Tööprojekt		Töö nimetus: 46 Tatra-Otepää-Sangaste tee tänavavalgustuse liitumine	Versioon: v01		Kuupäev: 07.05.2026
Koostas:	H. Turja					
Vastutav spetsialist:	H. Turja		Aadress: Pangodi küla, Kambja vald, tartu maakond	E-SERVICE ELEKTRITÖÖD		
Proj. kood:	LC5221		LC5221_TP_EL-4-02_v01_Katete-taastamise-asendiplaan	Salve 2a Tallinn 11612 Tel: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee		Elektritööde reg nr: EL10360030-0001
Töö nr:	26-1830					