

Aadli tn 4
94901:001:0379

Aadli tn 6
94901:001:0381

Aadli tn 8
94901:001:0383

TINGMÄRGID

- Projekteeritud liitumiskilp 1a
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud MP kaabelliin (1-kaabel)
- Projekteeritud plasttorud kaablitele
- Liitumiskilp
- Kaablikilp
- Kaablikaitsetoru
- Madalpingekaabel
- Drenaažitorustik
- Katastripiir

Ettevaatust! Kaevata käsitsi!
Ristumine drenaažitoruga, sügavus teadmata.
Toru kahjustamise korral parandada see
sobiva läbimõõduga plasttoruga.

Kaitsetoru Ø75, 450N
Kliendi kaabli
ühendamiseks, ca 2m

LK235837


143450LK

45421JK

Kaablitross L=19m
MPL438782, AXP4G120, L=22m
Olemasolevas kaitsetorus:
-Ø110, 750N, L=17m
Lahtine kaev:
-Ø110, 750N, L=4m

Geoalus: WeW OÜ töö nr GEO-095-25. Mõõdistamise kuupäev: 09.04 2025

KAUVIKU RISTLÕIGE

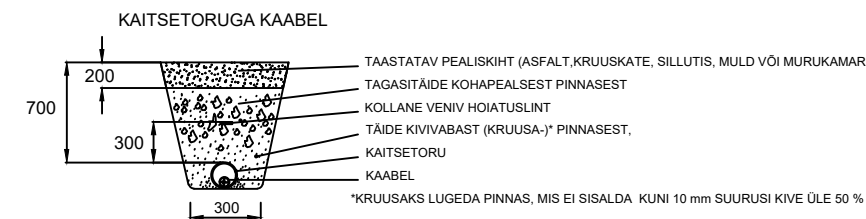

- Märkused:
- Liitumiskilbi paigalduskõrgus: 40.25
 - Maakaabelliini minimaalne paigaldussügavus 0,7 meetrit

Tellija ELEKTRILEVI OÜ 10135 TALLINN Veskiposti 2	Projekteeris	Indrek Moisa		28.04.2025	5886 2582	 ELEKTRILEVI OÜ 10135 TALLINN Veskiposti 2 elektrilevi@elektrilevi.ee Tel. +372 715 4230 Registrikood 11050857 TEL000343	Projekt	Aadli tn 4 kinnistu liitumine, Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond			Joonise nr LC3590-TP-EL-4-01	Staadium	Tööprojekt	
	Kontrollis	Andres Kangro		28.04.2025	5349 1331		Joonis	Alajaam Männikäbi 0,4 kV fider F2 maakaabelliin			Nimetus Asendiplaan	Keel EST	Leht 1	Leht 1
	Projektijuht													