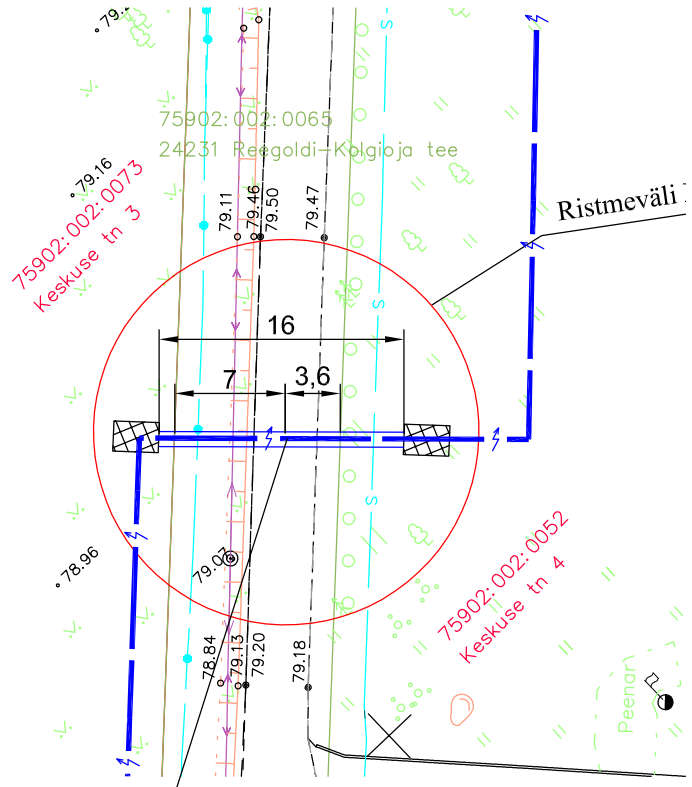

136468 Al 3x120+35 24kV

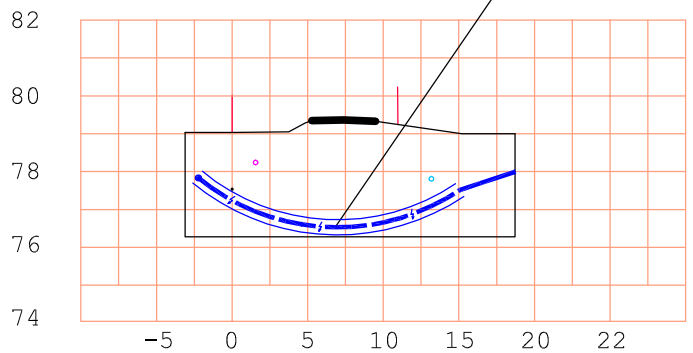

Ristmeväli RV-1 Tee 24231 0,14 km
Ø160 16 m 1250 N Kinnine läbindamine

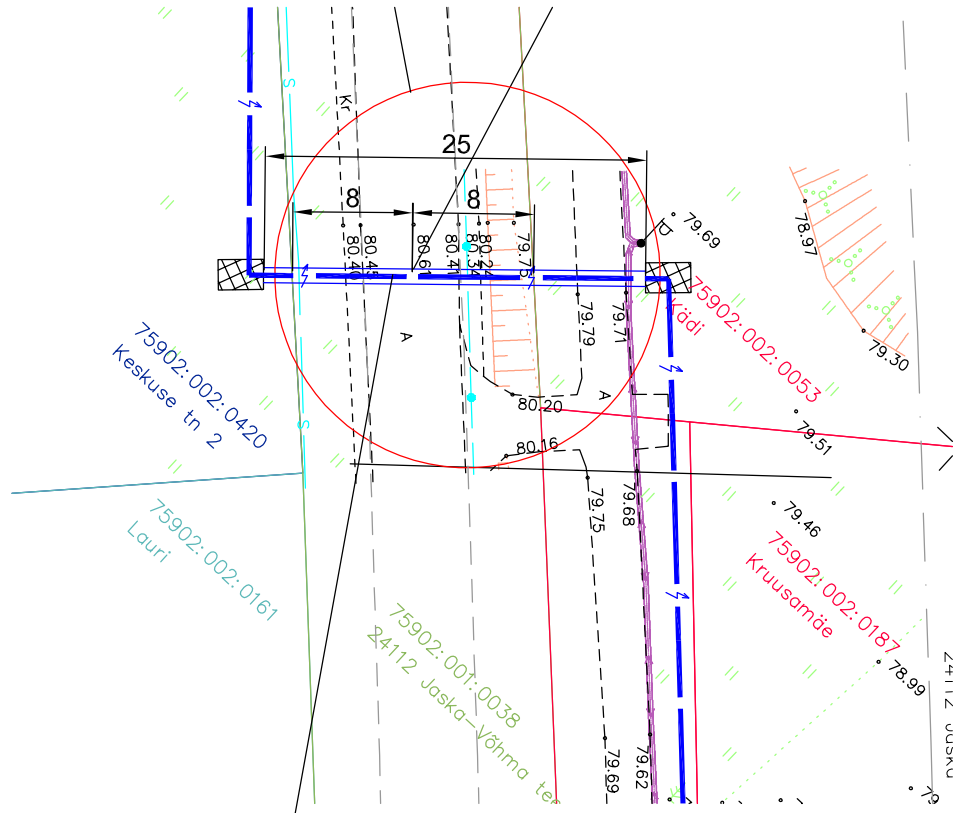

136468 Al 3x120+35 24kV

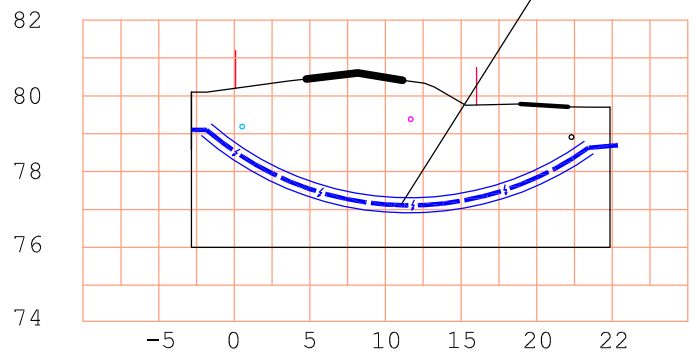

Ristmeväli RV-2 Tee 24112 4,82 km
Ø160 25 m 1250 N Kinnine läbindamine

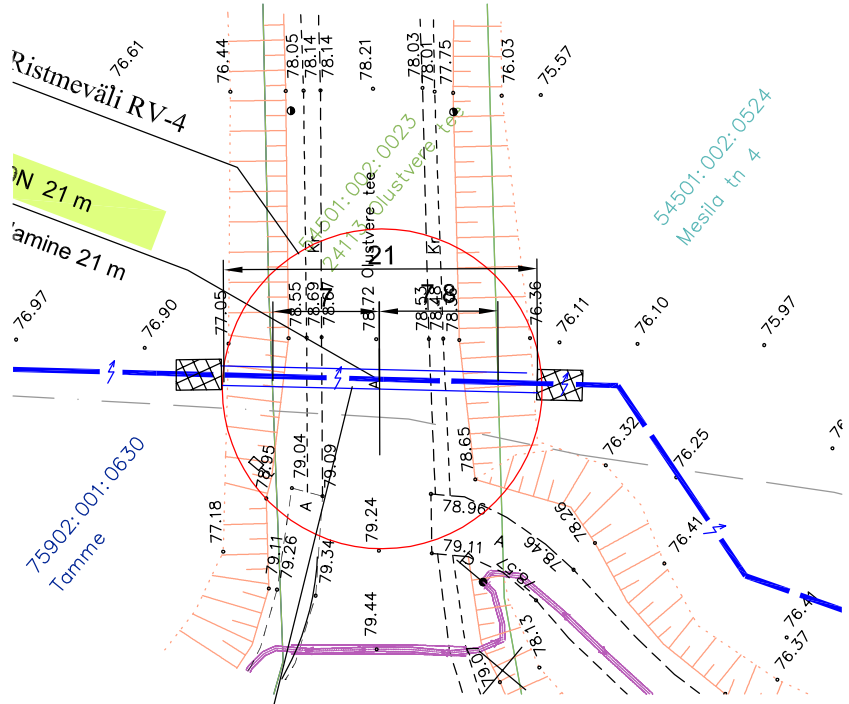

136468 Al 3x120+35 24kV

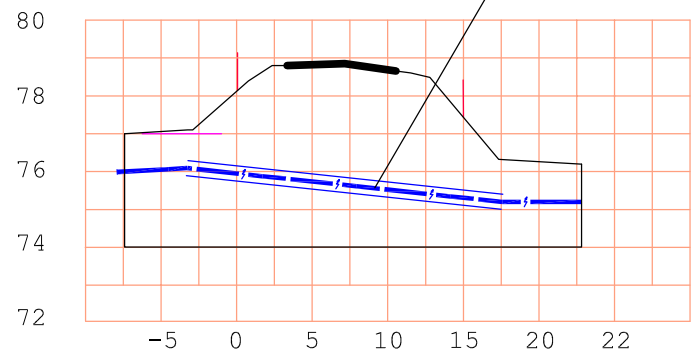

Ristmeväli RV-4 Tee 24113 0,03 km
Ø160 21 m 1250 N Kinnine läbindamine

Kaabel peab paiknema ristumisel teemaaga vähemalt 1,5 m sügavusel ja vähemalt 1 m allpool kraavi põhja.

Projekt **Suure-Jaani - Tääksi 15 kV fiidri rekonstrueerimine Põhja-Sakala vallas, Viljandimaal. II etapp**					Tellija **Elektrilevi OÜ**		
LEONHARD WEISS	Joonis **Ristmeväljad RV-1, RV-2 ja RV-4**				Joonise nr **IL6016-K2-4**		
	Projekteeris	**Uudo Rummel**		11.2019	+372 7150625	Mõõtkava	M 1: 500
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001	Kontrollis	**Kaupo Maaten**				Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht					Keel EST	Leht 1 / Lehti 3