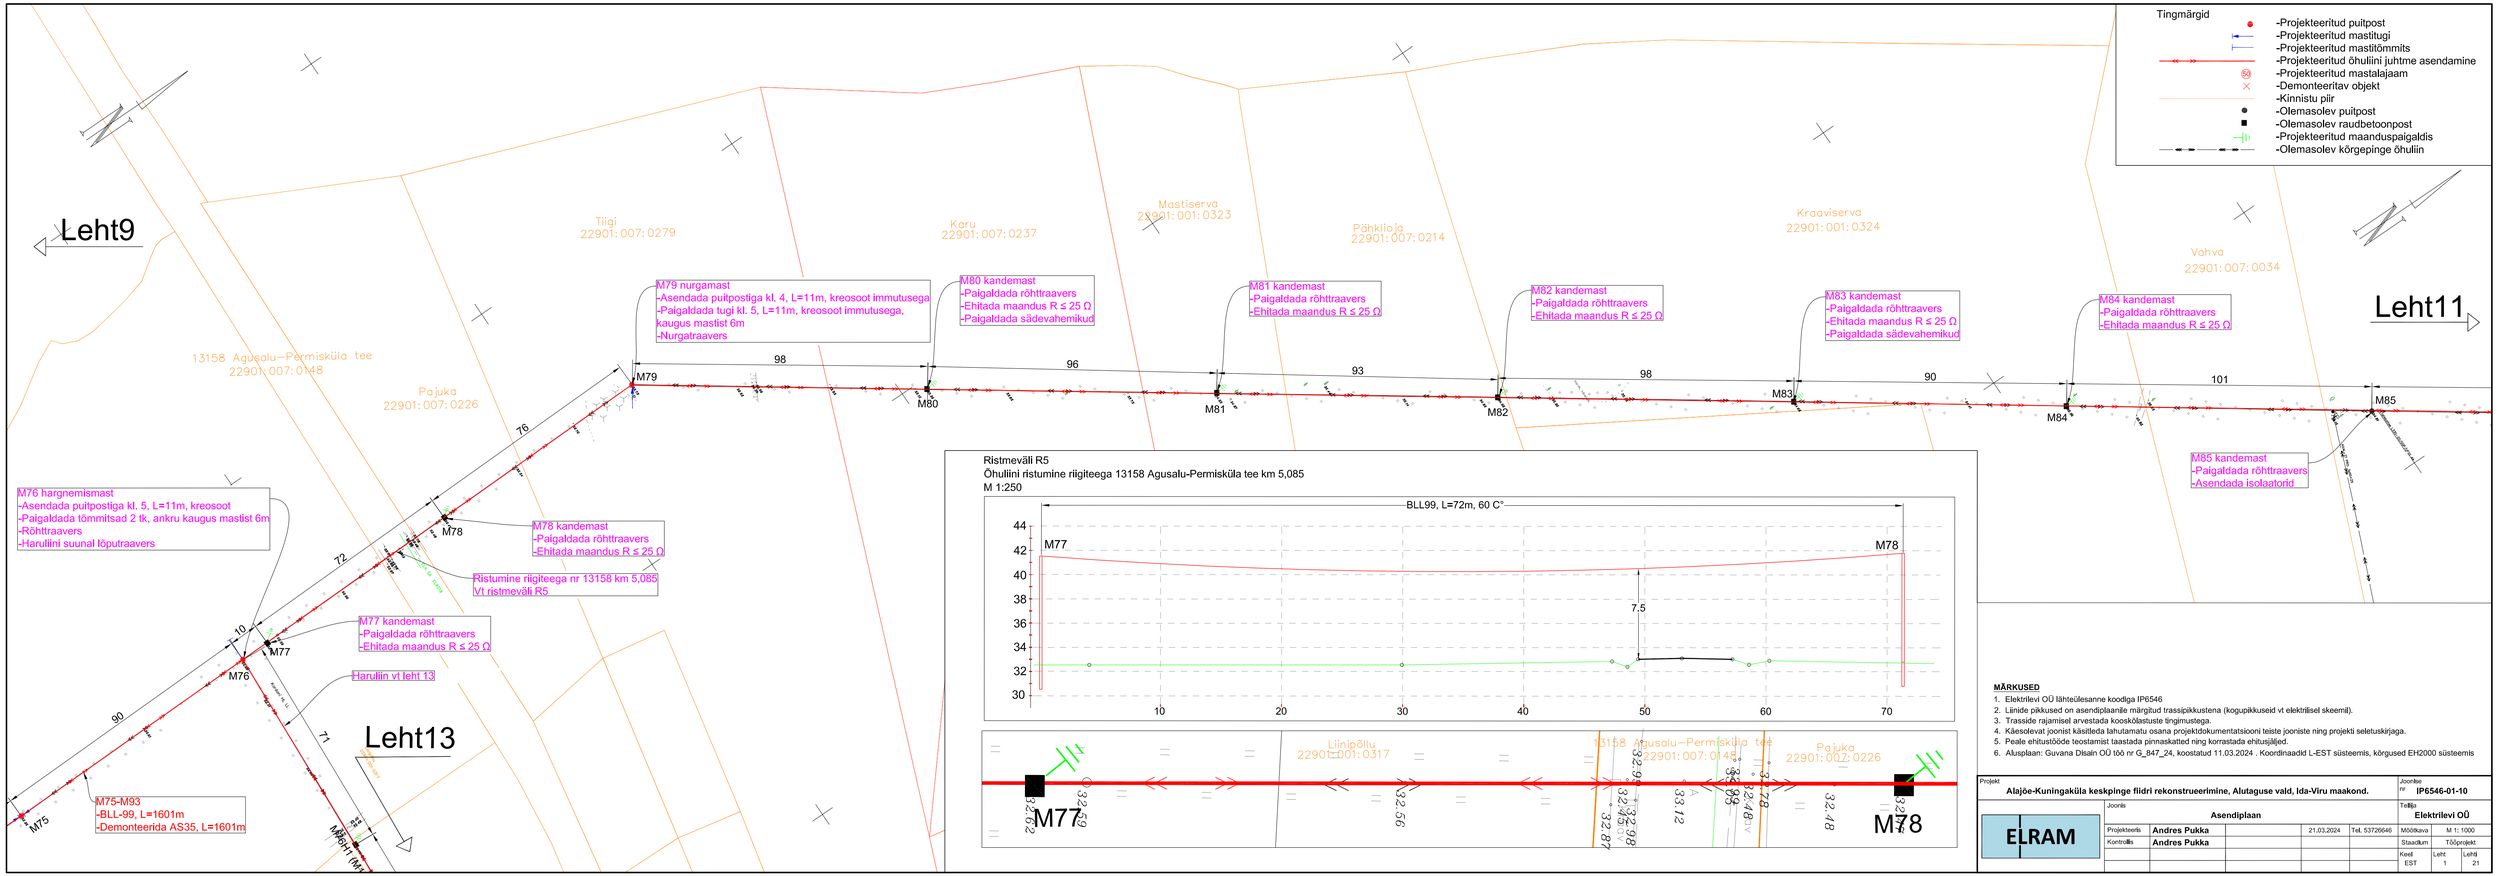
Tingmärgid
-Projekteeritud puitpost
-Projekteeritud mastitugi
-Projekteeritud mastitõmmits
-Projekteeritud õhuliini juhtme asendamine
-Projekteeritud mastalajaam
-Demonteeritav objekt
-Kinnistu piir
-Olemasolev puitpost
-Olemasolev raudbetoonpost
-Projekteeritud maanduspaigaldis
-Olemasolev kõrgepinge õhuliin
Leht9
Leht11
Leht13
Tilgi 22901:007:0279
Karu 22901:007:0237
Mastiserva 22901:001:0323
Pähklioja 22901:007:0214
Kraaviserva 22901:001:0324
Vahva 22901:007:0034
13158 Agusalu–Permisküla tee 22901:007:0148
Pajuka 22901:007:0226
M79 nurgamast
-Asendada puitpostiga kl. 4, L=11m, kreosoot immutusega
-Paigaldada tugi kl. 5, L=11m, kreosoot immutusega, kaugus mastist 6m
-Nurgatraavers
M80 kandemast
-Paigaldada rõhttraavers
-Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
-Paigaldada sädevahemikud
M81 kandemast
-Paigaldada rõhttraavers
-Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
M82 kandemast
-Paigaldada rõhttraavers
-Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
M83 kandemast
-Paigaldada rõhttraavers
-Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
-Paigaldada sädevahemikud
M84 kandemast
-Paigaldada rõhttraavers
-Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
M85 kandemast
-Paigaldada rõhttraavers
-Asendada isolaatorid
M76 hargnemismast
-Asendada puitpostiga kl. 5, L=11m, kreosoot
-Paigaldada tõmmitsad 2 tk, ankru kaugus mastist 6m
-Rõhttraavers
-Haruliinl suunal lõputraavers
M78 kandemast
-Paigaldada rõhttraavers
-Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
Ristumine riigiteega nr 13158 km 5,085
Vt ristmeväli R5
M77 kandemast
-Paigaldada rõhttraavers
-Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
Haruliin vt leht 13
M75-M93
-BLL-99, L=1601m
-Demonteerida AS35, L=1601m
M75
M76
M77
M78
M79
M80
M81
M82
M83
M84
M85
98
96
93
98
90
101
76
72
10
90
71
Ristmeväli R5
Õhuliini ristumine riigiteega 13158 Agusalu-Permisküla tee km 5,085
M 1:250
BLL99, L=72m, 60 C°
M77
M78
7.5
Liinipõllu 22901:001:0317
13158 Agusalu–Permisküla tee 22901:007:0148
Pajuka 22901:007:0226
32.62
32.59
32.56
32.94
32.98
32.87
32.95
32.48
33.12
32.18
32.78
32.18
MÄRKUSED
1. Elektrilevi OÜ lähteülesanne koodiga IP6546
2. Liinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena (kogupikkuseid vt elektrilisel skeemil).
3. Trasside rajamisel arvestada kooskõlastuste tingimustega.
4. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
5. Peale ehitustööde teostamist taastada pinnaskatted ning korrastada ehitusjäljed.
6. Alusplaan: Guvana Disain OÜ töö nr G_847_24, koostatud 11.03.2024 . Koordinaadid L-EST süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Projekt
Alajõe-Kuningaküla keskpinge fiidri rekonstrueerimine, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.
Joonise nr
IP6546-01-10
ELRAM
Joonis
Asendiplaan
Tellija
Elektrilevi OÜ
Projekteeris
Andres Pukka
21.03.2024
Tel. 53726646
Mõõtkava
M 1: 1000
Kontrollis
Andres Pukka
Staadium
Tööprojekt
Keel
EST
Leht
1
Lehti
21