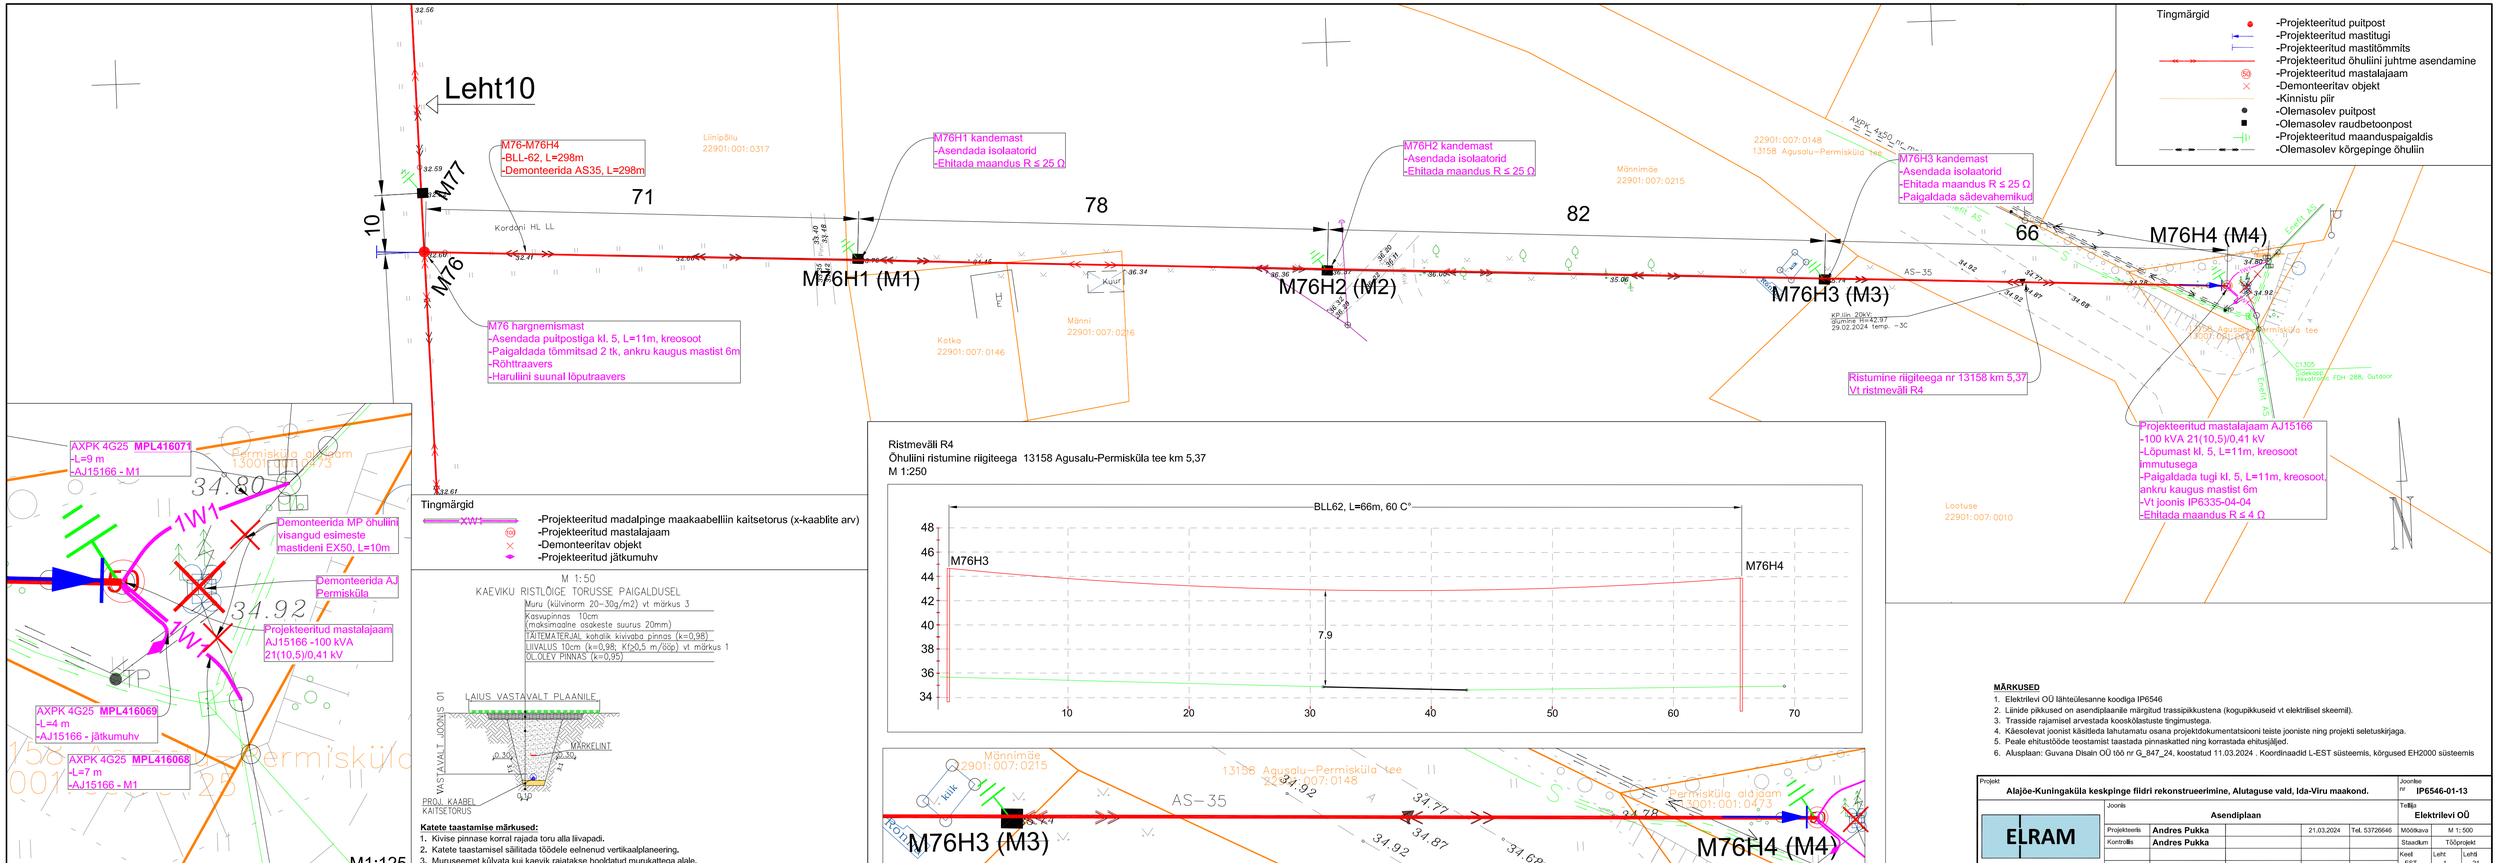
Leht10
M76-M76H4
-BLL-62, L=298m
-Demonteerida AS35, L=298m
M76 hargnemismast
-Asendada pultpostiga kl. 5, L=11m, kreosoot
-Paigaldada tõmmitsad 2 tk, ankru kaugus mastist 6m
-Rõhtraavers
-Haruliini suunal lõputraavers
M76H1 kandemast
-Asendada isolaatorid
-Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
M76H2 kandemast
-Asendada isolaatorid
-Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
M76H3 kandemast
-Asendada isolaatorid
-Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
-Paigaldada sädevahemikud
Projekteeritud mastalajaam AJ15166
-100 kVA 21(10,5)/0,41 kV
-Lõpumast kl. 5, L=11m, kreosoot immutusega
-Paigaldada tugi kl. 5, L=11m, kreosoot, ankru kaugus mastist 6m
-Vt joonis IP6335-04-04
-Ehitada maandus R ≤ 4 Ω
Ristumine riigiteega nr 13158 km 5,37
Vt ristmeväli R4
M76H1 (M1)
M76H2 (M2)
M76H3 (M3)
M76H4 (M4)
71
78
82
66
10
Kordoni HL LL
Liinipõllu
22901:001:0317
Männimäe
22901:007:0215
22901:007:0148
13158 Agusalu–Permisküla tee
Männi
22901:007:0216
Kotka
22901:007:0146
Looduse
22901:007:0010
AS–35
Tingmärgid
-Projekteeritud puitpost
-Projekteeritud mastitugi
-Projekteeritud mastitõmmits
-Projekteeritud õhuliini juhtme asendamine
-Projekteeritud mastalajaam
-Demonteeritav objekt
-Kinnistu piir
-Olemasolev puitpost
-Olemasolev raudbetoonpost
-Projekteeritud maanduspaigaldis
-Olemasolev kõrgepinge õhuliin
AXPK 4G25 MPL416071
-L=9 m
-AJ15166 - M1
Demonteerida MP õhuliini visangud esimeste mastideni EX50, L=10m
Demonteerida AJ Permisküla
Projekteeritud mastalajaam AJ15166 -100 kVA 21(10,5)/0,41 kV
AXPK 4G25 MPL416069
-L=4 m
-AJ15166 - jätkumuhv
AXPK 4G25 MPL416068
-L=7 m
-AJ15166 - M1
1W1
2W1
M1:125
Tingmärgid
-Projekteeritud madalpinge maakaabelliin kaitsetorus (x-kaablite arv)
-Projekteeritud mastalajaam
-Demonteeritav objekt
-Projekteeritud jätkumuhv
M 1:50
KAEVIKU RISTLÕIGE TORUSSE PAIGALDUSEL
Muru (külvinorm 20–30g/m2) vt märkus 3
Kaspvpinnas 10cm (maksimaalne osakeste suurus 20mm)
TÄITEMATERJAL kohalik kivivaba pinnas (k=0,98)
LIIVALUS 10cm (k=0,98; Kf≥0,5 m/ööp) vt märkus 1
KÕLDEV PINNAS (k=0,95)
LAIUS VASTAVALT PLAANILE
VASTAVALT JOONIS 01
MÄRKELINT
PROJ. KAABEL
KAITSETORUS
Katete taastamise märkused:
1. Kivise pinnase korral rajada toru alla liivapadi.
2. Katete taastamisel säilitada töödele eelnenud vertikaalplaneering.
3. Muruseemet külvata kui kaevik rajatakse hooldatud murukattega alale.
Ristmeväli R4
Õhuliini ristumine riigiteega 13158 Agusalu-Permisküla tee km 5,37
M 1:250
BLL62, L=66m, 60 C°
M76H3
M76H4
7.9
MÄRKUSED
1. Elektrilevi OÜ lähteülesanne koodiga IP6546
2. Liinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena (kogupikkuseid vt elektrilisel skeemil).
3. Trasside rajamisel arvestada kooskõlastuste tingimustega.
4. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
5. Peale ehitustööde teostamist taastada pinnaskatted ning korrastada ehitusjäljed.
6. Alusplaan: Guvana Disain OÜ töö nr G_847_24, koostatud 11.03.2024 . Koordinaadid L-EST süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Projekt
Alajõe-Kuningaküla keskpinge fiidri rekonstrueerimine, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.
Joonise nr IP6546-01-13
Joonis
Asendiplaan
Teilija
Elektrilevi OÜ
ELRAM
Projekteeris Andres Pukka 21.03.2024 Tel. 53726646
Kontrollis Andres Pukka
Mõõtkava M 1:500
Staadium Tööprojekt
Kesk EST
Leht 1
Lehti 21