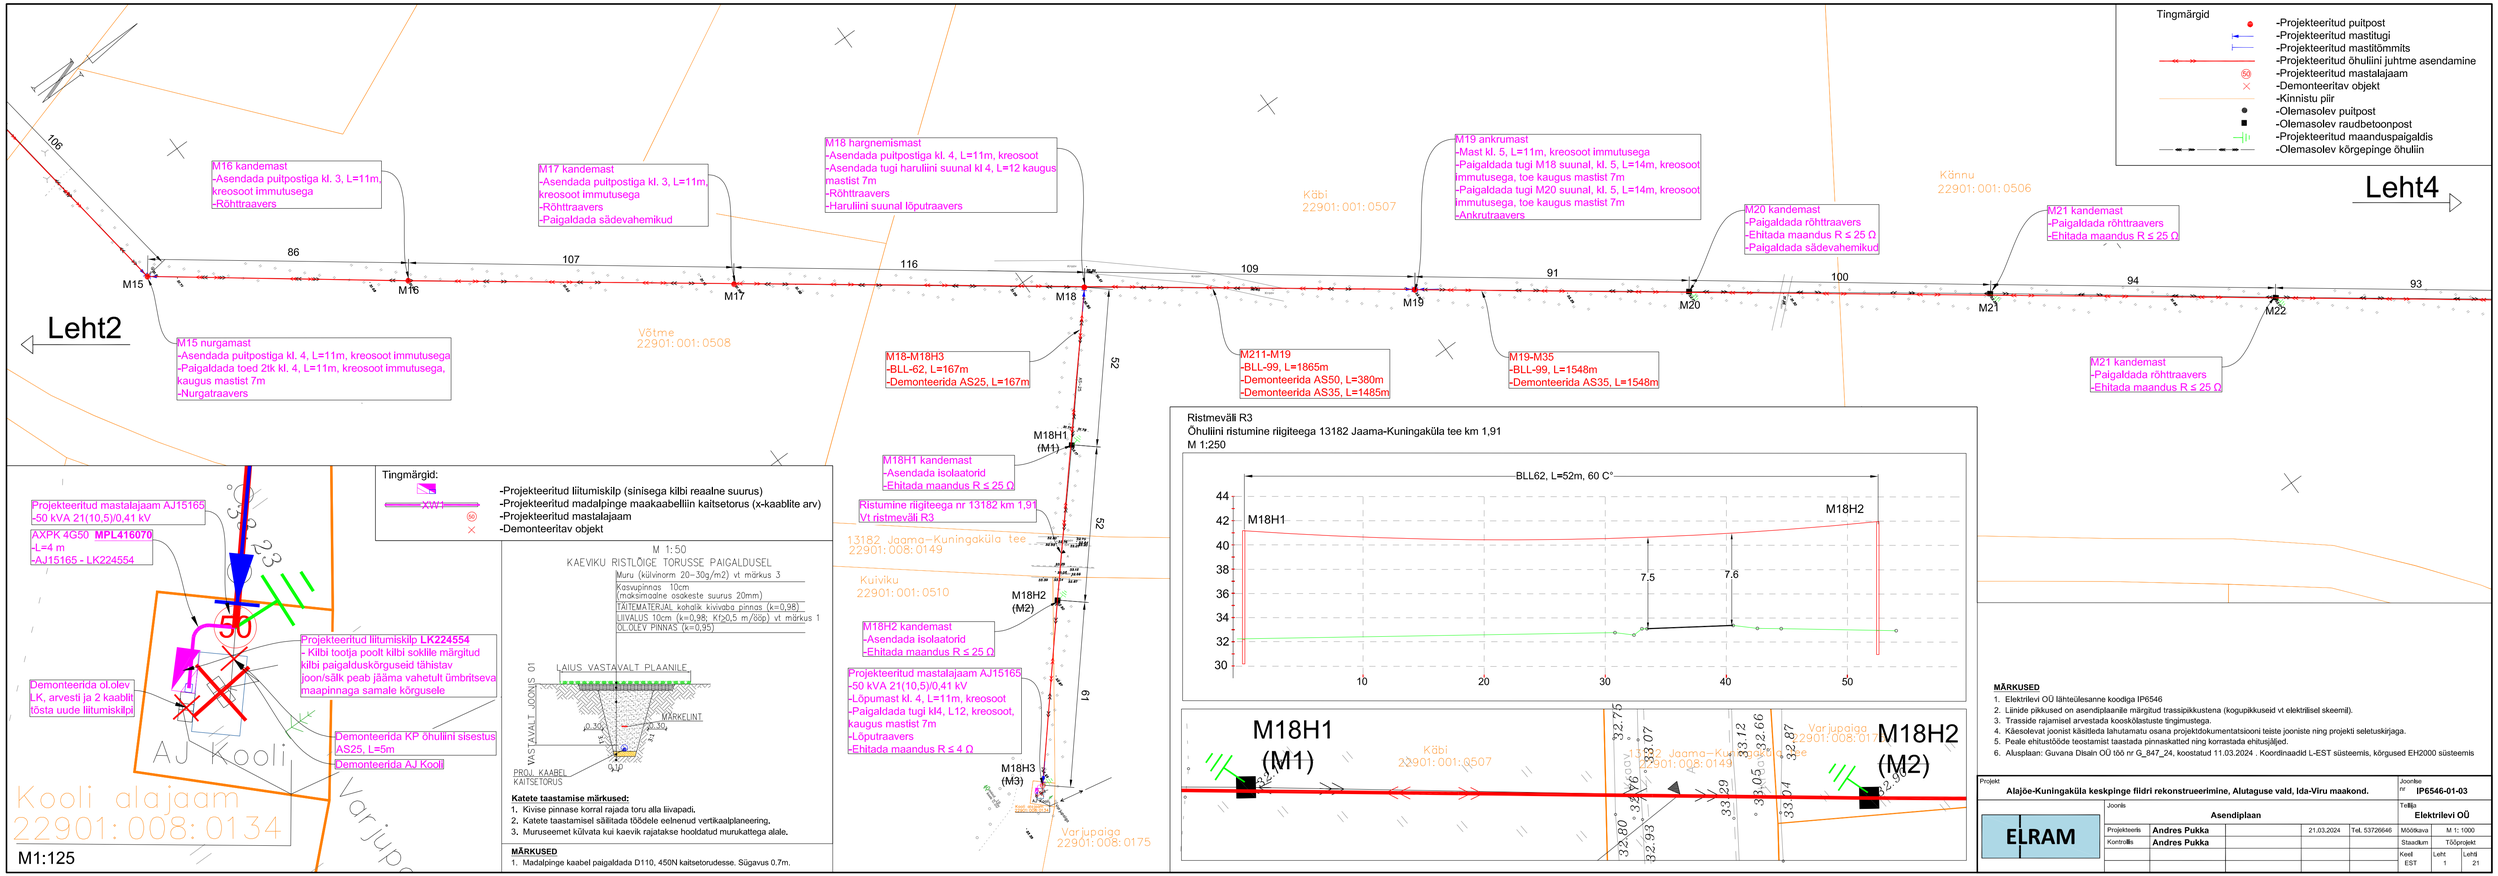
Tingmärgid
-Projekteeritud puitpost
-Projekteeritud mastitugi
-Projekteeritud mastitõmmits
-Projekteeritud õhuliini juhtme asendamine
-Projekteeritud mastalajaam
-Demonteeritav objekt
-Kinnistu piir
-Olemasolev puitpost
-Olemasolev raudbetoonpost
-Projekteeritud maanduspaigaldis
-Olemasolev kõrgepinge õhuliin
Leht4
Leht2
M16 kandemast
-Asendada puitpostiga kl. 3, L=11m, kreosoot immutusega
-Röhttraavers
M17 kandemast
-Asendada puitpostiga kl. 3, L=11m, kreosoot immutusega
-Röhttraavers
-Paigaldada sädevahemikud
M18 hargnemismast
-Asendada puitpostiga kl. 4, L=11m, kreosoot
-Asendada tugi haruliini suunal kl 4, L=12 kaugus mastist 7m
-Röhttraavers
-Haruliini suunal lõputraavers
M19 ankrumast
-Mast kl. 5, L=11m, kreosoot immutusega
-Paigaldada tugi M18 suunal, kl. 5, L=14m, kreosoot immutusega, toe kaugus mastist 7m
-Paigaldada tugi M20 suunal, kl. 5, L=14m, kreosoot immutusega, toe kaugus mastist 7m
-Ankrutraavers
M20 kandemast
-Paigaldada röhttraavers
-Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
-Paigaldada sädevahemikud
M21 kandemast
-Paigaldada röhttraavers
-Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
M15 nurgamast
-Asendada puitpostiga kl. 4, L=11m, kreosoot immutusega
-Paigaldada toed 2tk kl. 4, L=11m, kreosoot immutusega, kaugus mastist 7m
-Nurgatraavers
M18-M18H3
-BLL-62, L=167m
-Demonteerida AS25, L=167m
M211-M19
-BLL-99, L=1865m
-Demonteerida AS50, L=380m
-Demonteerida AS35, L=1485m
M19-M35
-BLL-99, L=1548m
-Demonteerida AS35, L=1548m
M21 kandemast
-Paigaldada röhttraavers
-Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
Võtme
22901:001:0508
Käbi
22901:001:0507
Kännu
22901:001:0506
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
106
86
107
116
109
91
100
94
93
52
52
61
M18H1
(M1)
M18H2
(M2)
M18H3
(M3)
M18H1 kandemast
-Asendada isolaatorid
-Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
Ristumine riigiteega nr 13182 km 1,91
Vt ristmeväli R3
13182 Jaama–Kuningaküla tee
22901:008:0149
Kuiviku
22901:001:0510
M18H2 kandemast
-Asendada isolaatorid
-Ehitada maandus R ≤ 25 Ω
Projekteeritud mastalajaam AJ15165
-50 kVA 21(10,5)/0,41 kV
-Lõpumast kl. 4, L=11m, kreosoot
-Paigaldada tugi kl4, L12, kreosoot, kaugus mastist 7m
-Lõputraavers
-Ehitada maandus R ≤ 4 Ω
Varjupaiga
22901:008:0175
Ristmeväli R3
Õhuliini ristumine riigiteega 13182 Jaama-Kuningaküla tee km 1,91
M 1:250
BLL62, L=52m, 60 C°
M18H1
M18H2
7.5
7.6
Projekteeritud mastalajaam AJ15165
-50 kVA 21(10,5)/0,41 kV
AXPK 4G50 MPL416070
-L=4 m
-AJ15165 - LK224554
Demonteerida ol.olev LK, arvesti ja 2 kaablit tõsta uude liitumiskilpi
Projekteeritud liitumiskilp LK224554
- Kilbi tootja poolt kilbi sokile märgitud kilbi paigalduskõrguseid tähistav joon/sälk peab jääma vahetult ümbritseva maapinnaga samale kõrgusele
Demonteerida KP õhuliini sisestus AS25, L=5m
Demonteerida AJ Kooli
AJ Kooli
Kooli alajaam
22901:008:0134
Varjupaiga
M1:125
Tingmärgid:
-Projekteeritud liitumiskilp (sinisega kilbi reaalne suurus)
-Projekteeritud madalpinge maakaabelliin kaitsetorus (x-kaablite arv)
-Projekteeritud mastalajaam
-Demonteeritav objekt
M 1:50
KAEVIKU RISTLÕIGE TORUSSE PAIGALDUSEL
Muru (külvinorm 20–30g/m2) vt märkus 3
Kasvupinnas 10cm (maksimaalne osakeste suurus 20mm)
TÄITEMATERJAL kohalik kivivaba pinnas (k=0,98)
LIIVALUS 10cm (k=0,98; Kf≥0,5 m/ööp) vt märkus 1
OL.OLEV PINNAS (k=0,95)
LAIUS VASTAVALT PLAANILE
MÄRKELINT
VASTAVALT JOONIS 01
PROJ. KAABEL
KAITSETORUS
Katete taastamise märkused:
1. Kivise pinnase korral rajada toru alla liivapadi.
2. Katete taastamisel säilitada töödele eelnenud vertikaalplaneering.
3. Muruseemet külvata kui kaevik rajatakse hooldatud murukattega alale.
MÄRKUSED
1. Madalpinge kaabel paigaldada D110, 450N kaitsetorudesse. Sügavus 0.7m.
MÄRKUSED
1. Elektrilevi OÜ lähteülesanne koodiga IP6546
2. Liinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena (kogupikkuseid vt elektrilisel skeemil).
3. Trasside rajamisel arvestada kooskõlastuste tingimustega.
4. Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
5. Peale ehitustööde teostamist taastada pinnaskatted ning korrastada ehitusjäljed.
6. Alusplaan: Guvana Disain OÜ töö nr G_847_24, koostatud 11.03.2024 . Koordinaadid L-EST süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Projekt
Alajõe-Kuningaküla keskpinge fiidri rekonstrueerimine, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond.
Joonise nr IP6546-01-03
Joonis
Asendiplaan
Tellija
Elektrilevi OÜ
ELRAM
Projekteeris Andres Pukka 21.03.2024 Tel. 53726646
Kontrollis Andres Pukka
Mõõtkava M 1: 1000
Staadium Tööprojekt
Kesk EST
Leht 1
Lehti 21