


- Tingimäke**
- Projekteeritud KP maakaabellin
 - Projekteeritud katsetoru (1250 N)
 - Projekteeritud katsetoru (750 N)
 - Olev MP õhulin
 - Trööst välgas olev sidetokabel
 - Olev sidetokabel
 - Olev sidetokanalisatsioon
 - Katsatruukuse piir

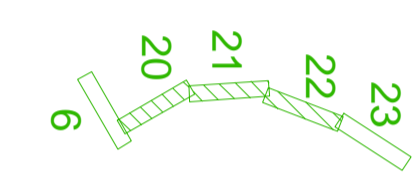

- Märkused:**
1. Ehitusdod toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 katsevõndis ja teemaal.
 2. Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
 3. Kaabli vähim sügavus mulde mõhvasi kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Kasutatud materjal:

1. Geolaus - Kiljanuk OÜ (kõõ nr. 10385G) 07.2023

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt	Räpna-Leevaku 10 kv fildri rekonstrueerimine Räpna vallas Põlvamaal (II etapp)	Tallinn
Juonid	Aasendiplaanid vaated 20-22	Enefit Connect OÜ
Projekteerija	K. Kangro	24.11.2023
Kontrollis	K. Maaten	31.12.2023
Projektiing		31.12.2023
Juonise nr.	IP6203-K2-1	M 1:500
LEONHARD WEISS OÜ		
E-post: esona@leonhard-weiss.com		
Tel: +372 601 2285		
Registreeritud: 15083348		