

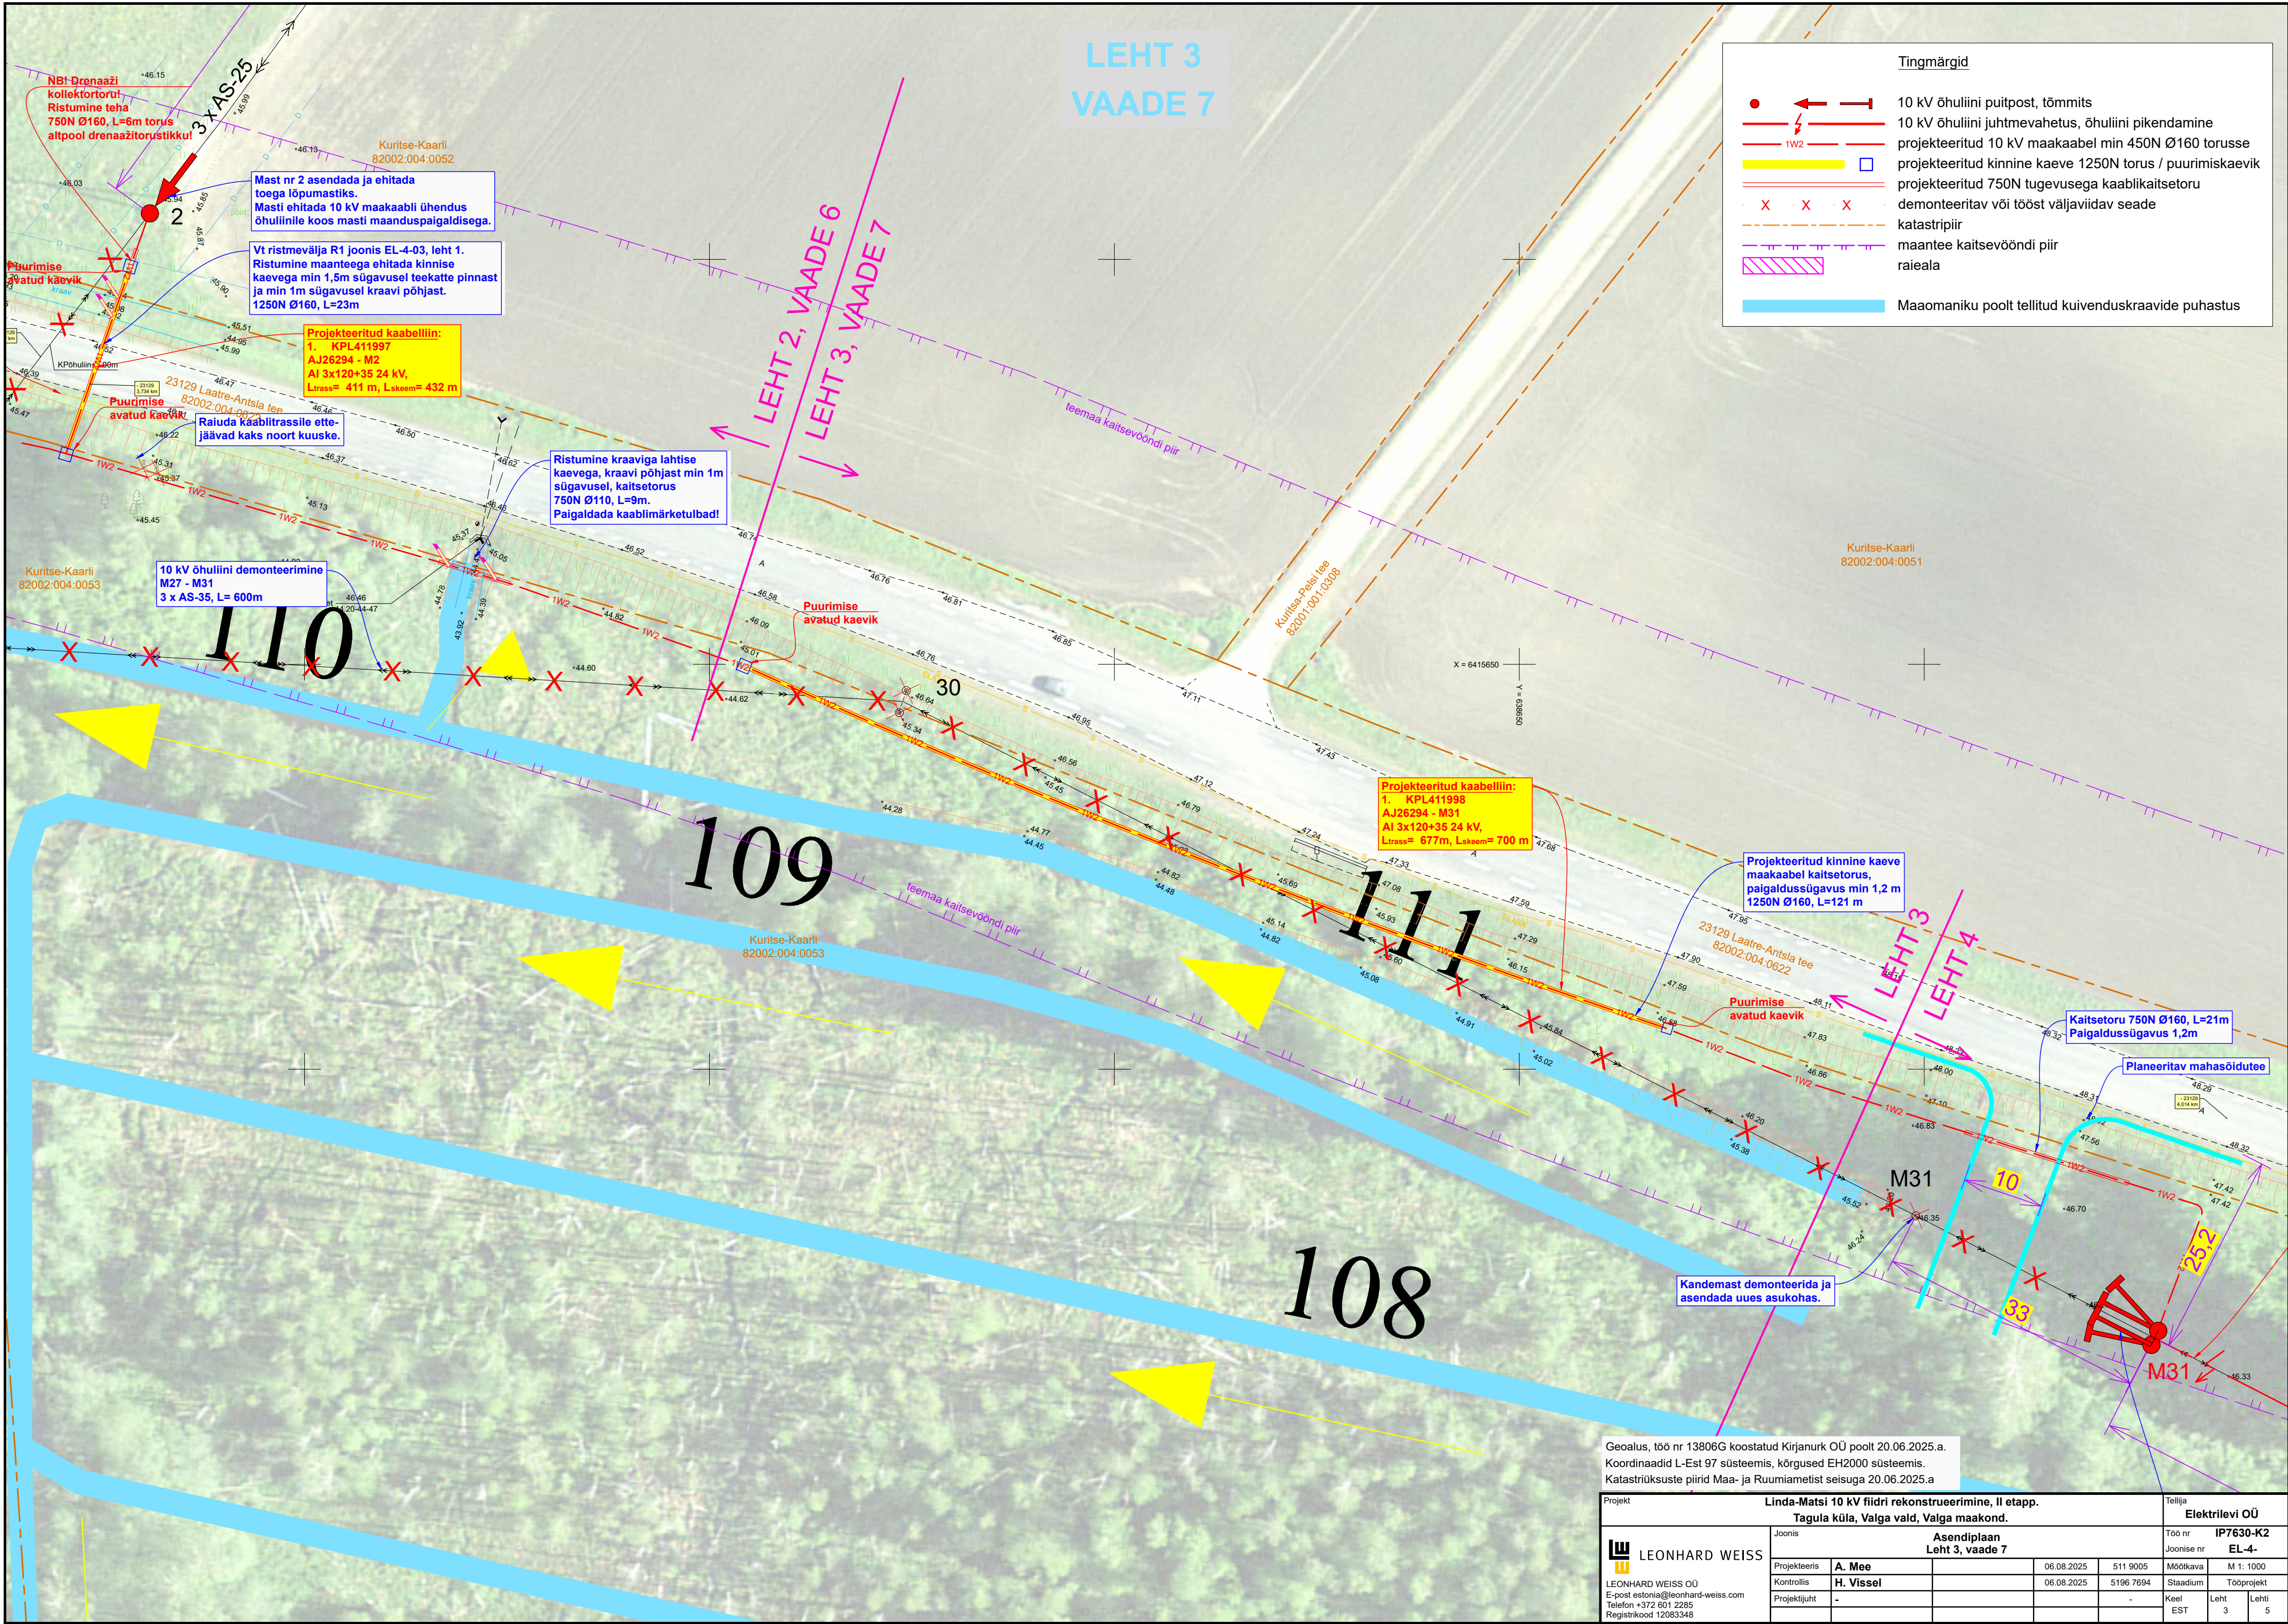



	Tingmärgid
	10 kV õhuliini puitpost, tõmmits
	10 kV õhuliini juhtmevahetus, õhuliini pikendamine
	projekteeritud 10 kV maakaabel min 450N Ø160 torusse
	projekteeritud kinnine kaev 1250N torus / puurimiskaevik
	projekteeritud 750N tugevusega kaabikaitsetoru
	demonteeritav või tööst väljajäädav seade
	katastripiir
	maantee kaitsevööndi piir
	raieala

Geolus, t65 nr 13806G koostatud Kirjanurk OÜ poolt 20.06.2025.a. Koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. Katastrirakuste piirid Maa- ja Ruumiametist seisisuga 20.06.2025 a.				Tähta			
Projekt Linda-Matsi 10 kV fidi ri rekonstrueerimine, II etapp. Tagula küla, Valga vald, Valga maakond.				Elektrilevi OÜ			
Asendiplaan				Toot nr IP7630-K2			
Jooni				Joonise nr EL-4-02			
Projektants A. Moe				Möödumise M 1: 1000			
Kontrollis H. Vissel				Stadium Tooprosjekt			
Projekti juht				Keel Leht 1			
Registrikood 12083348				EST 1			

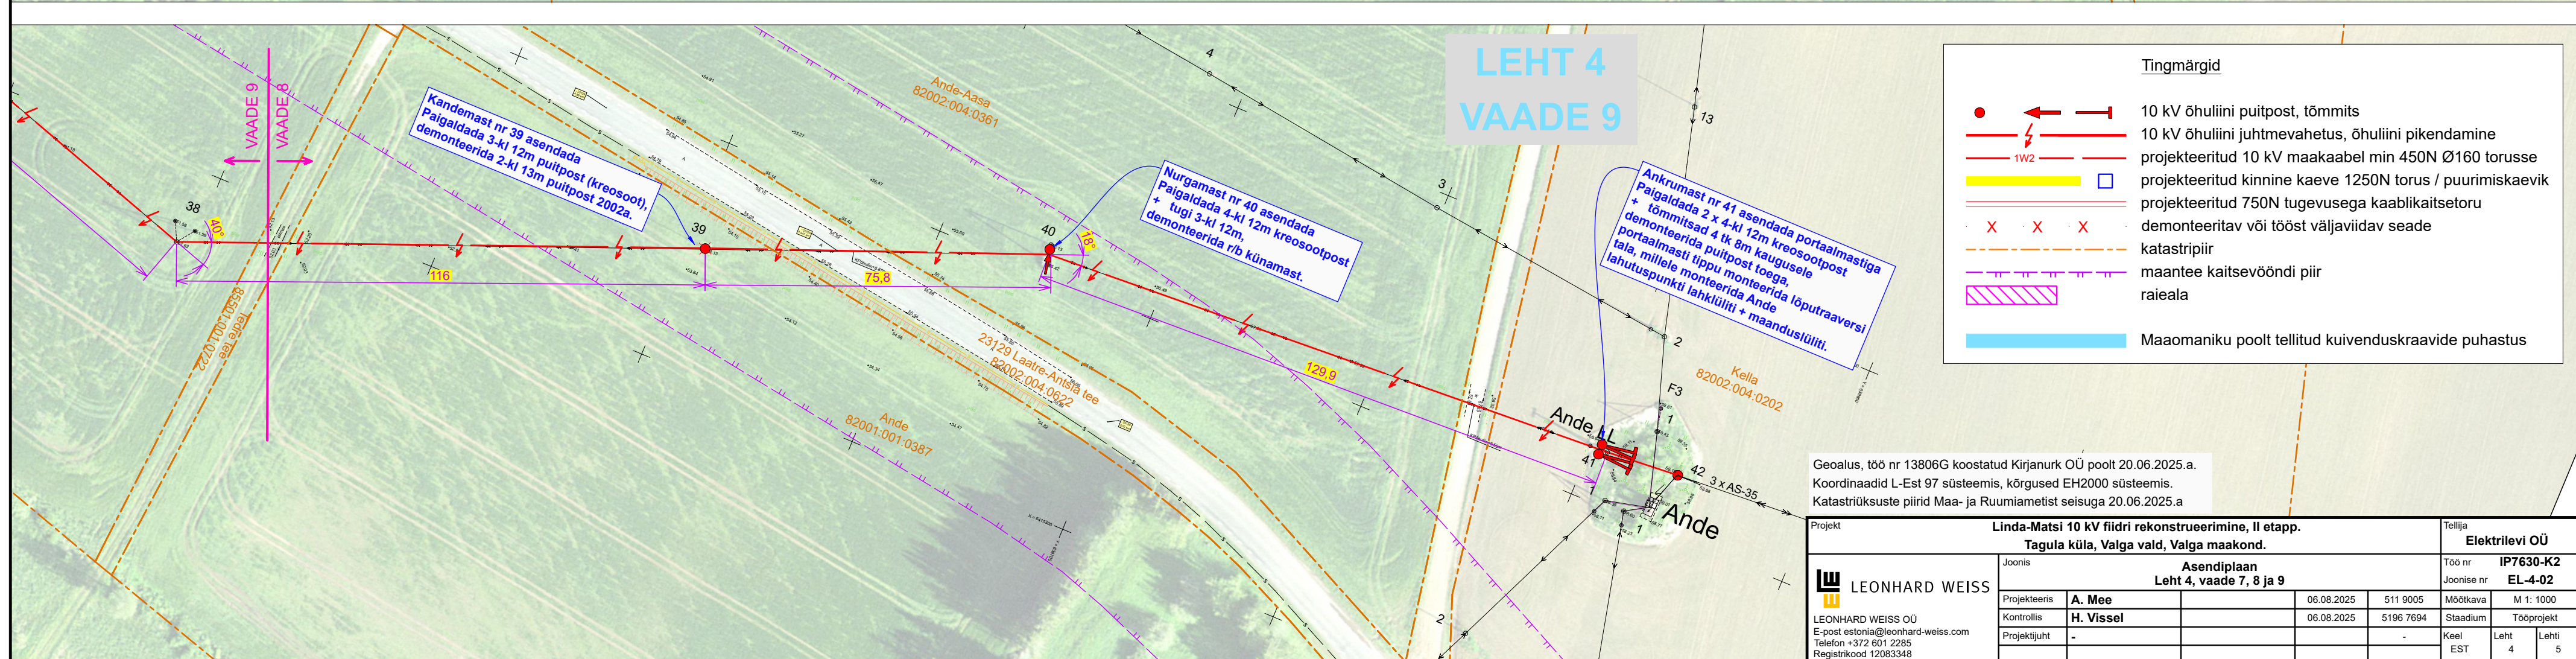

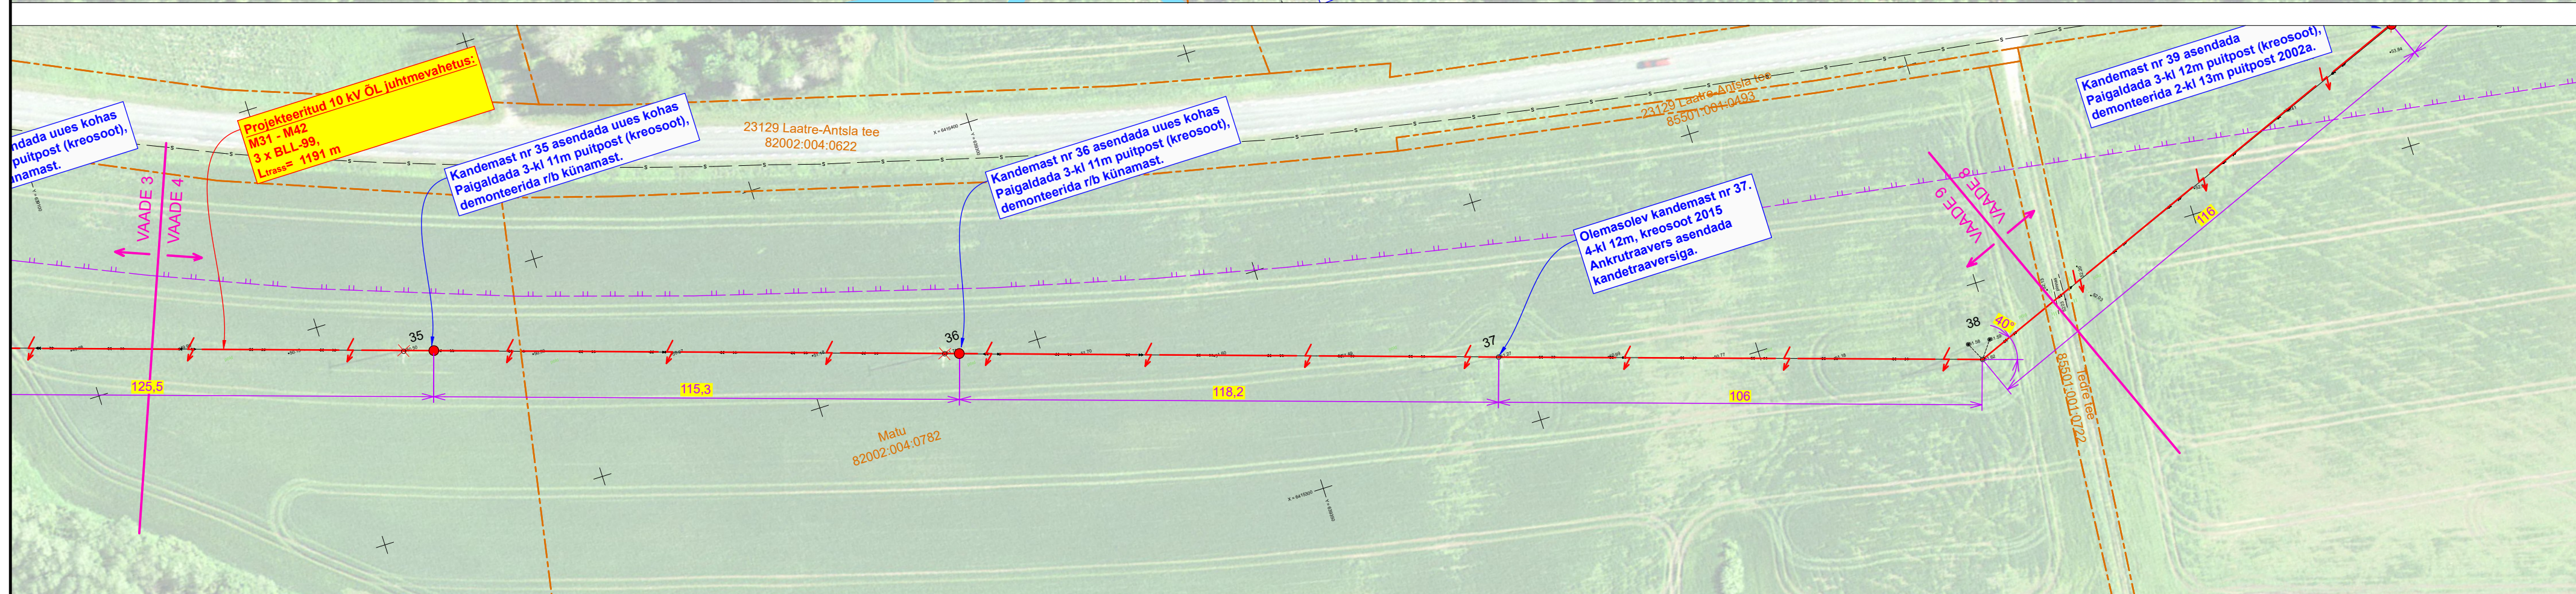


LEHT 5
VAADE 10

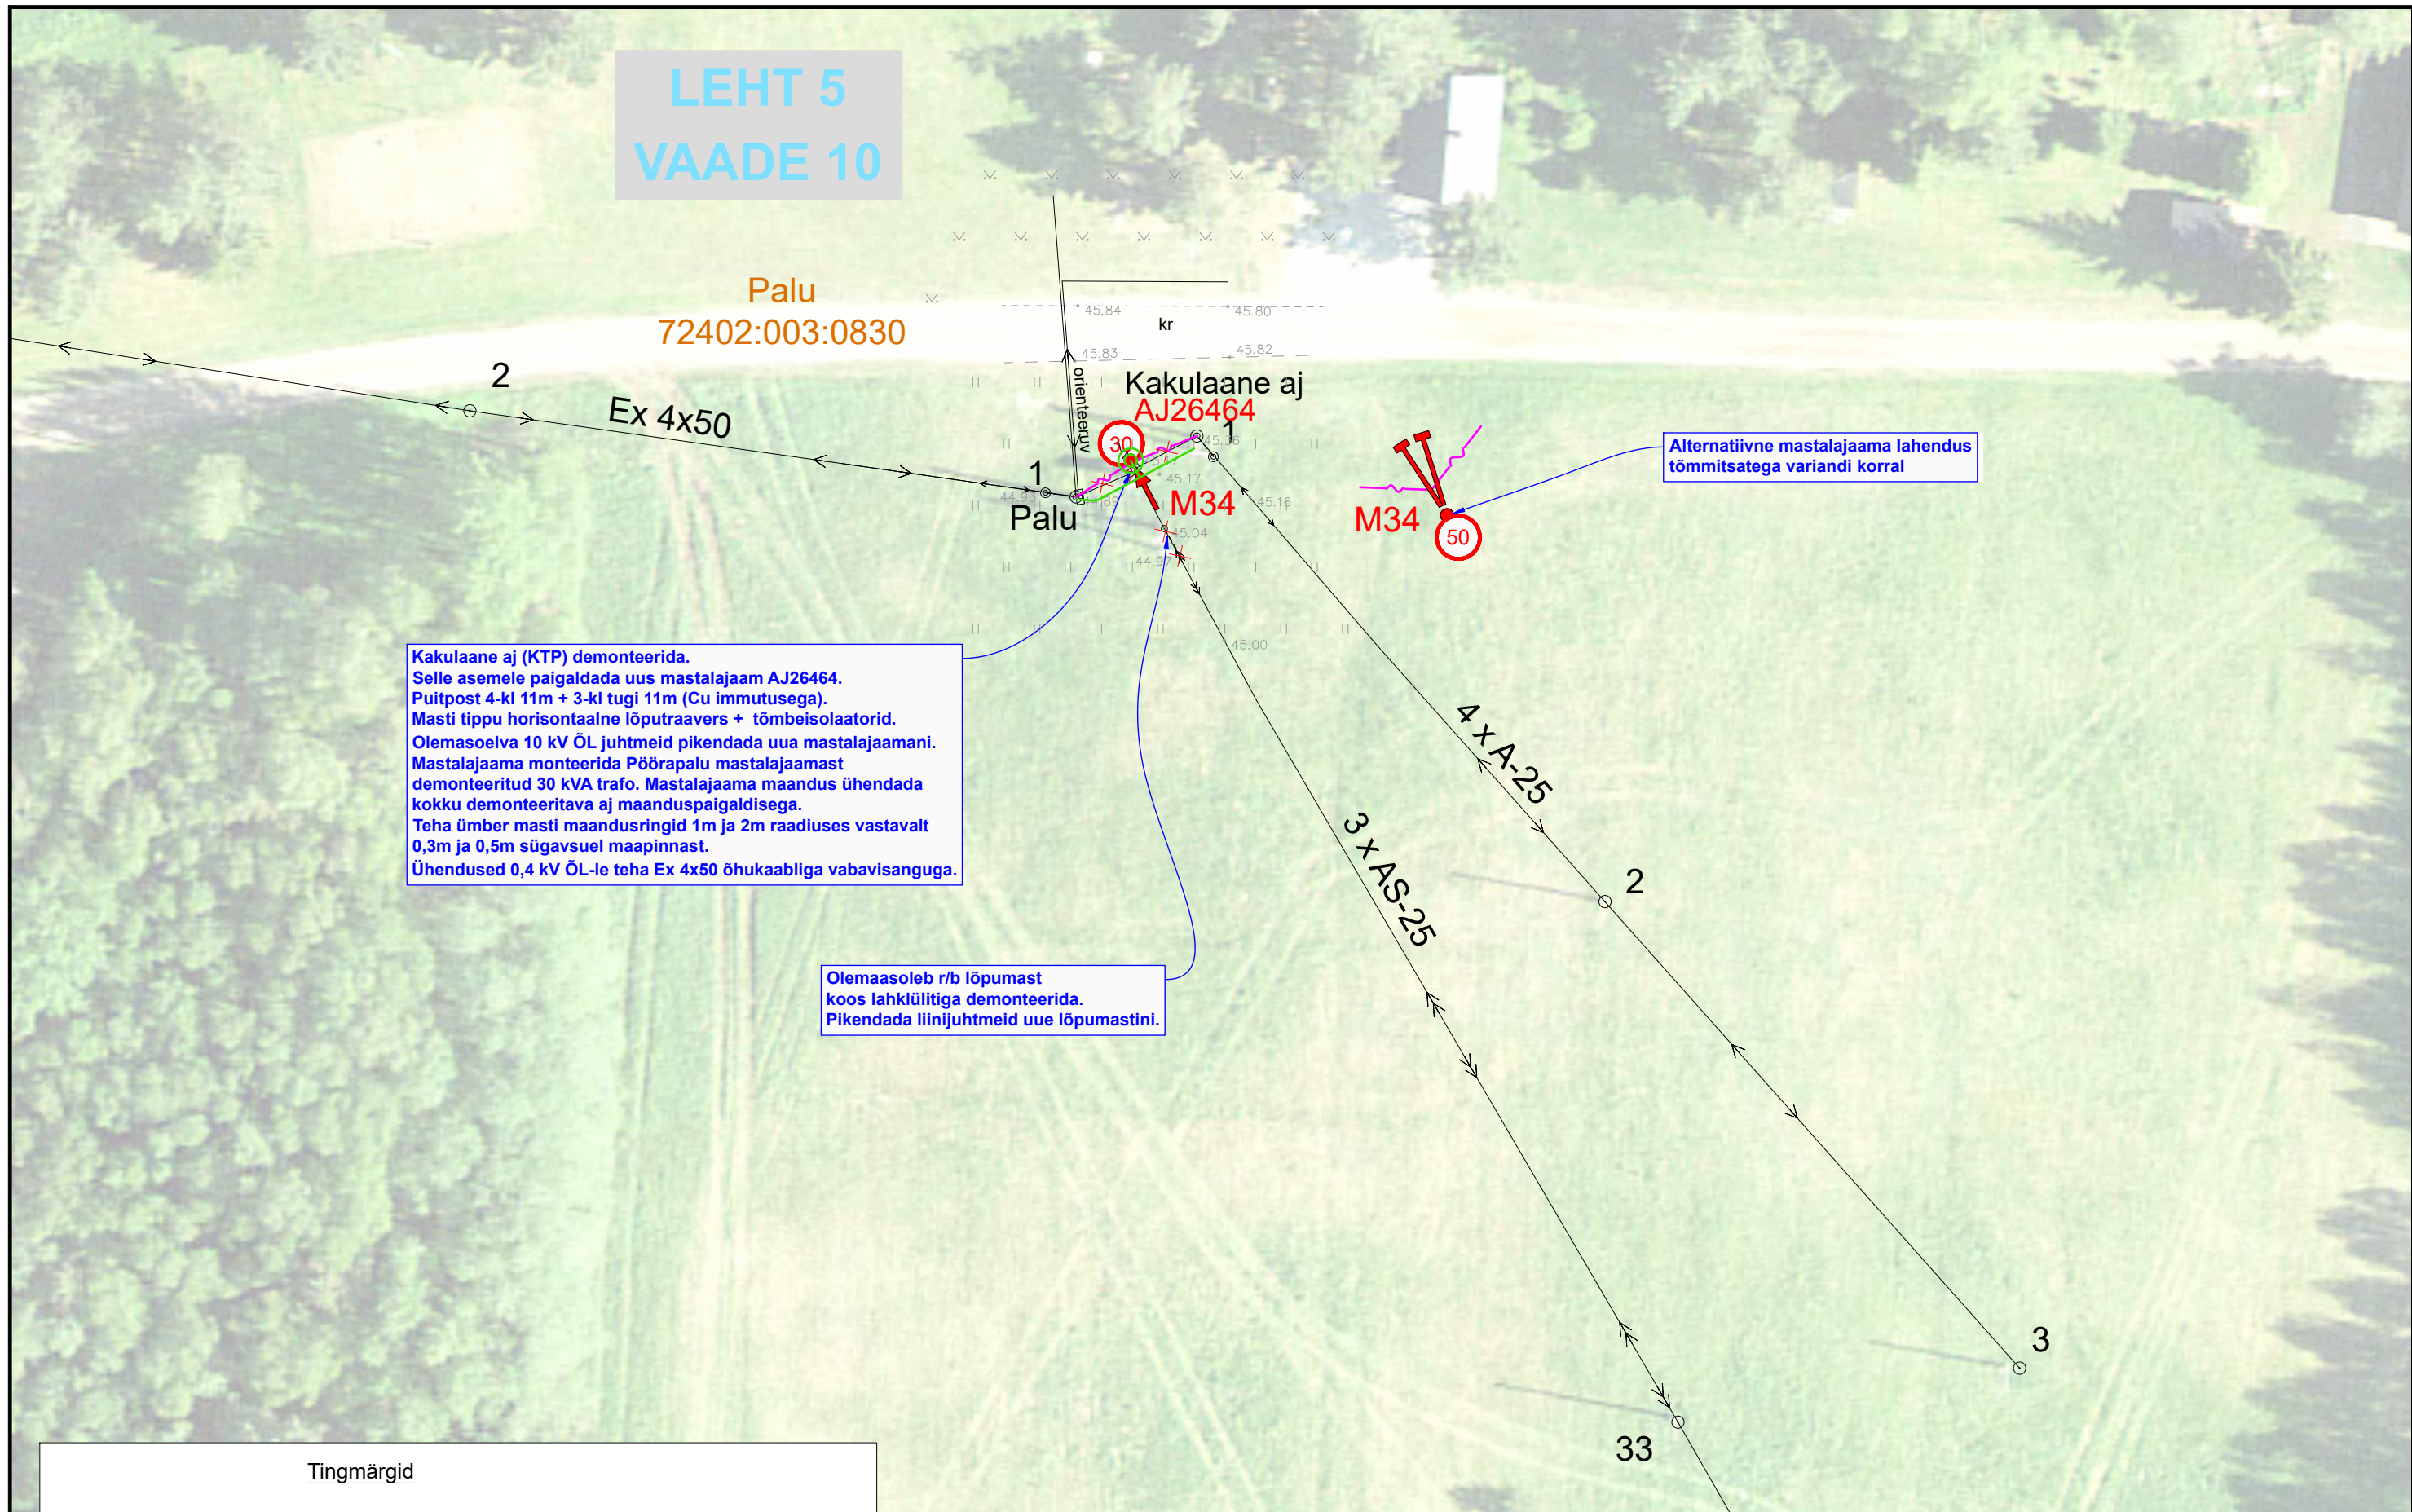

Tingmärgid

- projekteeritud 10 kV õhuliini puitpost, tugi, tõmmits
- projekteeritud 10 / 0,4 kV mastalajaam
- projekteeritud mastalajaama maandusring ja maanduskiir
- projekteeritud 0,4 kV õhukaabel
- katastripiir

Projekt					Linda-Matsi 10 kV liidri rekonstrueerimine, II etapp.			Tellija		
					Tagula küla, Valga vald, Valga maakond.			Elektrilevi OÜ		
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348					Joonis			Töö nr		
					Leht 5 - Kakulaane komplektalajaama asendamine mastalajaamaga.			IP7630-K2		
					Projekteeris	A. Mee	06.08.2025	511 9005	Mõõtkava	M 1: 500
					Kontrollis	H. Vissel	06.08.2025	5196 7694	Staadium	Tööprojekt
					Projektijuht	-		-	Keel	Leht
									EST	5
										5