

10 kV kaabelliini ristumine R1 kõrvalmaanteega 23129 Laatre-Antsla tee 3,734 km -l.

M 1:200

50.00

49.00

48.00

47.00

46.00

45.00

44.00

43.00

42.00

41.00

40.00

M 1:500

Kuritse-Kaarli
82002:004:0053

Kuritse-Kaarli
82002:004:0052

23129 Laatre-Antsla tee
82002:004:0622

Puurimiskaevik


Märketulbad ristumisel kraaviga


Puurimiskaevik

asfalt

ELA002 (side)

Kinnine kaeve 1250N Ø160 kaitsetorus
AL 3x120+Cu 35 10 kV kaabel

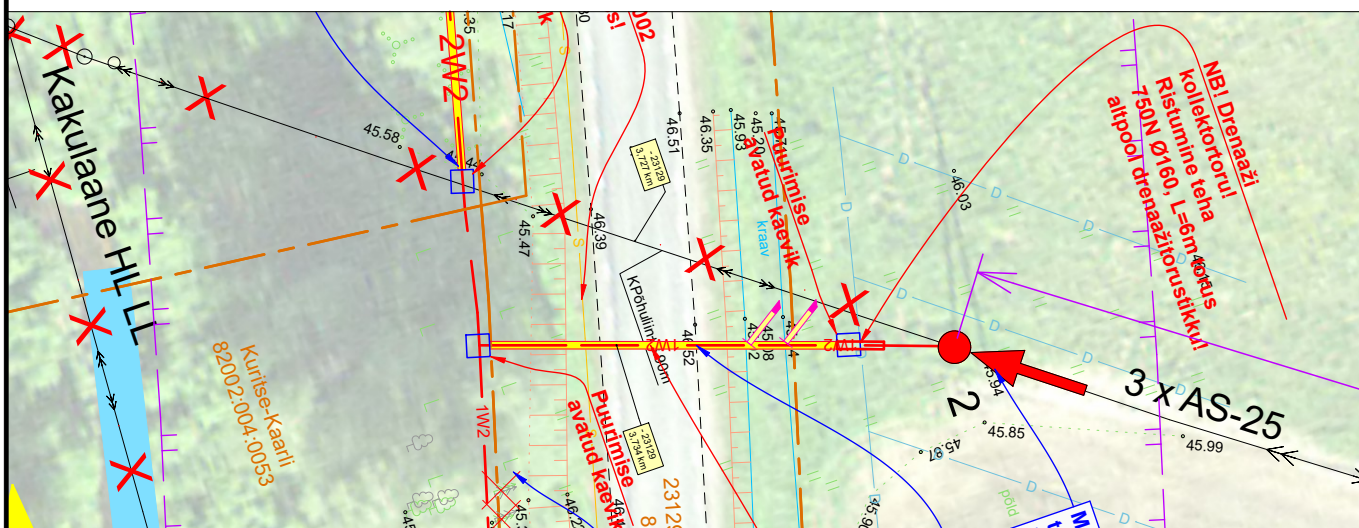

Projekt	Linda-Matsi 10 kV fiidri rekonstrueerimine, II etapp. Tagula küla, Valga vald, Valga maakond.				Tellija Elektrilevi OÜ		
 LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis	Ristmäväljad 10 kV kaabelliini ristmäväl R1 23129 Laatre-Antsla tee 3,734 km -l.			Töö nr	IP7630-K2	
	Projekteeris	A. Mee	06.08.2025	511 9005	Joonise nr	EL-4-03	
	Kontrollis	H. Vissel	06.08.2025	5196 7694	Mõõtkava	M 1: 500 / 200	
	Projektijuht	-	-	-	Stadium	Tööprojekt	
					Keel	Leht	Lehti
					EST	1	2

10 kV õhuliini ristumine R2 kõrvalmaantee
23129 Laatre-Antsla tee 4,95 km -l.

