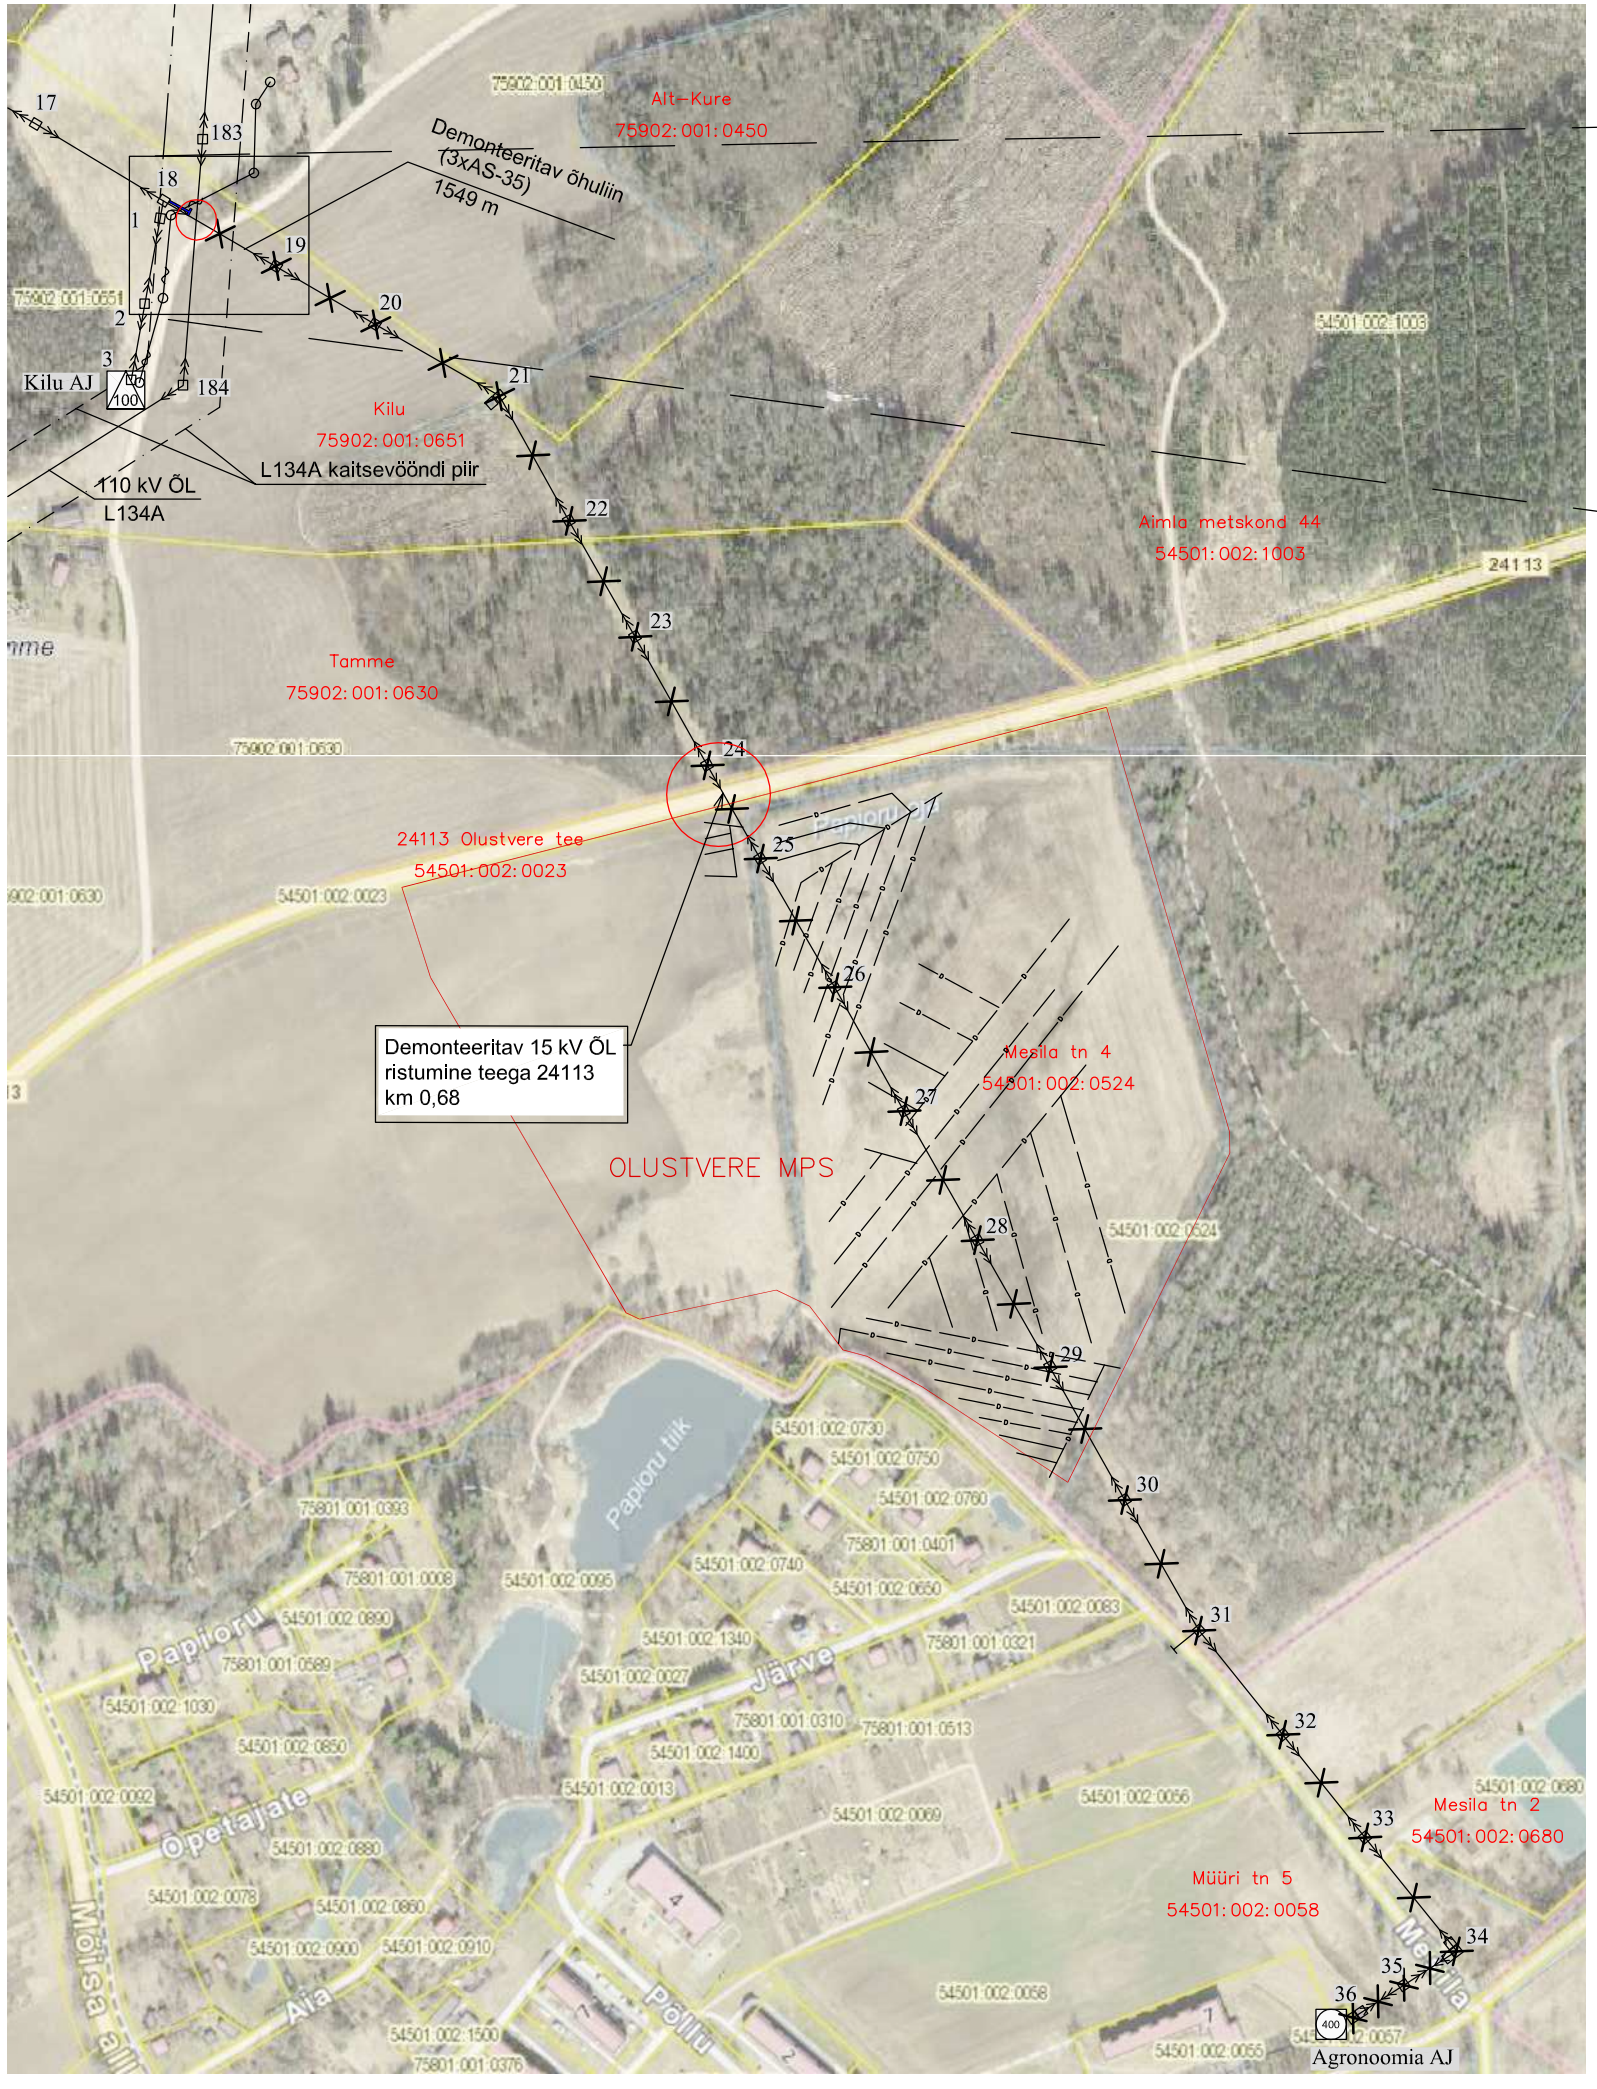

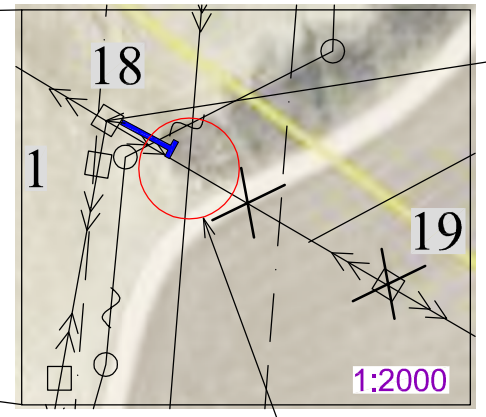

Mast 18 ehitada lõpu-hargnemismastiks. Paigaldada tõmmits.

Demonteeritav 15 kV õhuliini ristumine 110 kV õhuliiniga (L134A).

Drenaaži juhusliku vigastamise korral asendada vigastatud torud sama läbimõõduga plasttoruga.

Tingmärgid

- Olemasolev kioskalajaam
- Olemasolev komplektalajaam
- Olemasolev KP õhuliin raudbetoonmastidel
- Olemasolev MP õhuliin rippkeerdkaabliga puitmastidel
- Demonteeritav KP õhuliin raudbetoonmastidel
- Dreenitoru
- Maaparandussüsteemi piir

Projekt: **Suure-Jaani - Tääksi 15 kV fiidri rekonstrueerimine Põhja-Sakala valas, Viljandimaal. II etapp**					Tellija: **Elektrilevi OÜ**		
LEONHARD WEISS	Joonis: **Demontaaži plaan**				Joonise nr: **IL6016-K2-1**		
	Projekteeris	**Uudo Rummel**		11.2019	+372 7150625	Mõõtkava	M 1: 5000
	Kontrollis	**Kaupo Maaten**				Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht					Keel: EST	Leht: 7 / Lehti: 7

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EL10665798-0001