


TINGMÄRGID

- OLEMASOLEV MASTALAJAAM
- OLEMASOLEV JAOTUS-LIITUMISKILP
- OLEMASOLEV ÕHULIINI PUITMAST TOEGA
- OLEMASOLEV ÕHULIINI MAST
- ASENDATAV ÕHULIINI MAST
- OLEMASOLEV KP ÕHULIIN
- OLEMASOLEV MP ÕHULIIN
- ASENDATAV MP ÕHULIIN
- KINNISTUTE PIIRID
- RIIGITEE KAITSEVÖÖND

M=1:50
TAASTATAV HALJASALA

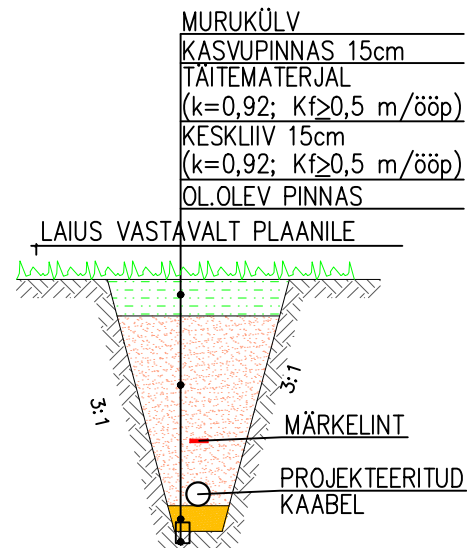

MÄRKUSED:

- ASENDADA ALAJAAMA KÄÄRI:(KOSE) F2 FIIDRI VINNAKLÜLITI SULARID.
- PAIGALDADA UUS 3-KOH. JAOTUSKILP JK67781 ALLIKA JA LAUGE KINNISTUTE PIIRILE. PAIGALDADA UUS 2-KOH. LIITUMISKILP LK226137 KOOS P2P ARVESTIGA JA PEAKAITSMEGA 3x25 A ALLIKA KINNISTU JAOKS. ÜKS KOHT JÄTTA RESERVI LAUGE KINNISTU TARBEKS.
- PAIGALDADA MAAKAABEL AXPK 4G50, MPL419694, MASTIST M23 KUNI PLANEERITUD JK67781 . KAABEL PAIGALDADA HALJASALAL LAHTISEL MEETODIL, SÜGAVUSEL min.0,7m, KAITSETORUS PVC, Ø110, 450N.
- ASENDADA MP ÕHULIIN AMKA 3x50+70 (M30 (MAJ KÄÄRI: F2) – M23) UUE AMKA 3x70+95 VASTU. ASENDADA ÕHULIINI MASTID M26, M27, M29 UUTE MASTIDEGA. PAIGALDADA MASTIDELE 23 JA 25 TÕMMITSAD.
- EEMALDADA PUUD JA PÕOSAD KILBI PAIGALDAMISE ASUKOHAL
- KILP PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.
- TÖÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.

Tähis	Kuupäev	Projekteerija	Muudatuse kirjeldus

 Laki 13, 12915 Tallinn Tel. 659 8970, Faks 654 6714 EL10303995-0001 kh@energia-konsult.ee	Tellija	Elektrilevi OÜ	Projekti nr.		
	Töö nimi	Allika, Kirivalla küla, Kose vald, Harju maakond liitumine madalpingel	Joonise nr.		LC0384 EL-4-03
Kontrollis	T. Roosna	01.2024	staadium	leht/lehti	Möötkava
Projekteeris	D.Kondaev	01.2024	TP	3/3	1:500: A3
Faili nimi	LC0384_TP_EL_4-01_asendiplaan.dwg		Joonise nimi	Asendiplaan	