

Tellija	TERK	Paigaldis/selle osa:	Objekti aadress
Rg-kood/ik:		korter 76	Vormsi 18-76, Lasnamäe LO
Kontakt	Marge.Siimann@terk.ee		Tallinn, Harju maakond

ELEKTROTEHNILISTE KATSE- JA MÕÖTETÖÖDE ARUANNE
MA1420-26

Jrk	Teostatud tööd	Protokolli nr	Lehelülg (kokku)
1	Maandustakistuse määramine, isolatsioonitakistuse, kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide kontroll	MA1420-26-1	-
2	Katsetus toite automaatse väljalülitamise ning lisakaitse tõhusa toimivuse kinnitamiseks	MA1420-26-2	-
3	Valgustiheduse mõõtmine	MA1420-26-3	2 - 3 (4)
4	Koormusvoolude fikseerimine, elektripaigaldise võrguanalüüs	MA1420-26-4	-
5	Piksekaitse kontrolli akt	MA1420-26-5	-
6	Fotoelektrilise süsteemi kontroll	MA1420-26-6	-
7	Joonised	MA1420-26-7	4 (4)

Mõõtmiste kuupäev / kella aeg:	Pinnase seisund:	Keskkonna temperatuur [°C]
21/01/2026		18
	Mõõtmistele eelnesid sademed:	Keskkonna niiskus [%]
		40

/ kuupäev digitaallkirjas /

Katseprotokolli vormistas: M.Abél / allkirjastatud digitaalselt /

Mõõtmised teostas: M.Abél / allkirjastatud digitaalselt /

Mõõtetööde aruande kontrollis: M.Abél / allkirjastatud digitaalselt /

Protokoll nr. MA1420-26-3


	Mõõteseade	Seeria nr	Kalibreeritud	Katsestandard ja mõõtemetoodika	Akrediteeritud mõõtevõime	Jälgitav mõõteulatus	
Töövalgus	DT-3809	191214915	12.2024	DIN 5032-7	±10%	(15...3000)lx	
Hädavalgus	DT-3809	191214915	12.2024	EVS-EN 1838	±10%	(15...3000)lx	

Mõõteriista parandustegur	1.01	Valgusvoo säiletegur fLF	-	Elueategur fS	-
Hooldetegur fm=fLF*fS*fLM*fSM	0.9	Valgusti hooldetegur fLM	-	Pindade mustumistegur fSM	-

Mõõtekoht/ruum	ruum 76-7 *							Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		254.52		Ē _{max} [lx]		254.52			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00	0.4		
Ē _i [lx]	280																															Ē _m [lx]	254.5	200		
Mõõtekoht/ruum	ruum 76-8 *							Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		163.62		Ē _{max} [lx]		336.33			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																														U ₀	0.65	0.4		
Ē _i [lx]	180	370																														Ē _m [lx]	250.0	200		
Mõõtekoht/ruum	ruum 76-9 *							Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		218.16		Ē _{max} [lx]		236.34			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																														U ₀	0.96	0.4		
Ē _i [lx]	260	240																														Ē _m [lx]	227.3	200		
Mõõtekoht/ruum	ruum 76-6							Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		354.51		Ē _{max} [lx]		354.51			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00	0.4		
Ē _i [lx]	390																															Ē _m [lx]	354.5	100		
Mõõtekoht/ruum	ruum 76-5							Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		436.32		Ē _{max} [lx]		436.32			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00	0.4		
Ē _i [lx]	480																															Ē _m [lx]	436.3	100		
Mõõtekoht/ruum	ruum 76-3							Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		159.075		Ē _{max} [lx]		159.075			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00	0.4		
Ē _i [lx]	175																															Ē _m [lx]	159.1	100		
Mõõtekoht/ruum	ruum 76-10							Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		436.32		Ē _{max} [lx]		436.32			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00	0.4		
Ē _i [lx]	480																															Ē _m [lx]	436.3	100		
Mõõtekoht/ruum	ruum 76-11							Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		418.14		Ē _{max} [lx]		418.14			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00	0.4		
Ē _i [lx]	460																															Ē _m [lx]	418.1	100		
Mõõtekoht/ruum	ruum 76-4,2,1,12							Mõõtetasand [m]				0.02		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		154.53		Ē _{max} [lx]		209.07			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3	4	5																											U ₀	0.91	0.4		
Ē _i [lx]	190	230	170	170	170																											Ē _m [lx]	169.1	150		
Mõõtekoht/ruum	trepikoda *							Mõõtetasand [m]				0.02		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		154.53		Ē _{max} [lx]		154.53			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00	0.4		
Ē _i [lx]	170																															Ē _m [lx]	154.5	150		
Mõõtekoht/ruum	ruum 76-15 (töötasapind) *							Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		454.5		Ē _{max} [lx]		690.84			Mõõdetud	Nõutud

* - mõõtmise hetkel tubadesse lisatud põrandalambid

KORTER NR 76 PLAAN

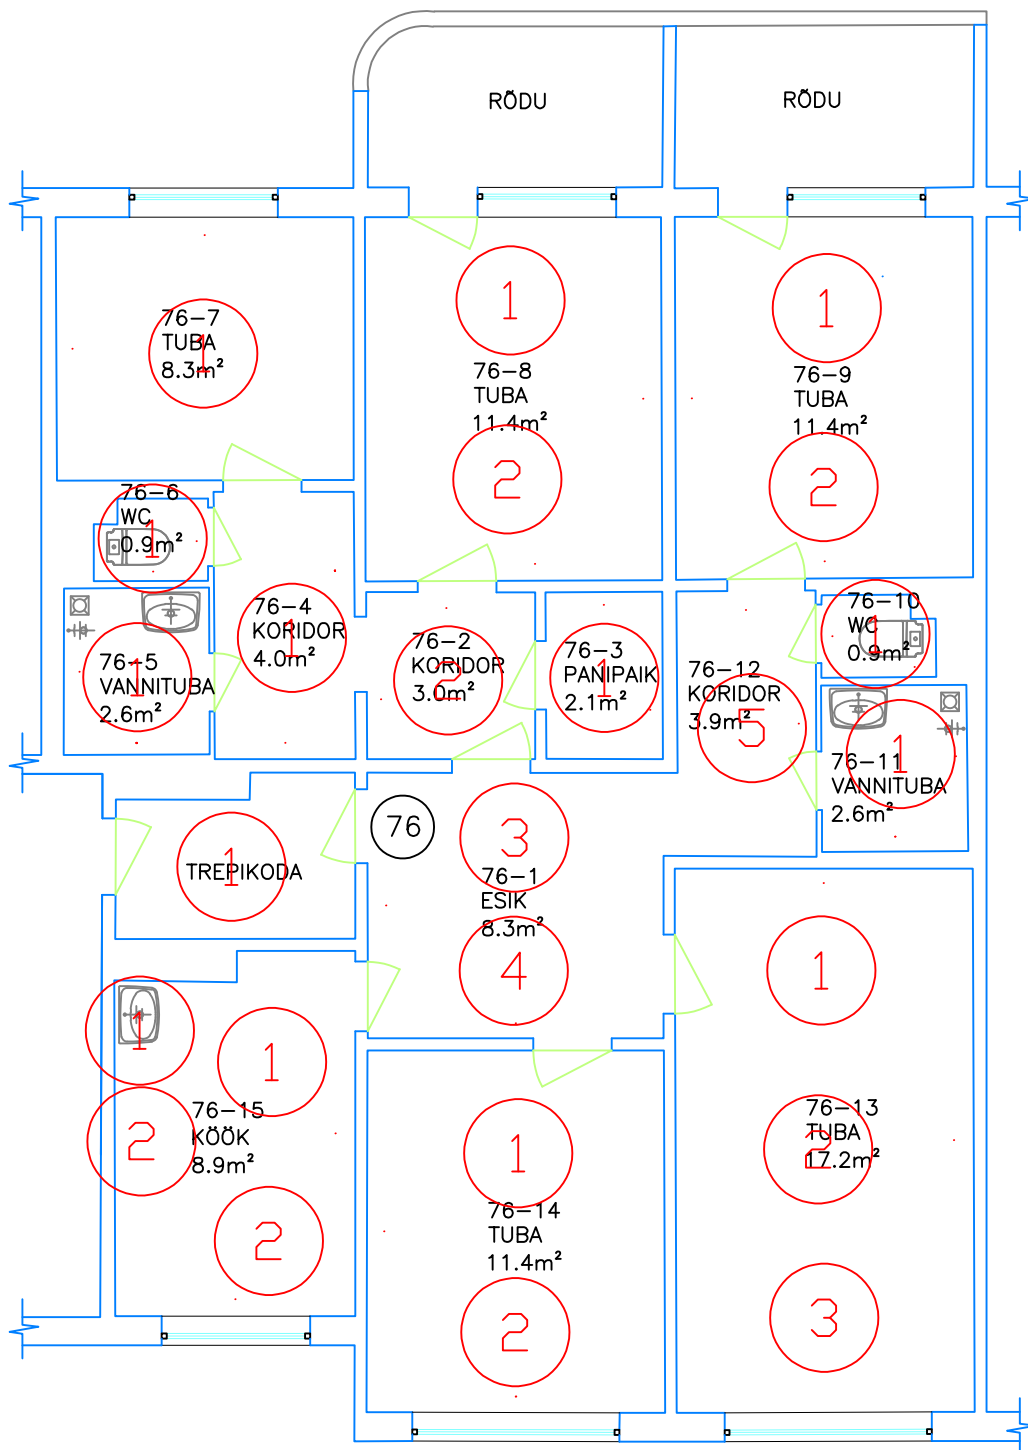

111 - mõõtepunkt