Piirde tehnilised näitajad /Tecnical data sheet				
TULEPÜSIVUS RESISTANCE TO FIRE	EI90	ÕHUMÜRA ISOLATSIOONI INDEKS R'w [dB] AIRBORNE SOUND REDUCTION INDEX R'w [dB]		SS-2
SOOJAJUHTIVUSTEGUR U [W/m²K] THERMAL TRANSMITTANCE U [W/m²K]		LÖÖGIMÜRATASEME INDEKS L'n,w [dB] IMPACT SOUND PRESSURE LEVEL L'n,w [dB]		

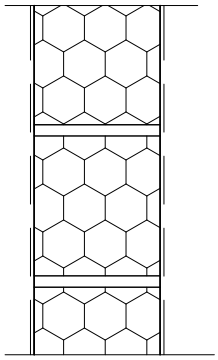

1	SEINA VIIMISTLUSKIHT –	
2	KERGKRUUSA–PLOKK MÜÜRITIS FIBO3	150mm
3	SEINA VIIMISTLUSKIHT –	
	KONSTRUKTSIOONI PAKSUS	min 150mm

Kasutamine SEIN –1.KORRUSEL

Märkused:

1. KONSTRUKTSIOONIKIHTIDES VÕIB KASUTATUD KA SAMAVÄÄRSEID ANALOOGTOOTEID
2. PAIGALDUS, LIITUMISED SEINTE JA LAGEDEGA VASTAVALT TOOTJA PAIGALDUSJUHISTELE.
3. SEINA MAX KÕRGUS –4000mm
4. PLOKKSEINA JA LAE VAHEL VUUK min20mm (maks 30mm)
5. LAEGA ÜHENDUSEL MÜÜRITISE KESKOSA TÄITA JÄIGA MINERAALVILLAGA (LAIUS 120mm) JA ÄÄRTES TÄITA PU–VAHUGA JA ÄÄRED AKRÜÜLIDA
6. MÄRGADES RUUMIDES KASUTADA VIIMISTLUSKIHI ALL HÜDROISOLATSIOONI VASTAVALT TOOTJA JUHISTELE.

NR	MUUDATUS	MUUTJA	KUUPÄEV

OBJEKT	**MAJUTUSHOONE** **LUKU TN.4, KESKLINNA LO, TALLINN**		TÖÖ TÄHIS **LUKU4**	PROJEKTI NR. **26-4**
JOONIS	**KONSTRUKTSIOONITÜÜP SS-2**			JOONISE NR. **AR-7-02**
ARHITEKT	M.AUNIN		MÕÕT	**1 : 10**
ARHITEKT	M. KAHU		KUUP.	**18.05.2026**
			STAADIUM	**EELPROJEKT**
			VERSIOON	