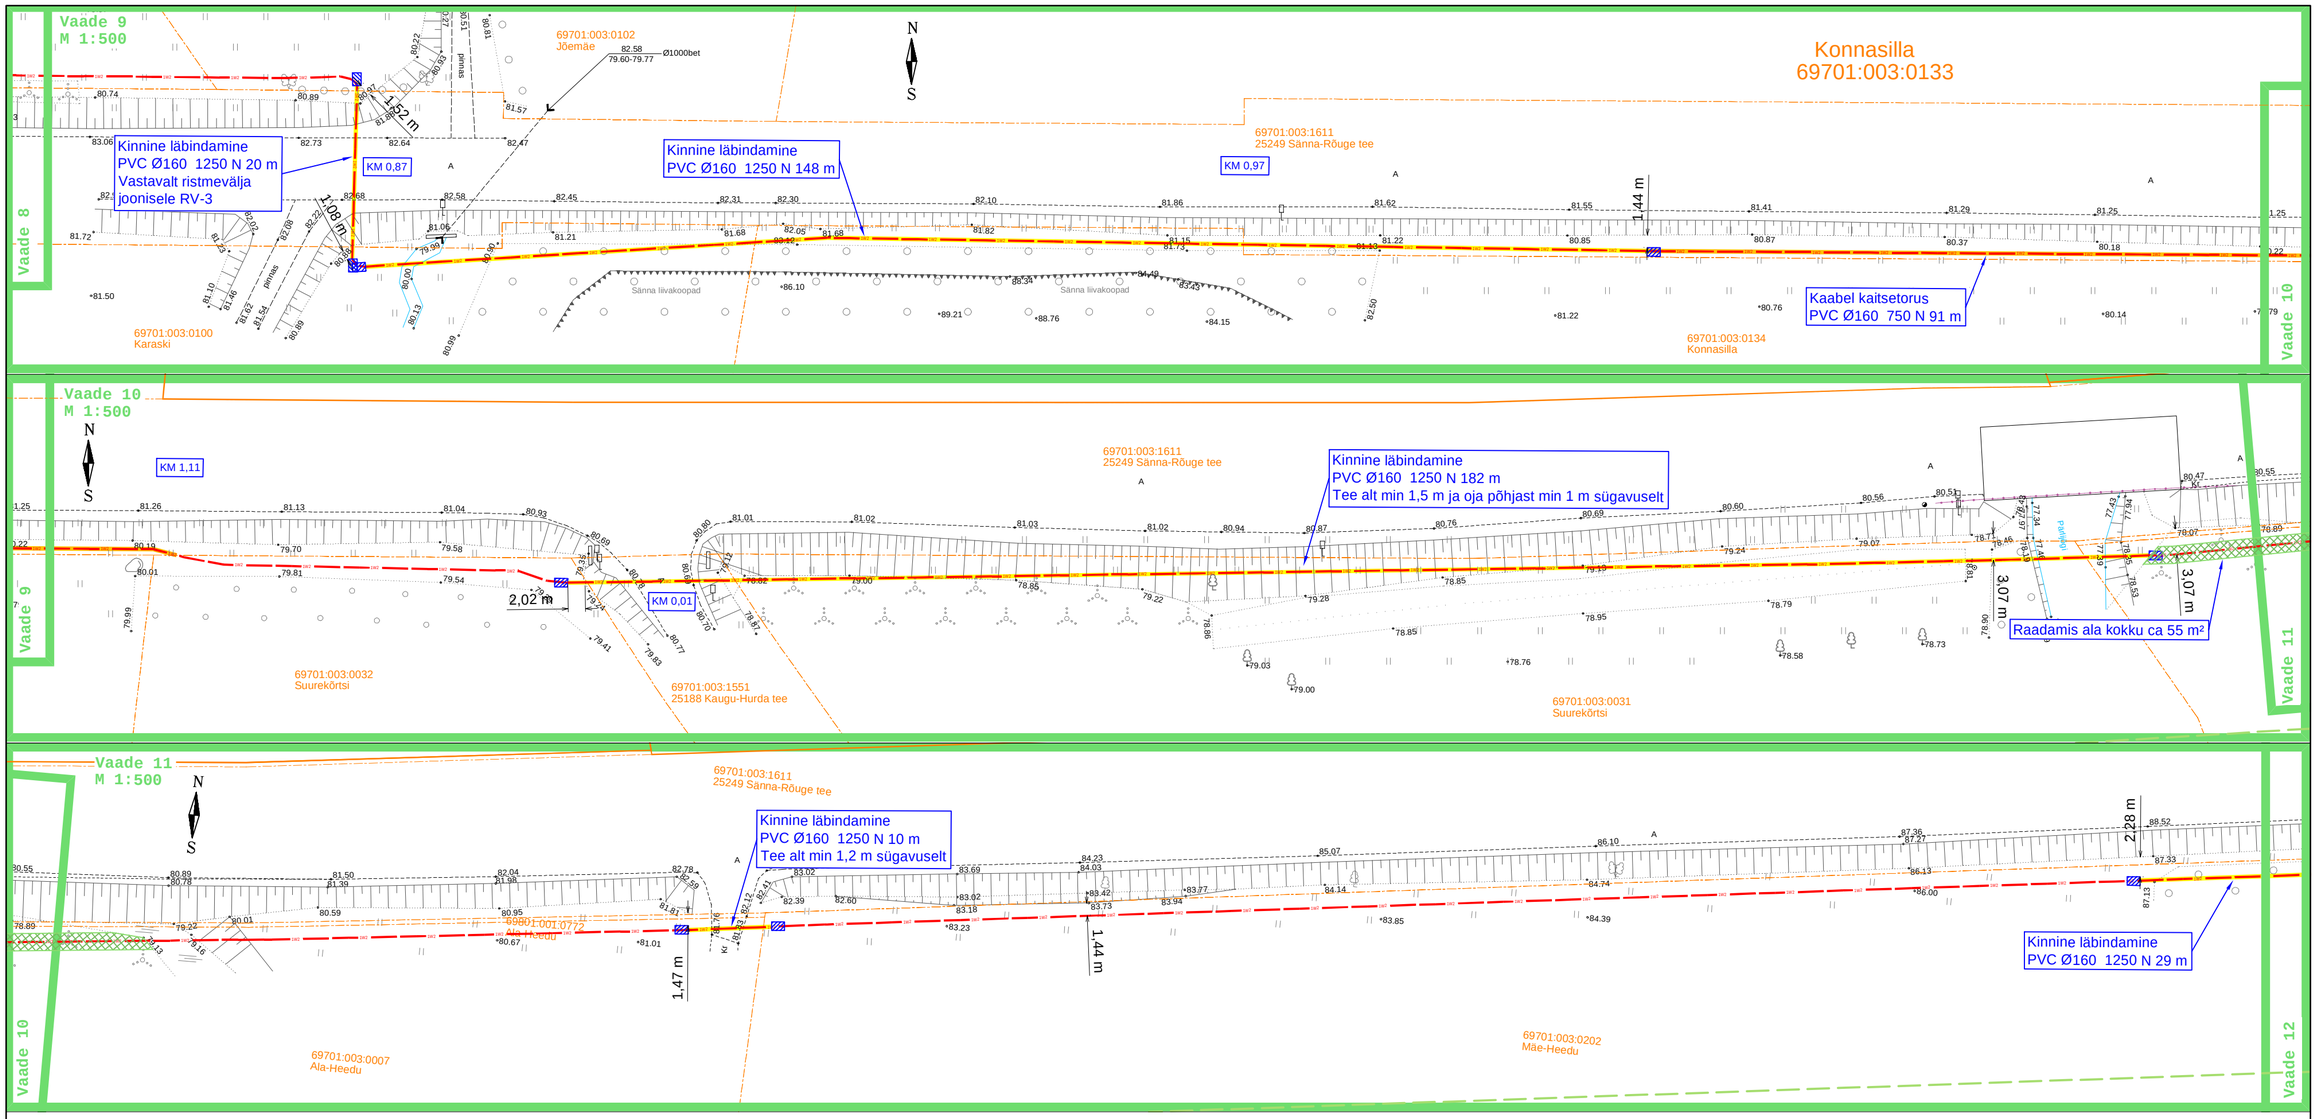

Ristmeväli RV-3 (M 1:250)



Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Tingmärke

- 1W2 — Projekteeritud KP maakaabelliin
- Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Puurimiskaevik
- Katastriüksuse piir

Märkused:
1. Ehitustööd toimuvad teede nr 25248, 24249 ja 67 kaitsevööndis ja teemaal.
2. Teemaal paigaldada kaabel täielikult kaitsetorusse.
3. Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.
4. Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.

Kasutatud materjal: Kõrgused EH2000 süsteemis

1. Geoalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 13383G) 03.2025

Projekt	**Rõuge-Sänna 10 kV fiidri rekonstrueerimine (II etapp) Rõuge vallas Võrumaal**				Tellija	**Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS	Joonis	**Asendiplaan (vaated 9-11)**			Joonise nr	**IP7494-K2-1**	
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris	**K. Kangro**		03.04.2025	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollis	**K. Maaten**			+372 512 7053	Staadium	
	Projektijuht					Keel	Leht / Lehti
						EST	6 / 7