

Tellija	AS Telset	Paigaldis/selle osa:	Objekti aadress
Rg-kood/ik:	10098483	klubihoone	Kivi 1, Klooga alevik,
Kontaktisik	V. Pushkar		Lääne-Harju vald, Harju maakond

ELEKTROTEHNILISTE KATSE- JA MÕÕTETÖÖDE ARUANNE
MA1154-25

Jrk	Teostatud tööd	Protokolli nr	Lehelülg (kokku)
1	Maandustakistuse määramine, isolatsioonitakistuse, kaitse-, PEN- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide kontroll	MA1154-25-1	-
2	Katsetus toite automaatse väljalülitamise ning lisakaitse tõhusa toimivuse kinnitamiseks	MA1154-25-2	-
3	Valgustiheduse mõõtmine	MA1154-25-3	2 - 7 (9)
4	Koormusvoolude fikseerimine, elektripaigaldise võrguanalüüs	MA1154-25-4	-
5	Piksekaitse kontrolli akt	MA1154-25-5	-
6	Fotoelektrilise süsteemi kontroll	MA1154-25-6	-
7	Joonised	MA1154-25-7	8 - 9 (9)

Mõõtmiste kuupäev / kella aeg:	Pinnase seisund:	Keskkonna temperatuur [°C]
10/06/2025	vähese niiskussisaldusega	16
	Mõõtmistele eelnesid sademed:	Keskkonna niiskus [%]
	ei esinenud	30

/ kuupäev digitaallkirjas /

Katseprotokolli vormistas: M.Abels / allkirjastatud digitaalselt /

Mõõtmised teostas: M.Abels / allkirjastatud digitaalselt /

Mõõtetööde aruande kontrollis: M.Abels / allkirjastatud digitaalselt /

	Mõõteseade	Seeria nr	Kalibreeritud	Katsestandard ja mõõtemetoodika	Akrediteeritud mõõtevõime	Jälgitav mõõteulatus	
Töövalgus	PCE-LMD	sn.025	5.2025	DIN 5032-7	±10%	(15...5000)lx	
Hädavalgus	PCE-LMD	sn.025	5.2025	EVS-EN 1838	±10%	(15...5000)lx	

Mõõteriista parandustegur	1.06	Valgusvoo säiletegur fLF	-	Elueategur fS	-
Hooldetegur fm=fLF*fS*fLM*fSM	0.9	Valgusti hooldetegur fLM	-	Pindade mustumistegur fSM	-

Mõõtekoht/ruum		130						Mõõtetetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		352.98		Ē _{max} [lx]		1764.9			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																						U ₀	0.34			
Ē _i [lx]	1000	410	800	1850	915	1590	780	1825	1420	370																						Ē _m [lx]	1045.6	200		
Mõõtekoht/ruum		135						Mõõtetetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		763.2		Ē _{max} [lx]		763.2			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	800																															Ē _m [lx]	763.2	150		
Mõõtekoht/ruum		136						Mõõtetetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		1507.32		Ē _{max} [lx]		1507.32			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	1580																															Ē _m [lx]	1507.3	100		
Mõõtekoht/ruum		137						Mõõtetetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		1669.5		Ē _{max} [lx]		1669.5			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	1750																															Ē _m [lx]	1669.5	500		
Mõõtekoht/ruum		138						Mõõtetetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		1478.7		Ē _{max} [lx]		1478.7			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	1550																															Ē _m [lx]	1478.7	500		
Mõõtekoht/ruum		139						Mõõtetetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		601.02		Ē _{max} [lx]		601.02			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	630																															Ē _m [lx]	601.0			
Mõõtekoht/ruum		köök/129						Mõõtetetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		744.12		Ē _{max} [lx]		2404.08			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3	4	5	6	7																									U ₀	0.36			
Ē _i [lx]	2400	2520	2205	2430	2490	2300	780																									Ē _m [lx]	2061.3	500		
Mõõtekoht/ruum		köögi koridor						Mõõtetetasand [m]				0.02		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		286.2		Ē _{max} [lx]		286.2			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	300																															Ē _m [lx]	286.2	150		
Mõõtekoht/ruum		133						Mõõtetetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		438.84		Ē _{max} [lx]		438.84			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	460																															Ē _m [lx]	438.8	100		
Mõõtekoht/ruum		132						Mõõtetetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		448.38		Ē _{max} [lx]		448.38			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	470																															Ē _m [lx]	448.4	100		
Mõõtekoht/ruum		127						Mõõtetetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		362.52		Ē _{max} [lx]		362.52			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	380																															Ē _m [lx]	362.5	100		

Mõõtekoht/ruum		126					Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		519.93		Ē _{max} [lx]		519.93			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																														U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	545																														Ē _m [lx]	519.9	100		
Mõõtekoht/ruum		124					Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		362.52		Ē _{max} [lx]		362.52			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																														U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	380																														Ē _m [lx]	362.5	100		
Mõõtekoht/ruum		125					Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		66.78		Ē _{max} [lx]		238.5			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3	4	5																										U ₀	0.40			
Ē _i [lx]	250	210	70	155	180																										Ē _m [lx]	165.0	100		
Mõõtekoht/ruum		122					Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		367.29		Ē _{max} [lx]		457.92			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																													U ₀	0.89			
Ē _i [lx]	480	385																													Ē _m [lx]	412.6	200		
Mõõtekoht/ruum		119					Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		124.02		Ē _{max} [lx]		152.64			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																													U ₀	0.90			
Ē _i [lx]	160	130																													Ē _m [lx]	138.3	200		
Mõõtekoht/ruum		120					Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		529.47		Ē _{max} [lx]		529.47			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																														U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	555																														Ē _m [lx]	529.5	100		
Mõõtekoht/ruum		118					Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		76.32		Ē _{max} [lx]		100.17			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3																												U ₀	0.84			
Ē _i [lx]	105	100	80																												Ē _m [lx]	90.6	200		
Mõõtekoht/ruum		117					Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		343.44		Ē _{max} [lx]		343.44			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																														U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	360																														Ē _m [lx]	343.4	100		
Mõõtekoht/ruum		115					Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		85.86		Ē _{max} [lx]		100.17			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																													U ₀	0.92			
Ē _i [lx]	90	105																													Ē _m [lx]	93.0	200		
Mõõtekoht/ruum		116					Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		352.98		Ē _{max} [lx]		352.98			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																														U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	370																														Ē _m [lx]	353.0	100		
Mõõtekoht/ruum		111					Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		601.02		Ē _{max} [lx]		734.58			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3	4																											U ₀	0.89			
Ē _i [lx]	630	680	760	770																											Ē _m [lx]	677.3	500		
Mõõtekoht/ruum		112					Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		982.62		Ē _{max} [lx]		1030.32			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																													U ₀	0.98			
Ē _i [lx]	1030	1080																													Ē _m [lx]	1006.5	500		
Mõõtekoht/ruum		113					Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		605.79		Ē _{max} [lx]		658.26			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																													U ₀	0.96			
Ē _i [lx]	690	635																													Ē _m [lx]	632.0	500		
Mõõtekoht/ruum		110					Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		362.52		Ē _{max} [lx]		362.52			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																														U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	380																														Ē _m [lx]	362.5	100		


Mõõtekoht/ruum		109						Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		233.73		Ē _{max} [lx]		233.73				Mõõdetud		Nõutud	
mp	1																																		U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	245																																		Ē _m [lx]	233.7	100		
Mõõtekoht/ruum		104						Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		90.63		Ē _{max} [lx]		143.1				Mõõdetud		Nõutud	
mp	1	2																																U ₀	0.78				
Ē _i [lx]	150	95																																Ē _m [lx]	116.9	200			
Mõõtekoht/ruum		103						Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		333.9		Ē _{max} [lx]		333.9				Mõõdetud		Nõutud	
mp	1																																	U ₀	1.00				
Ē _i [lx]	350																																	Ē _m [lx]	333.9	100			
Mõõtekoht/ruum		106						Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		90.63		Ē _{max} [lx]		109.71				Mõõdetud		Nõutud	
mp	1	2																																U ₀	0.90				
Ē _i [lx]	115	95																																Ē _m [lx]	100.2	200			
Mõõtekoht/ruum		105						Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		410.22		Ē _{max} [lx]		410.22				Mõõdetud		Nõutud	
mp	1																																	U ₀	1.00				
Ē _i [lx]	430																																	Ē _m [lx]	410.2	100			
Mõõtekoht/ruum		107						Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		90.63		Ē _{max} [lx]		152.64				Mõõdetud		Nõutud	
mp	1	2																																U ₀	0.75				
Ē _i [lx]	160	95																																Ē _m [lx]	121.6	200			
Mõõtekoht/ruum		108						Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		343.44		Ē _{max} [lx]		343.44				Mõõdetud		Nõutud	
mp	1																																	U ₀	1.00				
Ē _i [lx]	360																																	Ē _m [lx]	343.4	100			
Mõõtekoht/ruum		1.korrus						Mõõtetasand [m]				0.02		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		190.8		Ē _{max} [lx]		1583.64				Mõõdetud		Nõutud	
mp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	U ₀	0.38	0.4			
Ē _i [lx]	550	550	505	500	520	515	560	530	590	505	200	400	310	260	300	600	1660	320	305	440	230	365	365	380	850	525	500	550	605	700	750	600	570	Ē _m [lx]	497.9	150			
mp	34	35																																					
Ē _i [lx]	610	545																																					
Mõõtekoht/ruum		treoikoda 140						Mõõtetasand [m]				0.02		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		152.64		Ē _{max} [lx]		438.84				Mõõdetud		Nõutud	
mp	1	2	3	4	5	6	7																											U ₀	0.47				
Ē _i [lx]	160	330	245	440	350	460	420																											Ē _m [lx]	327.8	150			
Mõõtekoht/ruum		vestibüüli trepp						Mõõtetasand [m]				0.02		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		62.01		Ē _{max} [lx]		100.17				Mõõdetud		Nõutud	
mp	1	2																																U ₀	0.76				
Ē _i [lx]	105	65																																Ē _m [lx]	81.1	150			

Mõõtekoht/ruum	243							Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	176.49	Ē _{max} [lx]	419.76		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3																	U ₀	0.67	
Ē _i [lx]	440	200	185																	Ē _m [lx]	262.4	200
Mõõtekoht/ruum	242							Mõõtetasand [m]	0.5	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	310.05	Ē _{max} [lx]	310.05		Mõõdetud	Nõutud
mp	1																			U ₀	1.00	
Ē _i [lx]	325																			Ē _m [lx]	310.1	100
Mõõtekoht/ruum	240							Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	200.34	Ē _{max} [lx]	257.58		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3																	U ₀	0.91	
Ē _i [lx]	215	270	210																	Ē _m [lx]	221.0	200

Mõõtekoht/ruum		241						Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		314.82		Ē _{max} [lx]		314.82			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	330																															Ē _m [lx]	314.8	100		
Mõõtekoht/ruum		239						Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		171.72		Ē _{max} [lx]		248.04			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3																													U ₀	0.81			
Ē _i [lx]	260	180	230																													Ē _m [lx]	213.1	200		
Mõõtekoht/ruum		238						Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		314.82		Ē _{max} [lx]		314.82			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	330																															Ē _m [lx]	314.8	100		
Mõõtekoht/ruum		227						Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		57.24		Ē _{max} [lx]		100.17			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3																													U ₀	0.73			
Ē _i [lx]	80	105	60																													Ē _m [lx]	77.9	200		
Mõõtekoht/ruum		228						Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		224.19		Ē _{max} [lx]		224.19			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	235																															Ē _m [lx]	224.2	100		
Mõõtekoht/ruum		226						Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		81.09		Ē _{max} [lx]		133.56			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3																													U ₀	0.75			
Ē _i [lx]	115	140	85																													Ē _m [lx]	108.1	200		
Mõõtekoht/ruum		225						Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		228.96		Ē _{max} [lx]		228.96			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	240																															Ē _m [lx]	229.0	100		
Mõõtekoht/ruum		223						Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		124.02		Ē _{max} [lx]		152.64			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3																													U ₀	0.91			
Ē _i [lx]	140	130	160																													Ē _m [lx]	136.7	200		
Mõõtekoht/ruum		224						Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		381.6		Ē _{max} [lx]		381.6			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	400																															Ē _m [lx]	381.6	100		
Mõõtekoht/ruum		230						Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		462.69		Ē _{max} [lx]		510.39			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																														U ₀	0.95			
Ē _i [lx]	485	535																														Ē _m [lx]	486.5			
Mõõtekoht/ruum		231						Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		257.58		Ē _{max} [lx]		257.58			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	270																															Ē _m [lx]	257.6	100		
Mõõtekoht/ruum		232						Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		1011.24		Ē _{max} [lx]		1011.24			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	1060																															Ē _m [lx]	1011.2	500		
Mõõtekoht/ruum		233						Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		648.72		Ē _{max} [lx]		725.04			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3	4																												U ₀	0.95			
Ē _i [lx]	760	680	720	690																												Ē _m [lx]	679.7	500		
Mõõtekoht/ruum		234						Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		352.98		Ē _{max} [lx]		352.98			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	370																															Ē _m [lx]	353.0			

Mõõtekoht/ruum	237						Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	286.2	Ē _{max} [lx]	286.2		Mõõdetud	Nõutud
mp	1																			U ₀	1.00
Ē _i [lx]	300																			Ē _m [lx]	286.2
Mõõtekoht/ruum	235						Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	505.62	Ē _{max} [lx]	505.62		Mõõdetud	Nõutud
mp	1																			U ₀	1.00
Ē _i [lx]	530																			Ē _m [lx]	505.6
Mõõtekoht/ruum	203						Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	152.64	Ē _{max} [lx]	195.57		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																		U ₀	0.88
Ē _i [lx]	160	205																		Ē _m [lx]	174.1 200
Mõõtekoht/ruum	202						Mõõtetasand [m]	0.5	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	343.44	Ē _{max} [lx]	343.44		Mõõdetud	Nõutud
mp	1																			U ₀	1.00
Ē _i [lx]	360																			Ē _m [lx]	343.4 100
Mõõtekoht/ruum	204						Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	85.86	Ē _{max} [lx]	152.64		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																		U ₀	0.72
Ē _i [lx]	160	90																		Ē _m [lx]	119.3 200
Mõõtekoht/ruum	205						Mõõtetasand [m]	0.5	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	310.05	Ē _{max} [lx]	310.05		Mõõdetud	Nõutud
mp	1																			U ₀	1.00
Ē _i [lx]	325																			Ē _m [lx]	310.1 100
Mõõtekoht/ruum	208						Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	100.17	Ē _{max} [lx]	128.79		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																		U ₀	0.88
Ē _i [lx]	105	135																		Ē _m [lx]	114.5 200
Mõõtekoht/ruum	209						Mõõtetasand [m]	0.5	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	338.67	Ē _{max} [lx]	338.67		Mõõdetud	Nõutud
mp	1																			U ₀	1.00
Ē _i [lx]	355																			Ē _m [lx]	338.7 100
Mõõtekoht/ruum	211						Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	362.52	Ē _{max} [lx]	429.3		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																		U ₀	0.92
Ē _i [lx]	380	450																		Ē _m [lx]	395.9 200
Mõõtekoht/ruum	210						Mõõtetasand [m]	0.5	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	448.38	Ē _{max} [lx]	448.38		Mõõdetud	Nõutud
mp	1																			U ₀	1.00
Ē _i [lx]	470																			Ē _m [lx]	448.4 100
Mõõtekoht/ruum	212						Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	248.04	Ē _{max} [lx]	286.2		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3																	U ₀	0.95
Ē _i [lx]	260	300	260																	Ē _m [lx]	260.8 200
Mõõtekoht/ruum	213						Mõõtetasand [m]	0.5	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	362.52	Ē _{max} [lx]	362.52		Mõõdetud	Nõutud
mp	1																			U ₀	1.00
Ē _i [lx]	380																			Ē _m [lx]	362.5 100
Mõõtekoht/ruum	215						Mõõtetasand [m]	0.8	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	176.49	Ē _{max} [lx]	224.19		Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3																	U ₀	0.85
Ē _i [lx]	230	185	235																	Ē _m [lx]	206.7 200
Mõõtekoht/ruum	214						Mõõtetasand [m]	0.5	Ra _{mõõt}	-	Ra _{nõutud}	80	Tcp [K]	-	Ē _{min} [lx]	429.3	Ē _{max} [lx]	429.3		Mõõdetud	Nõutud
mp	1																			U ₀	1.00
Ē _i [lx]	450																			Ē _m [lx]	429.3 100

Mõõtekoht/ruum		217						Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		100.17		Ē _{max} [lx]		104.94			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2																														U ₀	0.98			
Ē _i [lx]	105	110																														Ē _m [lx]	102.6	200		
Mõõtekoht/ruum		216						Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		338.67		Ē _{max} [lx]		338.67			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	355																															Ē _m [lx]	338.7	100		
Mõõtekoht/ruum		219						Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		90.63		Ē _{max} [lx]		133.56			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3																													U ₀	0.78			
Ē _i [lx]	140	130	95																													Ē _m [lx]	116.1	200		
Mõõtekoht/ruum		218						Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		343.44		Ē _{max} [lx]		343.44			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	360																															Ē _m [lx]	343.4	100		
Mõõtekoht/ruum		220						Mõõtetasand [m]				0.8		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		124.02		Ē _{max} [lx]		171.72			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3																													U ₀	0.85			
Ē _i [lx]	180	130	150																													Ē _m [lx]	146.3	200		
Mõõtekoht/ruum		221						Mõõtetasand [m]				0.5		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		333.9		Ē _{max} [lx]		333.9			Mõõdetud	Nõutud
mp	1																															U ₀	1.00			
Ē _i [lx]	350																															Ē _m [lx]	333.9	100		
Mõõtekoht/ruum		2.korrus						Mõõtetasand [m]				0.02		Ra _{mõõt}		-		Ra _{nõutud}		80		Tcp [K]		-		Ē _{min} [lx]		90.63		Ē _{max} [lx]		581.94			Mõõdetud	Nõutud
mp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					U ₀	0.25	
Ē _i [lx]	610	500	475	565	555	400	130	150	145	125	130	105	95	150	150	135	500	540	580	455	530	550	530	540	520	520	515	350	600					Ē _m [lx]	366.8	
Väljapääsutee valgustuse mõõtekoht		1 korrus											Mõõtetasand [m]				0.02																	Mõõdetud	Nõutud	
mp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													U _d	9.4	<40	
Ē _i [lx]	6.1	7.5	5.2	26.4	9.9	10.2	6.1	15.3	10.0	10.2	19.1	24.8	8.5	3.3	8.1	26.0	31.1	30.6	22.2	24.5													Ē _{min} [lx]	3.1	>1	
Väljapääsutee valgustuse mõõtekoht		wc.124											Mõõtetasand [m]				0.02																	Mõõdetud	Nõutud	
mp	1																															U _d	1.0	<40		
Ē _i [lx]	24.8																															Ē _{min} [lx]	23.7	>1		
Väljapääsutee valgustuse mõõtekoht		trepikoda 140											Mõõtetasand [m]				0.02																	Mõõdetud	Nõutud	
mp	1	2	3	4	5	6	7																									U _d	2.7	<40		
Ē _i [lx]	9.2	15.2	17.6	14.5	19.2	17.0	25.1																									Ē _{min} [lx]	8.8	>1		
Väljapääsutee valgustuse mõõtekoht		vestibüüli trepp											Mõõtetasand [m]				0.02																	Mõõdetud	Nõutud	
mp	1	2																														U _d	1.4	<40		
Ē _i [lx]	6.0	8.1																														Ē _{min} [lx]	5.7	>1		
Väljapääsutee valgustuse mõõtekoht		wc.238											Mõõtetasand [m]				0.02																	Mõõdetud	Nõutud	
mp	1																															U _d	1.0	<40		
Ē _i [lx]	18.7																															Ē _{min} [lx]	17.8	>1		
Väljapääsutee valgustuse mõõtekoht		wc.241											Mõõtetasand [m]				0.02																	Mõõdetud	Nõutud	
mp	1																															U _d	1.0	<40		
Ē _i [lx]	17.6																															Ē _{min} [lx]	16.8	>1		
Väljapääsutee valgustuse mõõtekoht		wc.242											Mõõtetasand [m]				0.02																	Mõõdetud	Nõutud	
mp	1																															U _d	1.0	<40		
Ē _i [lx]	18.6																															Ē _{min} [lx]	17.7	>1		

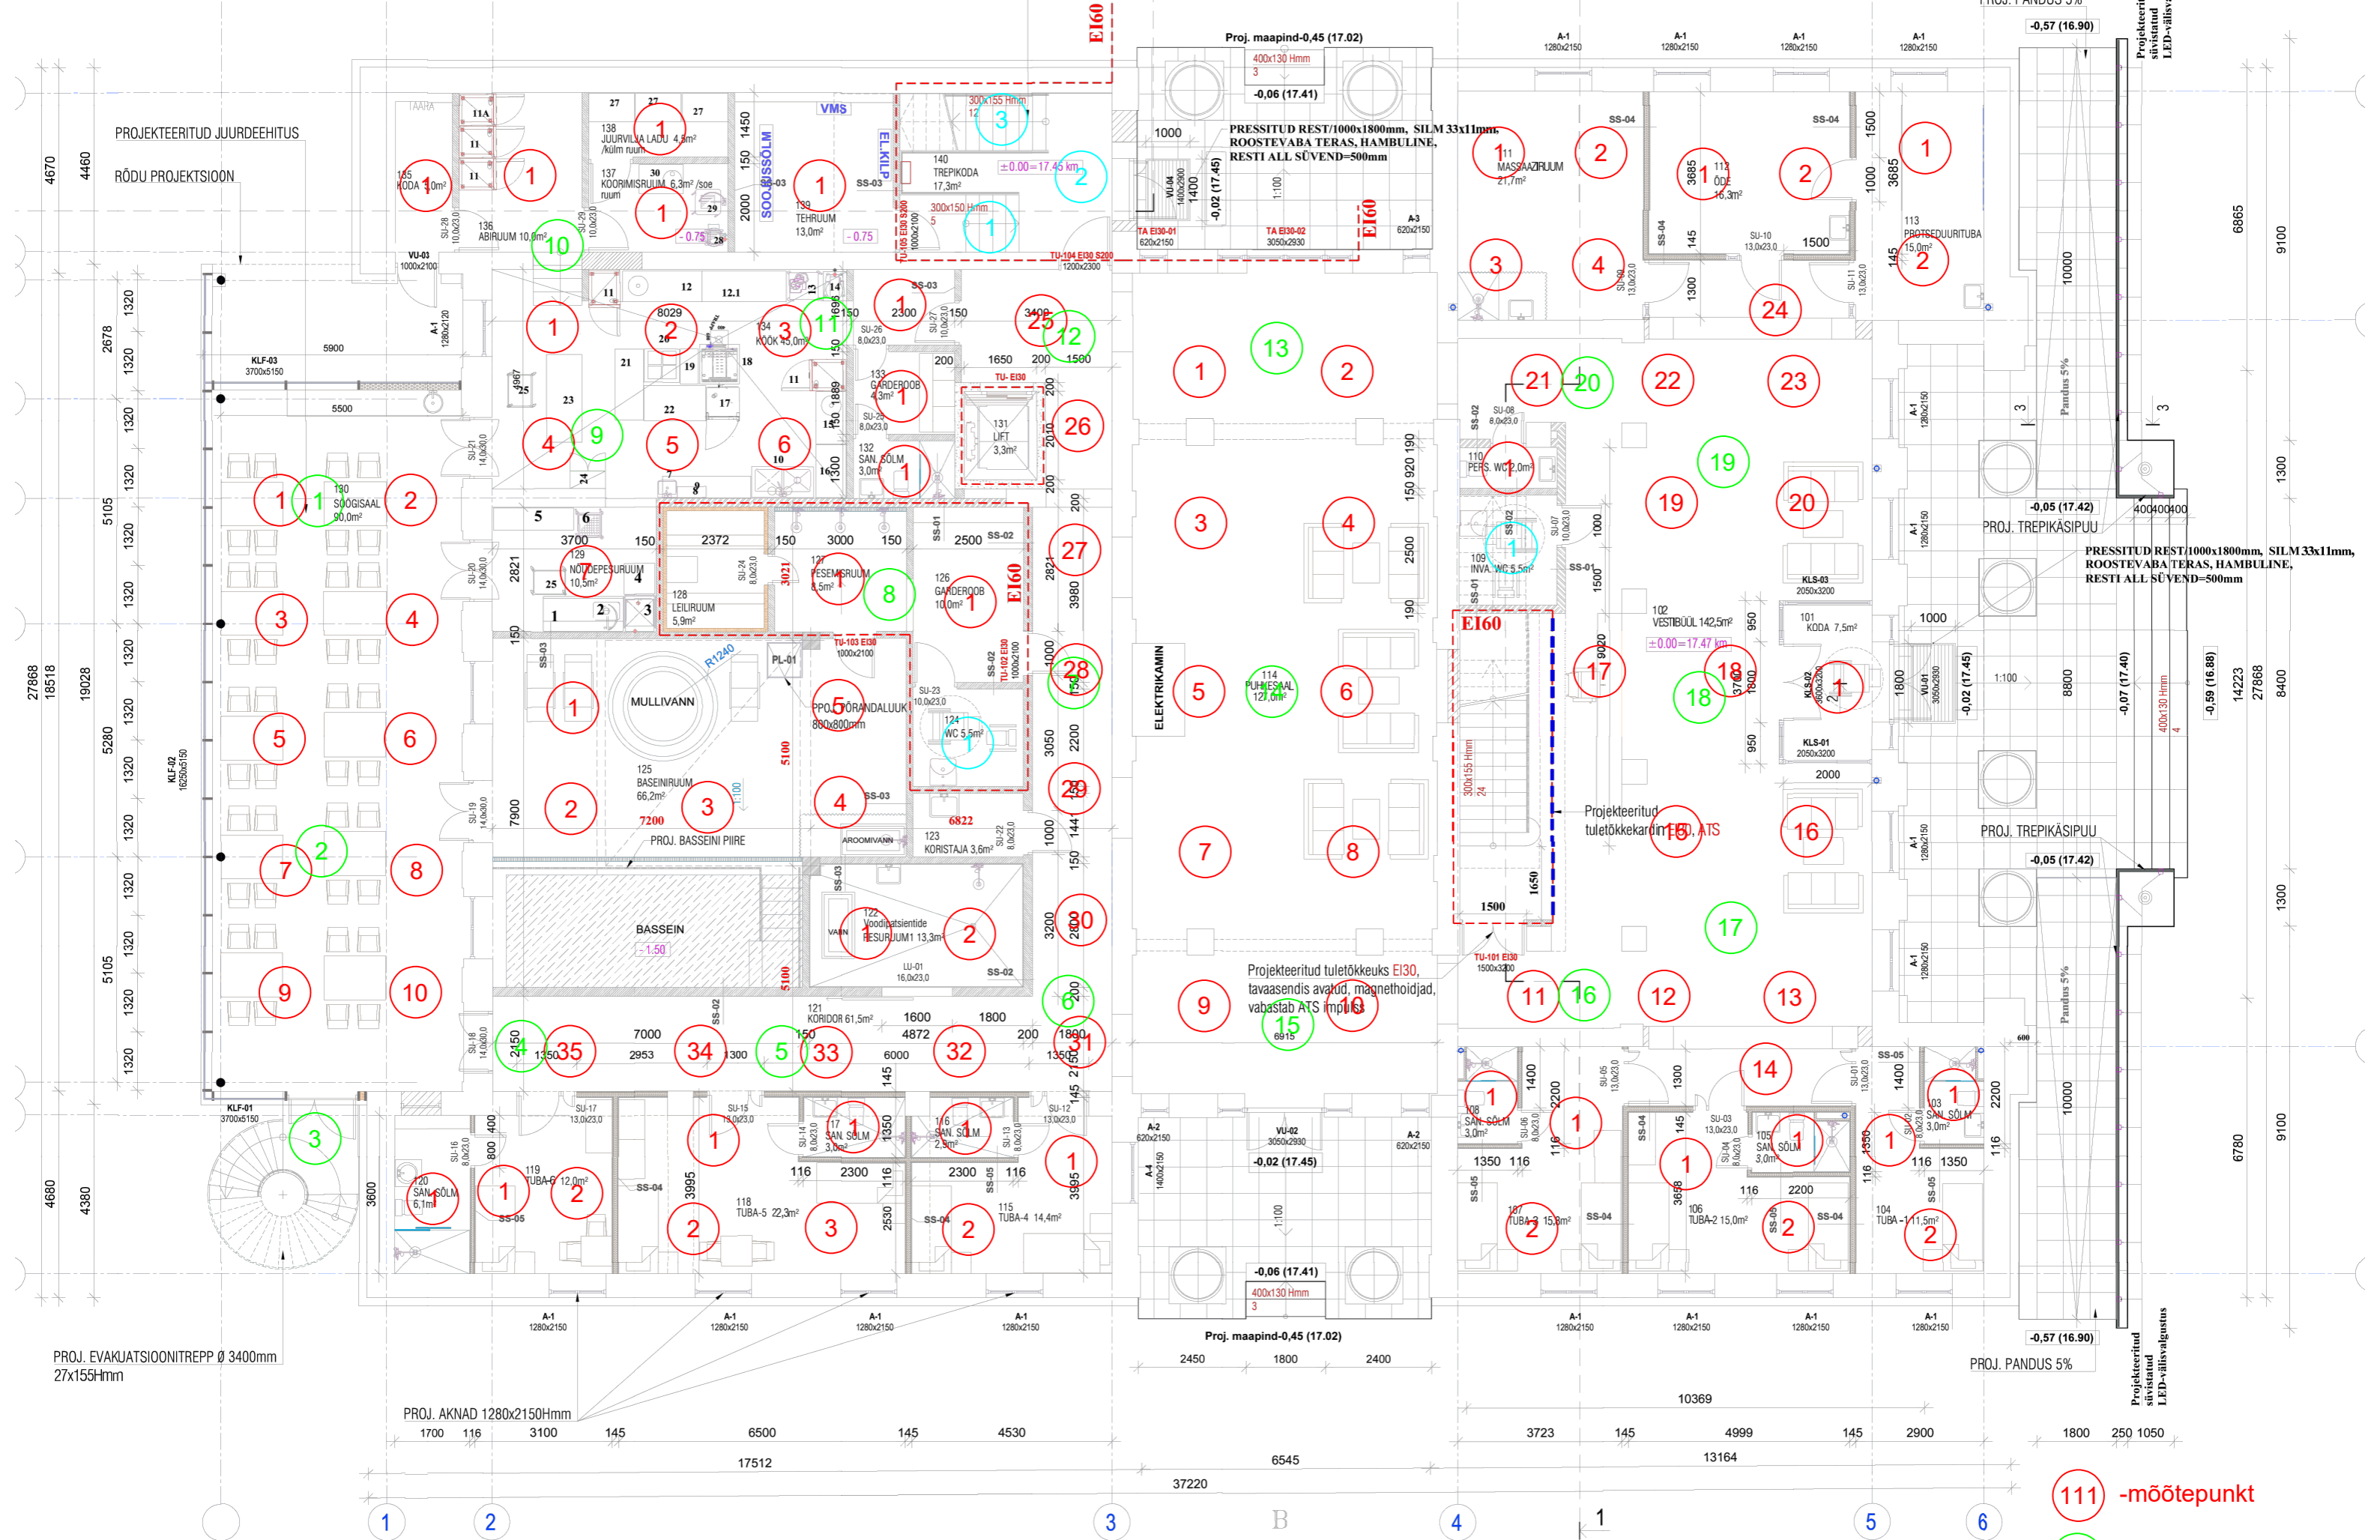

- 111 -mõõdepunkt
- 111 -avariimõõdepunkt
- 111 -ühine mõõdepunkt

Olemasolev sein
Projekteeritud sein - täisbet. õõnesplokk

SEIN SS-01 (Rw≥56dB)
SEIN SS-04 (52-55dB, EI60, t=145mm)

