


TINGMÄRGID

	Proj. MP kaabel		Ol.olev vesi
	Proj. liitumiskilp		Ol.olev kanal
	Proj. kaitsetoru		Ol.olev sidekaabel
	Katastriüksuse piir		Ol.olev side õhuliin

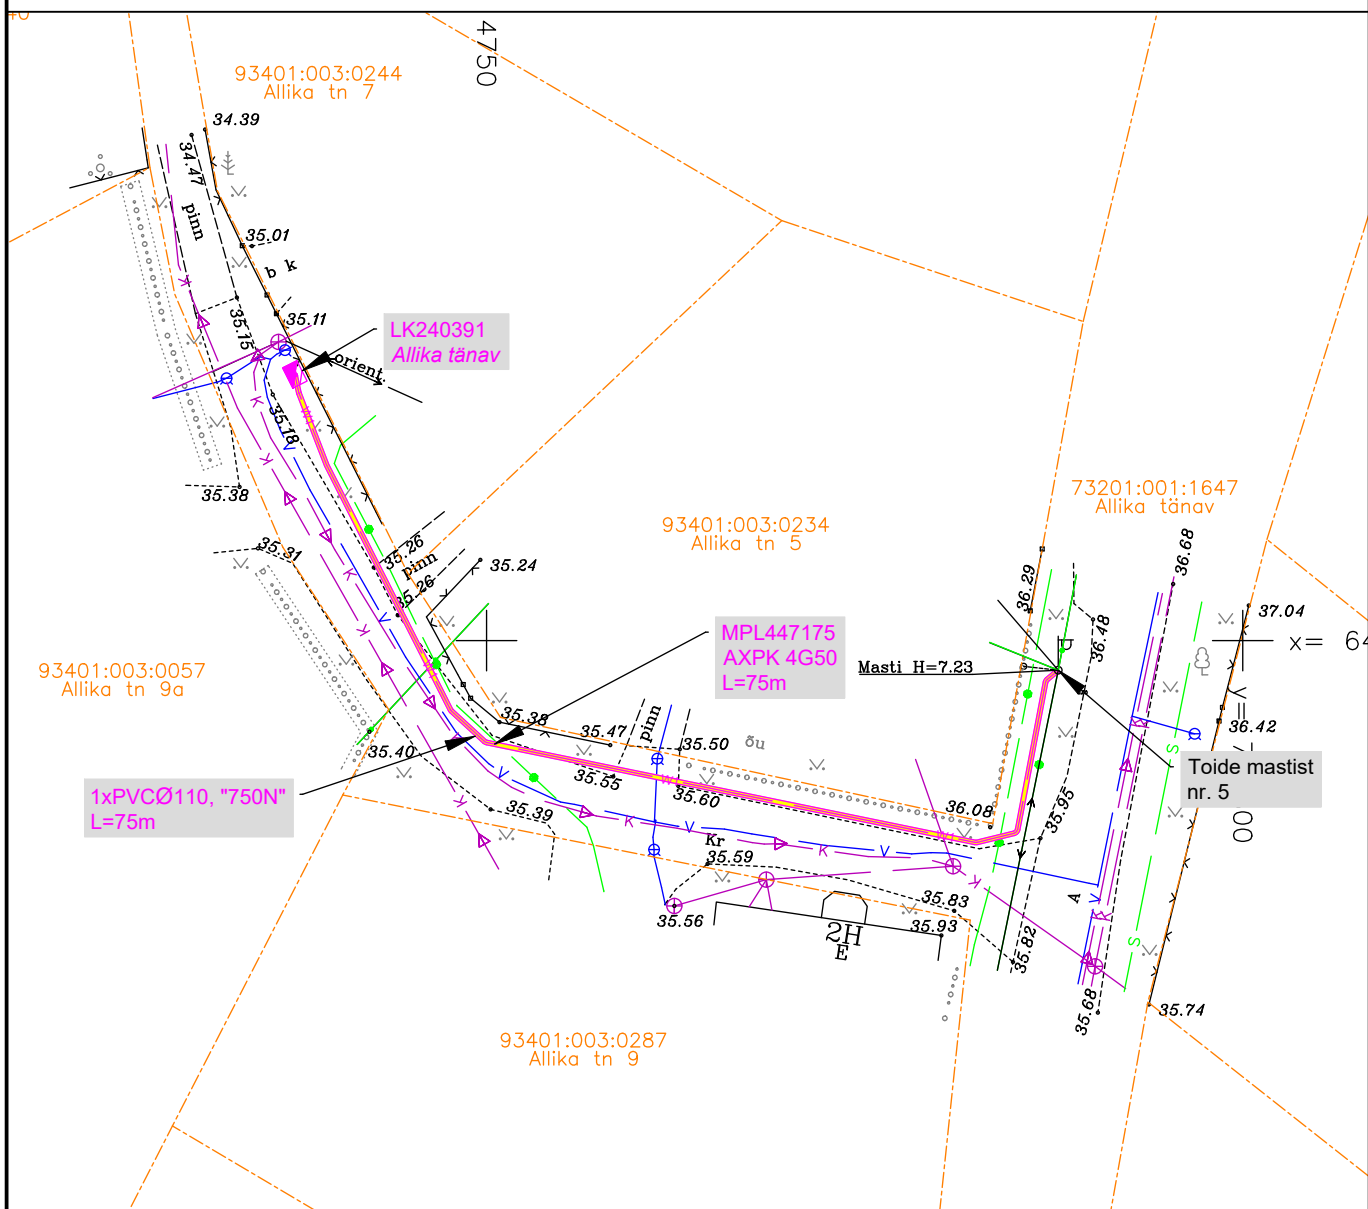

Märkused:

1. Projektteerimisülesanne nr 510158.
2. Rajada kaablitrass ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC4916-1 ja LC4916-2.
3. Maakaabel paigaldada min 1,0 m sügavusele.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:		Reoveepumpla liitumine madalpingel, Allika tänav, Värskas alevik, Setomaa vald, Võru maakond		Tellija:		Elektrilevi OÜ				
Joonis:		0,4 kV elektrivõrgu plaan		Joonise nr:		LC4916-1				
 CONNECTO AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101		Projekteeris	Egert Siigur	18.03.2026						
		Kontrollis	Egert Siigur	Möötkava				1:500	Leht	Lehti
				Staadium				TP	1	1