Kotka
89901:001:0657

Asendada olemasolev KP paljasjuhe
BLL-99 kaetud juhtmega mastidel
M46H10-M46H30
L =1431 m

Asendada olemasolev KP paljasjuhe
BLL-99 kaetud juhtmega mastidel
M46H10-M46H30
L =1431 m

M46H29

M46H28

M46H27

M46H26

66.32

71.16

68.89

81.35

Paigaldada sädevahemikud

Peetsi
57002:001:0611

Õhuliini rippe joonis 6

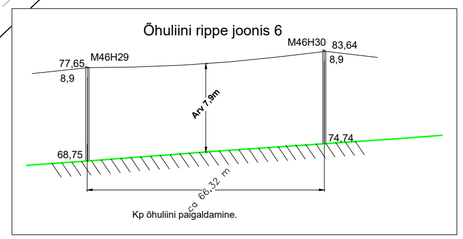

Kp õhuliini paigaldamine.

STROMTEC OÜ NR 25-94 TINGMÄRGID

- Proj. 21 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj. 0.4 kV kaabel (eesmine nr on kaablite arv)
- Proj 20 kV õhuliin
- Proj. 0.4 kV rippkeerdkaabel
- Proj. keskpinge mast
- Proj. keskpinge mastitugi
- Proj. tõmmits
- Proj. mastalajaam
- Proj. maandus
- Demonteeritav võrk
- Haljastuse taastamine (kaevetööde ala)
- Liinikoridoride puhastus
- Ol. olev 0.4 kV õhuliin
- Ol. olev 0.4 kV kaabel
- Ol. olev keskpinge-õhuliin
- Ol. olev keskpingekaabel
- Ol. olev sidetrass (valguskaabel)
- Ol. olev sidetrass (vaskkaabel)
- Ol. olev veetrass
- Ol. olev kanalisatsioonitrass
- Ol. olev drenaaž
- Ol. olev gaasitrass
- Ol. olev soojatrass
- Katastriüksuse piir

Tellija: Elektrilevi OÜ	STROMTEC	Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714	Kuupäev: 07.01.2026
		MTR: TEL002388	Töö nr: 25-94
		Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 005
Töö nimetus: Viljandi-Pirmastu. IP8399. Tööprojekt.		Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:500 A2
		E-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteerija: Tõnis Kuusk; 55689833	
Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 005		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	