
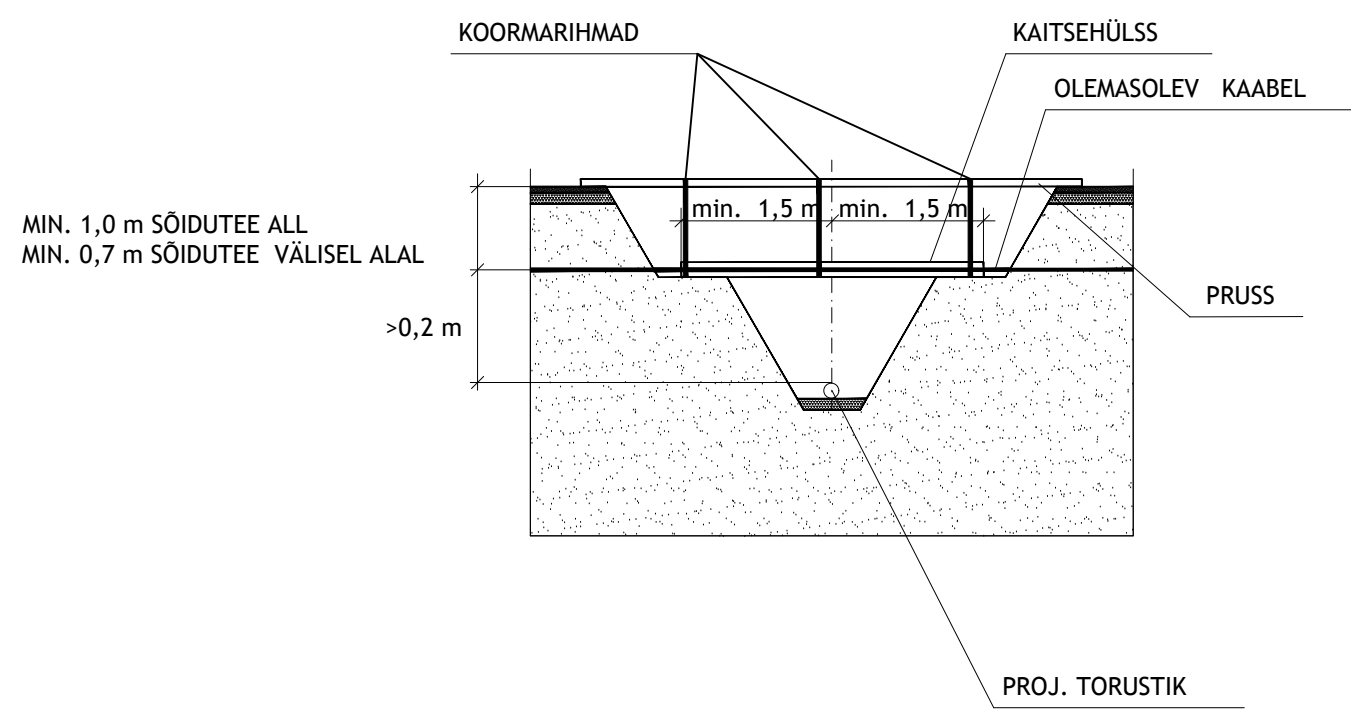



TORUSTIKU PAIGALDAMINE
RISTUMISEL OLEMASOLEVA ELEKTRIKAABLIGA

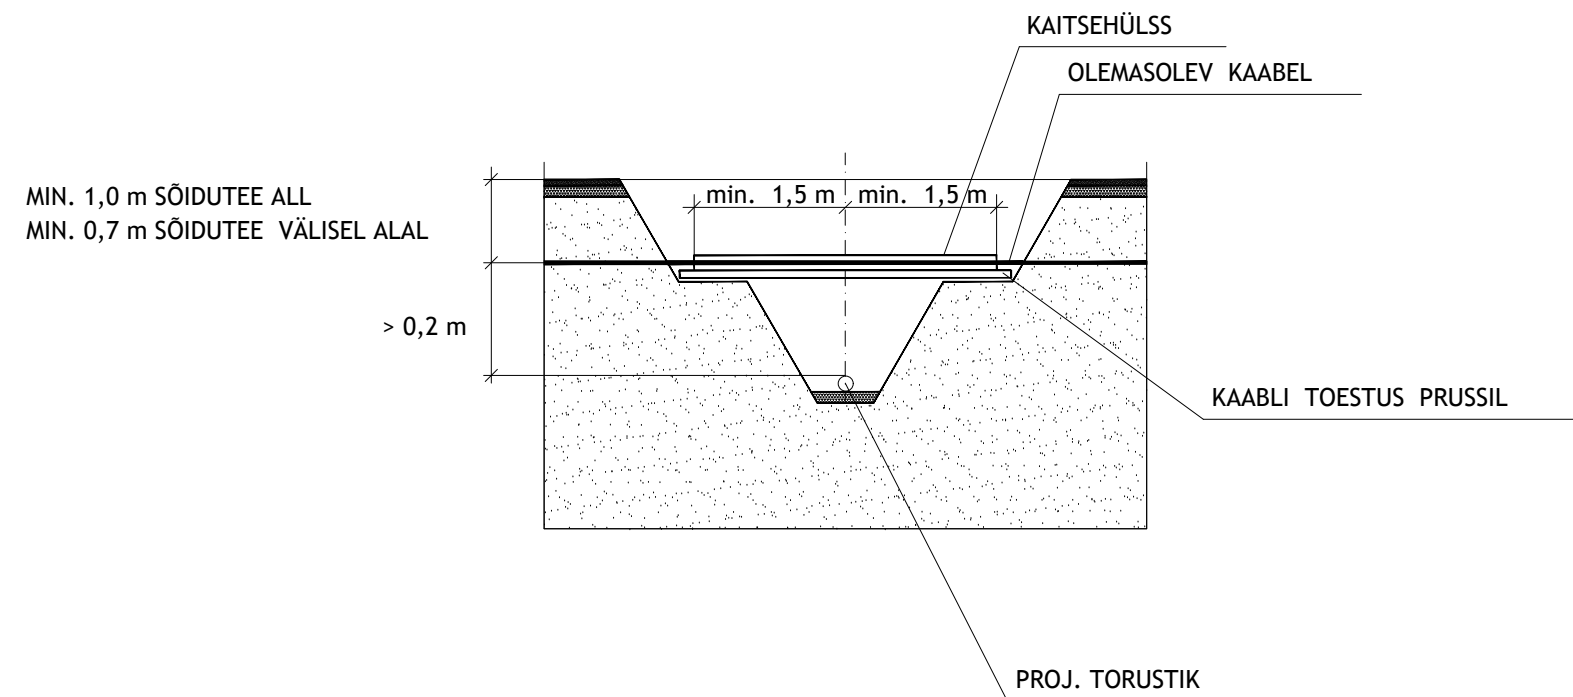

MÄRKUS : KAABEL ÜMBRITSEDA MINIMAALSELT 15 CM PAKSUSE LIIVAKIHIGA
JA TÄHISTADA 30 CM KÕRGUSEL KAABLIST KOLLASE HOIATUSLINDIGA

Muudatuse nr	Kuupäev	Projekteerija	Vastutav spetsialist	Selgitus
Projekteerija			Töö nimetus	Töö tellija
 Keskonnaprojekt ENGINEERING & CONSULTATIONS OÜ KESKKONNAPROJEKT A: Ringtee 12, 50105 Tartu T: +372 7305 060 E: kp@keskkonnaprojekt.ee MTR reg nr EP10769210-0001			Võru valla Kirumpää küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine	AS Võru Vesi
			Joonise nimetus	Töö väljaandmise aeg
			Kaablite kaitsmise ja toestamise skeem ristumisel projekteeritud torustikuga	28.02.2024
			Joonise digiaadress	
			3290_TP_VK-7-02_kaablid.dwg	
Vastutav spetsialist	Altkiri	Objekti aadress	Projekti staadium	Töö number
Janno Erm	/allkirjastatud digitaalselt/	Kirumpää küla, Võru vald, Võru maakond	TP	3290
Projekteeris	Altkiri		Möötkava	Joonise number
Kätlin Vodja	/allkirjastatud digitaalselt/			VK-7-02