


MÄRKUSED:


- VUNDAMENDI ÕLIVANNI MAHT  $2 \times 42m^3$ .
- TRAFOVUNDAMENDI BETOONTARINDI KESKKONNAKLASS XC4;XF3.
- VIIMISTLUS: VERTIKAALSED PINNAD- VORMI PIND, HORISONTAALSED PINNAD- SILE TERSAHÕÖRE. VUNDAMENDI KÕIK MAAPEALSED VÄLISNURGAD FAASIGA 15x15mm. TULE- JA MÜRATÖKKESIN LAOTAKSE PUHTAL VUUGIL JA VÄRVITAKSE BETOONIVÄRVIGA (TOON RAL9016).
- BETON C30/37, VEETIHEDUS W6.
- PÕHJAPLAADI JA SEINTE TÖÖVUUK TIHENDATAKSE SYNCO- FLEX FR TIHENDIGA.
- ÕLIVANNI TULETÖKKE- EKRAAN EHITATAKSE KUUMTSINGITUD TERASRESTIDEST STEPHUIT FH (MEISER).
- TULETÖKKEEKRAANILE PAIGALDADA TSINGITUD TERASPLEKIST EKRAANIGA SAMAS SÜSTEEMIS KONTROLL-LUUK 800x800.
- SEADMETUGEDE POSTIDELE PAIGALDATAKSE PLASTTORUST Ø40 MAANDUSE KÕRID(2 TK POSTILE), MIS VIAKSE VUNDAMENDIPLAADI ALT VÄLJA. KÕRIDE KAUDU ÜHENDATAKSE SEADME MAANDUSJUHT HOONE MAANDUSE RINGKONTUURIGA.
- ÄRAVOOLUAVA PÕHJAPLAADIS KATTA KUUMTSINGITUD TERASRESTIGA 500x500.
- SADEVETE KANALISATSIOONI LÄBIVIHK BETOONIST TIHENDATAKSE VUUGITI HENDIGA SYNCO- FLEX FR.
- ENNE KILLUSTIKALUSE RAJAMIST PAIGALDADA PINNASSE DIAGONAALSELT RISTI MAANDUSJUHD- KUUMTSINGITUD TERASLATT 3x40mm, VÕI C<sub>u</sub> 25mm<sup>2</sup> JA ÜHENDADA NEED JAOTLA ÜLDISE MAANDUSVÕRGUGA.
- PEALE LAHTIRAKESTAMIST KATTA ÕLIVANNI SISEMISED PINNAD ÕLI- JA TOLMUKINDLUST TÕSTVA MATERJALIGA (NÄITEKS GRANIT-28)
- TRAFO TULE- JA MÜRATÖKKESIN LAOTAKSE BETOONIST ÕONESPLOKKIDEST, TEISALDATAV SEINAOSA TERASPLEKIST SOOJUSTATUD SW PANEELIDEST
- TULETÖKKESEINTESSE PAIGALDATAVAD VENTILATSIOONILUUGID TULEPÜSIVUSEGA EI120.TULEKAHJU KORRAL VENTILATSIOONILUUGID EI AVANE VÕI AVATUD ASENDI KORRAL SULGUVAD, VÄLTIMAKS LISAÕHU PEALEVOOLU

TOLERANTSID:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. PÕHIMÕÕDUD (KONSTRUKTSIOONIDE GABARIIDID) | ±15mm       |
| 2. TELGEDE SUURIM HÄLVE KÜLSUUNAS            | ±5mm        |
| 3. TRAFO TOE HORISONTAALPINNAD               | ±5mm        |
| 4. KÕRGUSED                                  | ±10mm       |
| 5. SÄRRUSTERASE SAMP                         | ±10mm       |
| 6. SÄRRUSTERASE KAITSEKIHT                   | 0..5mm      |
| 7. ANKRUGRUPPI POLTIDE TOLERANTSID           | TÖÖJONISTEL |

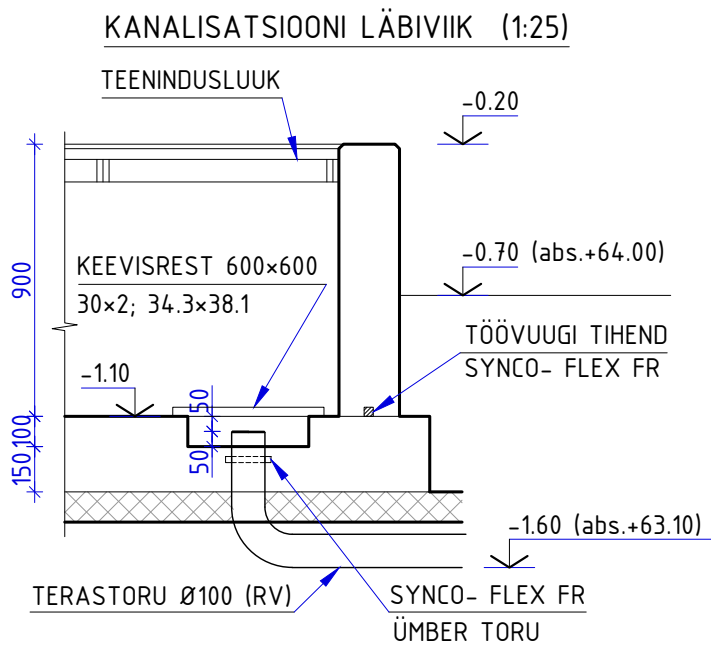

TEISALDATAV SEIN (1:10)

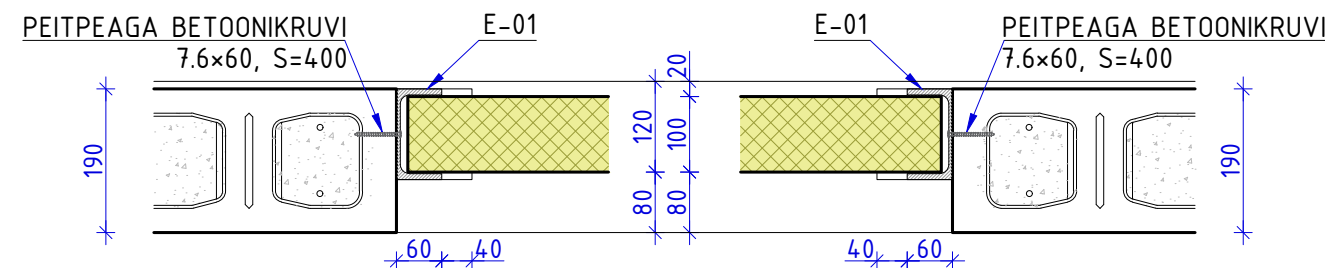

Muudatus	Selgitus	Muudatuse tegi	Kuupäev
<b>SEVECON</b> PAIDE 58-29 TURI 72713 JÄRVAMAA MTR. NR. EEP003527; REG. NR. 12929712 WWW.SEVECON.EE; INFO@SEVECON.EE	PROJEKT REOLA 110/10kV JAOTUSSEADMETE HOONE	LOOJUSE NIMETUS TRAFODE VUNDAMENDI PLAAN	TÖÖ NR. 10-23
TELLUJA: <b>ENEFIT CONNECT OÜ</b>	ADRESS REOLA JAOTLA REOLA KÜLA KAMBJA VALD TARTU MAAKOND	JOONISE NR. EK-5-01	STADIUM EP PROJEKTI OSA EK
PAIDEV ISIK: P. TALTS		MUUDATUS	FORMAAT A2
TEOSTAS: Ü. SEVEREV		KUUPÄEV 13.07.2023	WOOTKAVA 1:50