
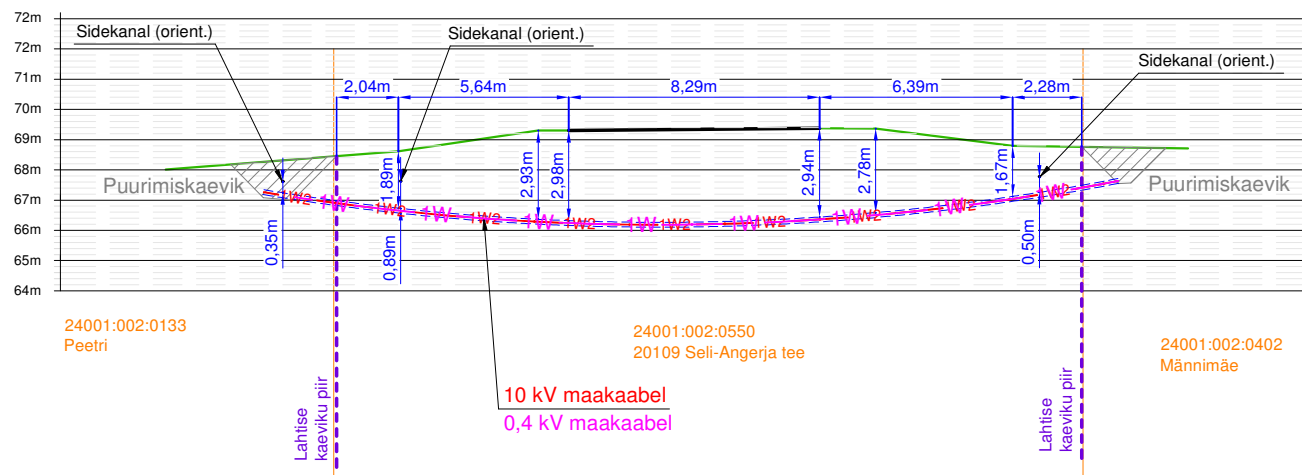


# 10 kV ja 0,4 kV kaabli ristumine kõrvalmaanteega nr 20109 (Seli-Angerja tee, km 2)

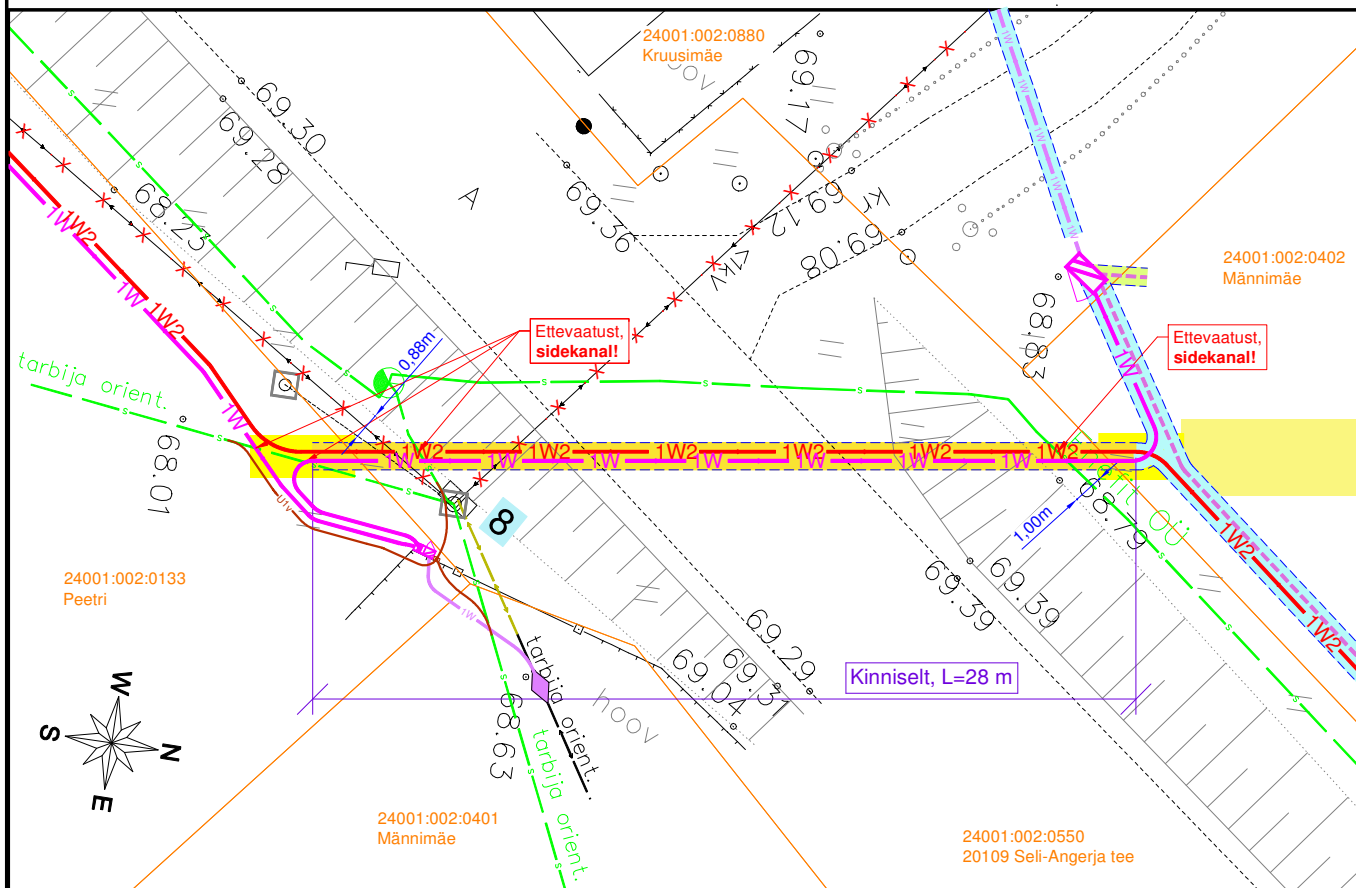

## Märkused:

- Teega ristumine teostada kinnisel meetodil (L=28 m)
- Paigaldatav toru peab olema tugevdatud (A-kaitseklassi) plast- või terastoru.
- Suunamistäpsuse määrab ehitaja vastavalt töömasinale.
- Toru paigaldada allapoole jämedast materjalist teemullel.
- Enne kaevetööde algust taotleda Transpordiametilt tööde luba.
- Maa-aluste rajatiste täpsed kõrgused selgitada ehituse käigus.

Projekt:	Rapla-Hagudi 10 kV fiidri ümberehitus. II etapp Pirgu küla, Rapla vald, Raplamaa			Tellija:	Elektrilevi OÜ		
Joonis:	10 kV ja 0,4 kV kaabli ristumine kõrvalmaanteega nr 20109			Joonise nr:	IP6149-K2-6		
<b>DRAFTIT</b> <small>DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50412 Tartu info@draftit.ee</small>	Projekteeris	Aro Kivisild	22.11.2024	Möötkava	1:250	Leht	Lehti
	Kontrollis	Mikk Reiter	22.11.2024				
				Staadium	Tööprojekt	1	1