

Olemasolev 37443JK F4 toitel liitumiskilp 48374LK. Kilbis asendada 100A pealüli 160A pealülitiga !

Olemasolev maakaabel AXPK 4G120 (Reegoldi AJ F2 - 37442JK), L_{trass}=214m, nr L04040325. asendada uue maakaabliga AXPK 4G240 L_{trass}=214m (L_{kaabel}=221m), nr MPL446318. Maapinnas kaabel terves ulatuses D110 750N kaablikaitsetorus v.a. olemasolevas torus paigaldatud lõik ! Põllu alas kaabli paigaldus minimaalselt 1.0m sügavusel.


Teemaal kaabli paigaldus min 1.0m sügavusel !

24231 Reegoldi-Kolgoja teega ristumine olemasolevas D110 kaablikaitsetorus L_{trass}=16m

Lahtise kaeviku piirid!

Tingmärgid:

- T1 — Projektitud m/p kaabel kaevikus D110 750N kaablikaitsetorus.
- Olemasolev Elektrilevi jaotuskilp
- Olemasolev Elektrilevi liitumiskilp

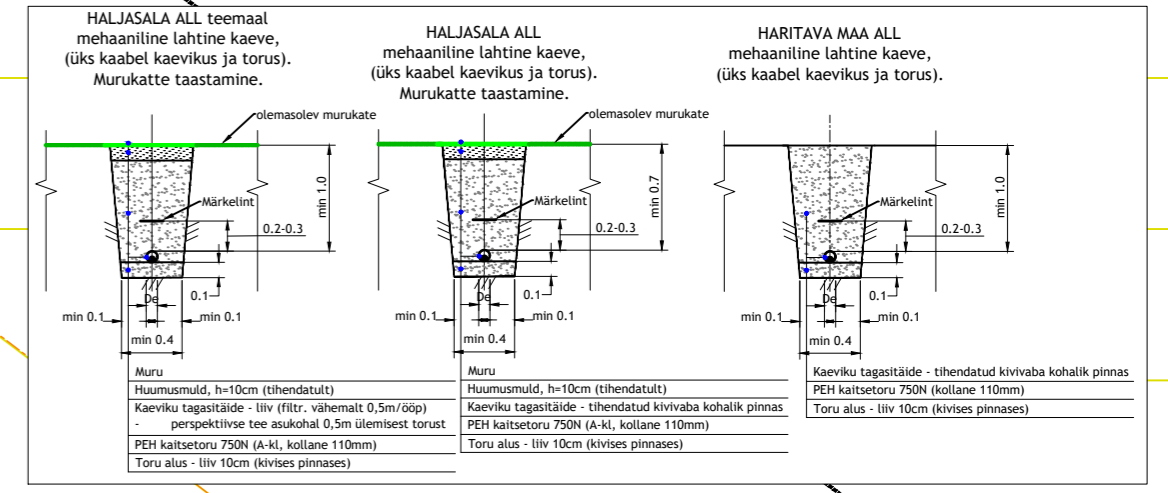

- MÄRKUSED:**
1. GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD Kirjanurk OÜ, TÖÖ NR. 15062G , (KOOST 06.2026), (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
 2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
 3. KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTENÄHTUD KORRAS
 4. ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHTUSE NÕUETELE
 5. KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT
 6. RIIGITEE MAAL ON KÕRVALKALDED KOOSKÕLSTATUD PROJEKTIST KEELATUD.
 7. RIIGITEE MAA TULEB PÄRAST TEHNOVÕRGU PAIGALDAMIST KORRASTADA JA TAASTADA HALJASTUS KASVUMULLA JA MURUKÜLVIGA VASTAVALT * TEE TÖÖDE TEHNILISE KIRJELDUSE * VIIMASE REDAKTSIOONI PEATÜKKIS - "MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD" TOODUD KVALITEEDINÕUETELE.

Märkus: Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. Katastritruksuste piirid: väljavõtte Maa- ja Ruumiametist 09.06.2026. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	15062G	OBJEKT	Lageda kinnistu kaitsme nimivoolu suurendamine
TÖÖ KOOD	LC5294	AADRESS	Viljandi maakond Põhja-Sakala vald Reegoldi küla
KOOSTAS	M. Mändla	FAIL	15062G gealus
KONTROLLIS	M. Sepp	MÕÖTKAVA	1:500
MÕÕBISTATUD	04.06.26	LEHT	1 / 1
		JOONIS	Geodeetiline alusplaan

Kirjanurk
 TEL: 0693987 EEG000316 EEP004848
 yid@kirjanurk.ee, tg-kood 12592543
 Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104

Projekteeris:	J.Lütt	TELLIJA:	ELEKTRILEVI OÜ
Projekti juht:	H. Lomp	JOONISE LIIK	TÖÖJOONIS
TOIMING	VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT	JOONISE NIMI:	Asendiplaan
PROJEKTI NIMI:	Lageda kinnistu peakaitse nimivoolu suurendamine Reegoldi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond	KUUPÄEV:	26.06.2026
		KOOD	EL-1
		TOO NR:	LC5294
		JOONIS NR:	1
		LEHT:	1
		LEHTI:	1

AS STIK-ELEKTER
 Pargi tn 1, Roosna-Alliku alevik
 Paide linn, Järva maakond
 Tel.: 38 95451; e-post: stik-elekter@stik-elekter.ee