
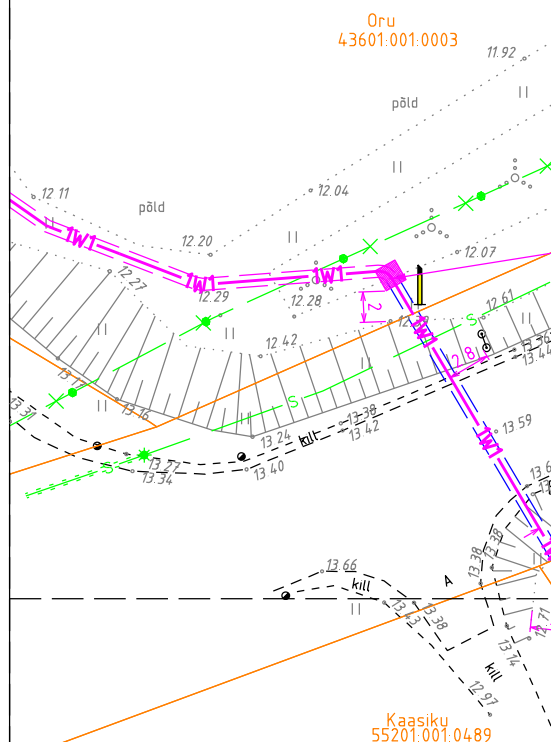



Projekt					Tellija	
Kivimäe kinnistu liitumine elektrivõrguga, Uugla küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond					Elektrilevi OÜ	
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis		Asendiplaan		Projekti nr JT3293	
	Projekteerija	K. Lillepõld	06.2026	56567684	Möötkava	A3 / 1:500
					Staadium	Tööprojekt
					Keel: EST	Leht: 1/2 EL-4-01

MÄRKUSED:

- Projekt on koostatud lähtuvalt Imatra Elekter AS lähteülesandest nr LT-34916L.
- Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - Geodeetilise alusplaani: koostaja - Geoalus OÜ; töö nr 26-G202, 18.05.2026 (Koordinaadid L-EST97; kõrgused EH2000 süsteemis)
- Kaabli paigaldamisel teiste tehnoarajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnoarajatise kaitsevööndis tegutsemise korrast.
- Kaabli ristumisel teiste tehnoarajatiste trassidega tagada normide kohased vahekaugused.
- Pärast kaevetööd taastada pinnase endine olukord ning korradada ehitusjälg. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidetak
- Kaevise kohad korralikult tihendada, võimalikud vajumised täita kruusaga fr 0/32 ja tihendada, võimalike vajumiste tasandamise kohustus kehtib ka garantiajal.



Kaabel MPL448860 (AXPK 4G120, L=326/343m), AJ Pipra F7 M12 - LK241177.
Kaabel kogu pikkuses kaitsetorus:
- ristumisel manteeaga kinnisel 1250N D110 L=26m (vt ristlõige)
- tee ääres 750N D110 L=300m, min 1,0m sügavusel.
16134 Oru-Soolu-Jalukse tee kinnistul 0,05 - 0,14 km-l
16134 Oru-Soolu-Jalukse tee kaitsevööndis 0 - 0,05 ja 0,14 km-l
17 Keila-Haapsalu tee ristumise 62,63 km-l
17 Keila-Haapsalu tee kaitsevööndis 62,50 - 62,63 km-l

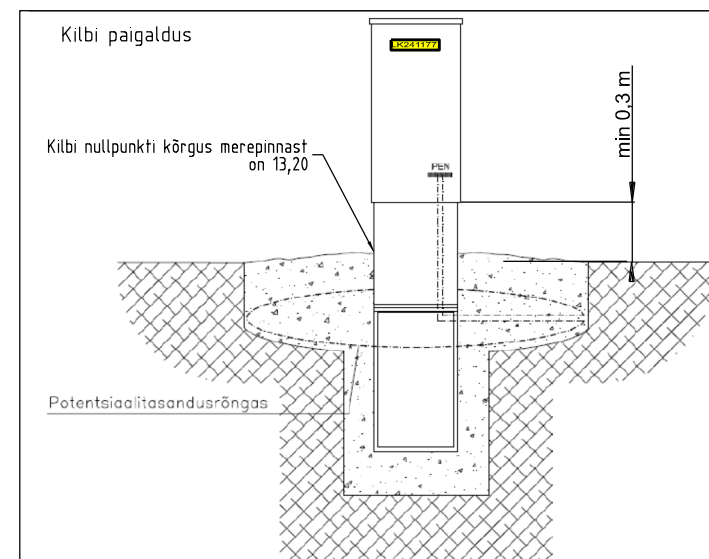

TINGMÄRGID

Projektteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetoru 1250N

Projektteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetoru 750N

Projektteeritud kaabli märketulp

Projektteeritud liitumiskilp

Projektteeritud kaitsetoru tarbija kaablile


S

Olemasolev sidetrass

Kinnistu piir

MÄRKUSED:

- 1) Projekt on koostatud lähtuvalt Imatra Elekter AS lähteülesandest nr LT-34916L.
- 2) Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud:
 - a) Geoloogilise alusplaani: koostaja - Geolus OÜ; nr 26-G202, 18.05.2026 (Koordinaadid L-EST97; kõrgused EH2000 süsteemis)
 - b) Kaablitel ja palgaladadel teiste tehnoarajatiste kaitsesoonides lähtuda vastava tehnoarajatise kaitsesooniõid tegutsemise korrast.
 - c) Kaablitel ristumisel teiste tehnoarajatiste ristsageda tagada nõhised kaabli vahetäugused.
- 3) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjääljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitaidetav pinnas tühendatä.
- 4) Kaevise kohal korraldada tihendatä, võimalikul vajumised täita kruusaga fr 0/32 ja tihendatä, võimalike vajumiste tasandamise kohustus kehbitä ka garantiatäil.

Projekt	Kivimäe kinnistu liitumine elektrivõrguga, Uugla küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond				Tellijä	Elektrilevi OÜ
 LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis	Asendiplaan			Projekt nr	JT3293
	Projekteerija	K. Lillepõld	06.2026	56567684	Möötka	A3 / 1:500
					Stadium	Tööprojekt
					Keel: EST	Leht: 2/2 EL-4-01