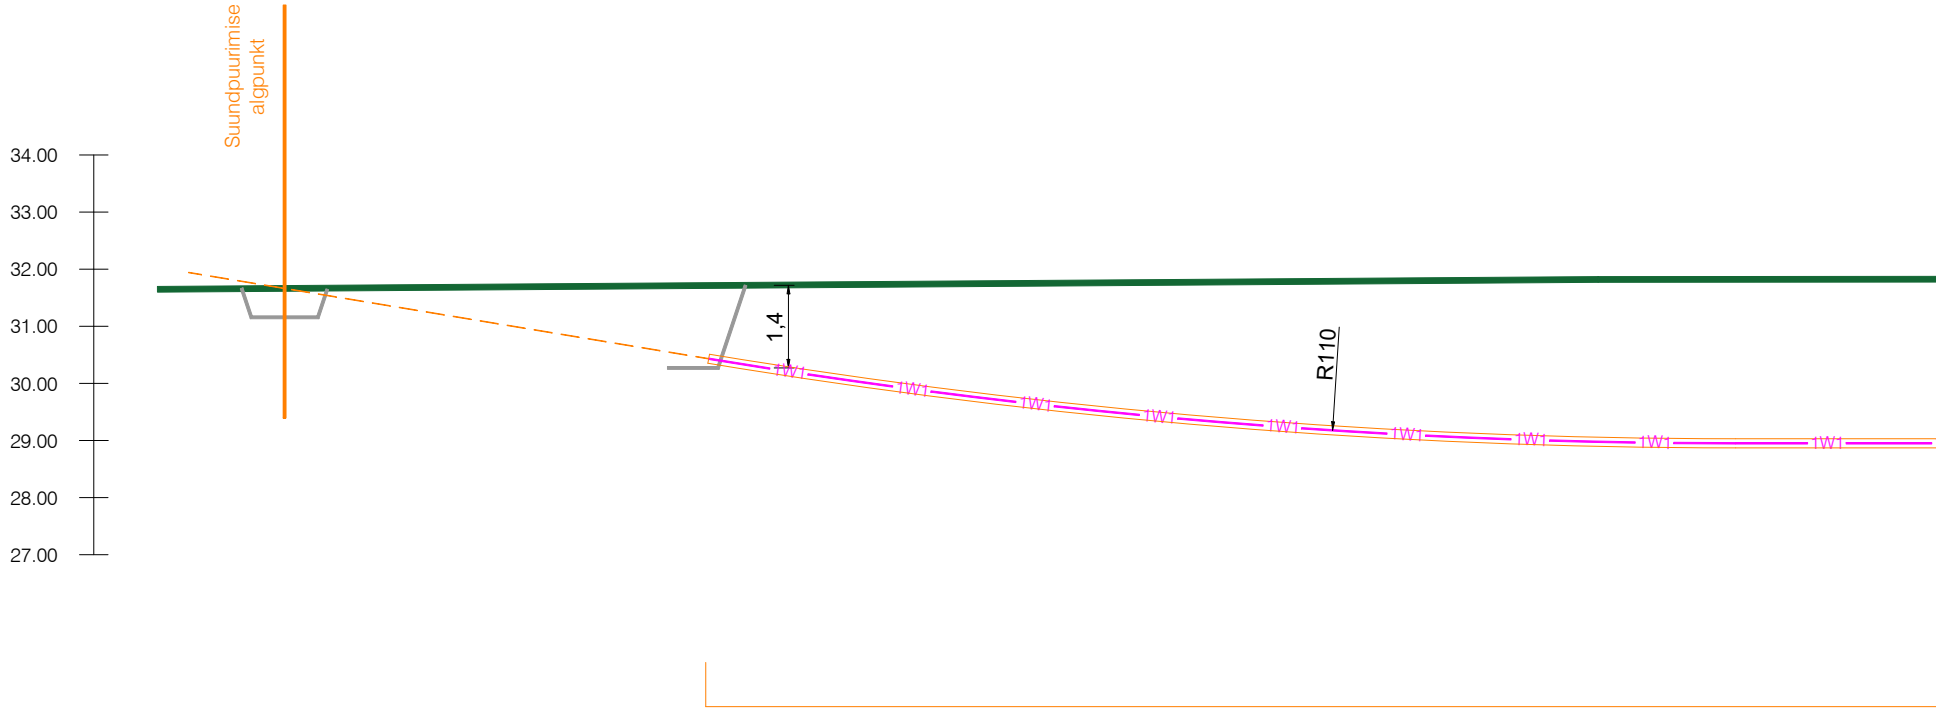
Suundpuurimise algpunkt
34.00
33.00
32.00
31.00
30.00
29.00
28.00
27.00
1,4
R110
1W1

Toru läbimõõt	
Sirgestatud trass	——1W1——1W1——1W1——1W1——1W1——1W1——1W1——1W1——1W1——1W

FORMAAT - 3700 x 297 mm


Haljasala
1W1
1W1




Haljasala
1W1
1W1

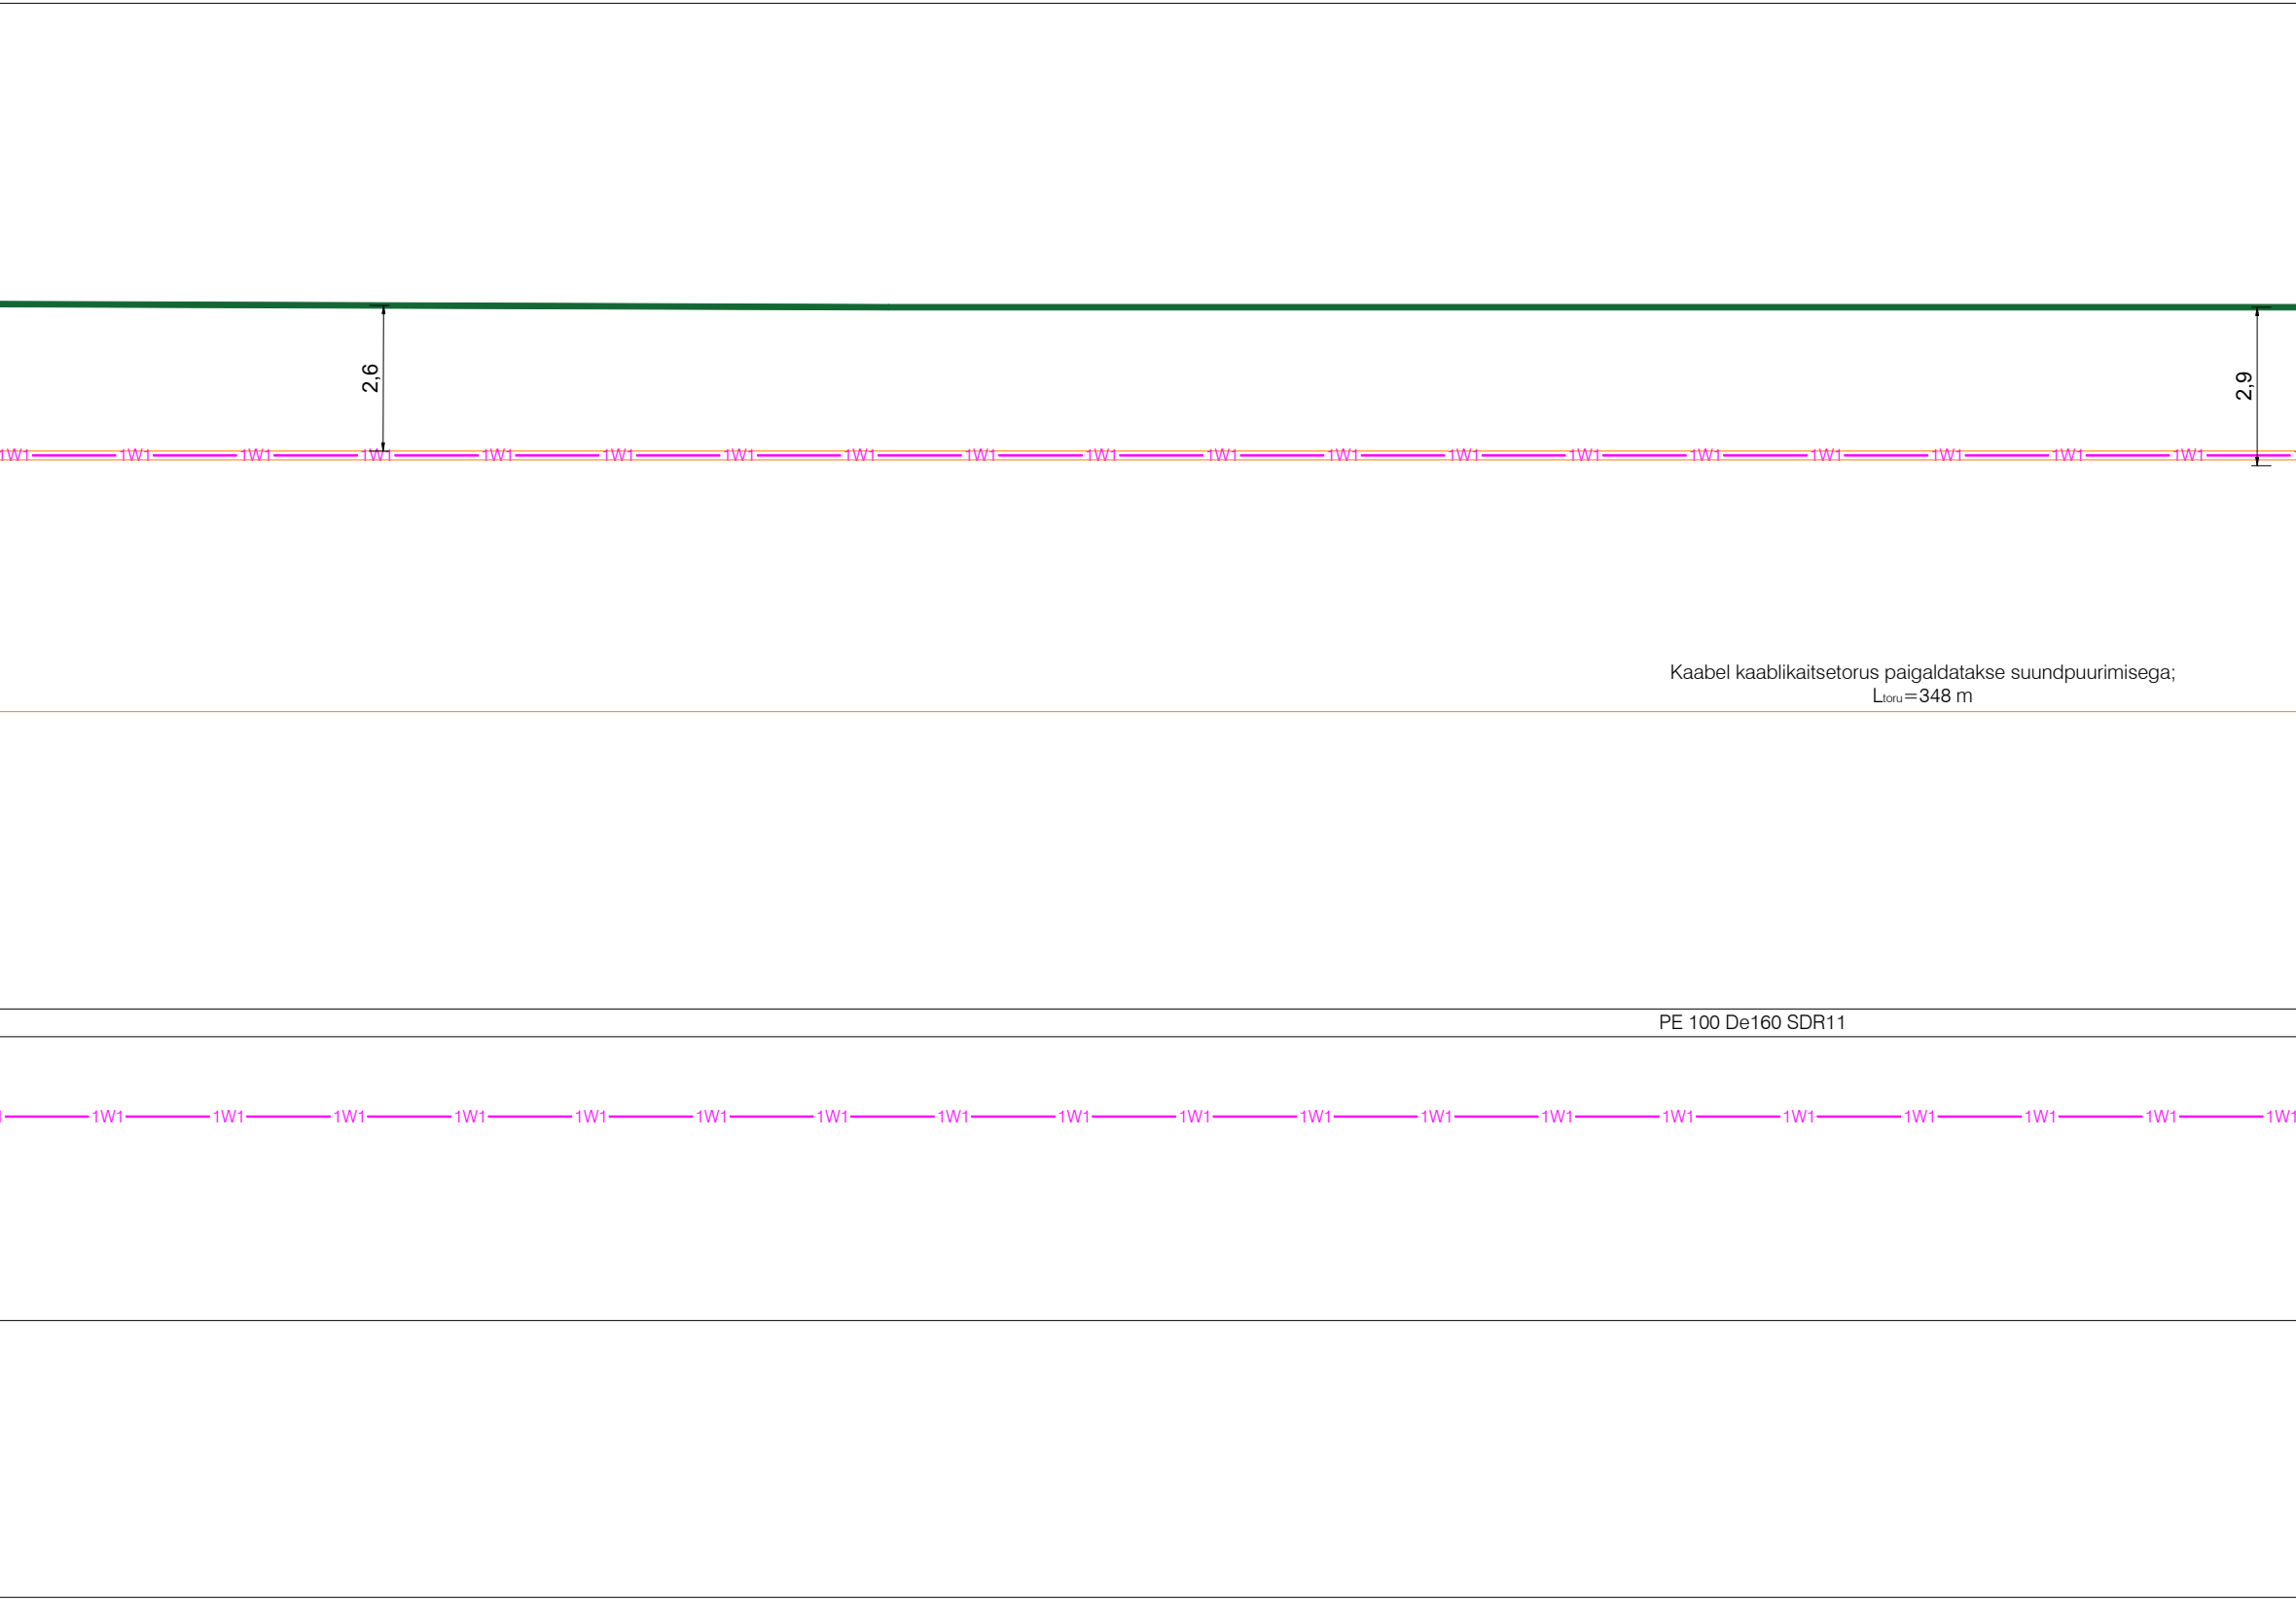

Kaabel kaablikaitsetorus paigaldatakse suundpuurimisega;
L_{toru}=348 m

PE 100 De160 SDR11

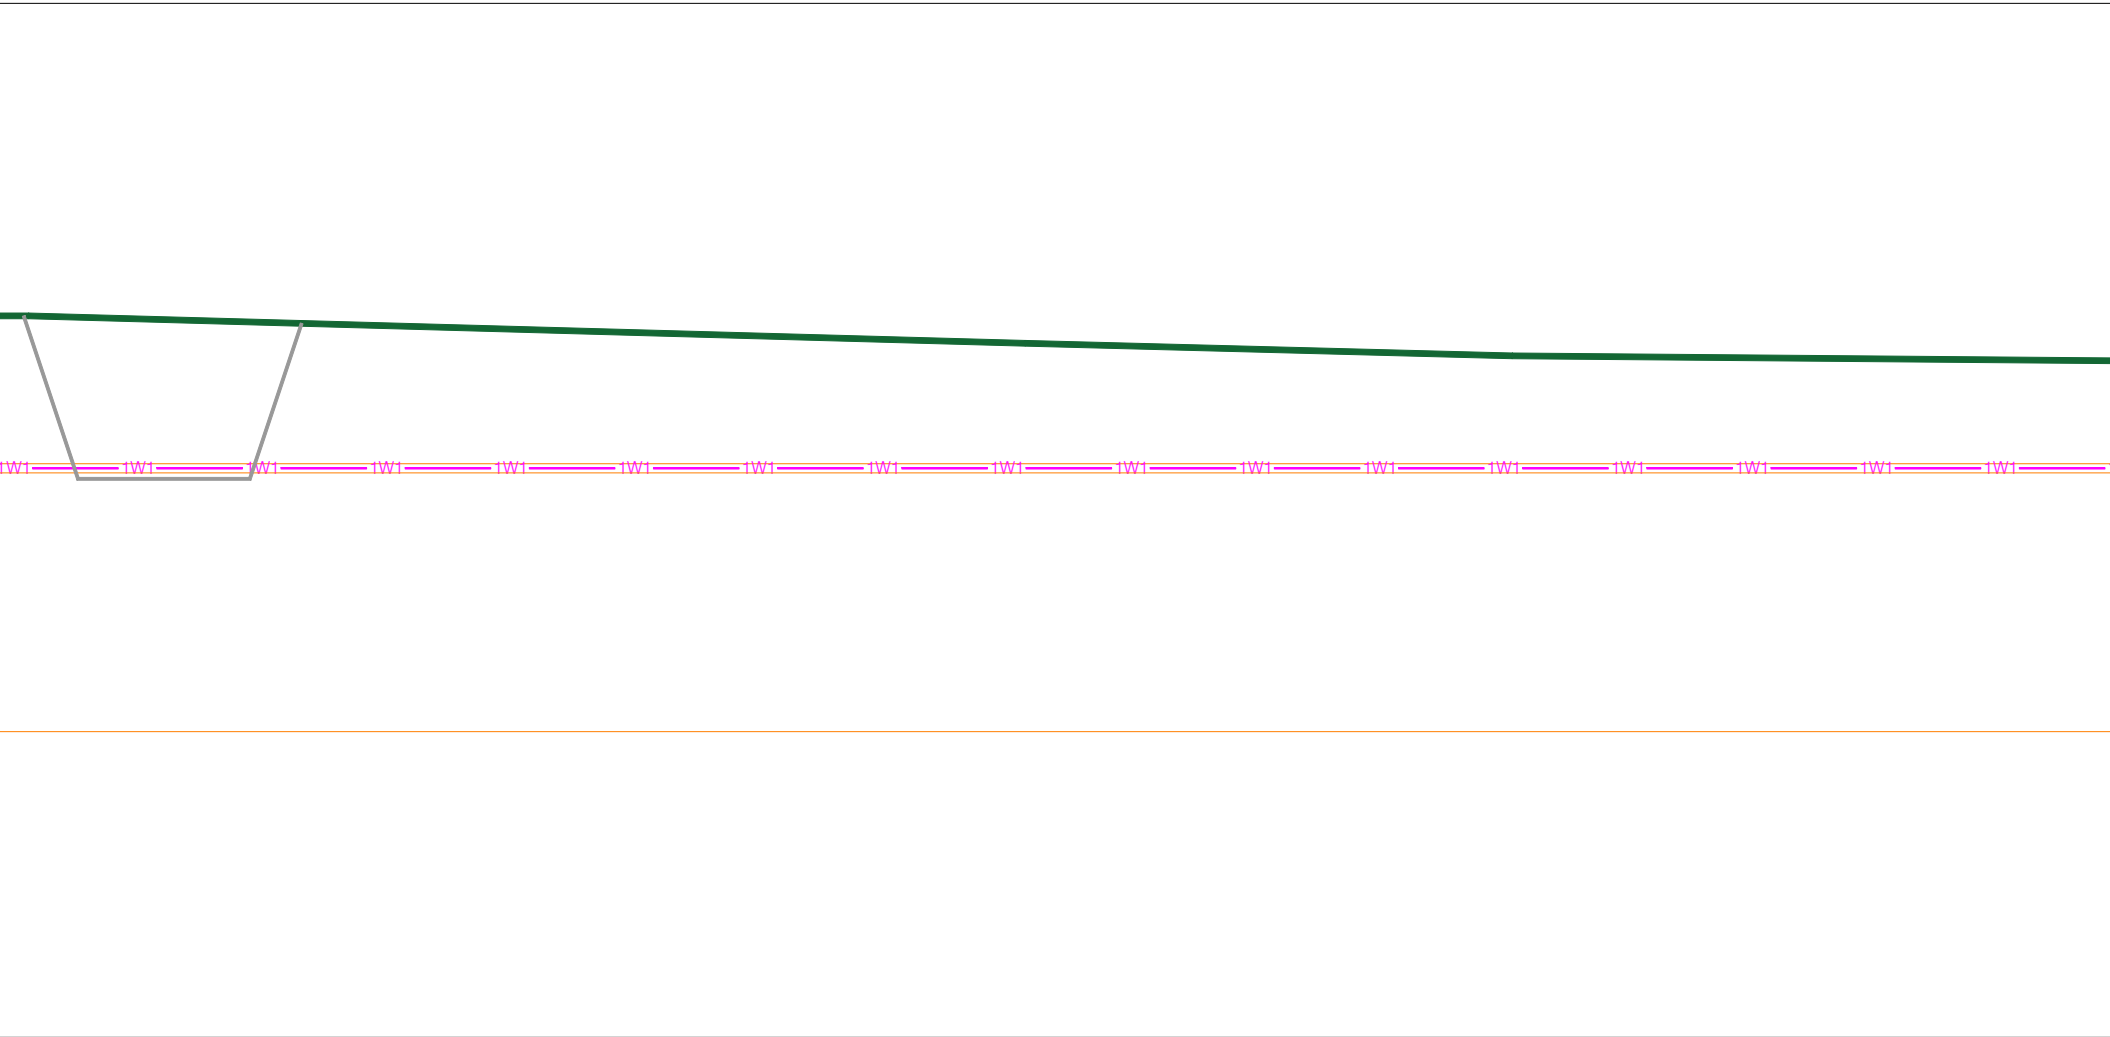

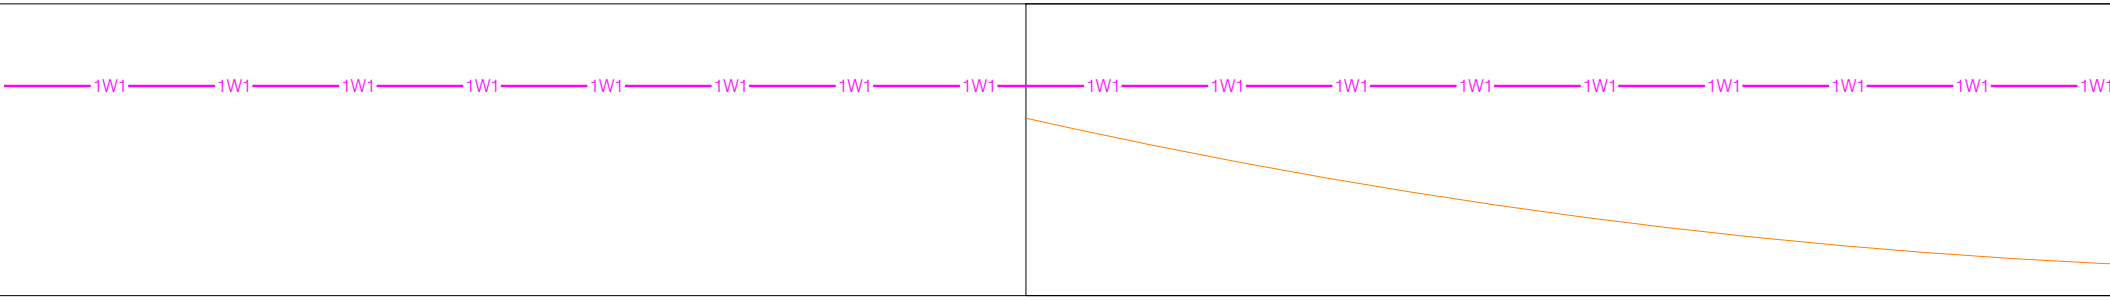

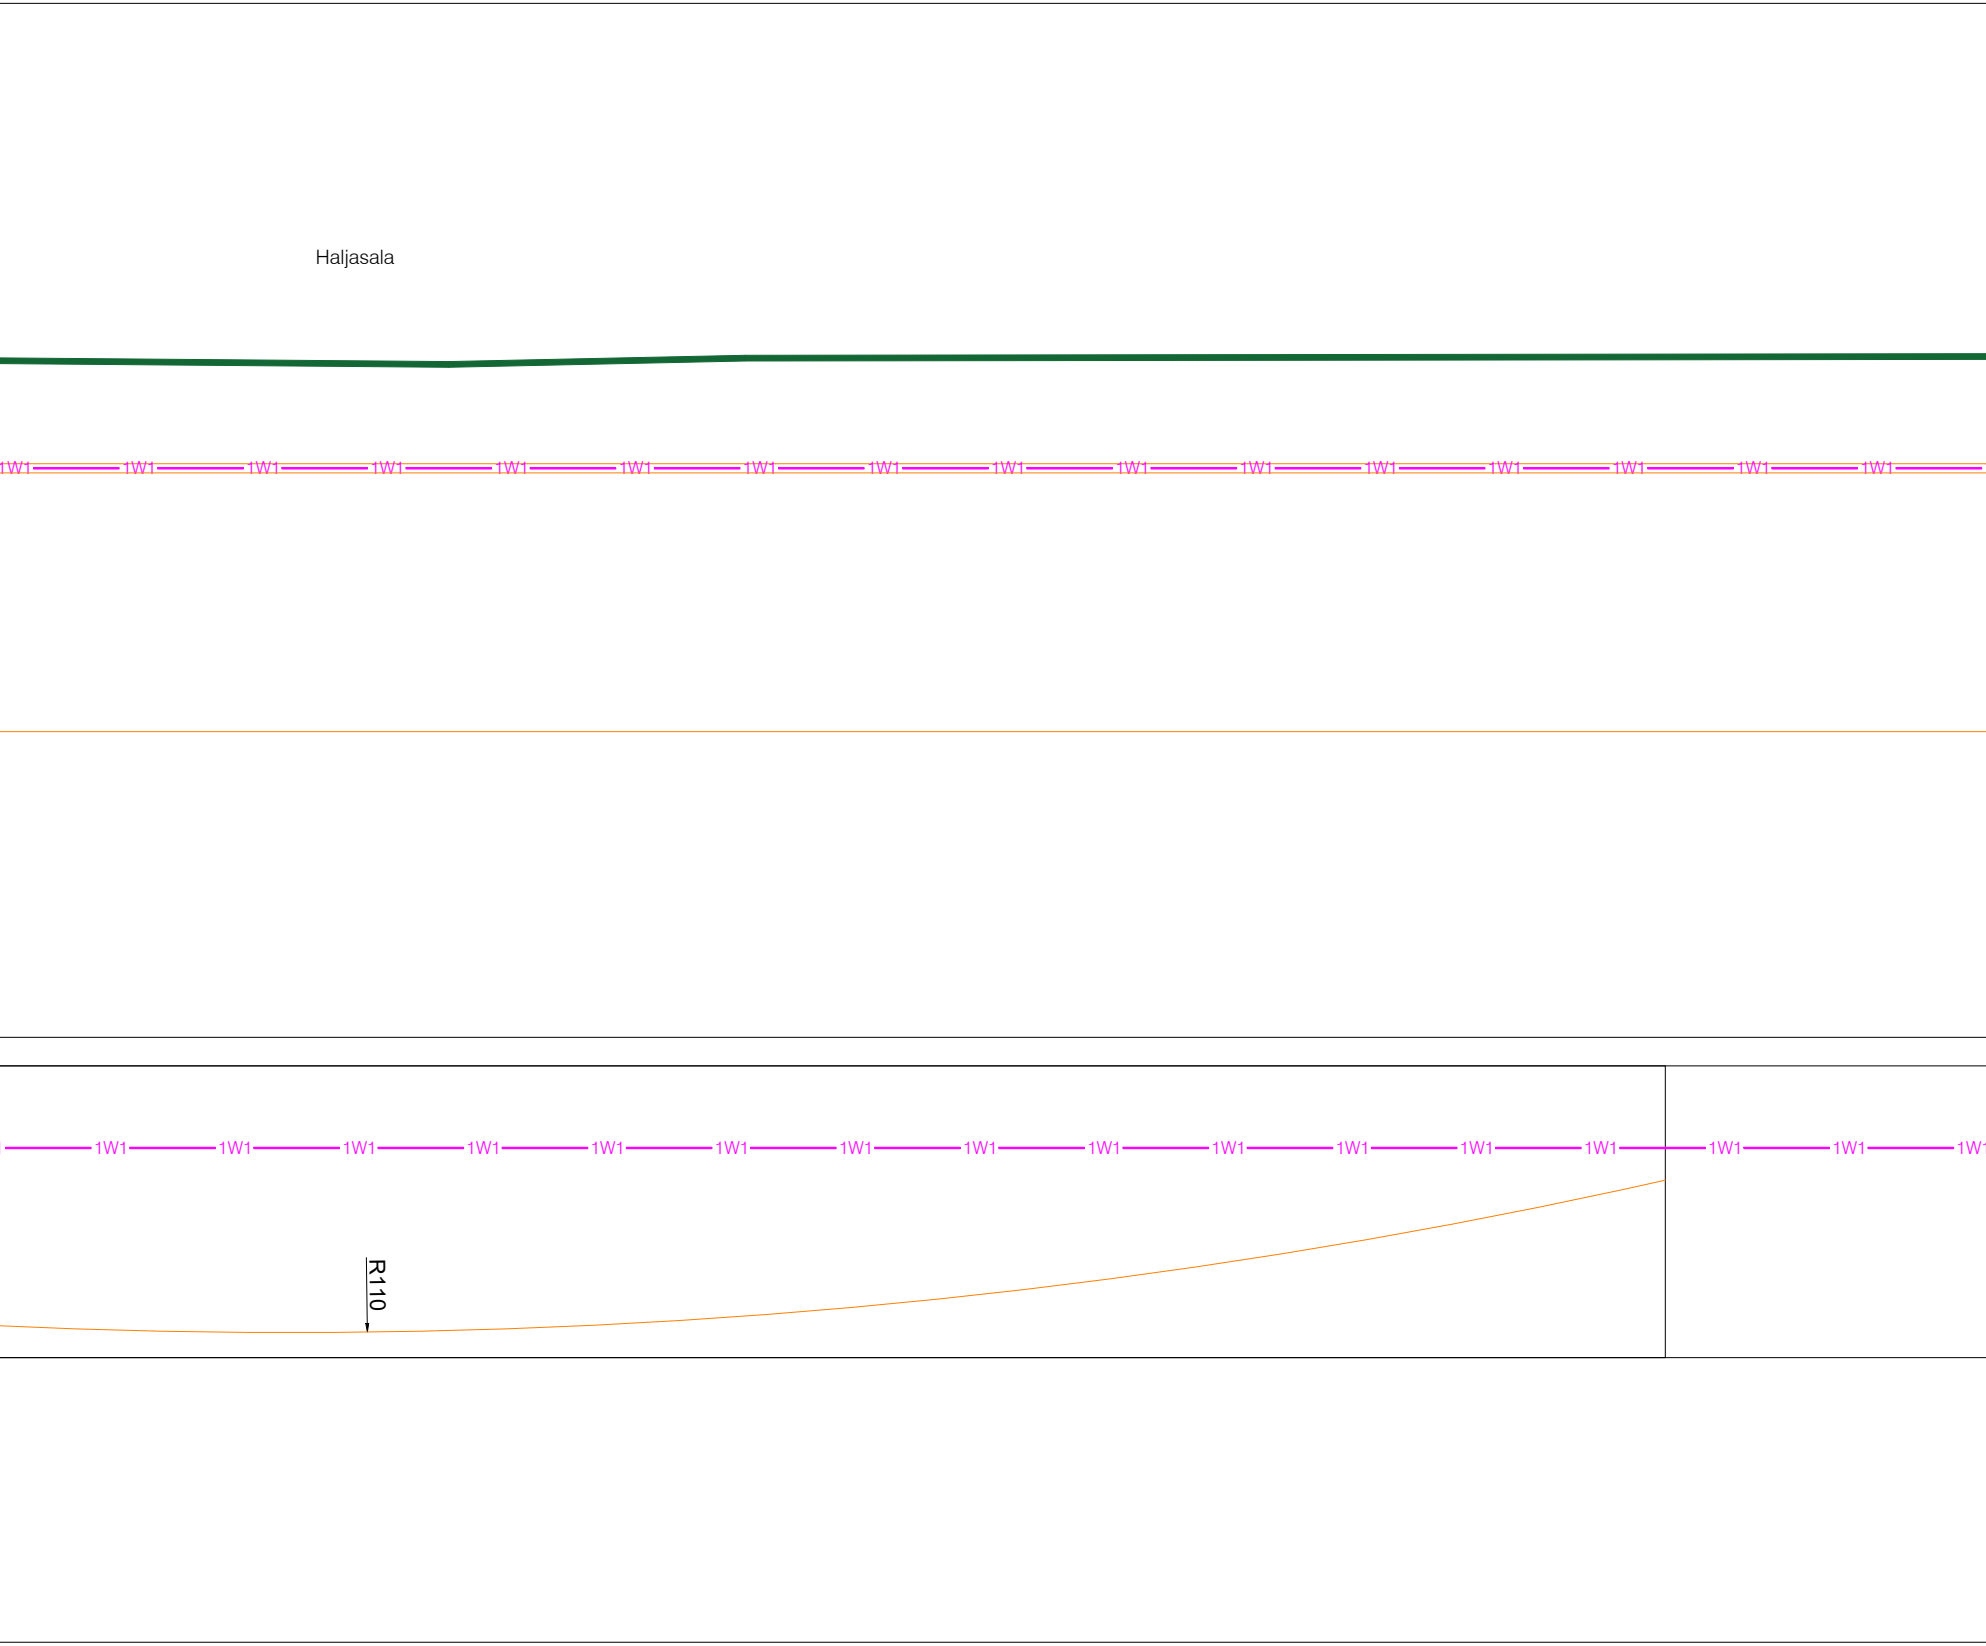
Haljasala
1W1
R110



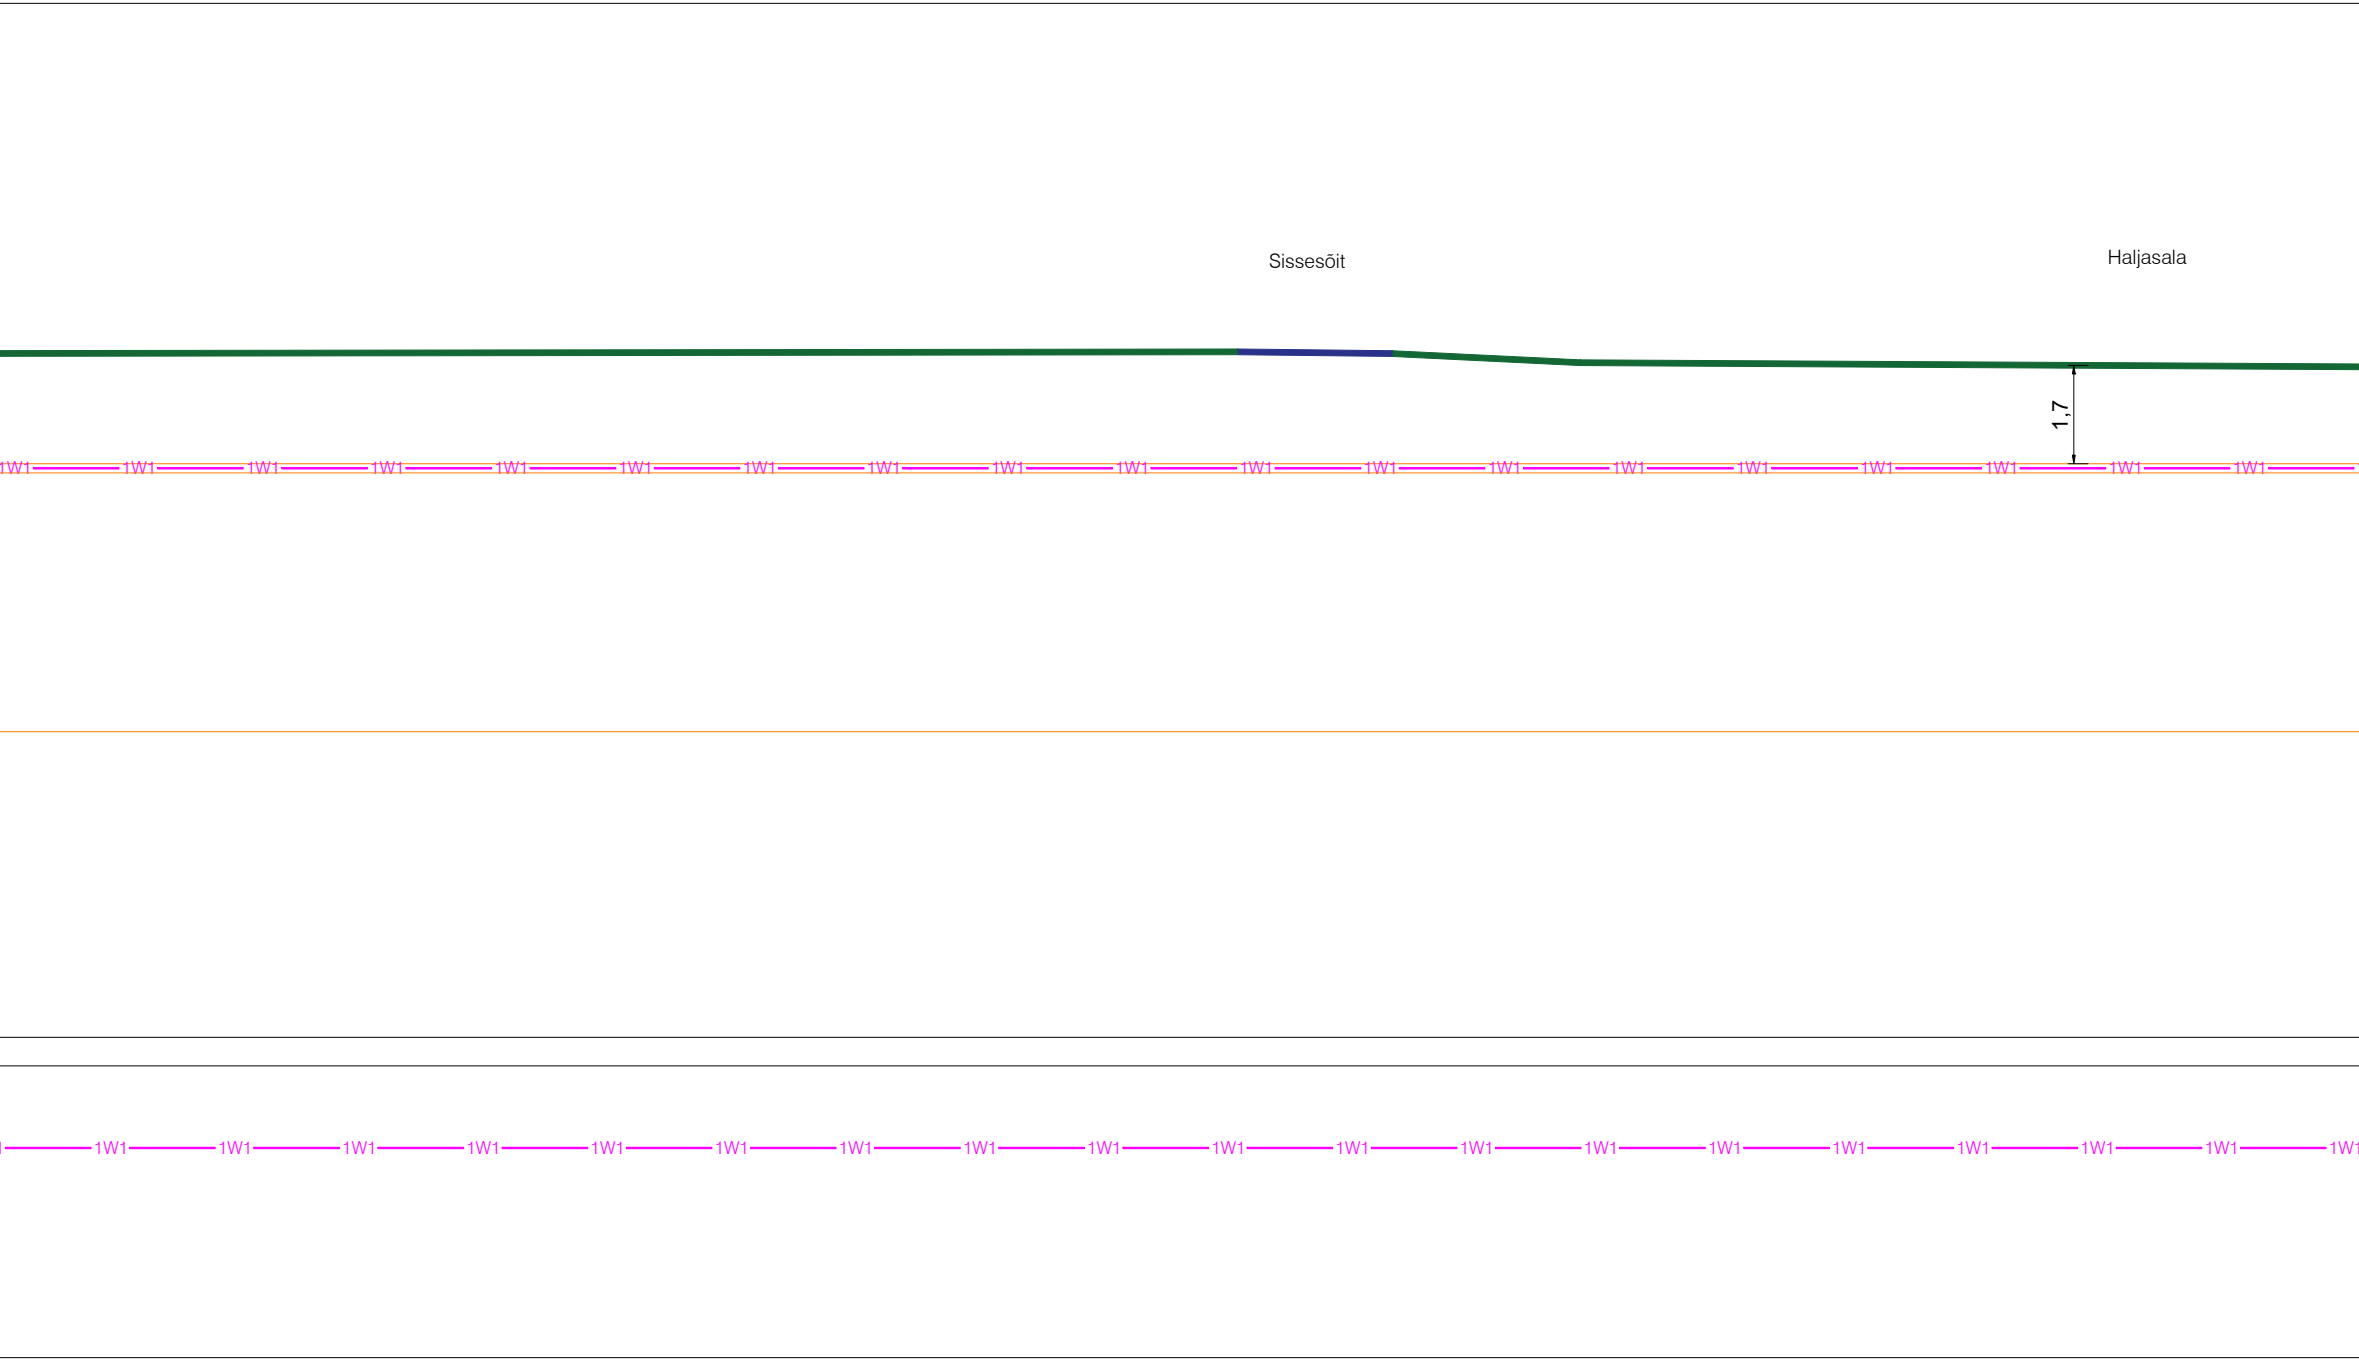
Sissesõit
Haljasala
1,7
1W1

MÄRKUSED:

1. Kõrgused EH2000 süsteemis.
2. Kinnisel meetodil projekteeritud torude läbimõõdud, arv ja puurimise viisid võivad muuta ehituse käigus. Uut lahendust tuleb eraldi kooskõlastada.

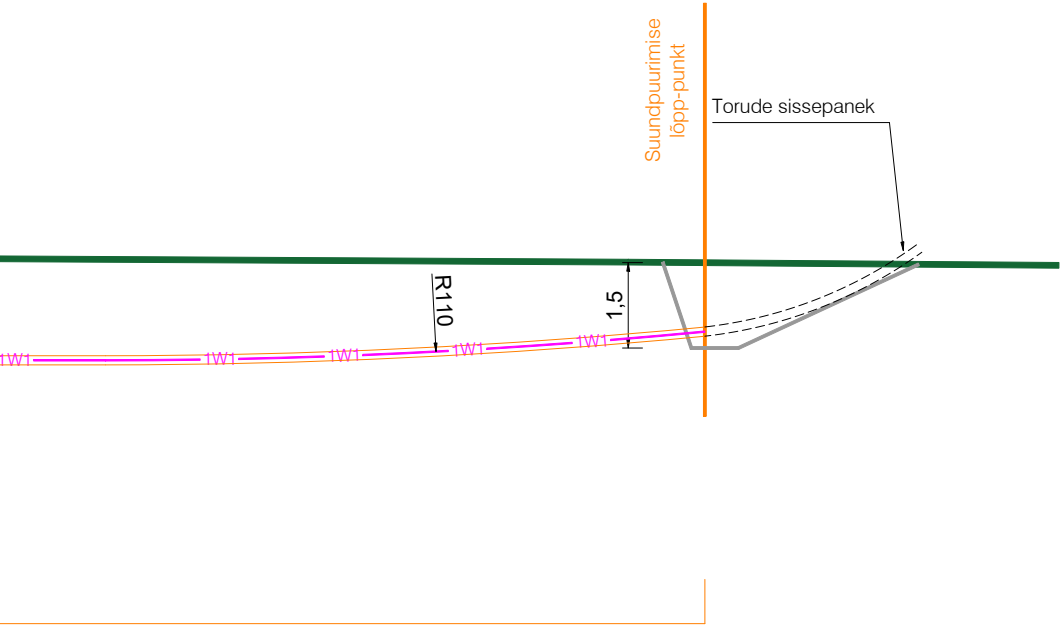
Suundpuurimise
lõpp-punkt
Torude sissepanek
R110
1,5
1W1
1W1
1W1
1W1
1W1
1W1

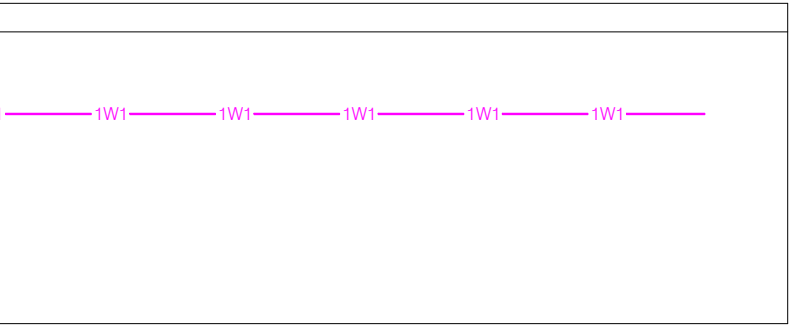
1W1
1W1
1W1
1W1
1W1

Töö nimetus: Sarapiku, Sarapikumetsa,
Pähklimetsa kinnistute elektrivarustus

Objekti aadress: Sarapiku, Sarapikumetsa, Pähklimetsa,
Salu, Aru, 11171 Kulna-Vasalemma tee,
Ohtu küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa

Tellija Elektrilevi OÜ			
Kontrollis	A. Soboleva	15.05.26	
Koostas	A. Soboleva	15.05.26	

Joonise nimetus:

RISTMEVÄLJA JOONIS

pluvo

MTR nr.
TEL003705

OÜ PLUVO EESTI
Värvi tn 4, 10621
Tallinn, Eesti
e-mail : info@pluvo.ee
www.pluvo.ee

Töö nr:	Staadium:	Versioon:	Joon. nr:	Mõõtkava:	Faili nimi:	Leht:
PL25-55-21	TP	-	AS-4	1:100	PL255521_TP_EL-6-01_AS-4-Ristmevalja.dwg	1/1