Tingmärgid:

- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin (1W)
- Projekteeritud reservtoru
- Projekteeritud kaabel kaitsetorus (1W 450N 750N 1250N)
- Projekteeritud maanduspaigaldis
- Olemasolev maanduspaigaldis
- Olemasolev 0,4 kV õhuliin
- Olemasolev 0,4 kV maakaabel
- Katastripiir
- Puurimismasina asukoht / puurimiskaevik
- Riigitee kaitsevööndi piir
- Perspektiivne kraav

N W E S

Mäe-Metsa
77601:003:0483

Metsamäe
77601:003:0484

Mäehansu
77601:003:0660

Palivere-Keedika tee

Kill

Tihe mets

Kr

AJ OTSA

F1

10 11 12 13

LK231085

JK70342

JK70342
** Projekteeritud kaabli ette paigaldada vinnaklüliti.*

Riigimaantee kaitsevöönd

Sinilille
44101:001:2002

Projekteeritud 0,4 kV kaabel:
JK70342...LK235243
(AXPK 4G120); L=111m, trass: L=**105**m (***MPL437899***)

450N, Ø110 mm, L=**78**m

Perspektiivne kraav.
Kraavi põhi 0,2m sissesõiduteest madalamal.
Kaabel paigaldada vähemalt 1m sügavusele kraavi põhjast.

Kinnine meetod (L=9m).
Kaabli paigaldussügavus: 1m.

1250N, Ø110 mm, L=**9**m

750N, Ø110 mm, L=**18**m
1m sügavusel

Kinniselt, L=9 m

Angervaksa
44101:001:2004

Kibuvitsa
44101:001:2003

Reservtorud:
2x 450N, Ø50 mm,
L=**3**m, trass: L=**2**m

LK235243
Kahekohaline
(LPK1: 3x20 A)
(LPK2: 3x16 A)

16161 Palivere-Keedika tee
77601:003:1072

Tammeristi
77601:003:0980

Kaeviku taastamine
M 1:20

Lõige A
Taastatav haljasala

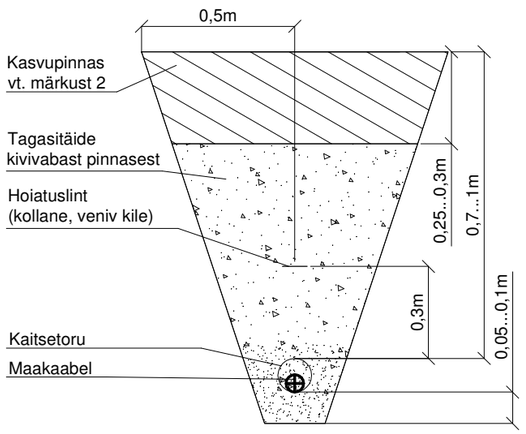

Märkused katete taastamise kohta:

1. Tööde teostamisel tuleb lähtuda Lääne-Nigula vald valla kaevetööde eeskirjast.
2. Kaabli lahtisel paigaldusel haljaslalal rajada kaevik nii, et eelnevalt kooritakse 250-300 mm pealmine pinnase kiht (kasvupinnas) ning tagasitäitel asetatakse kasvupinnas uuesti kõige pealmiseks kihiks.
3. Kaevik tihendada kõrguste kaupa, k=0,98.
4. Kivise pinnase korral tuleb torule rajada liivapadi.

Märkused:
Kõrgused EH2000 kõrgussüsteemis
Koordinaadid L-Est 97 koordinaatide süsteemis
GPS mõõdistuse RTK parandid on saadud Trimble VRS NOW võrku kasutades
Katastriüksuste piiride andmed on saadud Maa-Ametist seisuga: 08.04.2025

Lehti kokku: 17	Leht nr: 9	Objekti asukoht
Mõõdistuse liik: Maa-ala plaan tehnovõrkudega		Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Vidruka küla Sinilille
MTR REG NR: EEG000321	Mõõtkava: 1:500	RADIAAN OÜ Vana-Tartu mnt 79a, Peetri alevik, Rae vald, Eesti REG NR 12514402 TEL +372 56609222 E-POST info@radiaan.eu
Mõõtis: K.PLOOM, A.ERIT	Töö nr: 2844G25	
Joonestas: K.JÜRGENSON	Kuupäev: 06.04.2025	
Kontrollis: A.ERIT	Tellija: Draftit OÜ	

Radiaan

Projekt:	**Kibuvitsa kinnistu liitumine elektrivõrguga** **Vidruka küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa**		Tellija:	**Elektrilevi OÜ**
Joonis:	**Asendiplaan**		Joonise nr:	**JT3114-1**
DRAFTIT DRAFTIT OÜ Reg. kood: 14231335 Ilmatsalu 3, 50408 Tartu info@draftit.ee	Projekteeris	**Aro Kivisild** 29.04.2025		
	Kontrollis	**Aro Kivisild** 29.04.2025	Mõõtkava **1:500**	Leht / Lehti
			Staadium **Tööprojekt**	1 / 1