

Leht 4

Leht 3

Leht 2


AJ NR. 3

AJ NR. 3


Kiviõli Nr. 3 AJ
KP kaabel L-15 ühendada
lahti ning tõsta alajaamast
välja, lühistada.

Kuuse tn. 5a
730901:011:0026

M 1:250



OLEMASOLEVAID PUUDE EHTUSAEANE KAIRTE

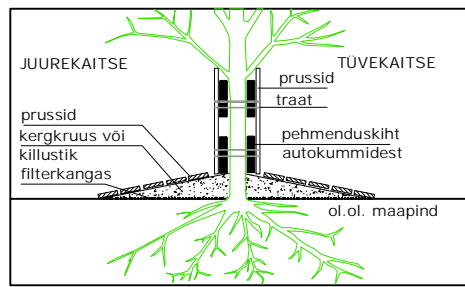

Puude piirkonnas kaevata käsitsi. Tüve ümber siduda püstistest laudad, laudade ja tüve vahele panna pehmendus (kivivili, autokummid, vms). Laudadest kaitses peab ulatuma kogu tüve ulatuses võrani. Jälgida, et ehitustööde käigus ei vigastataks puude oksa. Üle 4 cm läbimõõduga juuri ei tohiks läbi raiuda, see muudab puu alliks haigustele. Kui sellise läbimõõduga juured jäävad kaevetööde alla, siis tuleb seal kaevata laubadega kaitsi ja seda ka vaid puu ühelt küljelt. Kui see on siski vältimatu, tuleb juured läbi lõigata teravalt (järsult) - lõikekoht ei tohi jääda narmendav või ebastabiilne. Rajatunud juured tuleb katta nii ruttu kui võimalik mulda, mulsti või niiske kangaga. Läbi lõigatud puujuuri kaitsakse järgmiselt: kaevise sein toetatakse maasse tantsud valade vahele tõmmatud võrgu ja kotridega (kõdunev kotiline jäetakse maasse) ning juurte ja kaevise seina vahet teadetakse liiva- ja turbasest kihi. Kuhu puude kaevetööde lõppu kasvavad juured, ei kaevist hoitakse pikemalt lahti, kaetakse kaevise puupoolse serv killega, mis ei lase kastmisveel välja nõrguda ning puud kastetakse iga päev. Kaevise kinnijamisel säilitada turba ja liivasegu kinnihoidv kangas, kile reimaldada. Puude juurekaelale tuleb säilitada pinnese endine kõrgus (mulda kuhjamine juurekaelele).

MÄRKUSED:

- Lähteülesanne nr. 493127, projekteerimistingimused nr. 2511802/05030.
- Kaablid paigaldada kaitsetorudes. Paigaldamissügavus valdavalt 0,7m-0,8m, ristumisel teega kinniselt vähemalt 1m, ristumisel raudteega vastavalt ristumisjoonisele.
- Kaabli paigaldamisel juhinduda: 0,4...20 kV võrgustandard. PS38-20kV kaabellinnud ja PS42-0,4 kV kaabellinnud.
- Kaablitrasid pealiskihiti, asfalt-, kruusa- ja murukatted tuleb taastada vastavalt nende endisele kujule.
- Litiumikiip paigaldada sellega hoonde poole olemasoleva litiumikiibi asukohale.
- Geolusena kasutatud Kirjanurk OU poolt koostatud maa-ala plaani (töö nr. 13642G, 07.2025). Koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Kiviõli raudteeteejaam kinnistu peakaitse nimivoolu suurendamine. Kiviõli linn, Lõuna-Eesti vald, Ida-Viru.		Tööd	
LEONHARD WEISS		Elektreili OÜ	
Arendiplaan		LC3789-1	
Projekts	Jelena Laidoner	03.10.2025	Mõeldud
Kontroll	Andrei Laidoner	03.10.2025	03.10.2025
E-post: epost@leonhard-weiss.com		Tel: +372 607 2266	
Registreeritud 12015348		EST	