
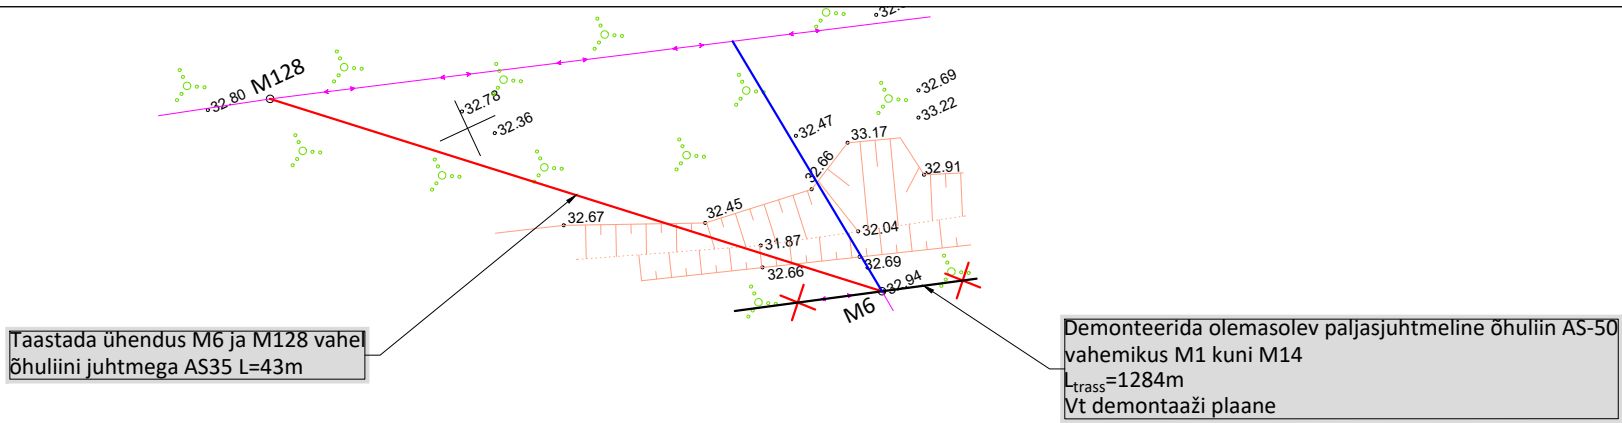


ÜHENDUSED MUUTA

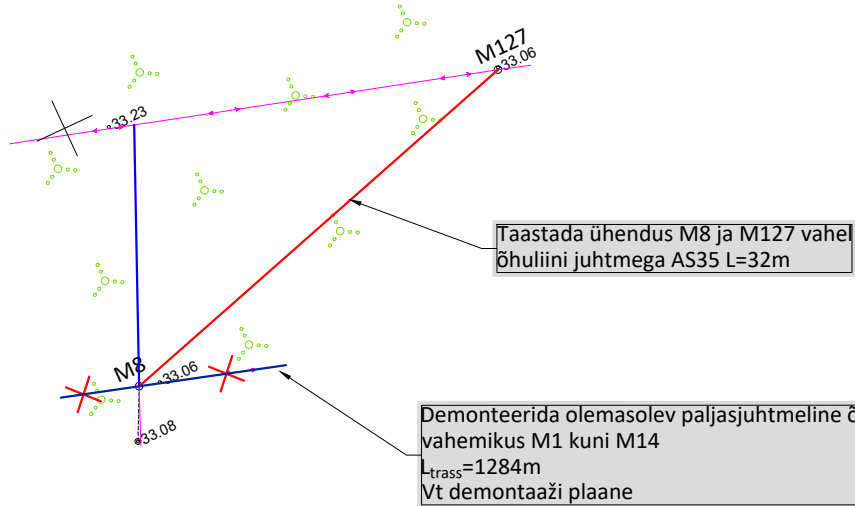

X = 6546800 Y = 697100

12201:001:0373
13111 Kauksi-Vasknarva tee

12201:001:0050
Masti

X = 6546700 Y = 697250

12201:001:0282
Kisselsteini

Demonteerida olemasolev paljasjuhtmeline õhuliin AS-35 vahemikus AJ Alajõe kauplus - M2 Ltrass=355m Vt demontaaži plaane Mastile M2 paigaldada tõmmits

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

1W1	1W1	1W1	Projekteeritud 0,4 kV kaablitross
1W2	1W2	1W2	Projekteeritud 10 kV kaablitross
			Paigaldus kinnisel meetodil
			Projekteeritud jaotuskilp
			Projekteeritud liitumiskilp
			Projekteeritud keskpinge harukilp
			Projekteeritud komplektalajaam
			Projekteeritud jätkumuhv
			Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
			Katastriüksuse piir
			Projekteeritud maanduskontuur
			Demontaaž

Tellija: Elektrilevi OÜ			Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 TEL002388		Kuupäev: 23.11.2023
			MTR: 12688881		Töö nr: 23-92
			Reg nr: 12688881		Joon nr: 009
Töö nimetus:		Kauksi fidri 20kV pingele üle viimine 1. osa Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LR8973		Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: M1:500
				e-mail: jaanus@stromtec.ee	
Joonise nimetus:		Asendiplaani osa		Projekteeris: Ivo Rohula 56761280	
				Kontrollis: Jaanus Kaldoja	