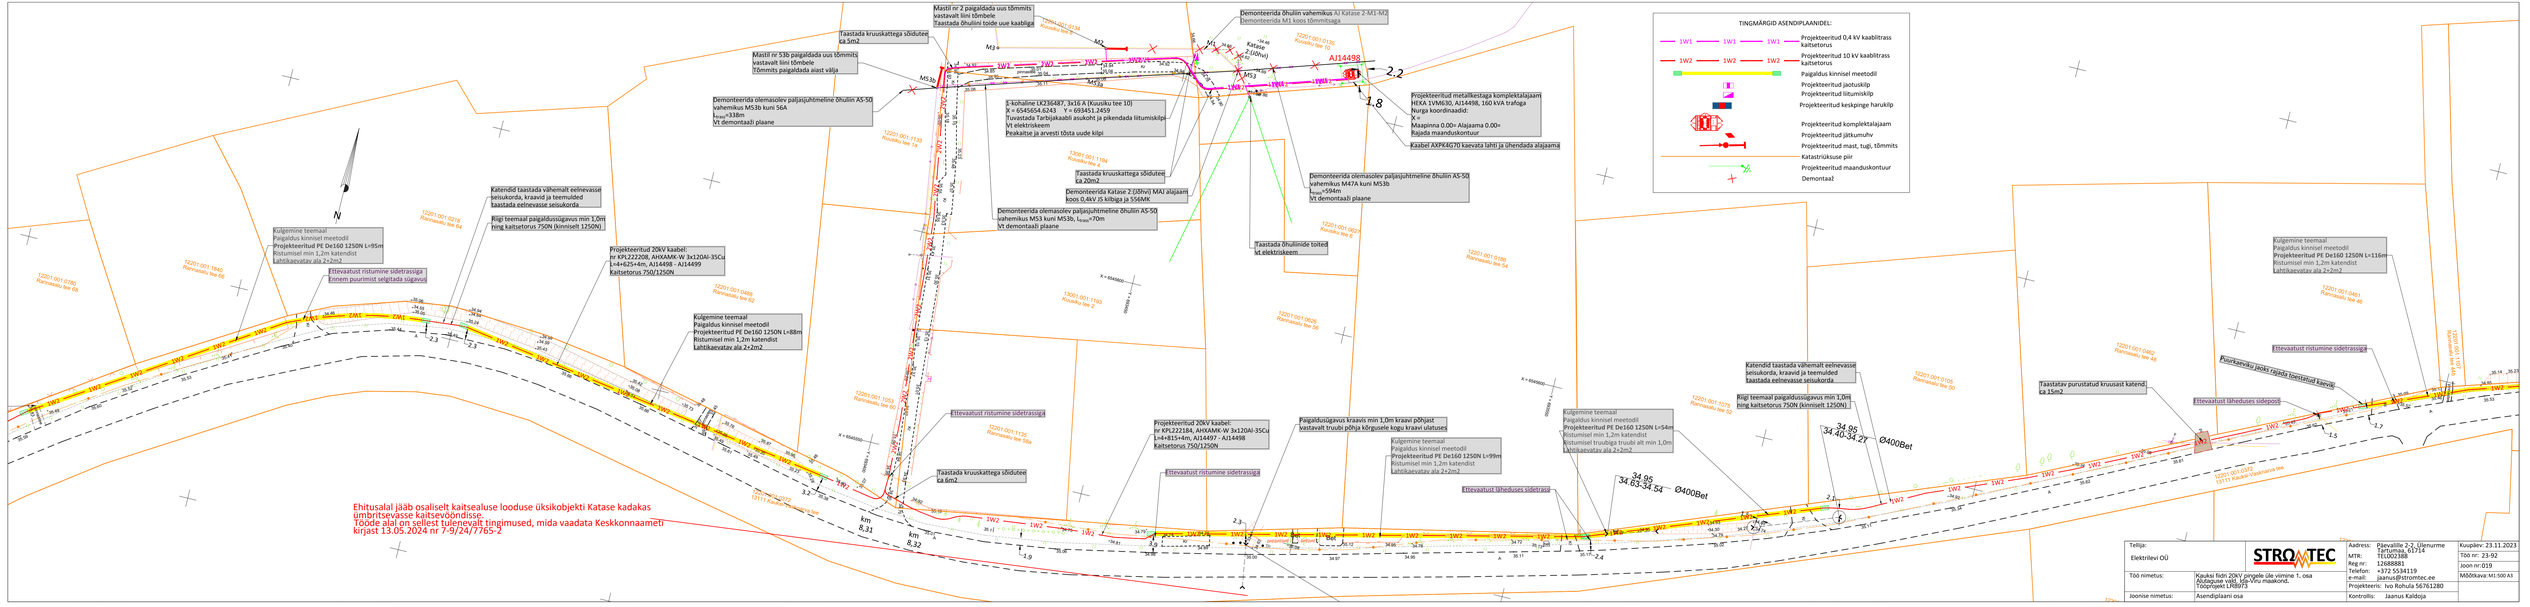
TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:
1W1 Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass kaitsetorus
1W2 Projekteeritud 10 kV kaablitrass kaitsetorus
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud jaotuskilp
Projekteeritud liitumiskilp
Projekteeritud keskpingе harukilp
Projekteeritud komplektalajaam
Projekteeritud jätkumuhv
Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
Katastriüksuse piir
Projekteeritud maanduskontuur
Demontaaž
Ehitusalal jääb osaliselt kaitsealuse looduse üksikobjekti Katase kadakas ümbritsevasse kaitsevööndisse. Toode alat on seletest tulenevalt tingimused, mida vaadata Keskkonnaameti kirjast 13.05.2024 nr 7-9/24/7765-2
Mastil nr 2 paigaldada uus tõmmits vastavalt liini tõmbele
Taastada õhuliini toide uue kaabliga
Mastil nr 53b paigaldada uus tõmmits vastavalt liini tõmbele
Tõmmits paigaldada aiast välja
Taastada kruuskattega sõidutee ca 5m2
Demonteerida olemasolev paljasjuhtmetine õhuliin AS-50 vahemikus MS3b kuni S6A
L_arvw=338m
Vt demontaali plaane
Demonteerida õhuliin vahemikus AI Katase 2-M1-M2
Demonteerida M1 koos tõmmitsaga
AJ14498
2.2
1.8
Projekteeritud metallkestaga komplektalajaam HEKA 1tVMS/30, AJ14498, 160 kVA trafoga
Nurga koordinaadid:
X:n
Maapinna 0,00= Alajaama 0.00=
Rajada maanduskontuur
Kaabel AXPK4G70 kaevata lahti ja ühendada alajaama
X-kohaline (X236487, 3x16 A (Kuusiku tee 10)
X = 6545654.6243 Y = 693451.2459
Tuvastada Tarbijakaabli asukoht ja pikendada liitumiskilpi
Vt elektriskeem
Pruikatise ja arvesti tõsta uude kilpi
Taastada kruuskattega sõidutee ca 20m2
Demonteerida Katase 2 (38m) MAJ alajaam koos 0,4kV JS kiibiga ja 556MK
Demonteerida olemasolev paljasjuhtmetine õhuliin AS-50 vahemikus MS3 kuni MS3b, L_arvw=70m
Vt demontaali plaane
Demonteerida olemasolev paljasjuhtmetine õhuliin AS-50 vahemikus M47A kuni M53b
L_arvw=594m
Vt demontaali plaane
Taastada õhuliinide toitecd
vt elektriskeem
Katendi taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemuided taastada eelnevasse seisukorda
Riigi teemaal paigaldussiigavus min 1,0m ning kaitsetorus 750N (kinniselt 1250N)
Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222208, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+625+4m, AJ14498 - AJ14499
Kaitsetorus 750/1250N
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=95m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Tinnem puurimist selgitada sõgavus
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=88m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Taastada kruuskattega sõidutee ca 6m2
Projekteeritud 20kV kaabel:
nr KPL222184, AHXAMK-W 3x120Al-35Cu
L=4+815+4m, AJ14497 - AJ14498
Kaitsetorus 750/1250N
Paigaldussiigavus kraavis min 1,0m kraavi põhjast vastavalt truubi põhja kõrguselе kogu kraavi ulatusеs
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=99m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Ettevaatust läheduses sidetrassi
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=54m
Ristumisel min 1,2m katendist
Ristumisel truubiga truubi alt min 1,0m
Lahtikaevatav ala 2+2m2
34.95
34.63-34.54
Ø400Bet
Katendid taastada vähemalt eelnevasse seisukorda, kraavid ja teemuided taastada eelnevasse seisukorda
Riigi teemaal paigaldussiigavus min 1,0m ning kaitsetorus 750N (kinniselt 1250N)
34.95
34.40-34.27
Ø400Bet
Taastatav purustatud kruusast katend ca 15m2
Ettevaatust läheduses sidepostis
Kulgemine teemaal
Paigaldus kinnisel meetodil
Projekteeritud PE De160 1250N L=116m
Ristumisel min 1,2m katendist
Lahtikaevatav ala 2+2m2
Ettevaatust ristumine sidetrassiga
Puurkaevukaj jäeks rajada teatatud kaevuga
Ettevaatust läheduses sidepostis
Tellija: Elektrilevi OÜ
STROMTEC
Aadress: Päevaliilia 2-2, Ülenurme
Telefon: 7EL0002388
Reg nr: 12688881
Telefon: +372 5534119
e-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteeris: Ivo Rohula 56761280
Kontrollis: Jaanus Kalsbeja
Kuupäev: 23.11.2023
TÖÖ nr.: 23-92
Joon nr 0/19
Mõõtkava: M1:500 A3
Töö nimetus: Kaukasi fiidri 20kV pingele üle viimine 1. osa Alajaagase vald, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LR8973
Joonise nimetus: Asendiplaani osa