



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIDEL:

- 1W1 1W1 1W1 Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass
kaitsetorus
- 1W2 1W2 1W2 Projekteeritud 10 kV kaablitrass
kaitsetorus
- Paigaldus kinnisel meetodil
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp
- Projekteeritud keskpinge harukilp
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud jätkumuhv
- Projekteeritud mast, tugi, tõmmits
- Katastriüksuse piir
- Projekteeritud maanduskontuur
- Demontaaž

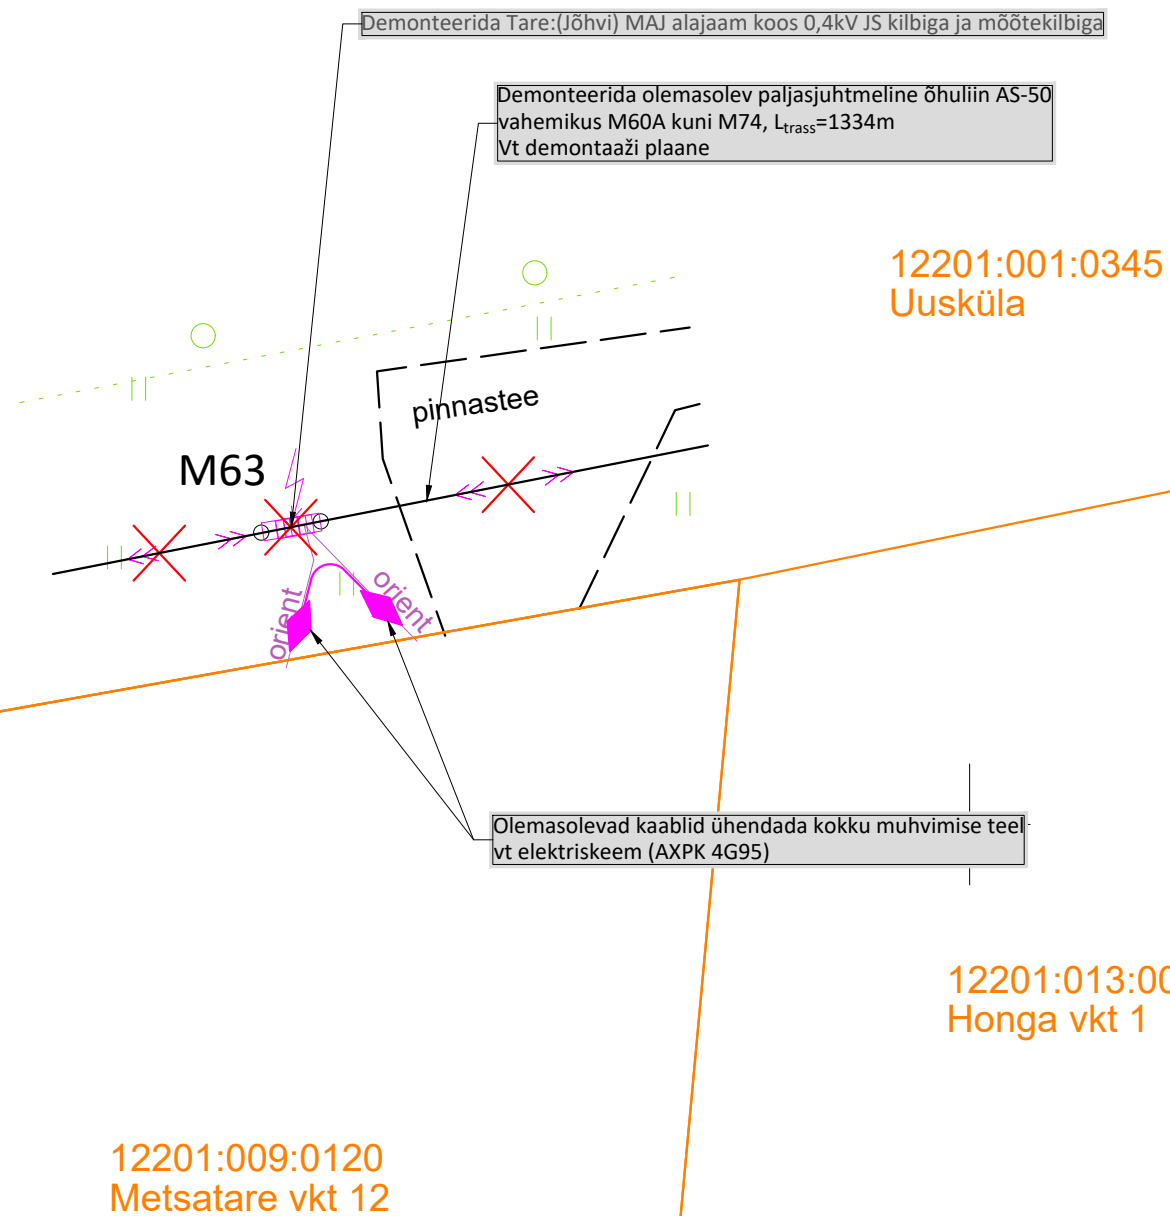

Ehitusala piirneb I kaitsekategooria kaitsealuse liigi lendorava (*Pteromys volans*) elupaigaga ja projekteeritava Katase lendorava püsielupaigaga. Tööde alal on sellest tulenevalt tingimused, mida vaadata Keskkonnaameti kirjast 13.05.2024 nr 7-9/24/7765-2

Tellija: Elektrilevi OÜ			Address: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 MTR: TEL002388 Reg nr: 12688881 Telefon: +372 5534119 e-mail: jaanus@stromtec.ee		Kuupäev: 23.11.2023 Töö nr: 23-92 Joon nr: 025 Mõõtkava: M1:250 A3
Töö nimetus:	Kauksi fiidri 20kV pingele üle viimine 1. osa Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. Tööprojekt LR8973		Project engineer: Ivo Rohula 56761280		
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa		Controlled by: Jaanus Kaldoja		