AED

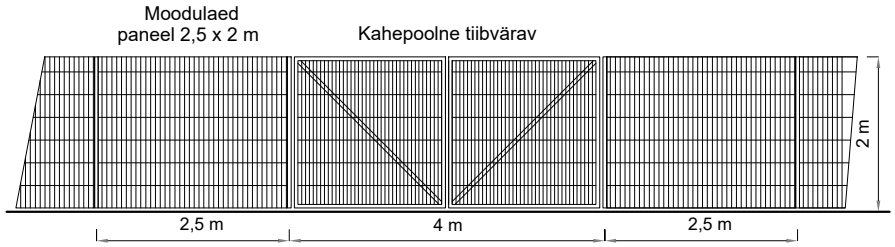

Märkus:
Piirdeaedade võrkaia silma suuruse valikul ja kõrgusel maapinnast arvestada võimalusel läbipääsude säilitamise vajadusega väike- ja pisiimetajatele.

ALAJAAM

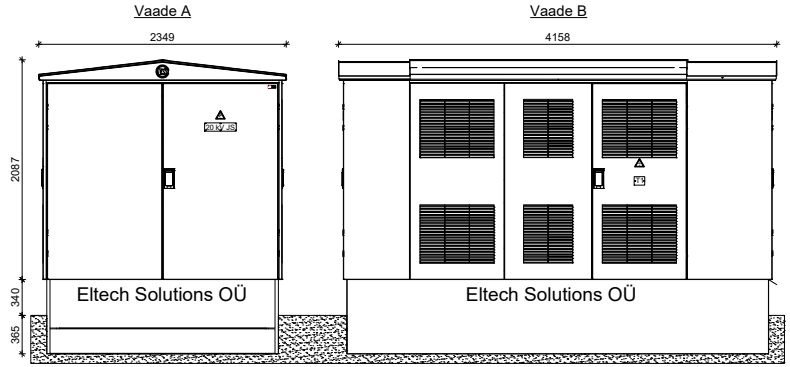

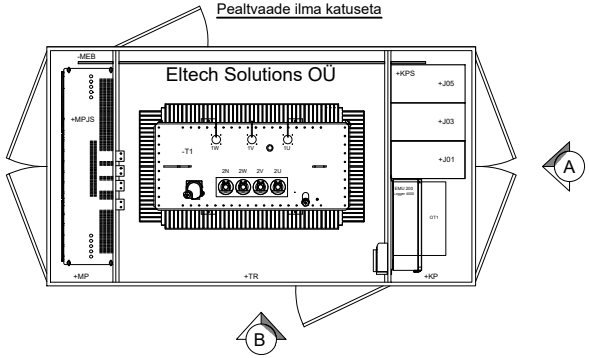

PANEELIDE KÜLGVAADE

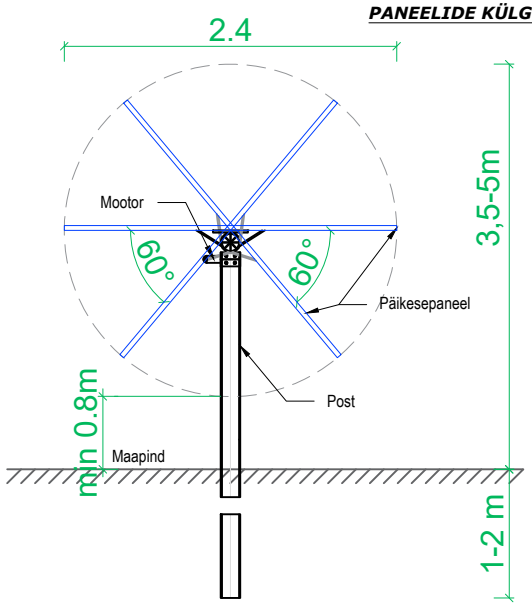

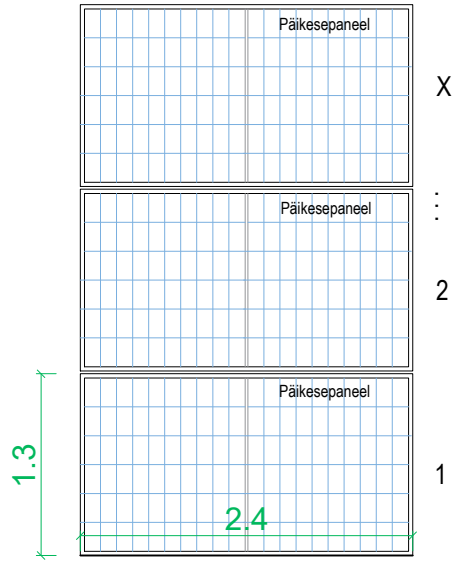

Üldpõhimõtted

- Min. paneeli kõrgus maapinnast: 0.80 m
- Keskmine posti kõrgus maapinnast: 2.00 m
- Paneeli kaldenurk ida-lääne suunas: +-60°
- Posti sügavus sõltuvalt pinnasest 1.00 - 2.00 m
- Paneeli ülemine kõrgus maapinnast tavapäraselt 3,5 meetrit, ebaühtlase maapinna kõrguse korral kuni 5 meetrit, kuna paneelide read peavad olema ühel kõrgusel. Paneelid liiguvad ridade kaupa automaatselt ida-lääne suunas joonisel näidatud põhimõtte alusel vastavalt päikese liikumisele.

Märkused:

Ohutusmärgid:

Enery Estonia OÜ
Reg kood 16269106
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa,
Telliskivi tn 60/1, 10412
enery.estonia@enery.energy
MTR: TEL004261

Tellija/omanik	Enery Estonia OÜ 16269106
Peatöövõtja	Enery Estonia OÜ 16269106
Peaprojekteerija	Märt Piirsalu Kutsetunnistus nr 173682
Eriosa projekteerija	Märt Piirsalu Kutsetunnistus nr 173682
Projekt	TAMMELEPA PÄIKESEELEKTRIJAAM
Objekt	Kullamaa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Joonis	AED, ALAJAAM, PANEELIDE KÜLGVAADE
Köide	1
Keel	EST
Mõõtkava	-
Prinditud	09.06.2025
Joonise nr	Töö nr: TAMMELEPA_EP_EL- · Staadium: - · Eriosa: - · Grupp: 4 - 06 · Jrk: _v02 · Versioon:
Formaat	A3
Leht(i)	1(1)