


KAABLIKRAAVI PÕHIMÕTTELINE RISTLÕIGE

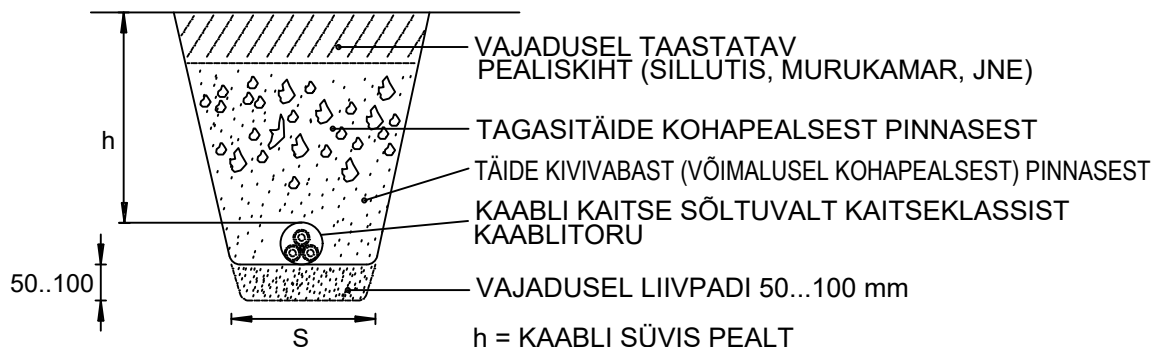

h = KAABLI SÜVIS PEALT

s = KRAAVI PÕHJA LAIUS

SAATEMAANDUS PAIGALDADA LIIVPADJA ALLA

KAITSEKLASS

TUGEV KAITSE 1250N	<ul style="list-style-type: none"> * BETOONRENNID VÕI PLAADID * TERAS- JA TUGEVDATUD PE-TORUD * TAGSITÄIDE VÕIB OLLA KIVINE * KAABLIKRAAVI VÕIB EDASPIDI MASINAGA LAHTI KAEVATA
KESKMINE KAITSE 750N	<ul style="list-style-type: none"> * TUGEVD PLASTRENNID VÕI PEH- JA PVC- TORUD * TAGSITÄIDE VÕIB OLLA PEENEKIVINE * KINDLUSTADA KAITSE KOHALPÜSIMIST KRAAVI TÄITMISEL
KERGE KAITSE 450N	<ul style="list-style-type: none"> * SUVALINE PLASTKAITSEKATE VÕI KERAAMILISED PLAADID * KAEVISE PÕHJAOSAS PEEN TÄITEMATERJAL * KINDLUSTADA KAITSE KOHALPÜSIMIST KRAAVI TÄITMISEL * KAABLIKRAAVI LAHTIKAEVAMINE HILJEM KÄSITS * TÄITMISEL ERISTADA LIIVAVOODRIGA ALAOSA (vt. RISTLÕIGET)
HOIATUS	<ul style="list-style-type: none"> * KRAAVI ALAOSA TÄITA PEENE MATERJALIGA (vt. RISTLÕIGET) * TÄITMISEL ERISTADA LIIVAVOODRIGA ALAOSA * HOIATUSLINT PEAB OLEMA PAIGALTATAV SISSEKÜNNIL * KASUTADA VÄHESE VIGASTAMISOHU KORRAL
KAITSETA	<ul style="list-style-type: none"> * TÄITEMATERJAL PEAB OLEMA PEEN * ARVESTADA VIGASTUSOHTU

PAIGALDUSSÜVISE VALIK

TÄHTSUSKLASS	I	II	III
ASUKOHT	cm	cm	cm
SÕIDUTEE, MAANTEEPEENAR	100	100	70
KÖNNITEE VÕI ÕU	50	50	50
JALGTEE	50	50	50
TÜHI MAA (PÖLD)	70 (90)	50 (70)	50 (70)

KAITSEKLASSI VALIK

TÄHTSUSKLASS	I
TINGIMUSED	KP-KAABLIID JA TÄHTSAD JUHTIMISKAABLIID
VÕIMALIKUD KAEVETÖÖD, KIVINE PINNAS, MEHAANILINE MÕJU	TUGEV KAITSE KESKMINE KAITSE
KESKMISED TINGIMUSED (ASULAOLUDES, KAEVEOHT VÄHENE)	KESKMINE KAITSE KERGE KAITSE
KAEVEOHT VÄHENE, PEHME PINNAS (PEAM. MAAOLUDES)	KESKMINE KAITSE KERGE KAITSE HOIATUSLINT
PAIGALDUS SISSEKÜNNI TEEL	—

MÄRKUSED

RISTUMISEL TEISTE ALLMAARAJATISTEGA MÄÄRATAKSE SÜVIS JA KAITSEVIIS VASTAVALT RISTUMISNÕUETELE

KAITSETORUDE LÄBIMÕÖDUD 75, 110, 160 mm

KAITSELINTIDE NORMLAIUSED 125; 170; 300 mm

KAEVISE PEALT LAIUS SÕLTUB PINNASE VARISEMISOHTLIKUSEST JA TÖÖMASINAST

Märkused:

Ohutusmärgid:



Energy Estonia OÜ
Reg kood 16269106
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa,
Telliskivi tn 60/1, 10412
energy.estonia@energy.estonia.ee
MTR: TEL004261

Tellijä/omanik
Energy Estonia OÜ
16269106

Peatöövõtja
Energy Estonia OÜ
16269106

Peaprojekterija
Märt Piirsalu
Kutsetunnistus nr 173682

Eriosa projekterija
Märt Piirsalu
Kutsetunnistus nr 173682

Projekt TAMMELEPA PÄIKESEELEKTRIAAM

Objekt Kullamaa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Tammelepa (34202.001.0108), Maepõllu (34202.001.0326), Kaseurva (44101.001.1555)

Joonis KAEVIKUD

Kõide	Keel	Joonise nr	Formaat
1	EST	Töö nr	A3
Mõõtkaava	Prinditud	TAMMELEPA_EP_EL- 4-04 _v02	Leht(i)
-	09.06.2025		1(1)