

**From:** malle.viiburg@rmk.ee  
**Sent:**  
**To:**  
**Cc:**  
**Subject:** FW: Planeeritav kaablitross Mäetaguse metskond 35 ja Kuhjatise kinnistul

---

**From:** Rein.Kaarlop <[rein.kaarlop@vkg.ee](mailto:rein.kaarlop@vkg.ee)>  
**Sent:** Thursday, February 15, 2024 10:16 AM  
**To:** Alar Süda <[alar.suda@rmk.ee](mailto:alar.suda@rmk.ee)>  
**Subject:** RE: Planeeritav kaablitross Mäetaguse metskond 35 ja Kuhjatise kinnistul

Tere,

Kaablitrossi teema jätkuks: lasin projekteerijal joonisele kanda raadamise, aluseks võtsime metsaportaali eraldiste kaardi Nüüd peaks asi korrektne olema.

Lugupidamisega

**Rein Kaarlõp**  
projektijuht / Uus-Kiviõli projektigrupp  
/ +372 5688 6894  
[rein.kaarlop@vkg.ee](mailto:rein.kaarlop@vkg.ee)



**VKG Kaevandused**  
Järveküla tee 14  
30328 Kohtla-Järve  
[www.vkg.ee](http://www.vkg.ee)



---

**From:** Alar Süda <[alar.suda@rmk.ee](mailto:alar.suda@rmk.ee)>  
**Sent:** Thursday, December 7, 2023 3:21 PM  
**To:** Rein.Kaarlop <[rein.kaarlop@vkg.ee](mailto:rein.kaarlop@vkg.ee)>  
**Subject:** RE: Planeeritav kaablitross Mäetaguse metskond 35 ja Kuhjatise kinnistul

Kui kõlvikuks on metsaala, tuleb rajatiste planeerimisel igal juhul raadamine näidata. Olenemata, kas on metsata või metsaga metsamaa. Kui teostatakse lageraie, jääb kõlvikuks ikka metsamaa. Raadamine tähendabki seda, et metsamaa muutub seal metsata rajatise maaks. See on aluseks ka metsateatise vormistamisel KKA-s. Ei mäleta, et elektriliini infot oleksin näinud. Parimat Alar

---

**From:** Rein.Kaarlop <[rein.kaarlop@vkg.ee](mailto:rein.kaarlop@vkg.ee)>  
**Sent:** Thursday, December 7, 2023 2:49 PM

**To:** Alar Süda <[alar.suda@rmk.ee](mailto:alar.suda@rmk.ee)>


**Subject:** RE: Planeeritav kaablitrass Mäetaguse metskond 35 ja Kuhjatise kinnistul

Tere,

Raadamine oli algses joonisel ka puudu, palusin seda teha, kuid seletuskirjale ei pööranud tähelepanu. Lasen selle ka seletuskirja panna. Joonisel on raadamisvajadus pandud geoaluse järgi. Minu arvates pole sel suurt midagi raadata, tegemist on raiesmiku alaga, alajaama juures on võsa. Kas võime kirjutada, et raadamisvajadust ei ole või vaatab Teie inimene selle ennem üle, trassi lasen sel juhul maha märkida. Kas oled kursis, et Elering plaanib sellele alale uut 110 KV elektriliini (lilla joon), seega tekib sinna 50 m laiune trassikoridor.

PS! Tänan küsimast. Tervisel pole hullu midagi, see minul esimene koroona ja tunne on nagu tavalise külmetuse korral.

Rein

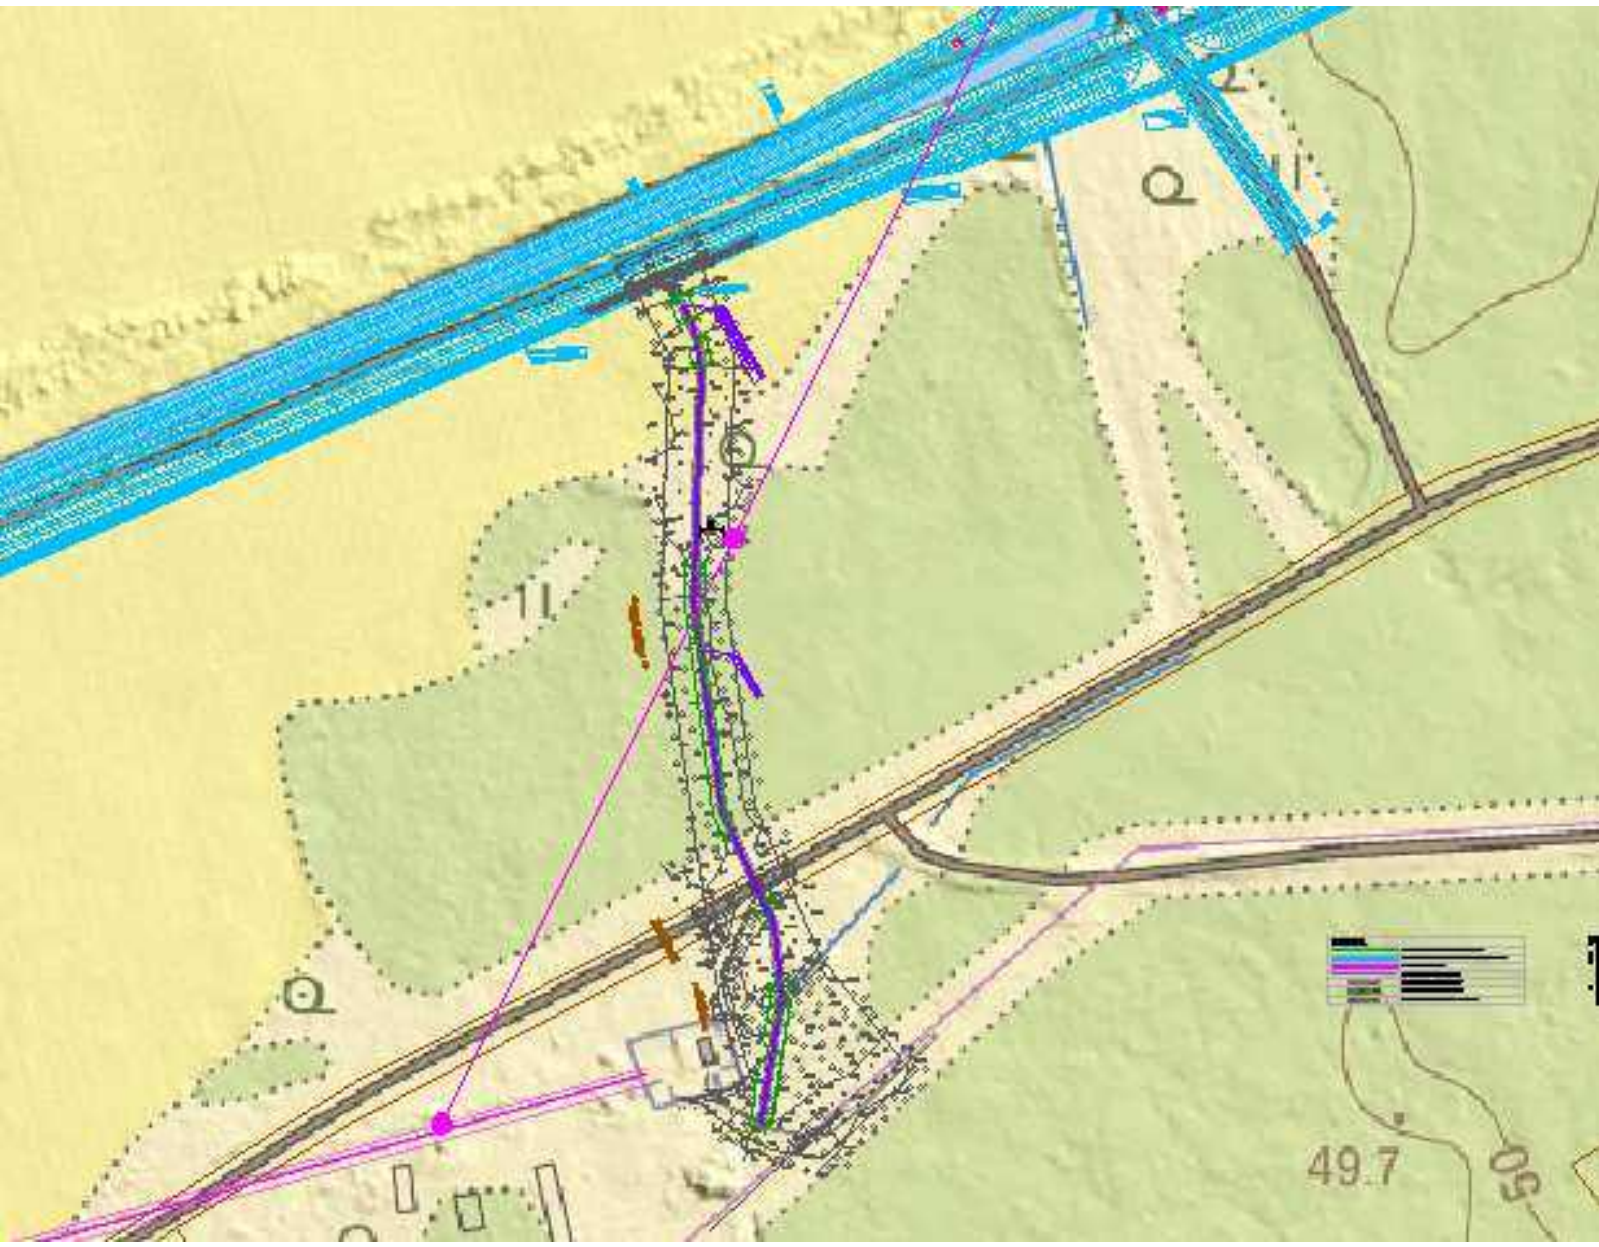

**From:** Alar Süda <[alar.suda@rmk.ee](mailto:alar.suda@rmk.ee)>  
**Sent:** Thursday, December 7, 2023 2:02 PM  
**To:** Rein.Kaarlop <[rein.kaarlop@vkg.ee](mailto:rein.kaarlop@vkg.ee)>  
**Subject:** RE: Planeeritav kaablitrass Mäetaguse metskond 35 ja Kuhjatise kinnistul

Tere

Kas saadad projekti kooskõlastamisele? RMK annab projekti kooskõlastamise käigus omapoolsed maaomaniku tingimused, kuidas edasi käituda (RD taotlemine, isiklik kasutusõigus jm)

Ei leidnud projektist sõnagi raadamisest kuigi joonisel on RD ala märgitud. RD teema peaks olema projektis lahti kirjutatud, vähemalt sõnastuses, et RD vajadus joonisel näidatud mahus. Hea, kui on kirjas ka see, et RD vajadust pole – see lihtsustab RMK põhiküsimuse lahendamist raiega seoses.

Parimat

Alar

PS! Kuidas tervis?

**From:** Rein.Kaarlop <[rein.kaarlop@vkg.ee](mailto:rein.kaarlop@vkg.ee)>  
**Sent:** Thursday, December 7, 2023 1:45 PM  
**To:** Alar Süda <[alar.suda@rmk.ee](mailto:alar.suda@rmk.ee)>  
**Subject:** RE: Planeeritav kaablitrass Mäetaguse metskond 35 ja Kuhjatise kinnistul

Tere,

Saime projekti valmis. Saadan selle.

Lugupidamisega

**Rein Kaarlõp**

projektijuht / Uus-Kiviõli projektigrupp

/ +372 5688 6894

[rein.kaarlop@vkg.ee](mailto:rein.kaarlop@vkg.ee)



**VKG Kaevandused**

Järveküla tee 14

30328 Kohtla-Järve

[www.vkg.ee](http://www.vkg.ee)

**From:** Alar Süda <[alar.suda@rmk.ee](mailto:alar.suda@rmk.ee)>  
**Sent:** Friday, November 3, 2023 3:25 PM  
**To:** Rein.Kaarlop <[rein.kaarlop@vkg.ee](mailto:rein.kaarlop@vkg.ee)>  
**Cc:** Ave.Aadumae <[ave.aadumae@vkg.ee](mailto:ave.aadumae@vkg.ee)>  
**Subject:** RE: Planeeritav kaablitross Mäetaguse metskond 35 ja Kuhjatise kinnistul

Tere

Tavapärane asjade käik selline, et kõigepealt RMK kinnitab projekti ja seejärel Urve Jõgile RMK-st vaja esitada isikliku kasutusõiguse taotlus. Vorm selleks RMK kodulehel olemas. Praegu ei hakka vormi linki saatma. Kui asi nii kaugele jõuab, saadan info.

Parimat

Alar Süda

Metsaülem

506 1698

---

**From:** Rein.Kaarlop <[rein.kaarlop@vkg.ee](mailto:rein.kaarlop@vkg.ee)>  
**Sent:** Monday, October 30, 2023 12:15 PM  
**To:** Alar Süda <[alar.suda@rmk.ee](mailto:alar.suda@rmk.ee)>  
**Cc:** Ave.Aadumae <[ave.aadumae@vkg.ee](mailto:ave.aadumae@vkg.ee)>  
**Subject:** Planeeritav kaablitross Mäetaguse metskond 35 ja Kuhjatise kinnistul


Tere,

Uus-Kiviõli kaevanduse konveieritrassi ehitamisel oleme planeerinud ühendada kahe kaevanduse elektrivarustuse. Selleks on vajalik rajada ca 265 m kaabliliin rajatava ja olemasoleva kaabliliini vahele. Kaabliliin koosneb neljast 6 KV kaablist, mis asetsevad 160 mm kaablikaitsetorudes ja on ca 1 m sügavusel maa sees.

Trass kulgeks läbi 3 kinnistu, millest 2 on RMK hallatavad.

Siit ka küsimus: kuidas sellega edasi minna, et kevadel saaks selle ehitamisega alustada?

Lisan ka asukoha eskiisi.

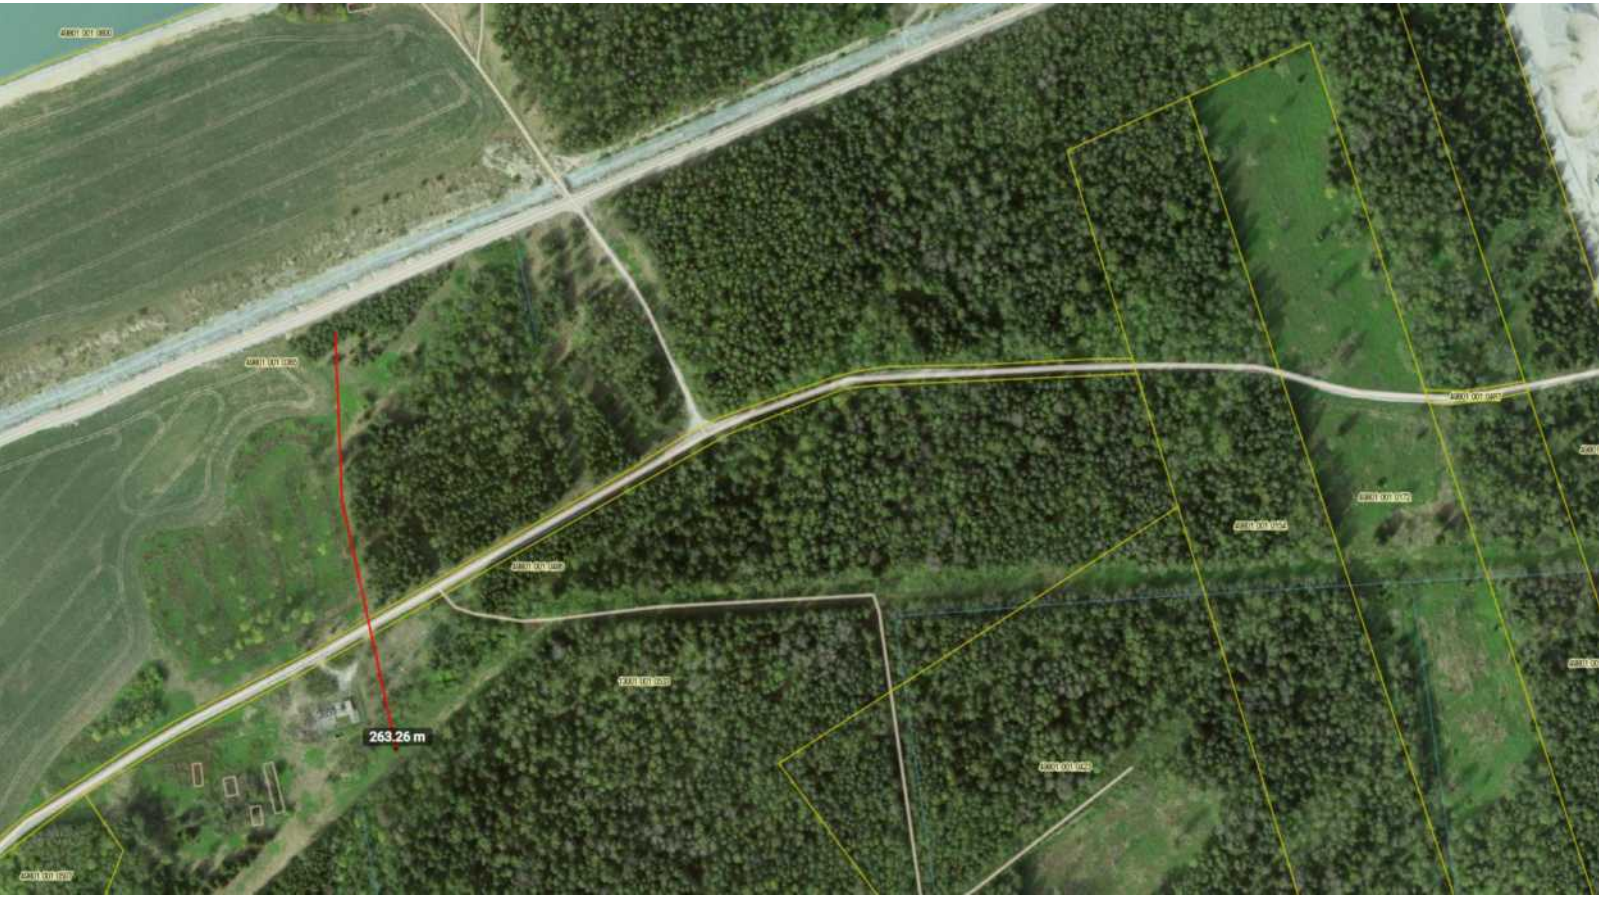

**Rein Kaarlõp**

projektijuht / Uus-Kiviõli projektigrupp

/ +372 5688 6894; 372 5132212

[rein.kaarlop@vkg.ee](mailto:rein.kaarlop@vkg.ee)



**VKG Kaevandused**

Järveküla tee 14

30328 Kohtla-Järve

[www.vkg.ee](http://www.vkg.ee)

