
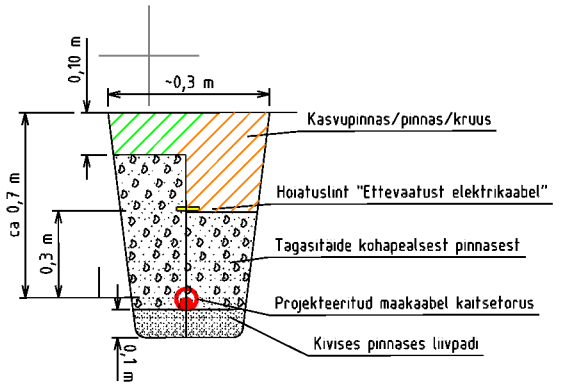
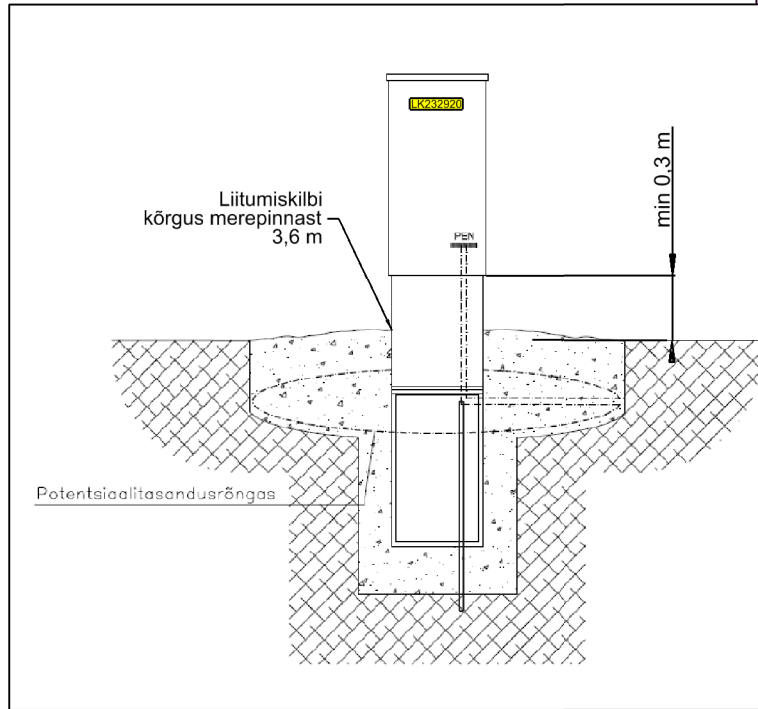


Tellija	elektrilevi	Tööandja	enersense	Address	Energia tn. 4 Pärnu 80042	Kuupaev	jaan 2025
Too nimetus	Uue-Matse elamu liitumise tööprojekt. Luguse küla, Hiiumaa vald, Hiiumaakond.		Reg nr	11445550	Telefon	5642985	Too nr LC2699
Joonise nimetus	Asendiplaan		e-mail	ain.talts@enersense.com	Projektteerija	Ain Talts	Joon nr 001
						Möötkava	1:300 (A3)

Märkused:
 -) Geoalusena kasutatud OÜ Kirjanurk tööd nr 12873G ja 13001G.
 -) Maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
 -) Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjärged.
 -) Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitõidatav pinnas tihendada.
 -) Kui kaabli trass väljapoole riigimaantee maad tuleb rajada paesesse pinnasesse, siis süvendada kaabel 0,1m pae sisse min 0,5m maapinna kõrgusest.

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

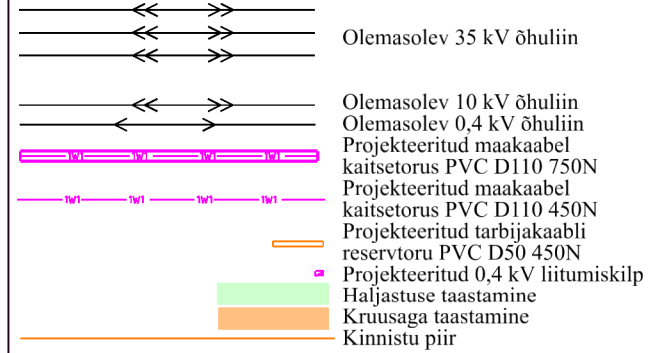

81160 AXP 4G120 L= 130 / 143 m
 M1-3 - LK232920
 Kaitsetorud:
 PVC110 450N L= 70 m
 PVC110 750N L= 18 m
 PVC110 450N L= 42 m
 ca 0,7 m sügavusel

LK232920
 märketokk kohapeal
 Tarbijakaabli jaoks reservtoru
 PVC50 450N L=2 / 4 m
 Uks Luguse-Kakumaa tee poole.