
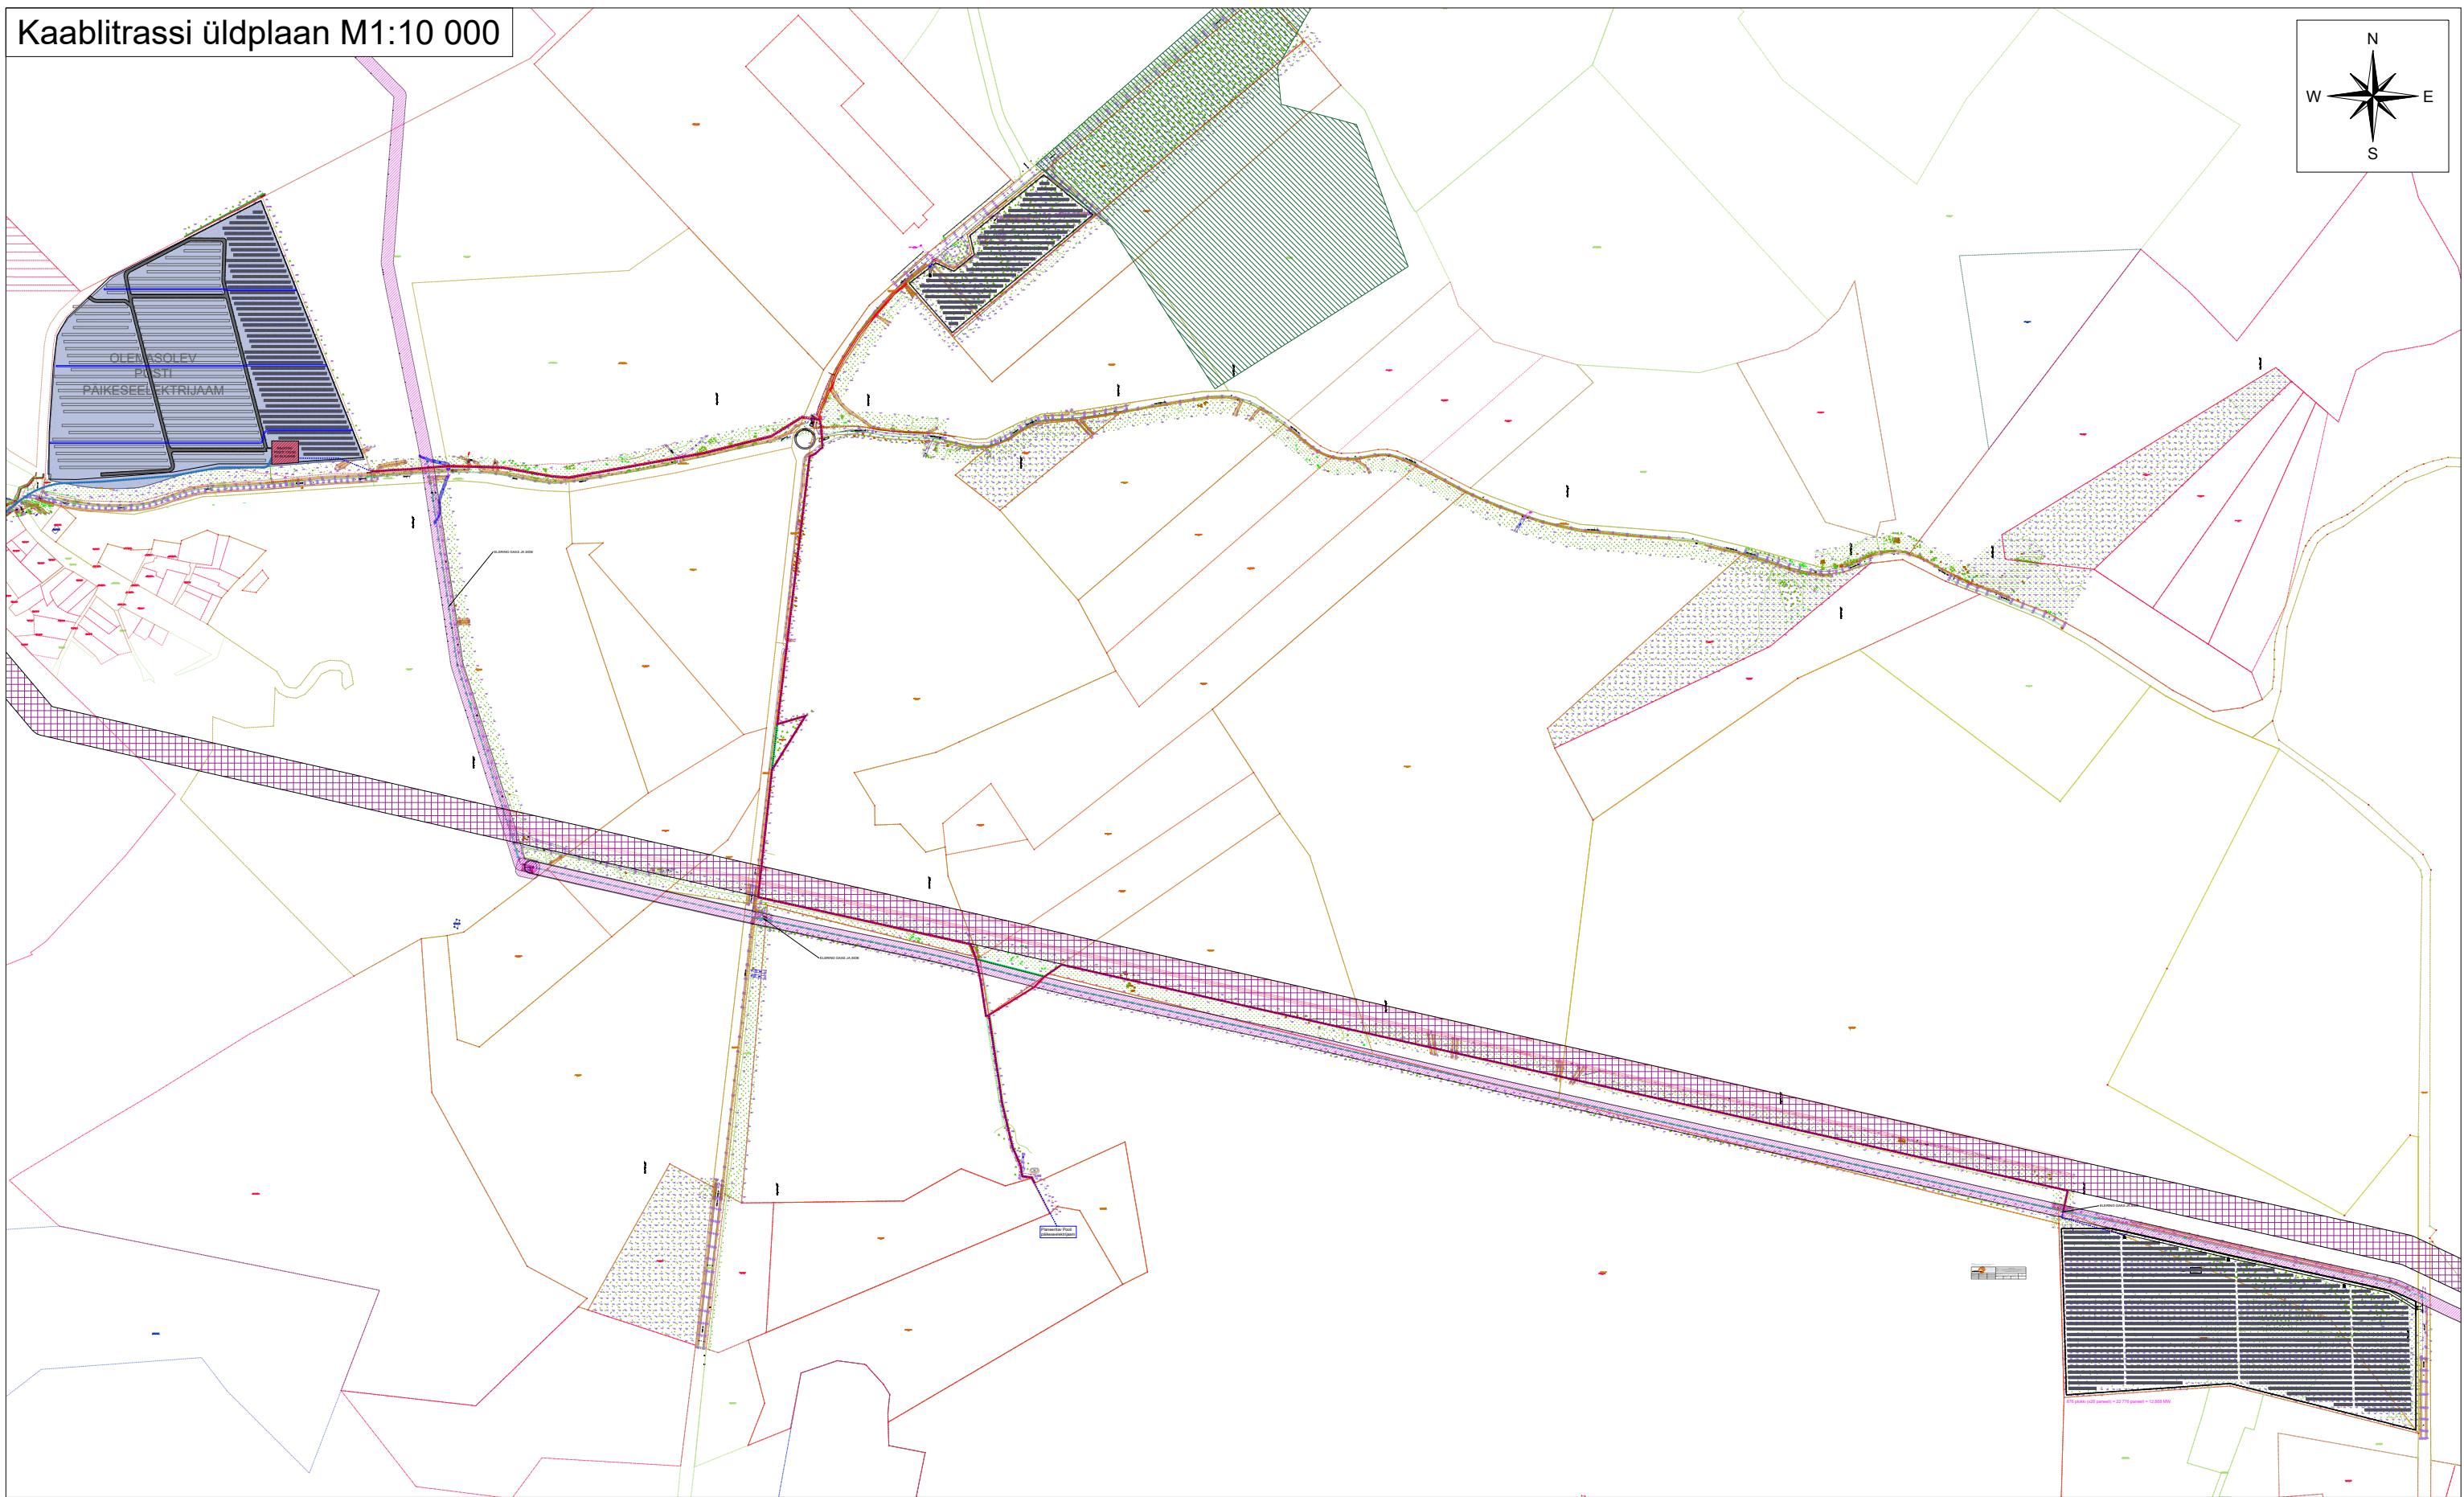


Kaablitrassi üldplaan M1:10 000



Tingmärgid:

kavandatava 33 kV kaablitrassi ja selle ümbruse 1-meetrine piiranguvöönd

kavandatava 33 kV kaablitrassi ja selle ümbruse 1-meetrise piiranguvööndi kulgemine alternatiivsetel kinnistutel

Märkused:

- Leetse tee ja Liangi kinnistu vahelises lõigus paigutada trass gaasitrassi ja körgepingeliinide vahelisse alale õhulinri kaitsevööndiga piirnevalt;
- Gaasitrassi ja körgepingeliini vahelises koridoris paigaldussügavus minimaalselt 0,7 m;
- Teede äärites paiknevad trassid vahetult teemaa ääres, paigaldussügavus minimaalselt 1 m;
- Mahaõüduse all paigaldussügavus minimaalselt 1,5 m, lisaks kaista kaabel kummaltki poolt mahasõitu 2 m pikkuselt 1250 N kaablikaitsetoruga;
- Männiku ja Kubja kinnistutel oleva eratee äärde paigaldada kaabel teele võimalikult ligidale (teest ida poole);
- Kõik trassid tähistada looduses tähipostidega (nt Elektrikaabi tähistusega märketulp) vajadusel tihedamalt, kui standard või eeskiri ette näeb - arvestada, et trassil oleks igast tulbast nähha eelmist ja järgmist märketulpa;
- Toode teostamise järgselt esitada teostusjoonis RKIK-iile.

Versioon	Muudatuse sisu	Teostas / Kuupäev
-	-	-
v01	Dokumendi väljastamine	05.02.2025
Tellija:	Joonise nimetus:	
KC Energy OÜ	33 kV kaablitrassi üldplaan	
Objekt:	Projekti staadium:	Mõõtmaa:
Kaamos Paldiski PEJ 33 kV kaablitrass	Eskiis	1:10 000 (A3)
Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond	Version:	v01
RMEnergy OÜ MTR TEL004359 Registrikood 16951063 Veskipoisi 12, Tallinn, Harju maakond www.rmeenergy.ee	Projekteerija: A.-J.Pihu	Toode number: 24PV06K01
	Vastutav spetsialist: M.Mitrofanov	Joonise number ja lehekülg: EL-4-01 (1/1)