

TINGMÄRGID

	Kinnistu piir
	Olemasolev 0,4 kV õhukaabelliin
	Proj. 0,4 kV maakaabel
	Proj. liitumiskilp
	Proj kaablikaitsetoru
	Proj. maanduspaigaldis
	Kaevik
	Puurimismasin

A-B
Kaitsetoru 450N, h=-0,7m
L=11m



C-D
Kaitsetoru 1250N,
L=16m

1-kohaline liitumiskilp soklil LK231611 Teeninduskülg ehitada sissesõidutee poole. Reservtoru ulatusega 2 m kilbi seinast. Kõrgusmärk 67,82 m. Kilbi kõrgus 0,9m.

B-C (R-1)
Kaitsetoru 1250N,
L=16m

M8 - LK231611
MPL431564 AXPk 4G50
L=33 m (trass)/45 m
Kaitsetoru D110

79601:001:2643
Tamme

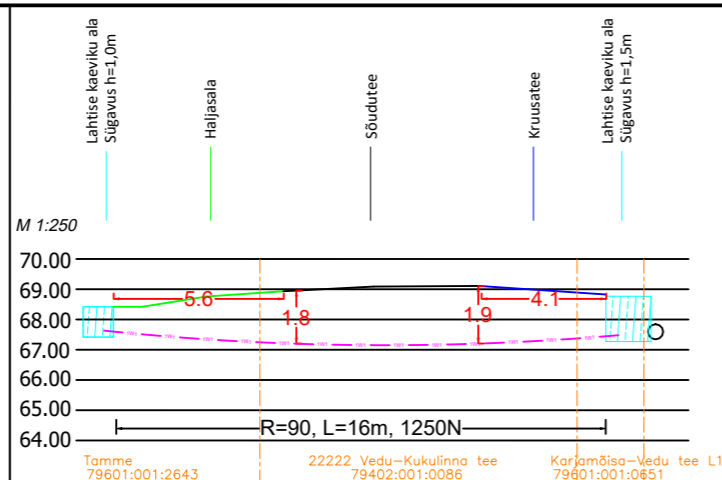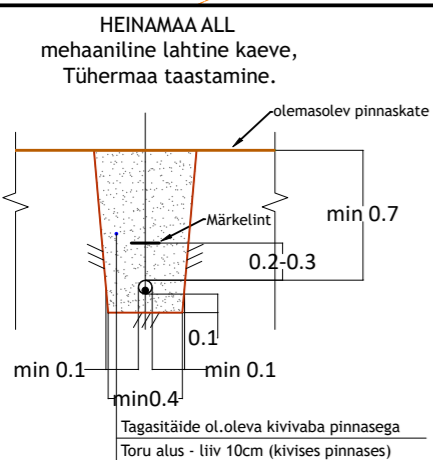

Märkused:

- Elektrikaablitrasside projekteerimisel on arvestatud Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekteerimisülesannet nr. 479524
- Projekt on koostatud digitaliseeritud geolusele töö nr. 240906G1 (24.09.2024).
- Projekt on kõrgussüsteemis EH2000 ja koordinaatsüsteemis L-EST'97.

Tellijaja:

Elektrilevi OÜ



Address: Lootuse 6 Õssu küla
Kambja vald Tartumaa
61713

Reg nr: 11445550

Telefon: 59194472

e-mail: mariliis.kartau@enersense.com

Projekteerija: Mariliis Kartau

Kontrollija: Siim Holtmann

Kuupäev: 12.09.2024

Töö nr: LC2186

Joonise nr: AA-4-01

Mõõtkava: M 1:250

Muudatus: Ver 1

Töö nimetus:

Tamme kinnistu liitumine elektrivõrguga, Kukulinna küla, Tartu vald, Tartu maakond

Joonise nimetus:

ASENDIPLAAN