


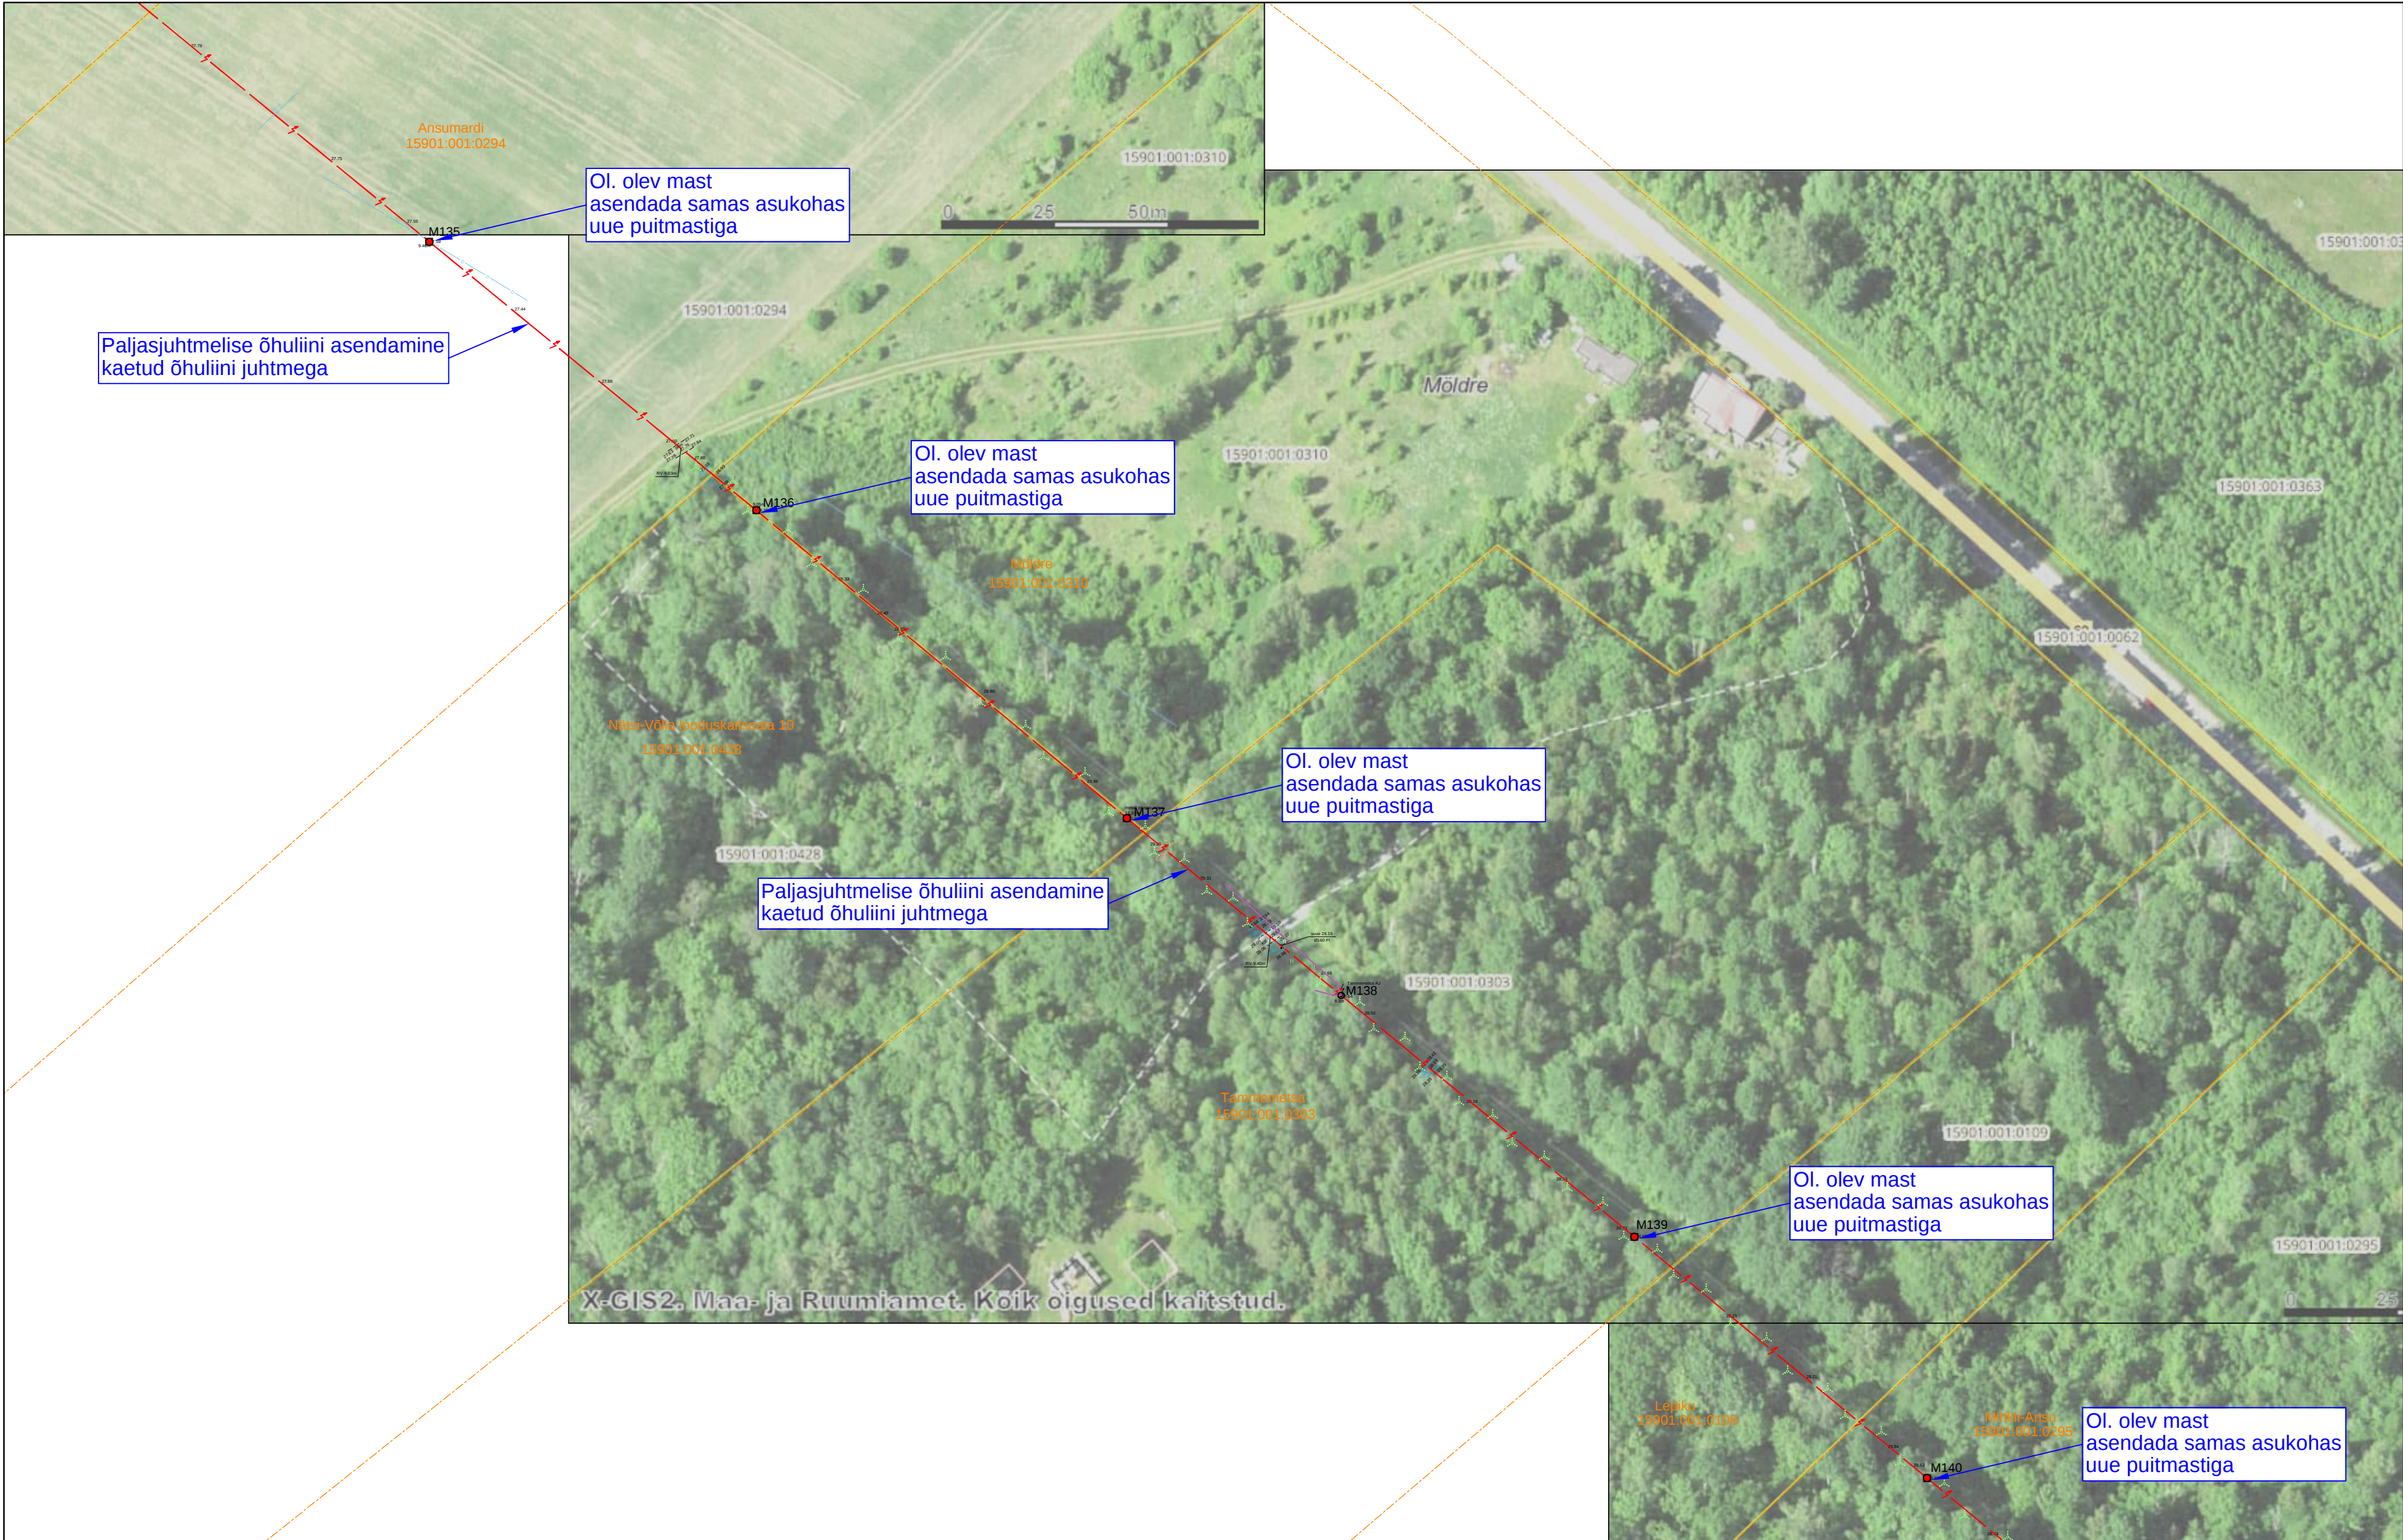

Tingmärke

- Projekteeritud KP õhuliini asendamine
- Projekteeritud mast
- Katastriüksuse piir

Kasutatud materjal:						Kõrgused EH2000 süsteemis		
1. Geoalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 14323G) 11.2025								
ProjektLõpe-Kalevi 10 kV fiidri rekonstrueerimine Pärnumaal						TellijaElektrilevi OÜ		
JoonisAsendiplaan						Joonise nrIP8425-1		
ProjekteerisK. Kangro						MõõtkavaM 1:1000		
KontrollisK. Maaten						Staadium		
Projektijuht						KneleST		
						Leht13		