


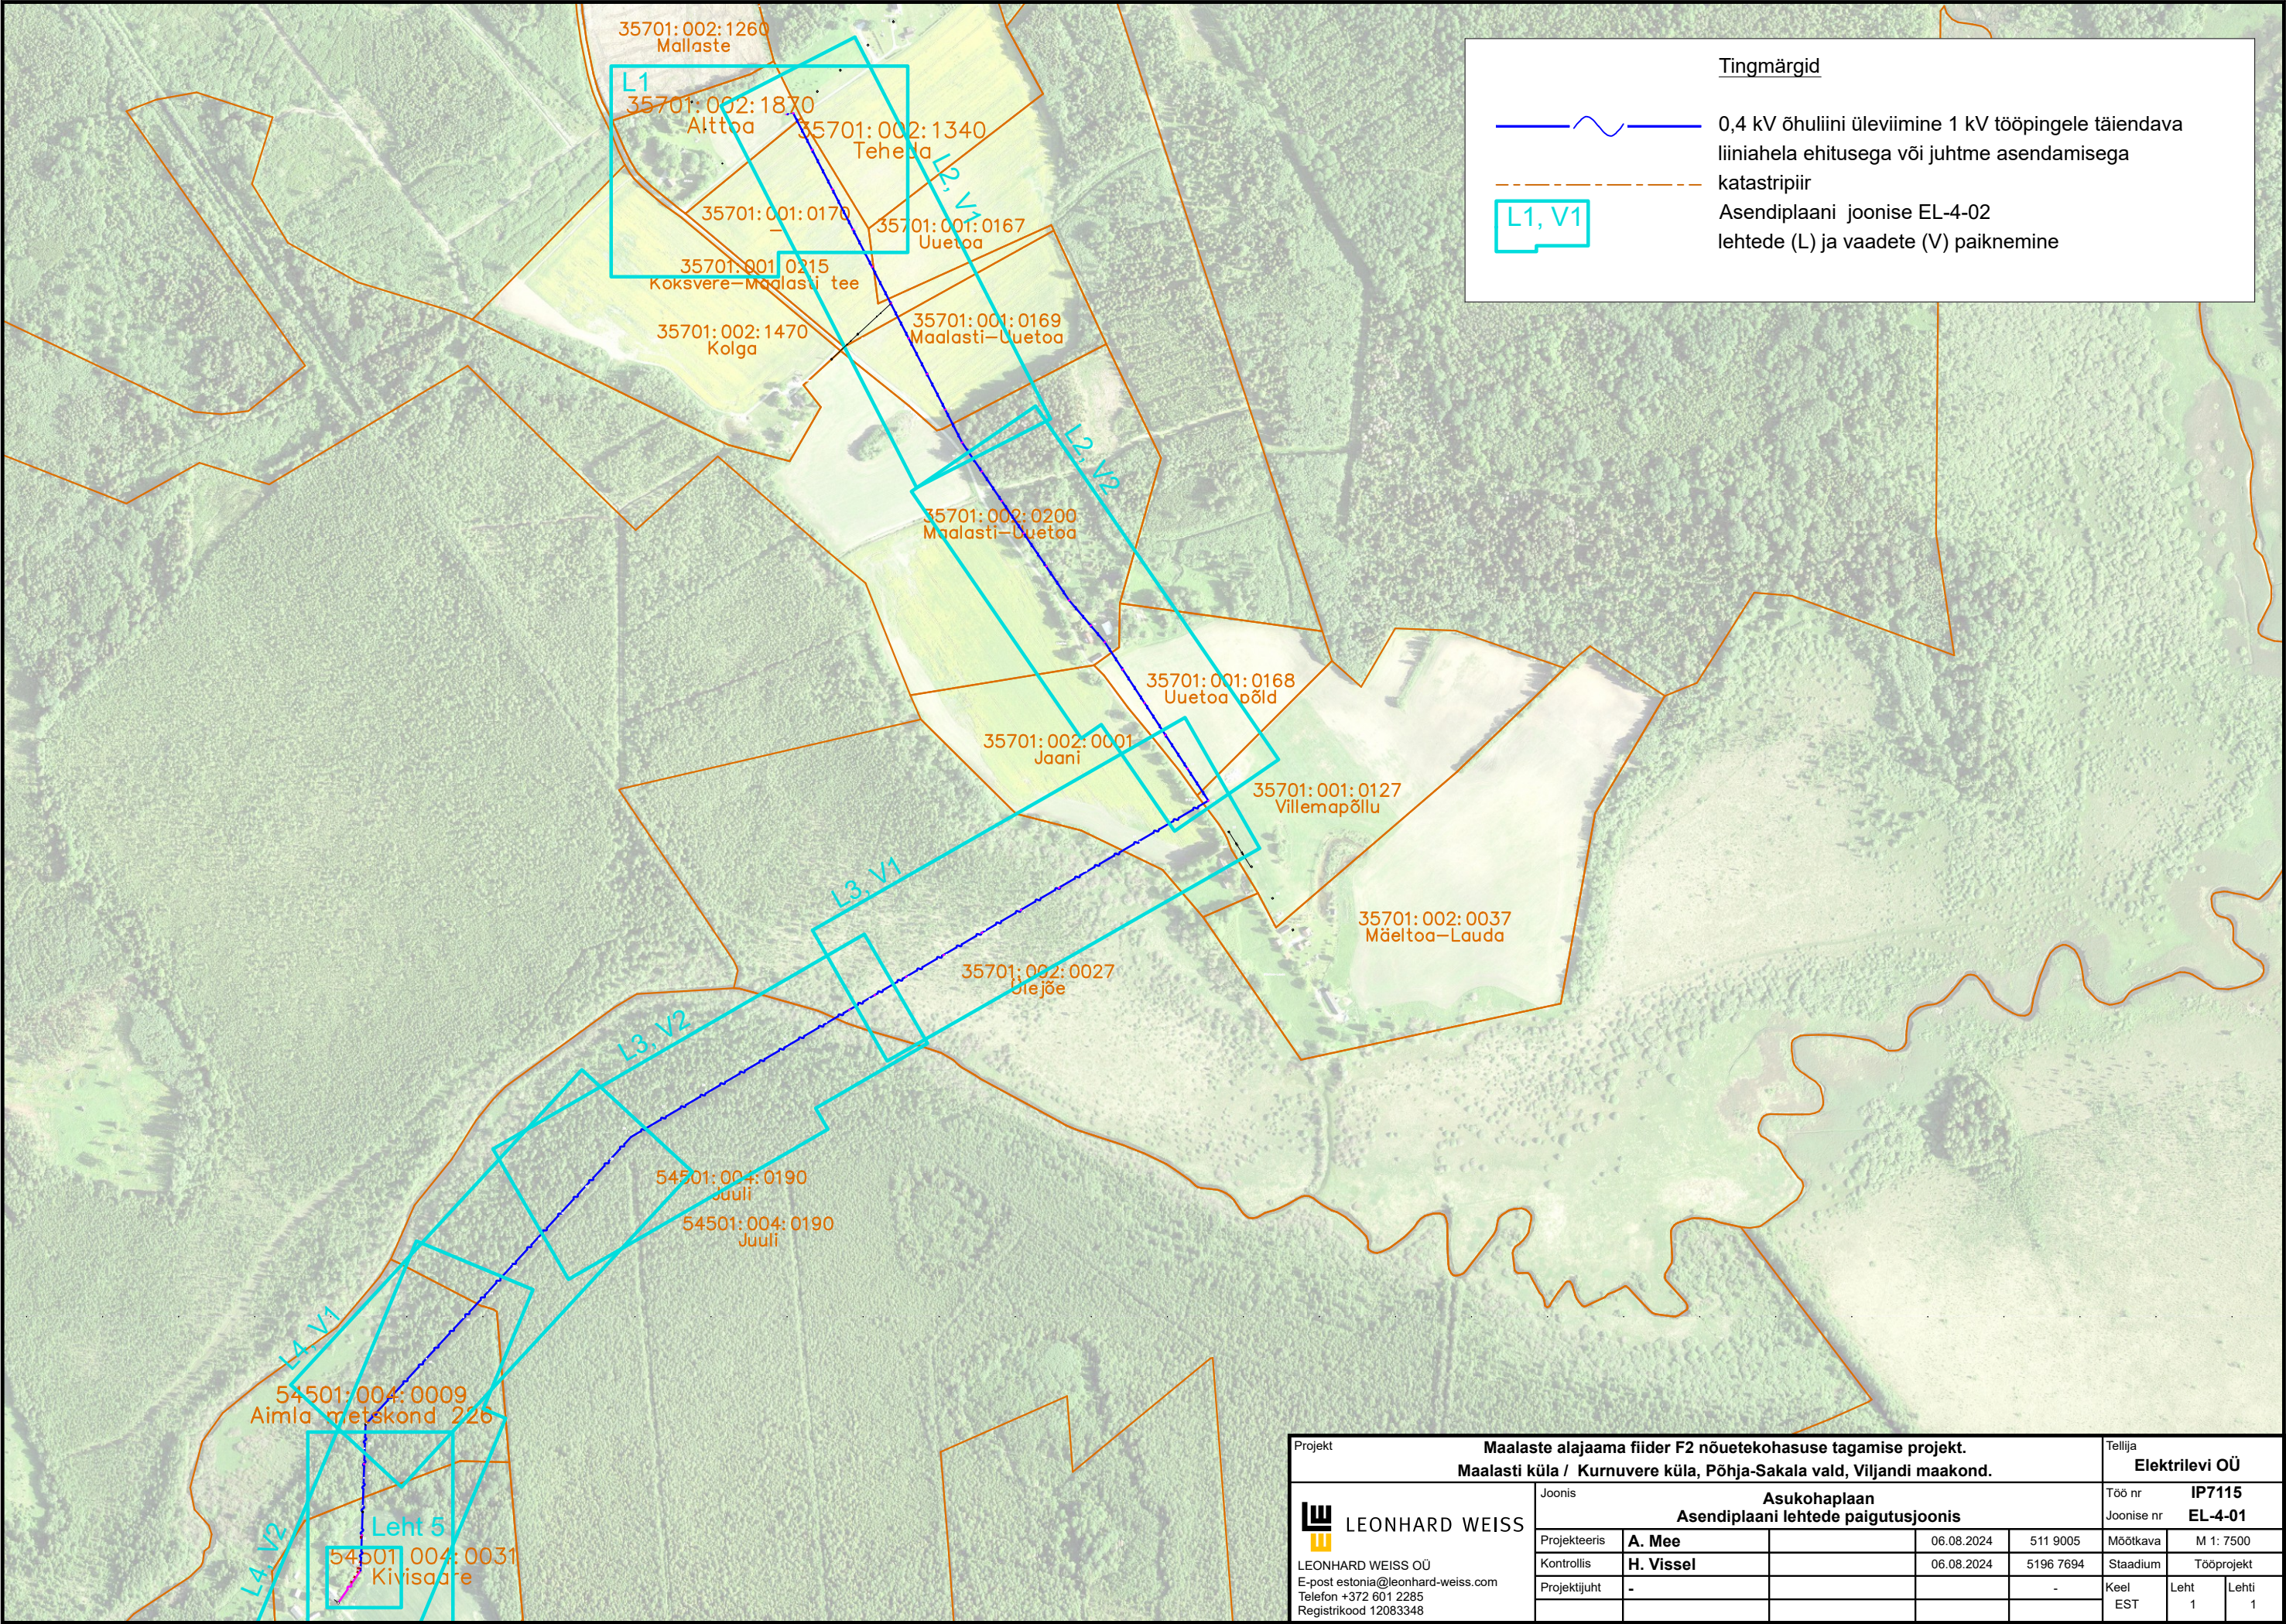

Tingmärgid

- 0,4 kV õhuliini üleviimine 1 kV tööpingele täiendava liiniahela ehitusega või juhtme asendamisega
- katastripiir
- Asendiplaani joonise EL-4-02 lehtede (L) ja vaadete (V) paiknemine

L1, V1

Projekt					Tellija		
Maalaste alajaama fiider F2 nõuetekohasuse tagamise projekt.					Elektrilevi OÜ		
Maalasti küla / Kurnuvere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond.					Töö nr IP7115		
Joonis					Joonise nr EL-4-01		
Asukohaplaan					Mõõtkava M 1: 7500		
Asendiplaani lehtede paigutusjoonis					Tööprojekt		
Projekteeris	A. Mee		06.08.2024	511 9005	Keel	Leht	Lehti
Kontrollis	H. Vissel		06.08.2024	5196 7694	EST	1	1
Projektjuht	-			-			

LEONHARD WEISS
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348