



# Tingmärgid

— olemasolev 0,4kV võrk  
 — projekteeritav 0,4 kV võrk

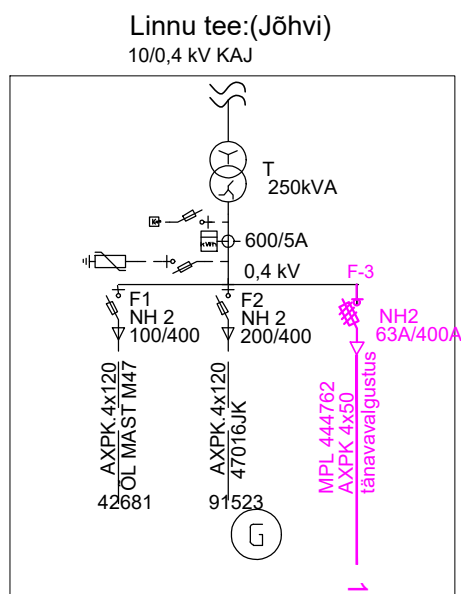


Tüüpskeem 1A 63A  
LK.239005  
(vundamendil, tarbija)

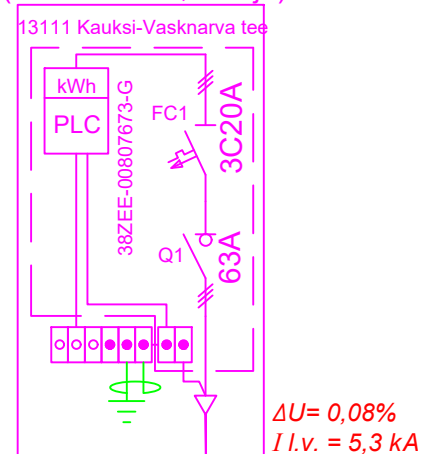

MPL444762 AXP 4x50  
1W1  
L-8m/11m (trass/kaabel)

## Märkused:

1. Linnu tee: (Jõhvi) alajaamas paigaldada uus MP fiider F-3 fiidrikaitsmetega 63/400A.
2. Alates F-3 fiidrist paigaldada maakaabelliin MPL444762 AXP 4x50 L-8 m kuni projekteeritava liitumiskilbil LK239005.
3. Peakaitssmed projekteeritavas liitumiskilbis paigaldada 3x20A.
4. Ehitada liitumiskilbile maanduskontuur.

Projekt:				Tänavavalgustuse elektrivõrguga liitumine 13111 Kauksi-Vasknarva tee, Uusküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond				Tellija:		ELEKTRILEVI OÜ					
Joonis:				Elektriskeem				Töö nr:		LC4560					
<div><div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee</div></div>				Projekteeris		Irina Massejeva		15.03.2026		Joonise nr:		EL-5-01			
				Kontrollis		Priit Mürsepp				Mõõtkava:		1:-		Leht	Lehti
										Staadium:		Tööprojekt		1	1