


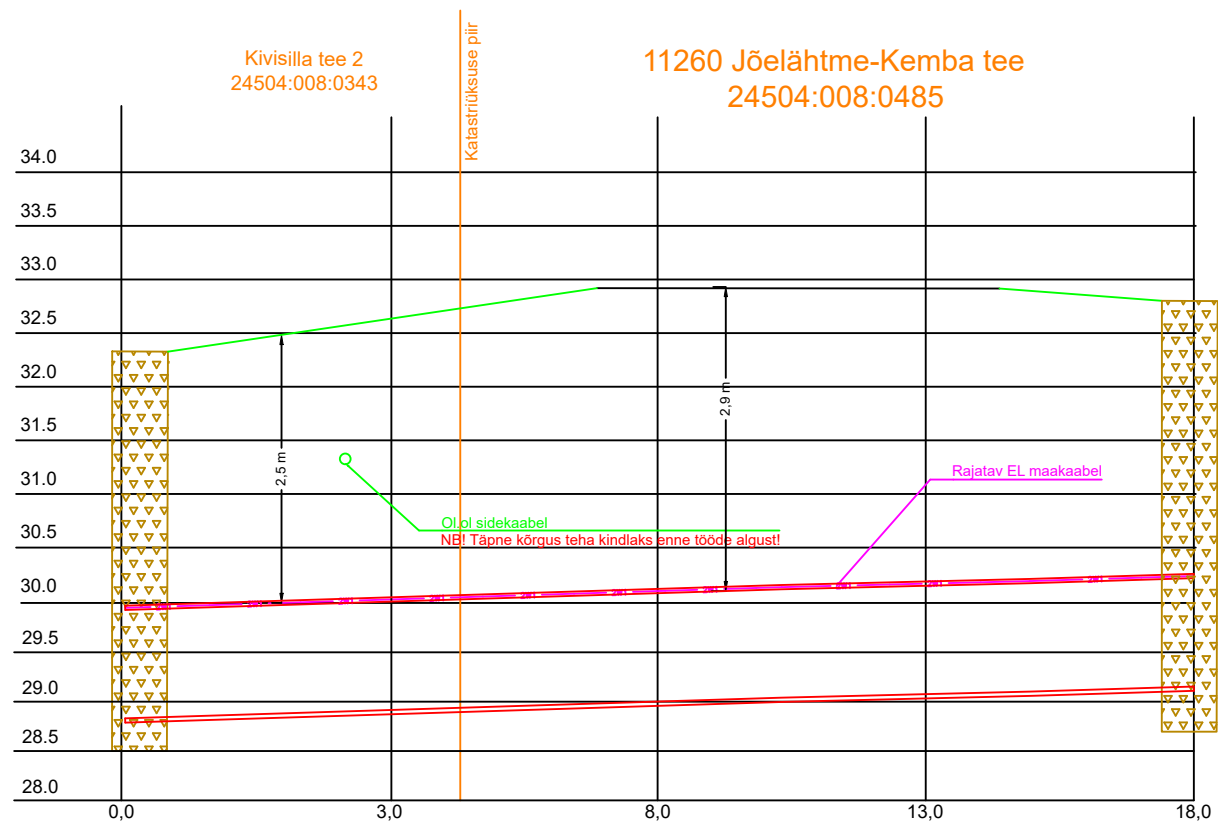

- Rajatav maakaabel kaitsetorus KINNISELT 1250N
- Stardi ja lõpukaevik (moreen kuni ca 2m)
- Rajatav reservor
- NB! Torus paigaldatakse 3x kõrvuti ja 1.0m sügavusele 3x kõrvuti!
- kaevikute varisemismurgad 1:3/4 (53°).

Tellija:  elektrilevi		Address: Möigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 15.08.2025
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: IH24-05
Töö nimetus: Kivisilla tee 1 kaitsme nimivoolu suurendamine Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond LC0777	E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com Tel nr: +372 56607557	Joon nr: -	
		Mõõtkava:-	
Joonise nimetus: Ristlõike joonis 11260 Jõelähtme-Kembja tee	Projekteeris: Janar Kubbi Kontrollis: Veiko Natus		